
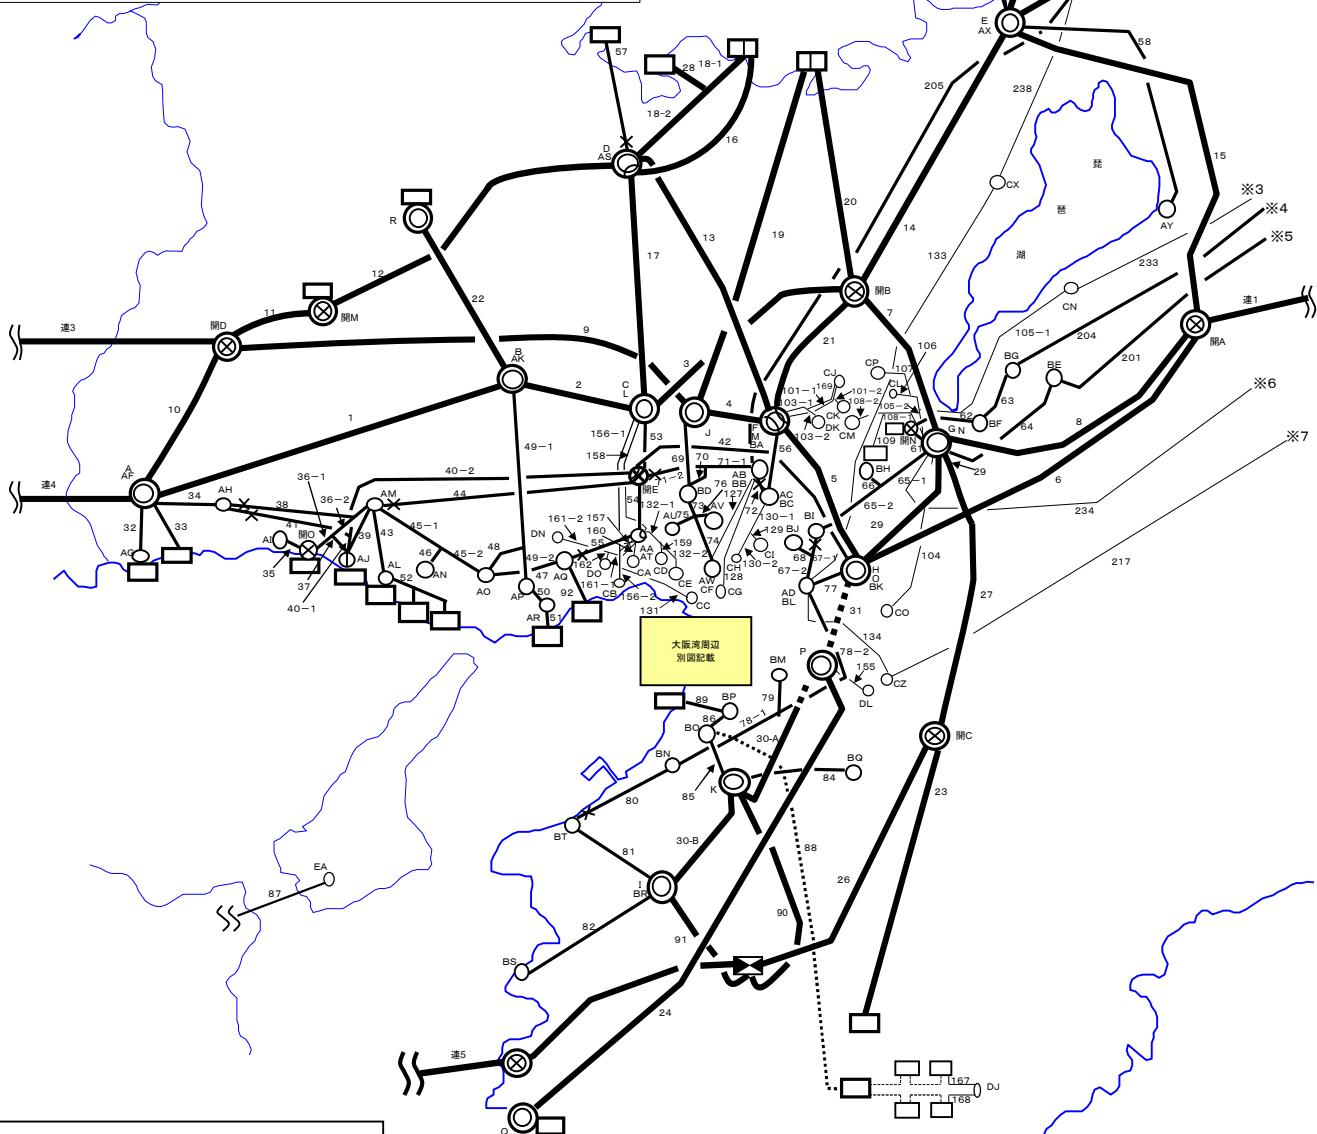


【系統図】 2024年度 地点別需要・系統潮流実績 他 [1/2]

【大阪湾周辺】

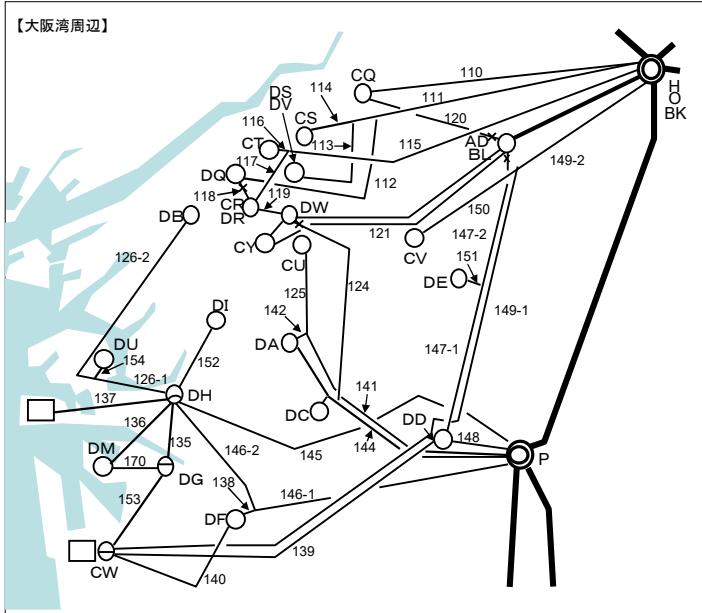

- ◎ : 500kV変電所
 - : 275kV変電所
 - : 154kV変電所
 - : 500kV送電線
 - : 154kV送電線
 - ①① : 平常時における母線分割運用箇所
 - ✖ : 平常時における系統開放点
 - ◎ : 500kV開閉所
 - : 275kV開閉所
 - : 変換所
 - : 発電所
 - : 275kV送電線
 - : 他社送電線

【系統図】2024年度 地点別需要・系統潮流実績 他 [2/2]

● : 275kV開閉所	● : 154kV開閉所
○ : 275kV変電所	○ : 154kV変電所
□ : 発電所	
— : 275kV送電線	— : 154kV送電線
···· : 他社送電線	
○○ : 平常時における母線分割運用箇所	
← : 平常時における系統開放点	

