関西電力送配電

供給可能エリアマップ




大規模供給可能エリアマップ（数百MWクラス※）、**早期供給可能エリアマップ**（３~5年程度）を**公開**します。


※　77kVで受電を希望する大規模工場やデータセンター等

お客さまの事業計画とマッチした電気の供給可能エリアを抽出することができます。

大規模、小中規模供給可能エリアマップ（広域版）

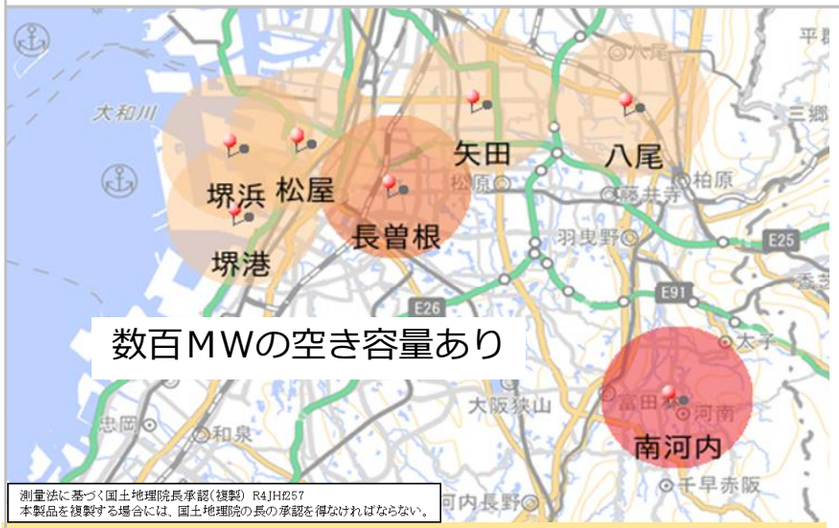

数百ＭＷの供給が可能な大規模変電所を
公開しています。

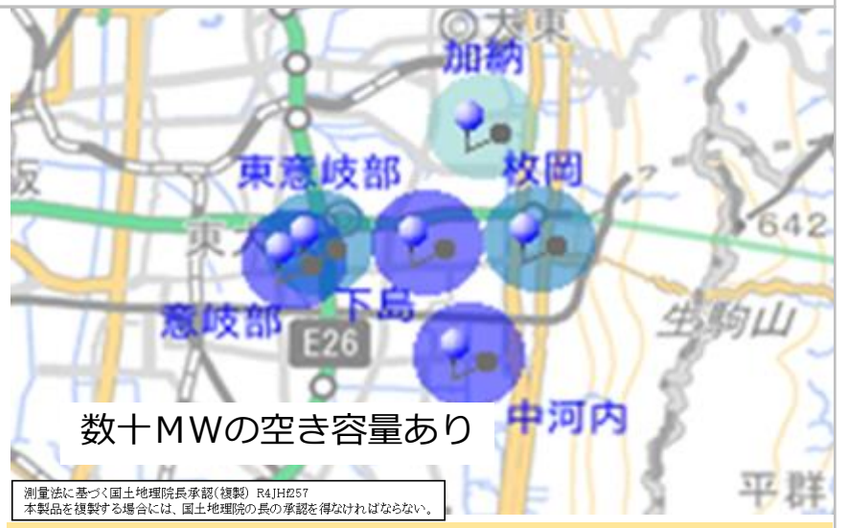

数十ＭＷの供給が可能な小中規模変電所を
公開しています。

供給可能エリアマップ（詳細版）



３~5年以内程度での供給可能なエリアを
公開しています。

関西電力送配電株式会社

＜　目　次　＞

◆ 供給可能エリアマップのご活用方法について・・・・・・・・・・・・＜P２＞
◆ 供給可能エリアマップの記載内容について・・・・・・・・・・・・＜P３、４＞
◆ 変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ（広域版）
・ 大阪府・兵庫県東部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P５＞
・ 滋賀県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P６＞
◆ 変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ（広域版）
・ 大阪府・兵庫県東部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P７＞
・ 京都府　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P８＞
・ 福井県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P９＞
・ 滋賀県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１０＞
◆ 地点別供給可能エリアマップ（エリア版）
・ 関西一円　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１１＞
・ 大阪府　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１２＞
・ 兵庫県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１３＞
・ 奈良県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１４＞
・ 京都府　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１５＞
・ 和歌山県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１６＞
◆ 変電所周辺における早期供給可能エリアマップ（詳細版）
・ 大阪府　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P２７～＞
・ 兵庫県東部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１０９～＞
・ 京都府　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１２７～＞
・ 福井県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１３２～＞
・ 滋賀県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１３３～＞
◆ 地点別供給可能エリアマップ（詳細版）
・ 大阪キタ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１４７～＞
・ 大阪北部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１５６～＞
・ 大阪中部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１６３～＞
・ 大阪南部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１６７～＞
・ 兵庫県　阪神　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１６９～＞
・ 兵庫県　神戸　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１７４～＞
・ 兵庫県　東播磨　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１７６＞
・ 兵庫県　西播磨　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１７７＞
・ 奈良県　北和・西和　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１７８～＞
・ 奈良中和　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１８３＞
・ 奈良南和　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１８４＞
・ 和歌山県　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１９２～＞
◆ マップ余力以上の大規模開発について
・ 関西全域　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１８５＞
◆ 工事費負担金算定例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜P１８６～＞



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップのご活用方法について



- これまでは、契約可能電力や所要工期については、お客さまが地点を決めて頂き、当社からの事前検討申込の回答をもとにお客さまに確認頂いておりました。
- 今回、供給余力があり、早期供給可能であるエリアを『供給可能エリアマップ』で公開することといたしました。
- 供給可能エリアマップを活用して、**お客さまご自身で**、**簡単**かつ**速やかに供給余力や所要工期目安の確認が可能**となります。
- なお、工事費負担金の算定については、託送供給等約款　Ⅷ工事費の負担をご確認ください。
  また、最後のページに負担金算定事例について記載しておりますので、合わせてご確認ください。

【これまでの電力供給（契約可能電力･所要工期）の確認】



お客さま

①事前検討申込

関西電力送配電
ネットワークサービスセンター

②技術検討（３ヶ月）

③事前検討回答



お客さま

④他地点の探索

④接続供給契約申込

【供給可能エリアマップを活用した電力供給（契約可能電力･所要工期）の確認】

（供給地点が決まっている場合）



お客さま

①供給可能エリアマップ確認



供給可能エリア内

供給可能エリア外

②事前検討申込

（以下、これまでと同様）

②接続供給契約申込

（供給地点が決まっていない場合）



お客さま

①供給可能エリアマップ確認



供給可能エリア内

供給可能エリア外

②他地点の探索

②接続供給契約申込

（マップ余力以上の大規模開発）



お客さま

①個別にご相談下さい



関西電力送配電
ネットワークサービスセンター

［留意事項］

- 事業実態の伴わない（供給余力を確保する目的での）接続供給申込は、他の供給希望者へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。
  また、そのような行為が疑われた場合は、受付、回答を保留する場合があります。
- 接続供給契約申込の受付前に、事業計画の提出、説明を求めることがあります。
- 本マップに関するお問い合わせは、関西電力送配電HP「ウェルカムゾーンマップに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。
- なお、託送供給に関するお手続きについては、関西電力送配電HP「託送供給に関するお手続き」をご確認ください。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

供給可能エリアマップの記載内容について（1/2）

変電所周辺における 大規模、小中規模供給可能エリアマップ （広域版）



早期供給可能エリアマップ

変電所名	工期※		
寝屋川変電所	3年	4年	5年
古川橋変電所	3年		
西三国変電所	3年	4年	5年
猪飼野変電所	3年	4年	5年
南河内変電所	3年	4年	5年
東意岐部変電所	3年	4年	5年
泉南変電所	3年	4年	5年
南大浜変電所	3年	4年	5年

※空白箇所については、現在検討中

【大規模供給可能エリアマップ（広域版）】
100MW～300MW程度の供給余力のあるエリアを明示しています。
【小中規模供給エリアマップ（広域版）】
10MW～50MW程度の供給余力のあるエリアを明示しています。

変電所周辺における 早期供給可能エリアマップ （詳細版）



【供給可能エリアマップ（詳細版）】
空き容量が10MW以上あり、工期※ ３～5年程度で供給可能なエリアについて、空き容量１０～３０MW未満を緑色、３０～５０MW未満を橙色、５０MW以上を赤色で色分けして明示しています。


「留意事項」
- 標準電圧70kVに関する情報であり、対象は契約電力が10,000kW以上の需要者です。
- 工期、空き容量は目安であり、「接続供給兼基本契約申込書」等のお申込み時の詳細検討の結果、工期、空き容量が変更となる場合があります。
  また、実際の工事においても周辺用地事情や道路工事計画等により大きく変動する場合があります。
- 同一変電所からの常予備線2回線による供給を基本としております。（一部変電所は、本項に該当いたしません。）

※工期とは、お客さまから「接続供給兼基本契約申込書」の受領後、工事費負担金の入金から送電開始までの期間となります。


転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップの記載内容について（2/2）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）

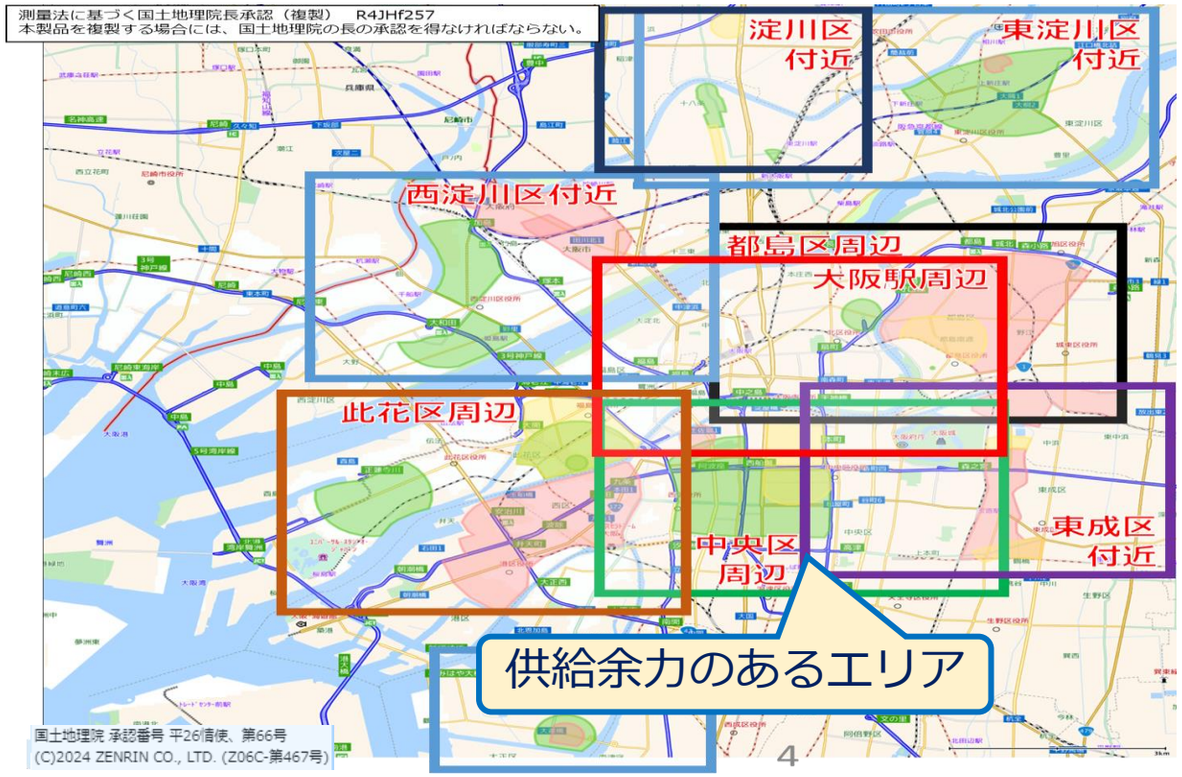

地点別
供給可能エリアマップ（詳細版）

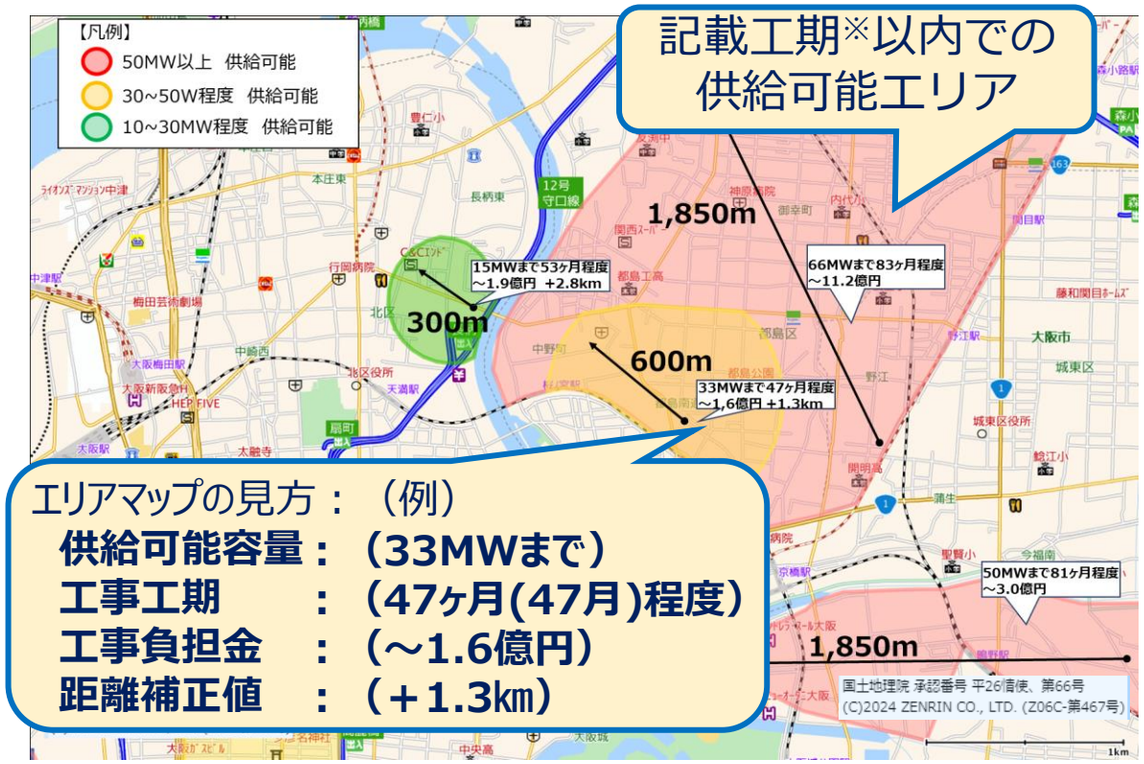

【地点別供給可能エリアマップ】
記載している工期以内で供給可能な範囲を記載しています。
空き容量１０～３０MW未満を緑色、３０～５０MW未満を橙色、５０MW以上を赤色で色分けしています。

※ **供給可能エリアマップにおける工事負担金算定方法については下記リンク先をご参照願います。**

供給余力マップにおける概算工事費負担金の算定例　リンク


「留意事項」
- 標準電圧70kVに関する情報であり、対象は契約電力が10,000kW以上の需要者です。
- 工期、空き容量は目安であり、「接続供給兼基本契約申込書」等のお申込み時の詳細検討の結果、工期、空き容量が変更となる場合があります。
  また、実際の工事においても周辺用地事情や道路工事計画等により大きく変動する場合があります。

※工期とは、お客さまから「接続供給兼基本契約申込書」の受領後、工事費負担金の入金から送電開始までの期間となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

変電所周辺における
大規模供給可能エリアマップ（広域版）【大阪府・兵庫県東部】

【凡例】
- 300MW程度の供給余力
- 200MW程度の供給余力
- 100MW程度の供給余力

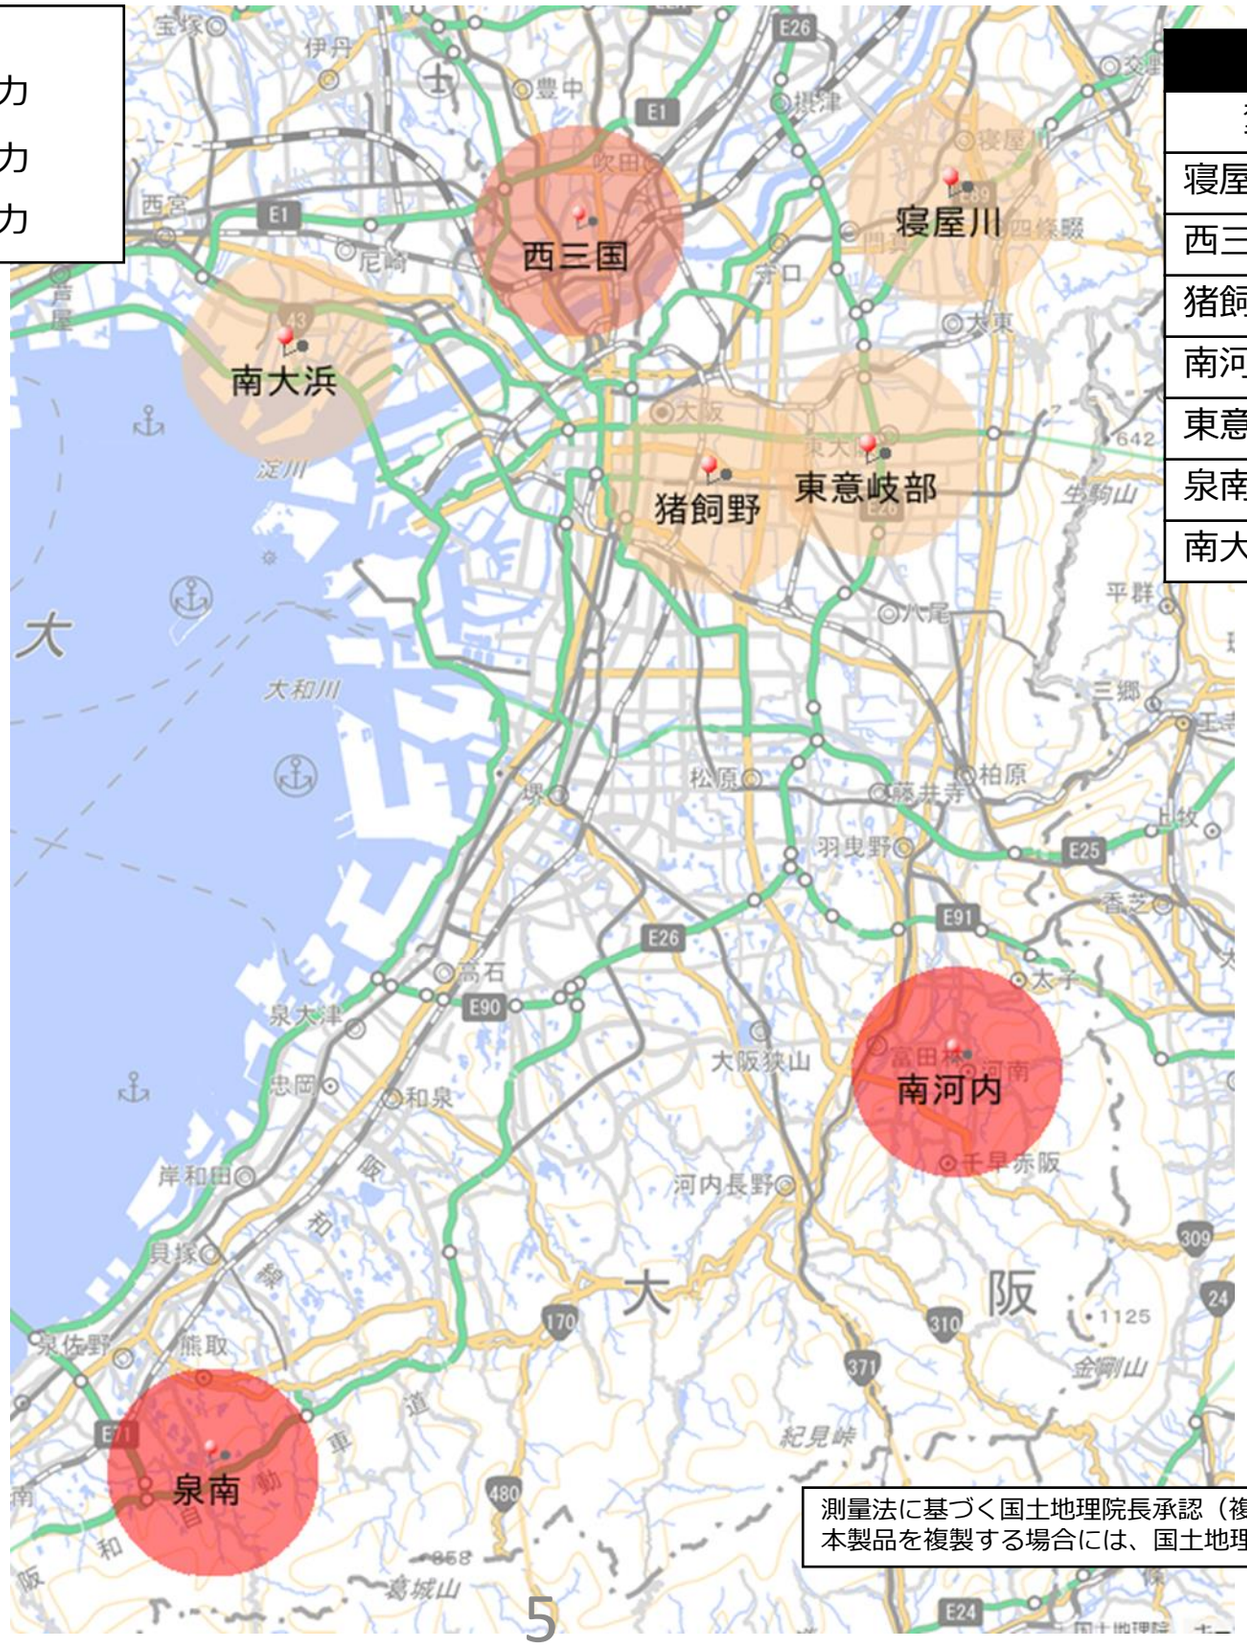

早期供給可能エリアマップ


変電所名	工期		
寝屋川変電所	3年	4年	5年
西三国変電所	3年	4年	5年
猪飼野変電所	3年	4年	5年
南河内変電所	3年	4年	5年
東意岐部変電所	3年	4年	5年
泉南変電所	3年	4年	5年
南大浜変電所	3年	4年	5年

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

変電所周辺における
大規模供給可能エリアマップ（広域版）【滋賀県】

【凡例】
- 300MW程度の供給余力
- 200MW程度の供給余力
- 100MW程度の供給余力

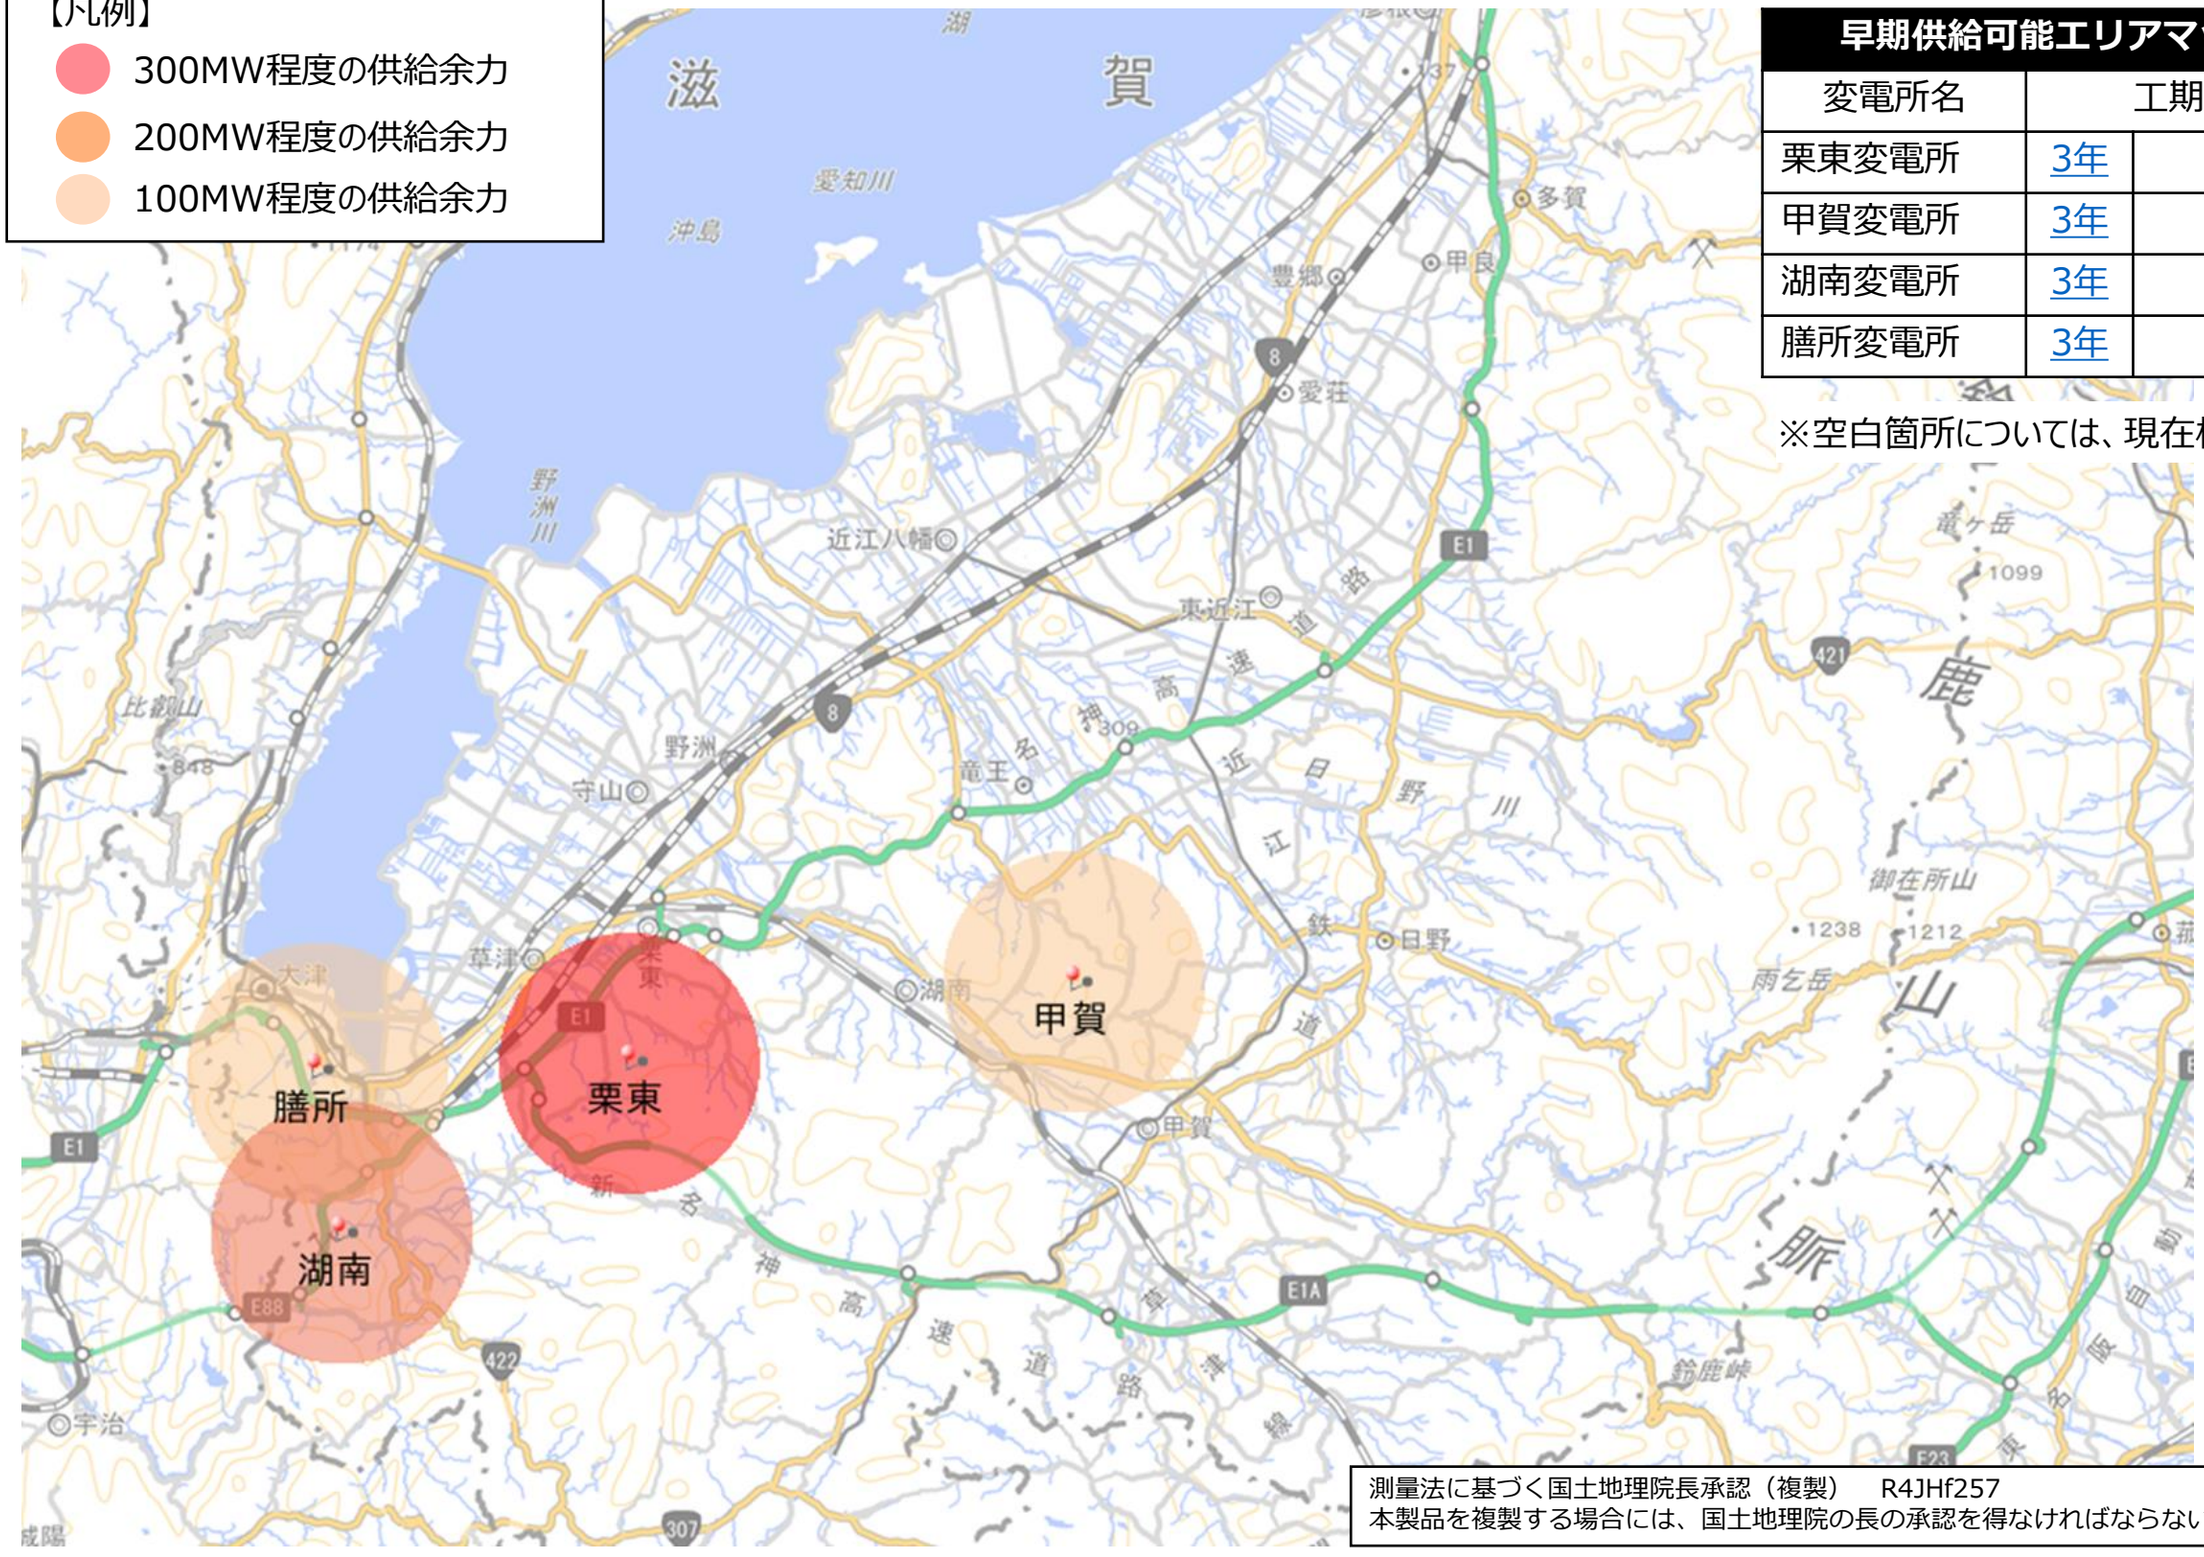

早期供給可能エリアマップ			
変電所名	工期※		
栗東変電所	3年		
甲賀変電所	3年		
湖南変電所	3年		
膳所変電所	3年		

※空白箇所については、現在検討中

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）


目次へ戻る

変電所周辺における
小中規模供給可能エリアマップ（広域版）【大阪府・兵庫県東部】

市島変電所周辺



【凡例】
- 50MW程度の供給余力
- 30MW程度の供給余力
- 10MW程度の供給余力

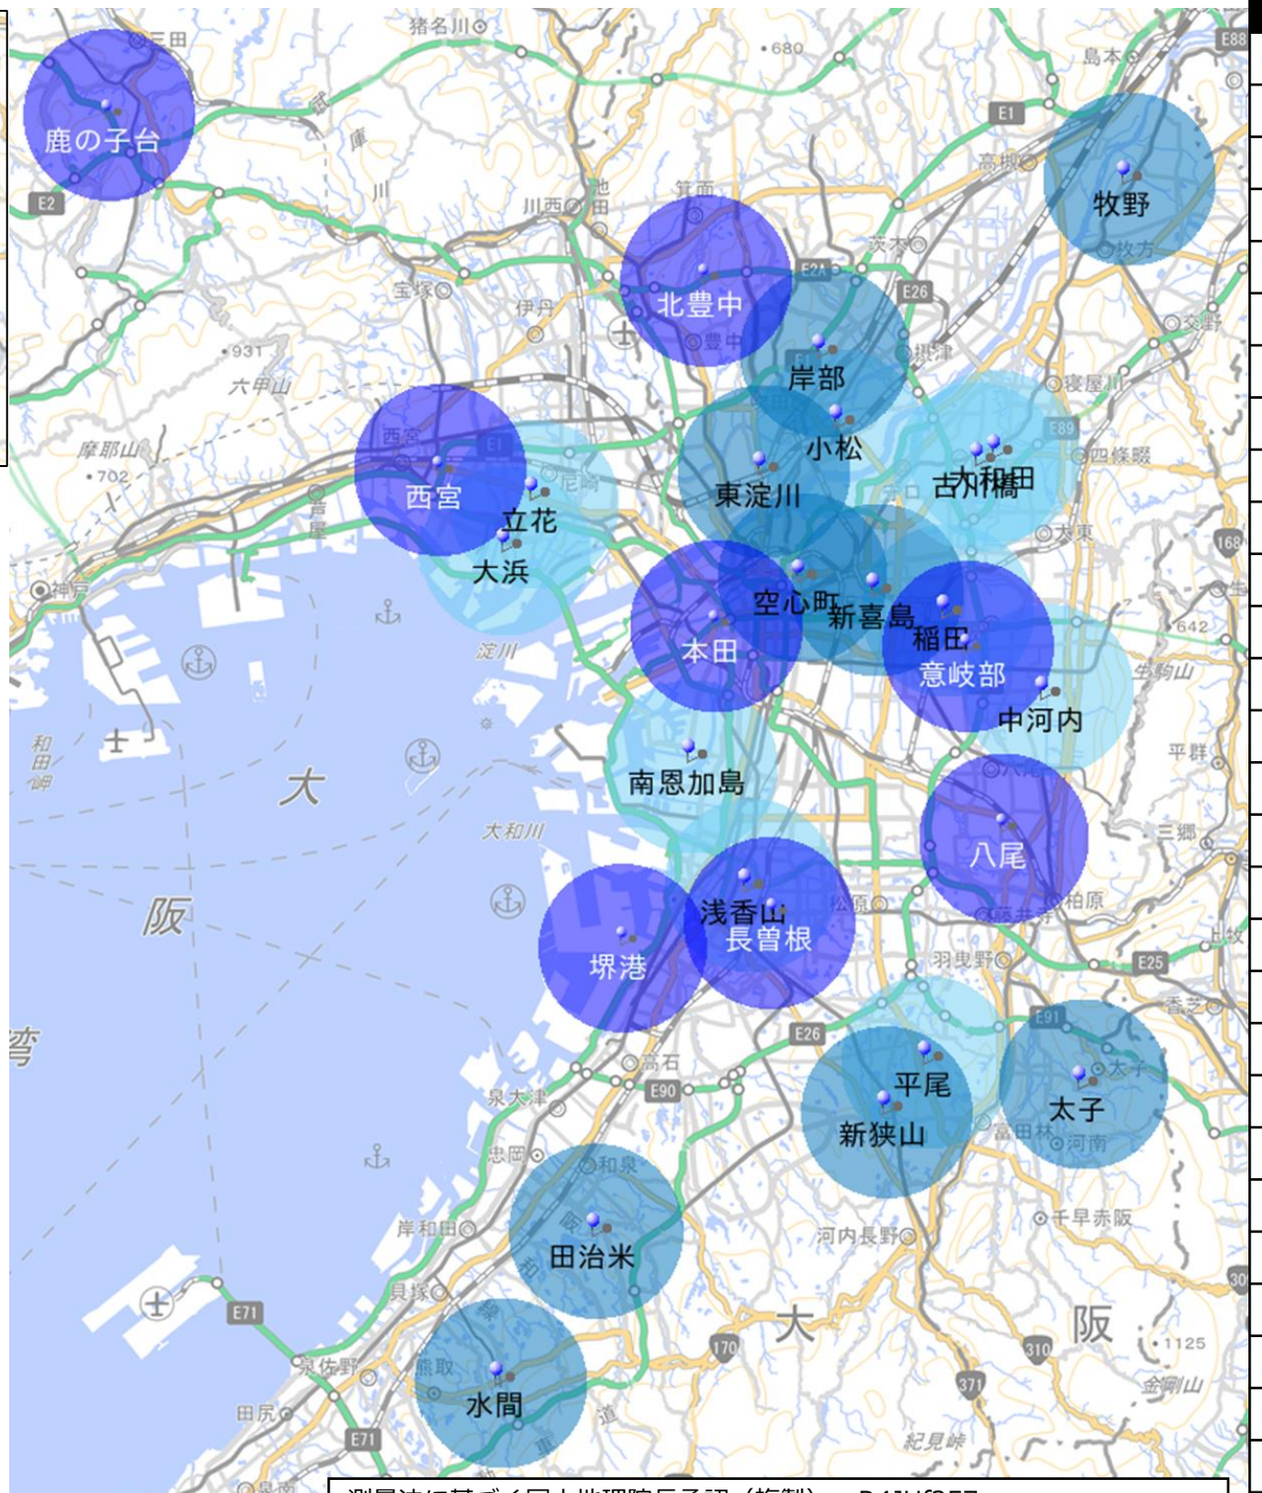

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

早期供給可能エリアマップ			
変電所名	工期※		
古川橋変電所	3年		
牧野変電所	3年	4年	5年
岸部変電所	3年	4年	5年
小松変電所	3年	4年	5年
東淀川変電所	3年	4年	5年
大和田変電所	3年	4年	5年
新喜島変電所	3年	4年	5年
南恩加島変電所	3年	4年	5年
北豊中変電所	3年	4年	5年
本田変電所	3年	4年	5年
意岐部変電所	3年	4年	5年
八尾変電所	3年	4年	5年
堺港変電所	3年	4年	5年
長曽根変電所	3年	4年	5年
中河内変電所	3年	4年	5年
田治米変電所	3年	4年	5年
稲田変電所	3年	4年	5年
浅香山変電所	3年	4年	5年
水間変電所	3年	4年	5年
太子変電所	3年	4年	5年
平尾変電所	3年	4年	5年
新狭山変電所	3年	4年	5年
西宮変電所	3年	4年	5年
大浜変電所	3年	4年	5年
立花変電所	3年	4年	5年
鹿の子台変電所	3年	4年	5年
市島変電所	3年	4年	5年


※空白箇所については、現在検討中

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

変電所周辺における
小中規模供給可能エリアマップ【京都府】

【凡例】
- 50MW程度の供給余力
- 30MW程度の供給余力
- 10MW程度の供給余力

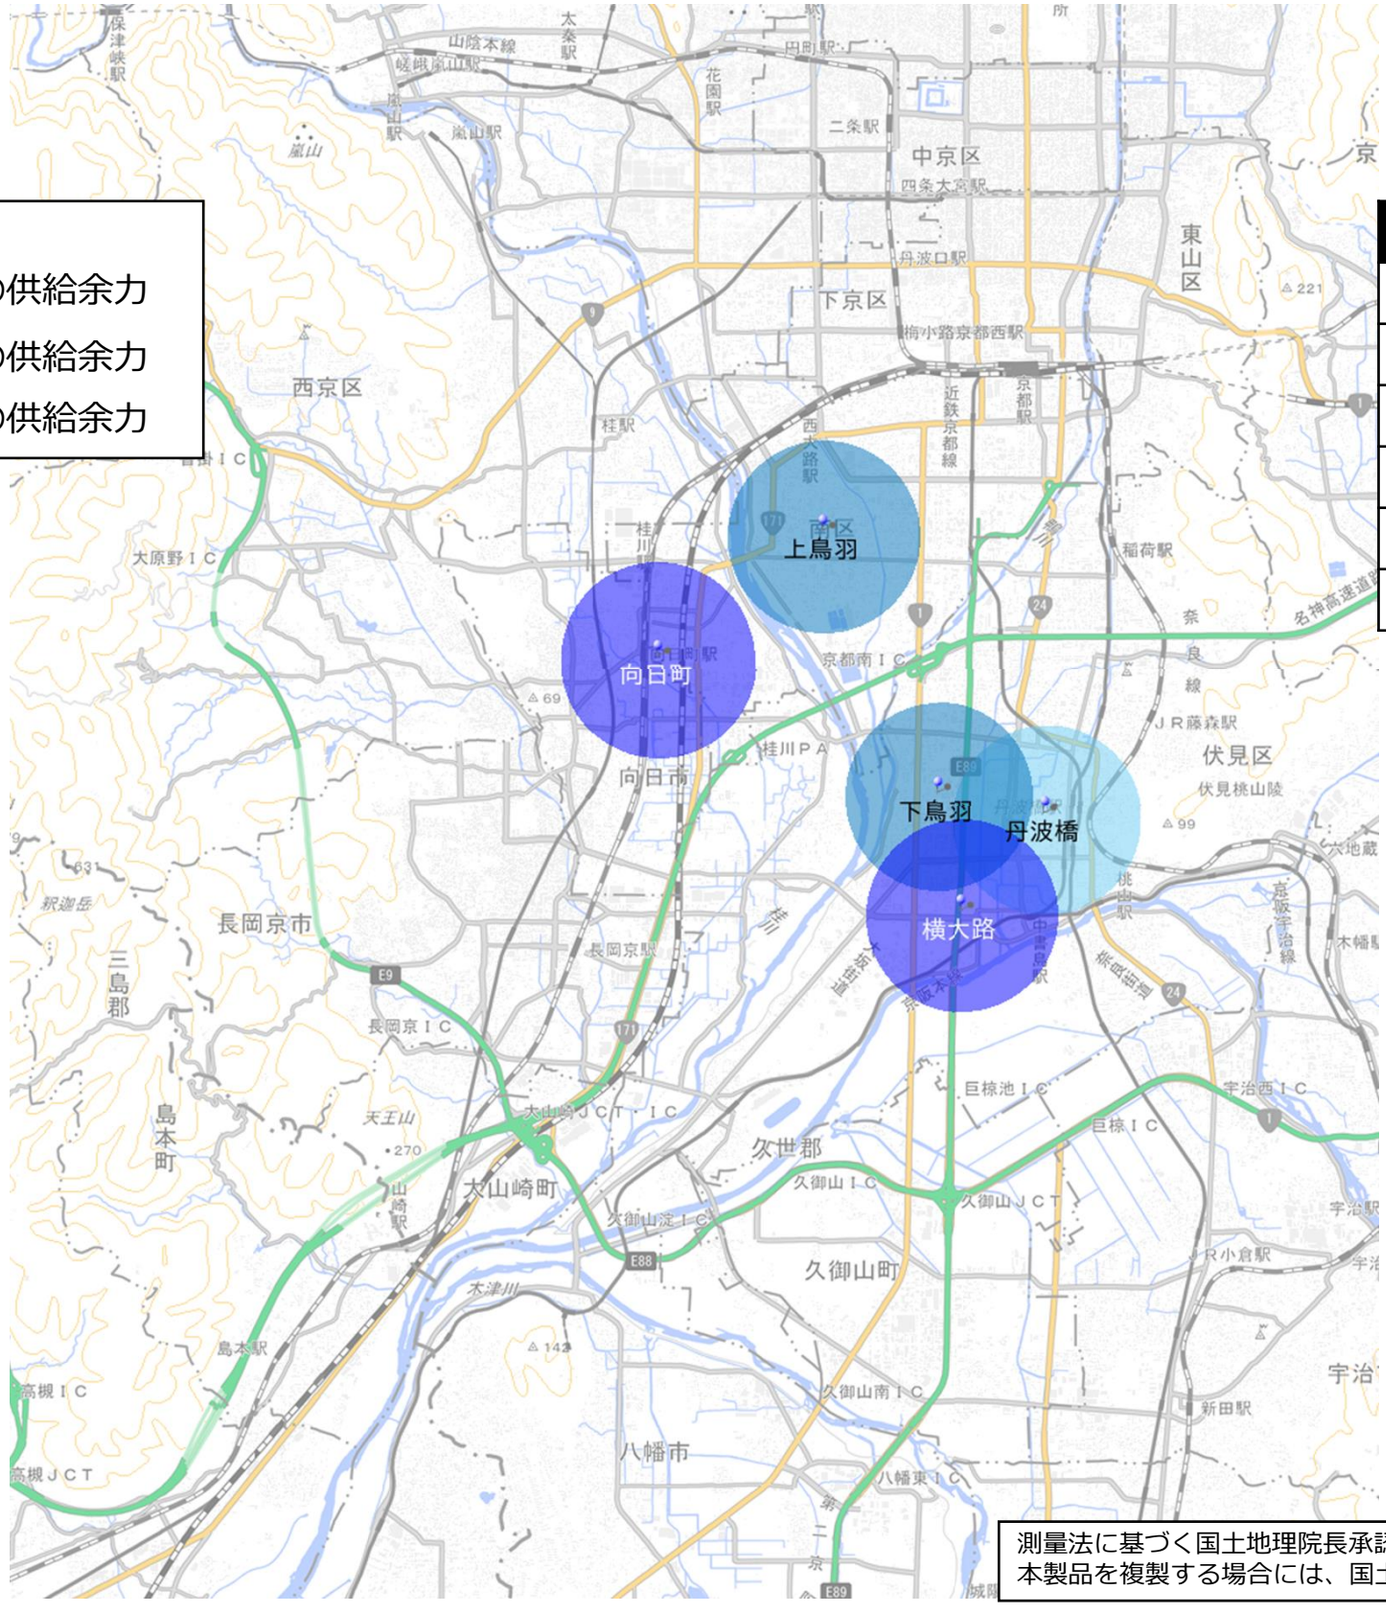

早期供給可能エリアマップ

変電所名	工期※		
横大路変電所	3年		
上鳥羽変電所	3年		
下鳥羽変電所	3年		
丹波橋変電所	3年		
向日町変電所	3年		


※空白箇所については、現在検討中

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

変電所周辺における
小中規模供給可能エリアマップ【福井県】

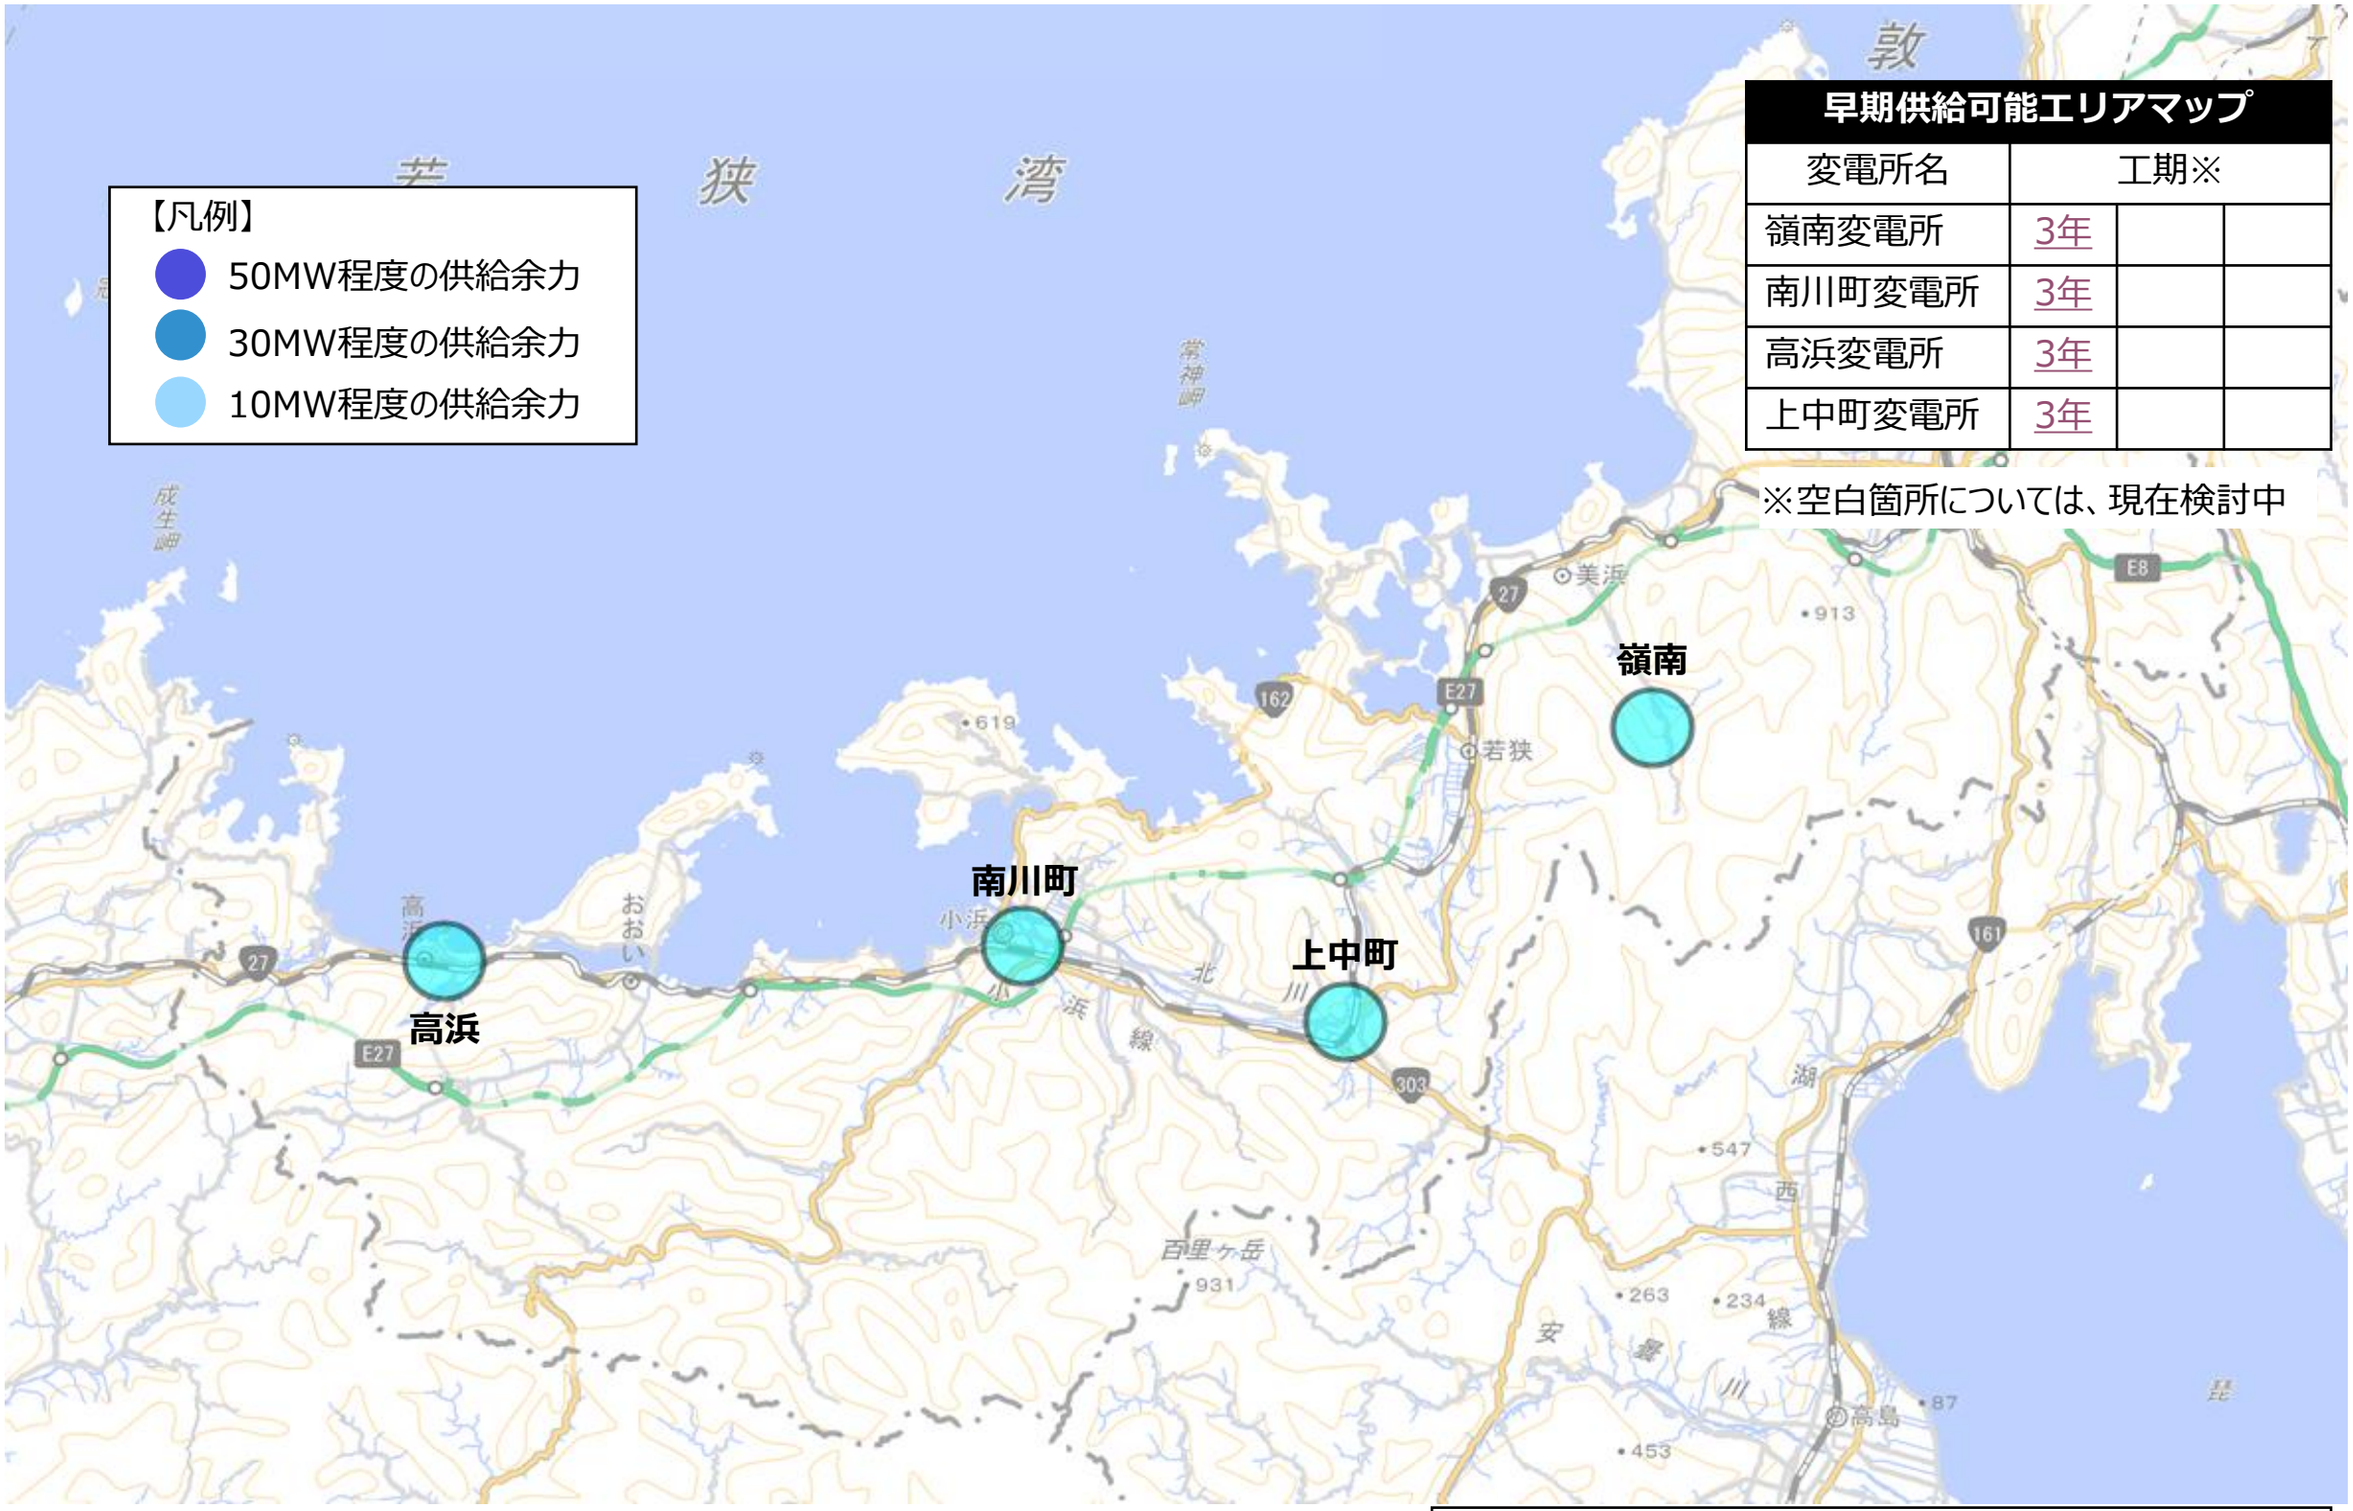

早期供給可能エリアマップ			
変電所名	工期※		
嶺南変電所	3年		
南川町変電所	3年		
高浜変電所	3年		
上中町変電所	3年		

※空白箇所については、現在検討中

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。


転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

目次へ戻る

変電所周辺における
小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】

【凡例】
- 50MW程度の供給余力
- 30MW程度の供給余力
- 10MW程度の供給余力

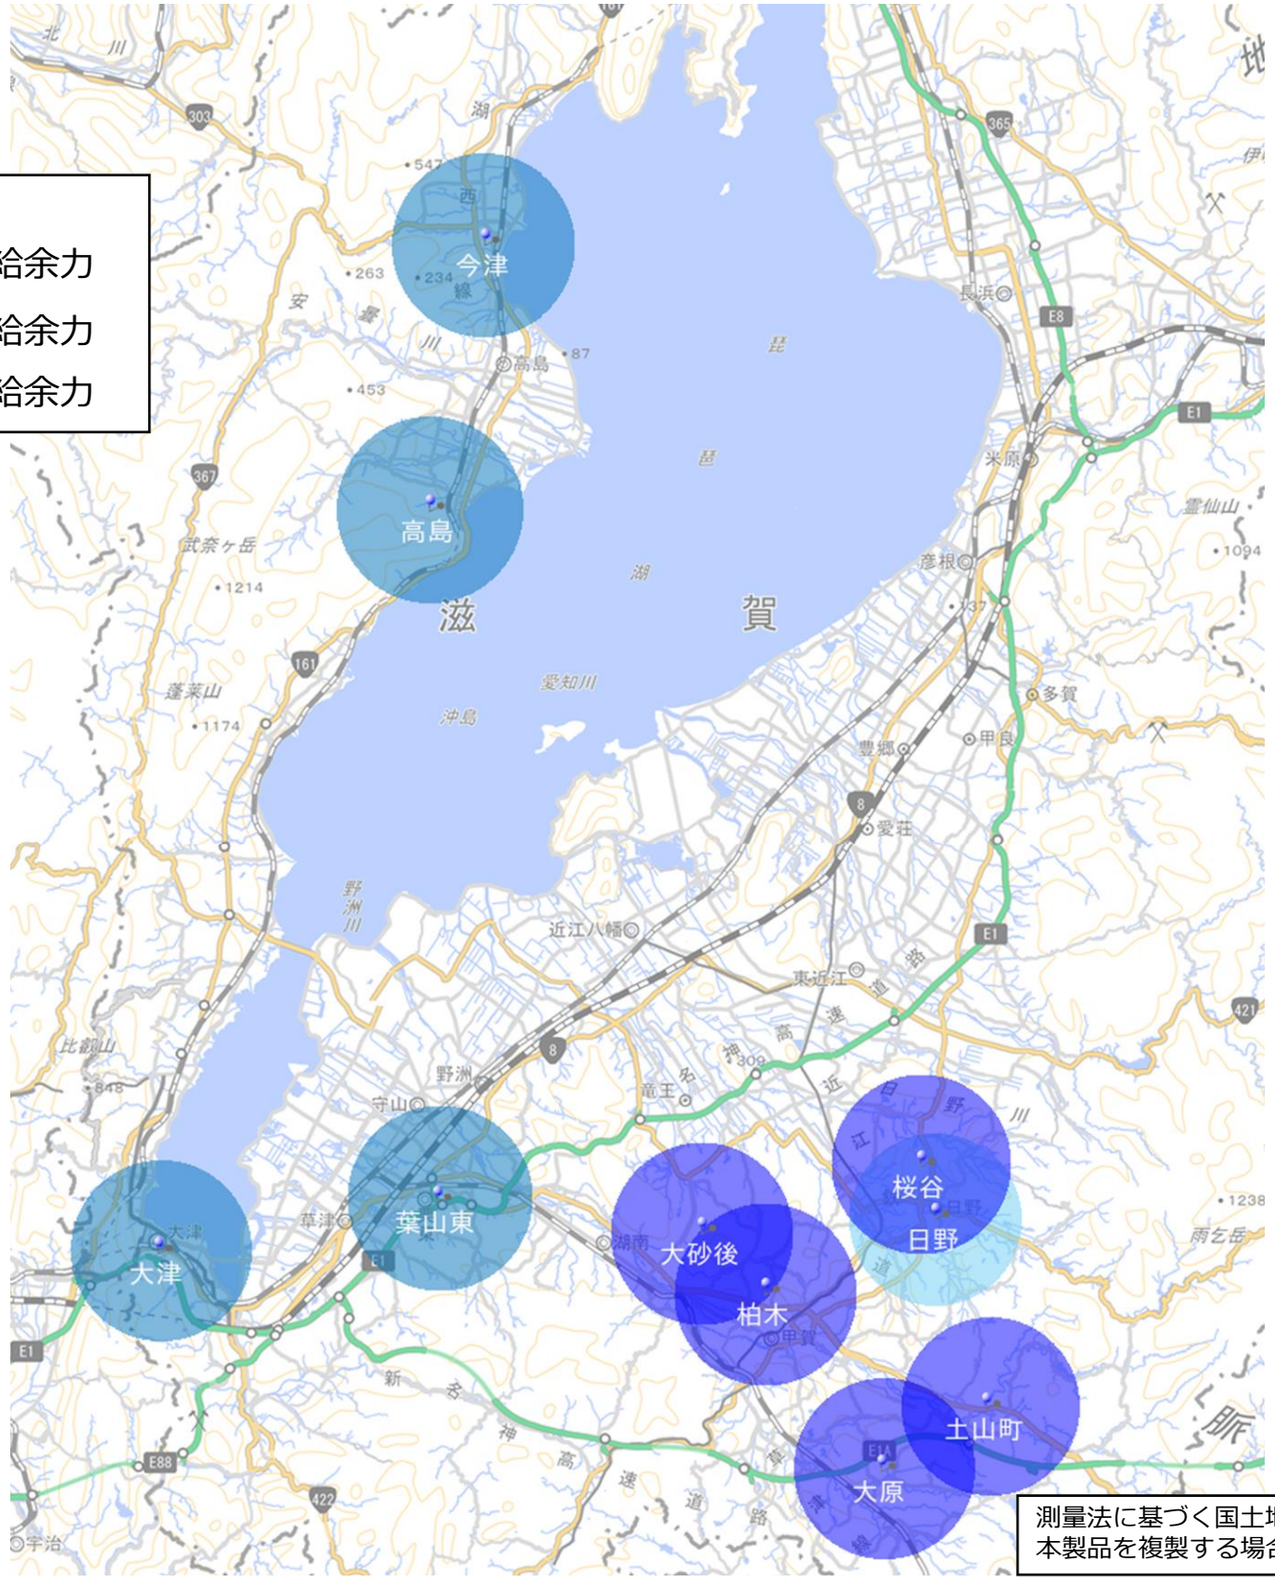

早期供給可能エリアマップ			
変電所名	工期※		
大津変電所	3年		
葉山東変電所	3年		
大砂後変電所	3年		
桜谷変電所	3年		
日野変電所	3年		
柏木変電所	3年		
土山町変電所	3年		
大原変電所	3年		
高島変電所	3年		
今津変電所	3年		

※空白箇所については、現在検討中

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）　R4JHf257
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（全域版）【関西一円】

黒字のものが選択可能エリアとなります。

地位名をクリックすることでページが移動します。




国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（エリア版）【大阪府】

黒字のものが選択可能エリアとなります。

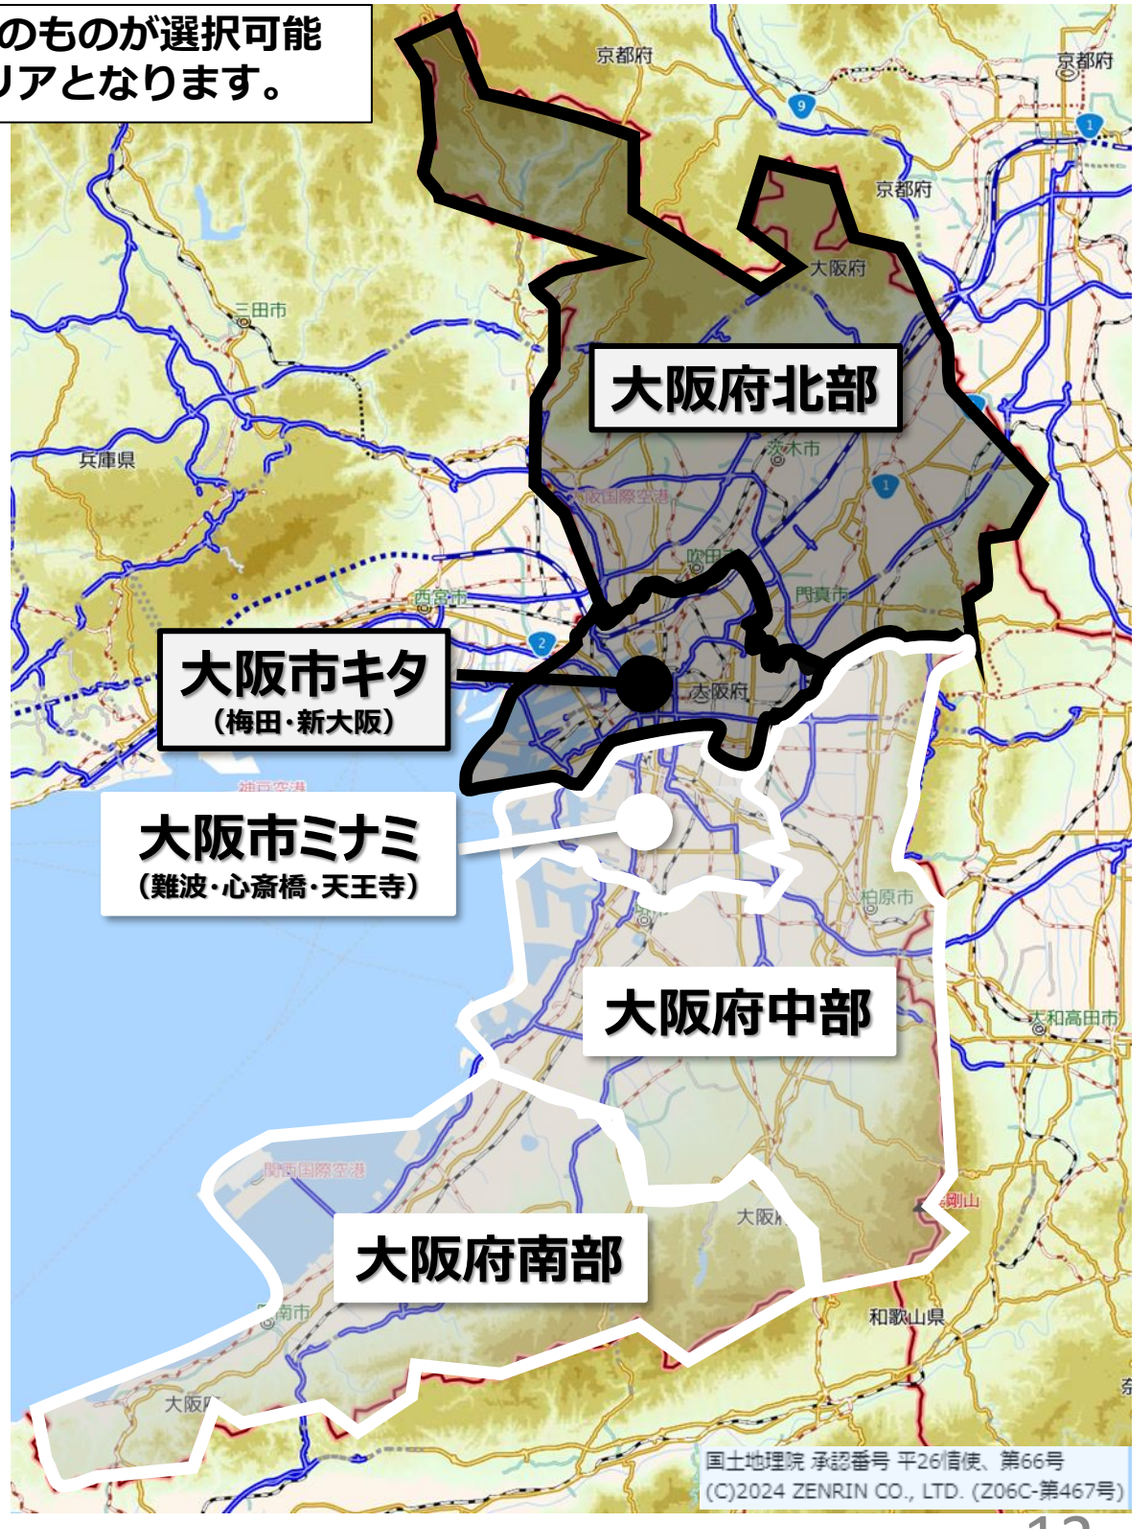

地域名をクリックすることでページが移動します。

P11 「地点別供給可能エリアマップ【全域版関西一円】」へ戻る

<凡例>

- ：大阪北
- ：大阪南
- ：京都
- ：神戸
- ：姫路
- ：奈良
- ：滋賀
- ：和歌山

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（エリア版）【兵庫県】



地域名をクリックすることでページが移動します。

P11 「地点別供給可能エリアマップ【全域版関西一円】」へ戻る


<凡例>

- ：大阪北
- ：大阪南
- ：京都
- ：神戸
- ：姫路
- ：奈良
- ：滋賀
- ：和歌山

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（エリア版）【奈良県】

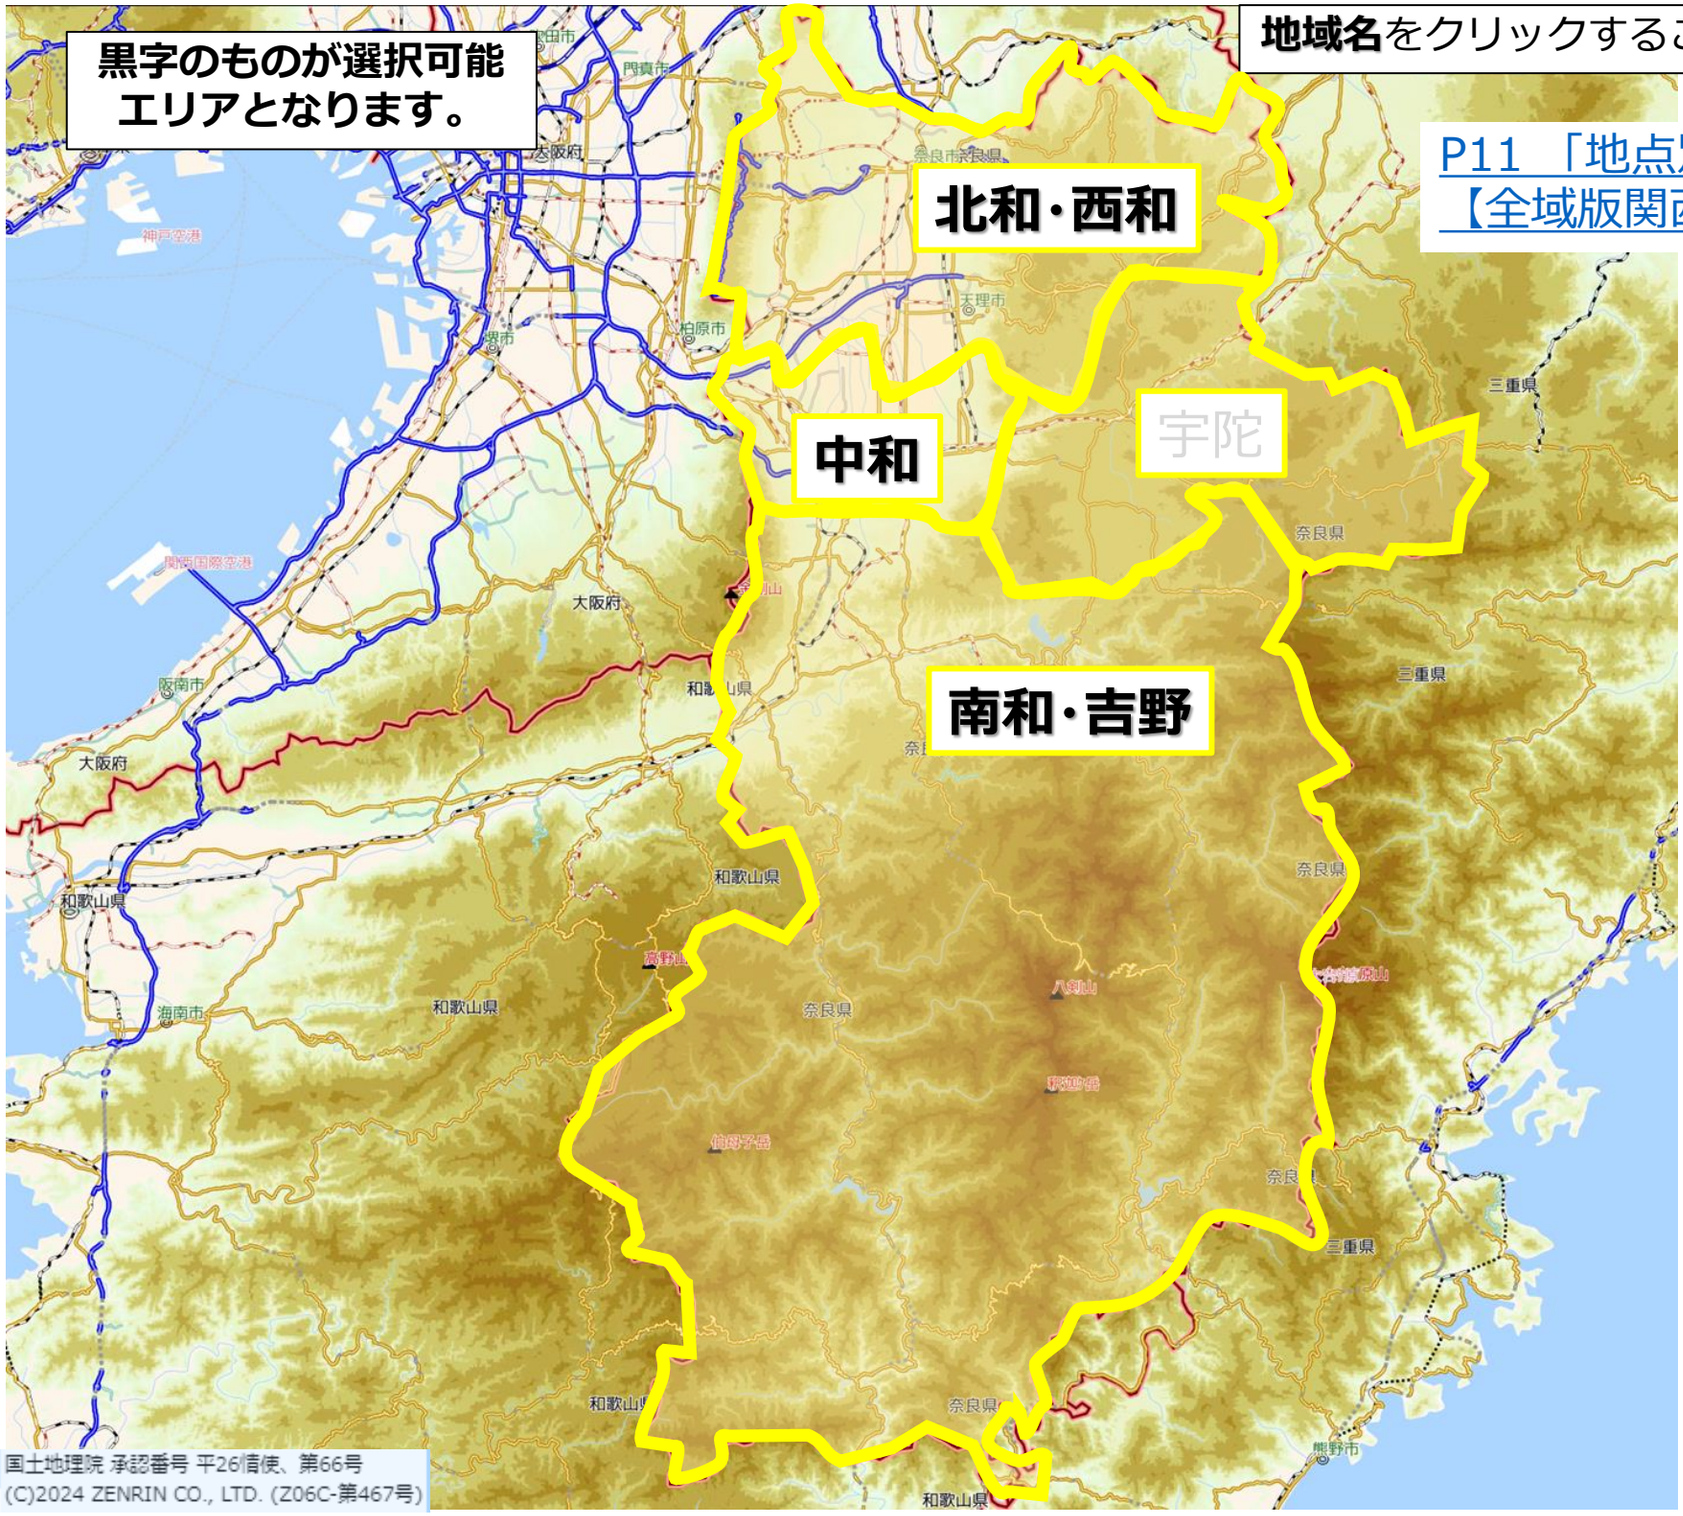

地域名をクリックすることでページが移動します。

P11 「地点別供給可能エリアマップ【全域版関西一円】」へ戻る


＜凡例＞

- ：大阪北
- ：大阪南
- ：京都
- ：神戸
- ：姫路
- ：奈良
- ：滋賀
- ：和歌山

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（エリア版）【京都府】

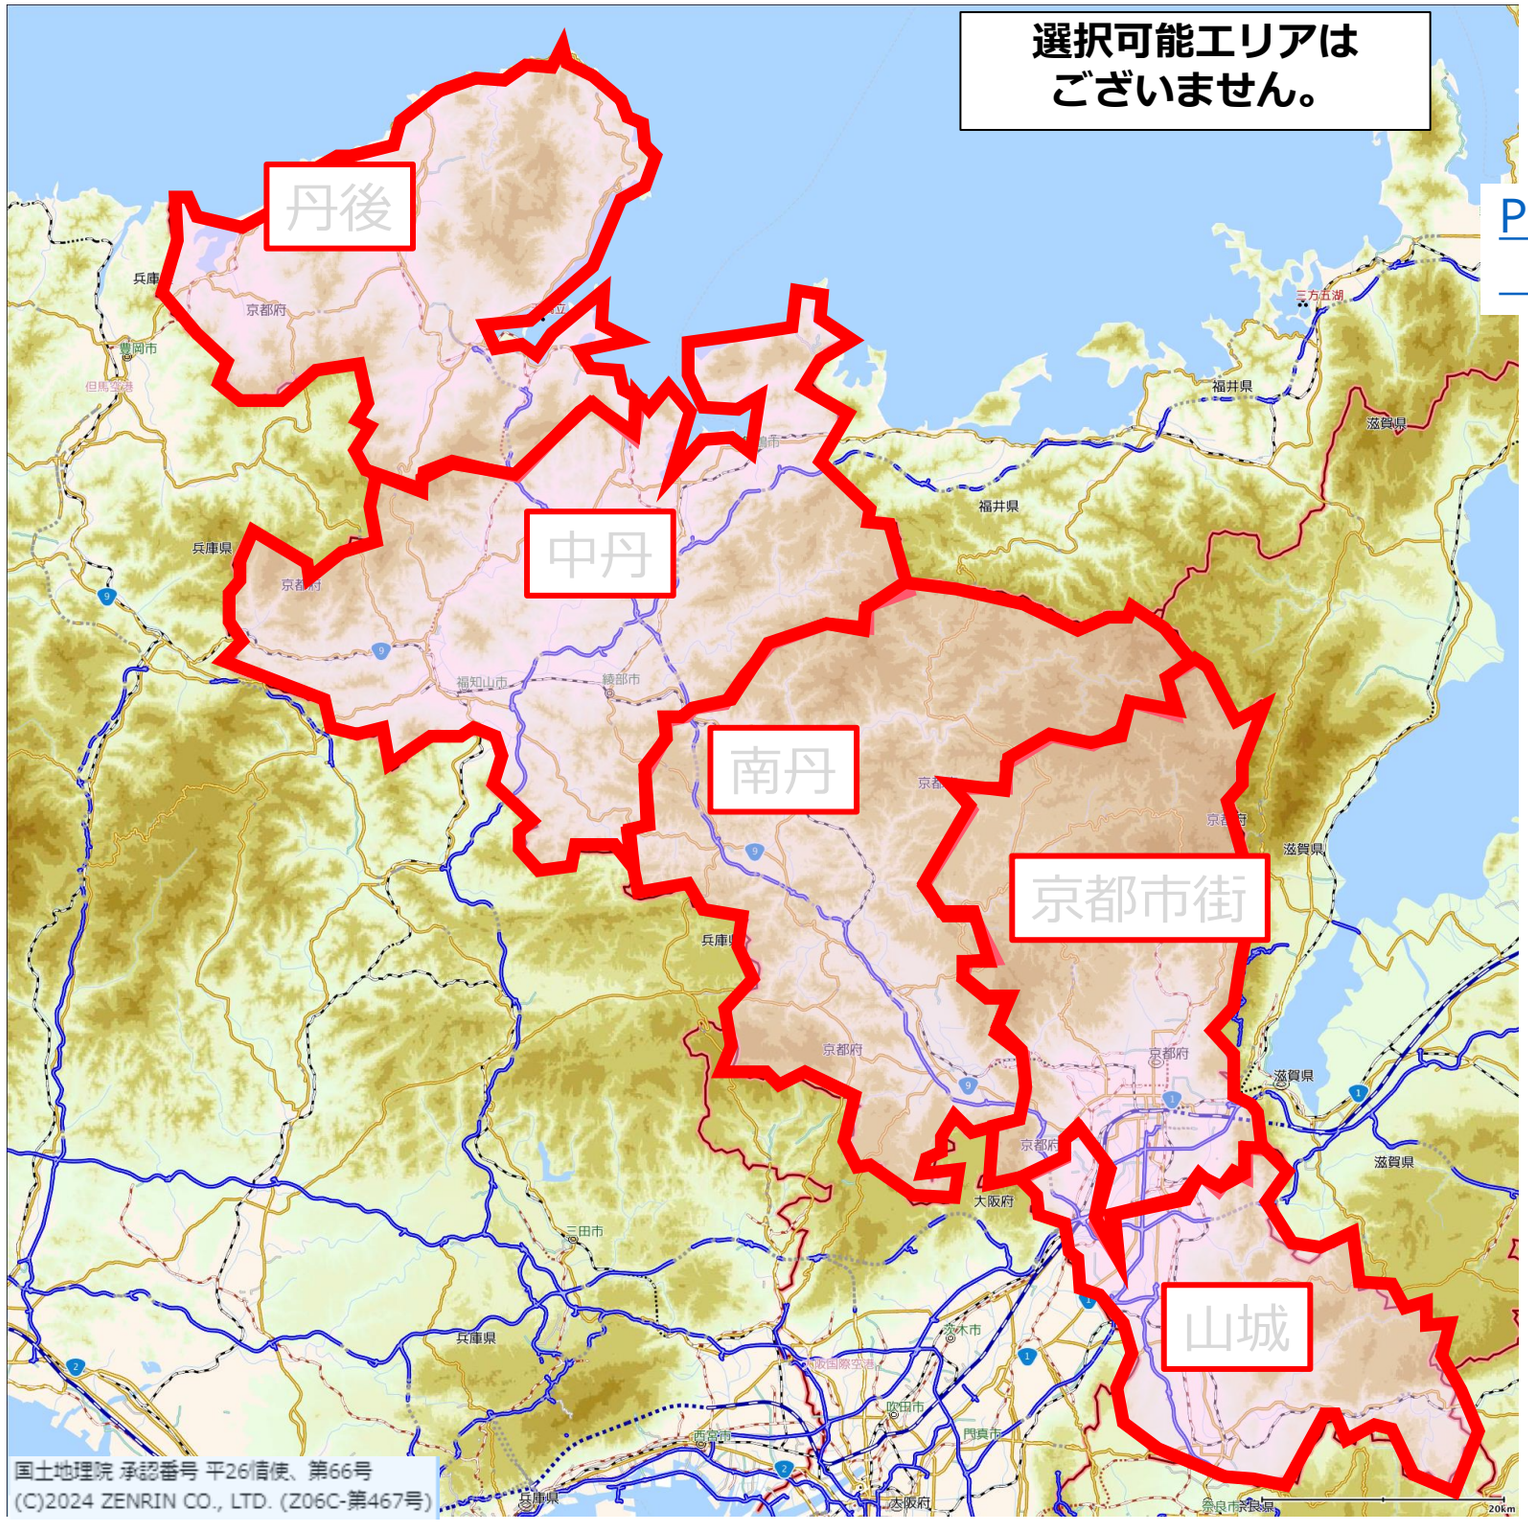

枠内をクリックすることで
ページが移動します。

P11 「地点別供給可能エリアマップ【全域版関西一円】」へ戻る

<凡例>

- ：大阪北
- ：大阪南
- ：京都
- ：神戸
- ：姫路
- ：奈良
- ：滋賀
- ：和歌山

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（エリア版）【和歌山】

黒字のものが選択可能エリアとなります。

地域名をクリックすることでページが移動します。

P11 「地点別供給可能エリアマップ【全域版関西一円】」へ戻る



<凡例>

- ：大阪北
- ：大阪南
- ：京都
- ：神戸
- ：姫路
- ：奈良
- ：滋賀
- ：和歌山


転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【大阪市キタ】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 大阪府】」へ戻る

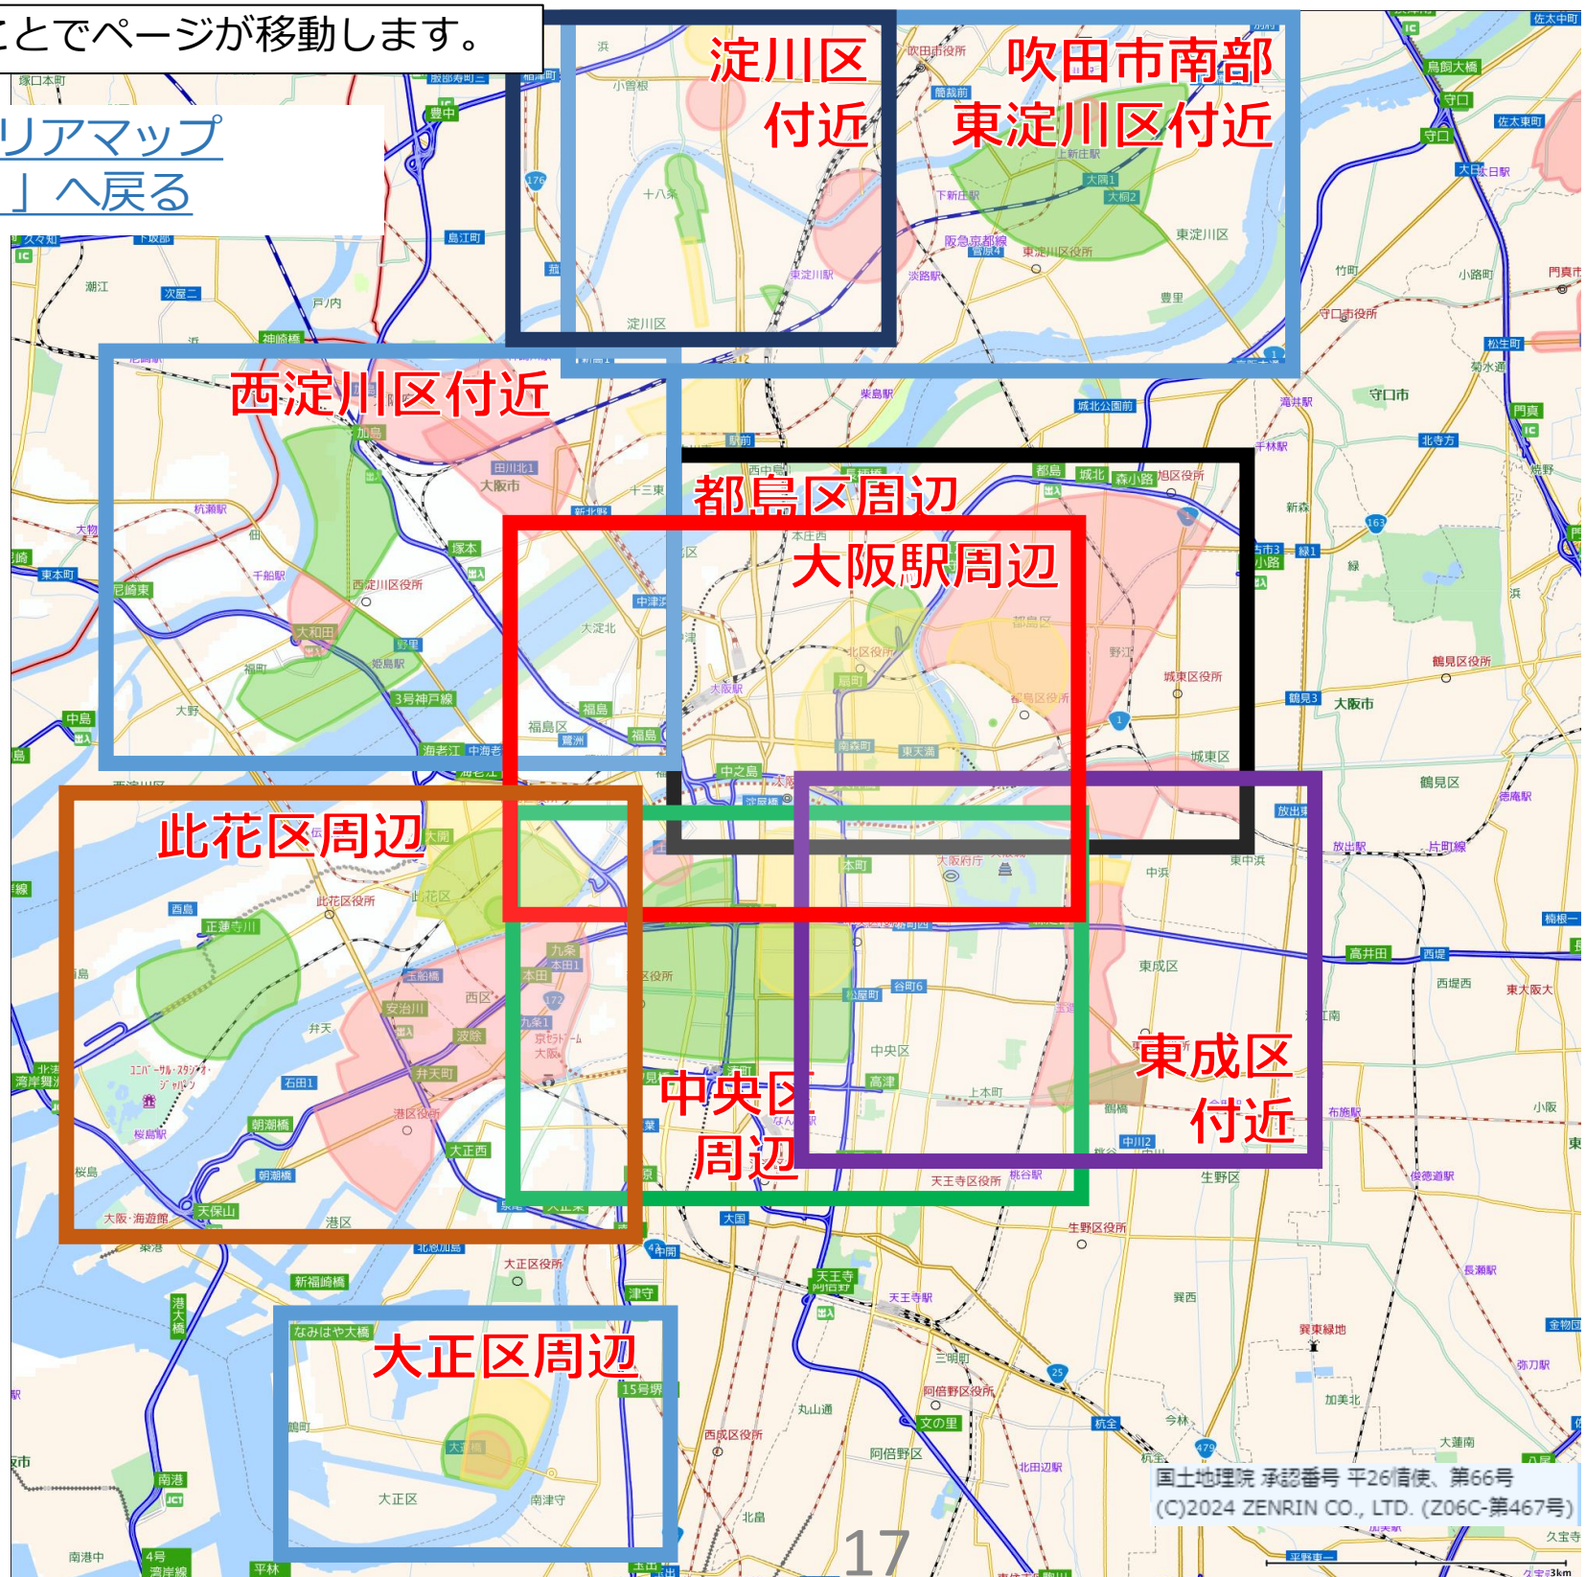


転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【大阪府北部】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 大阪府】」へ戻る

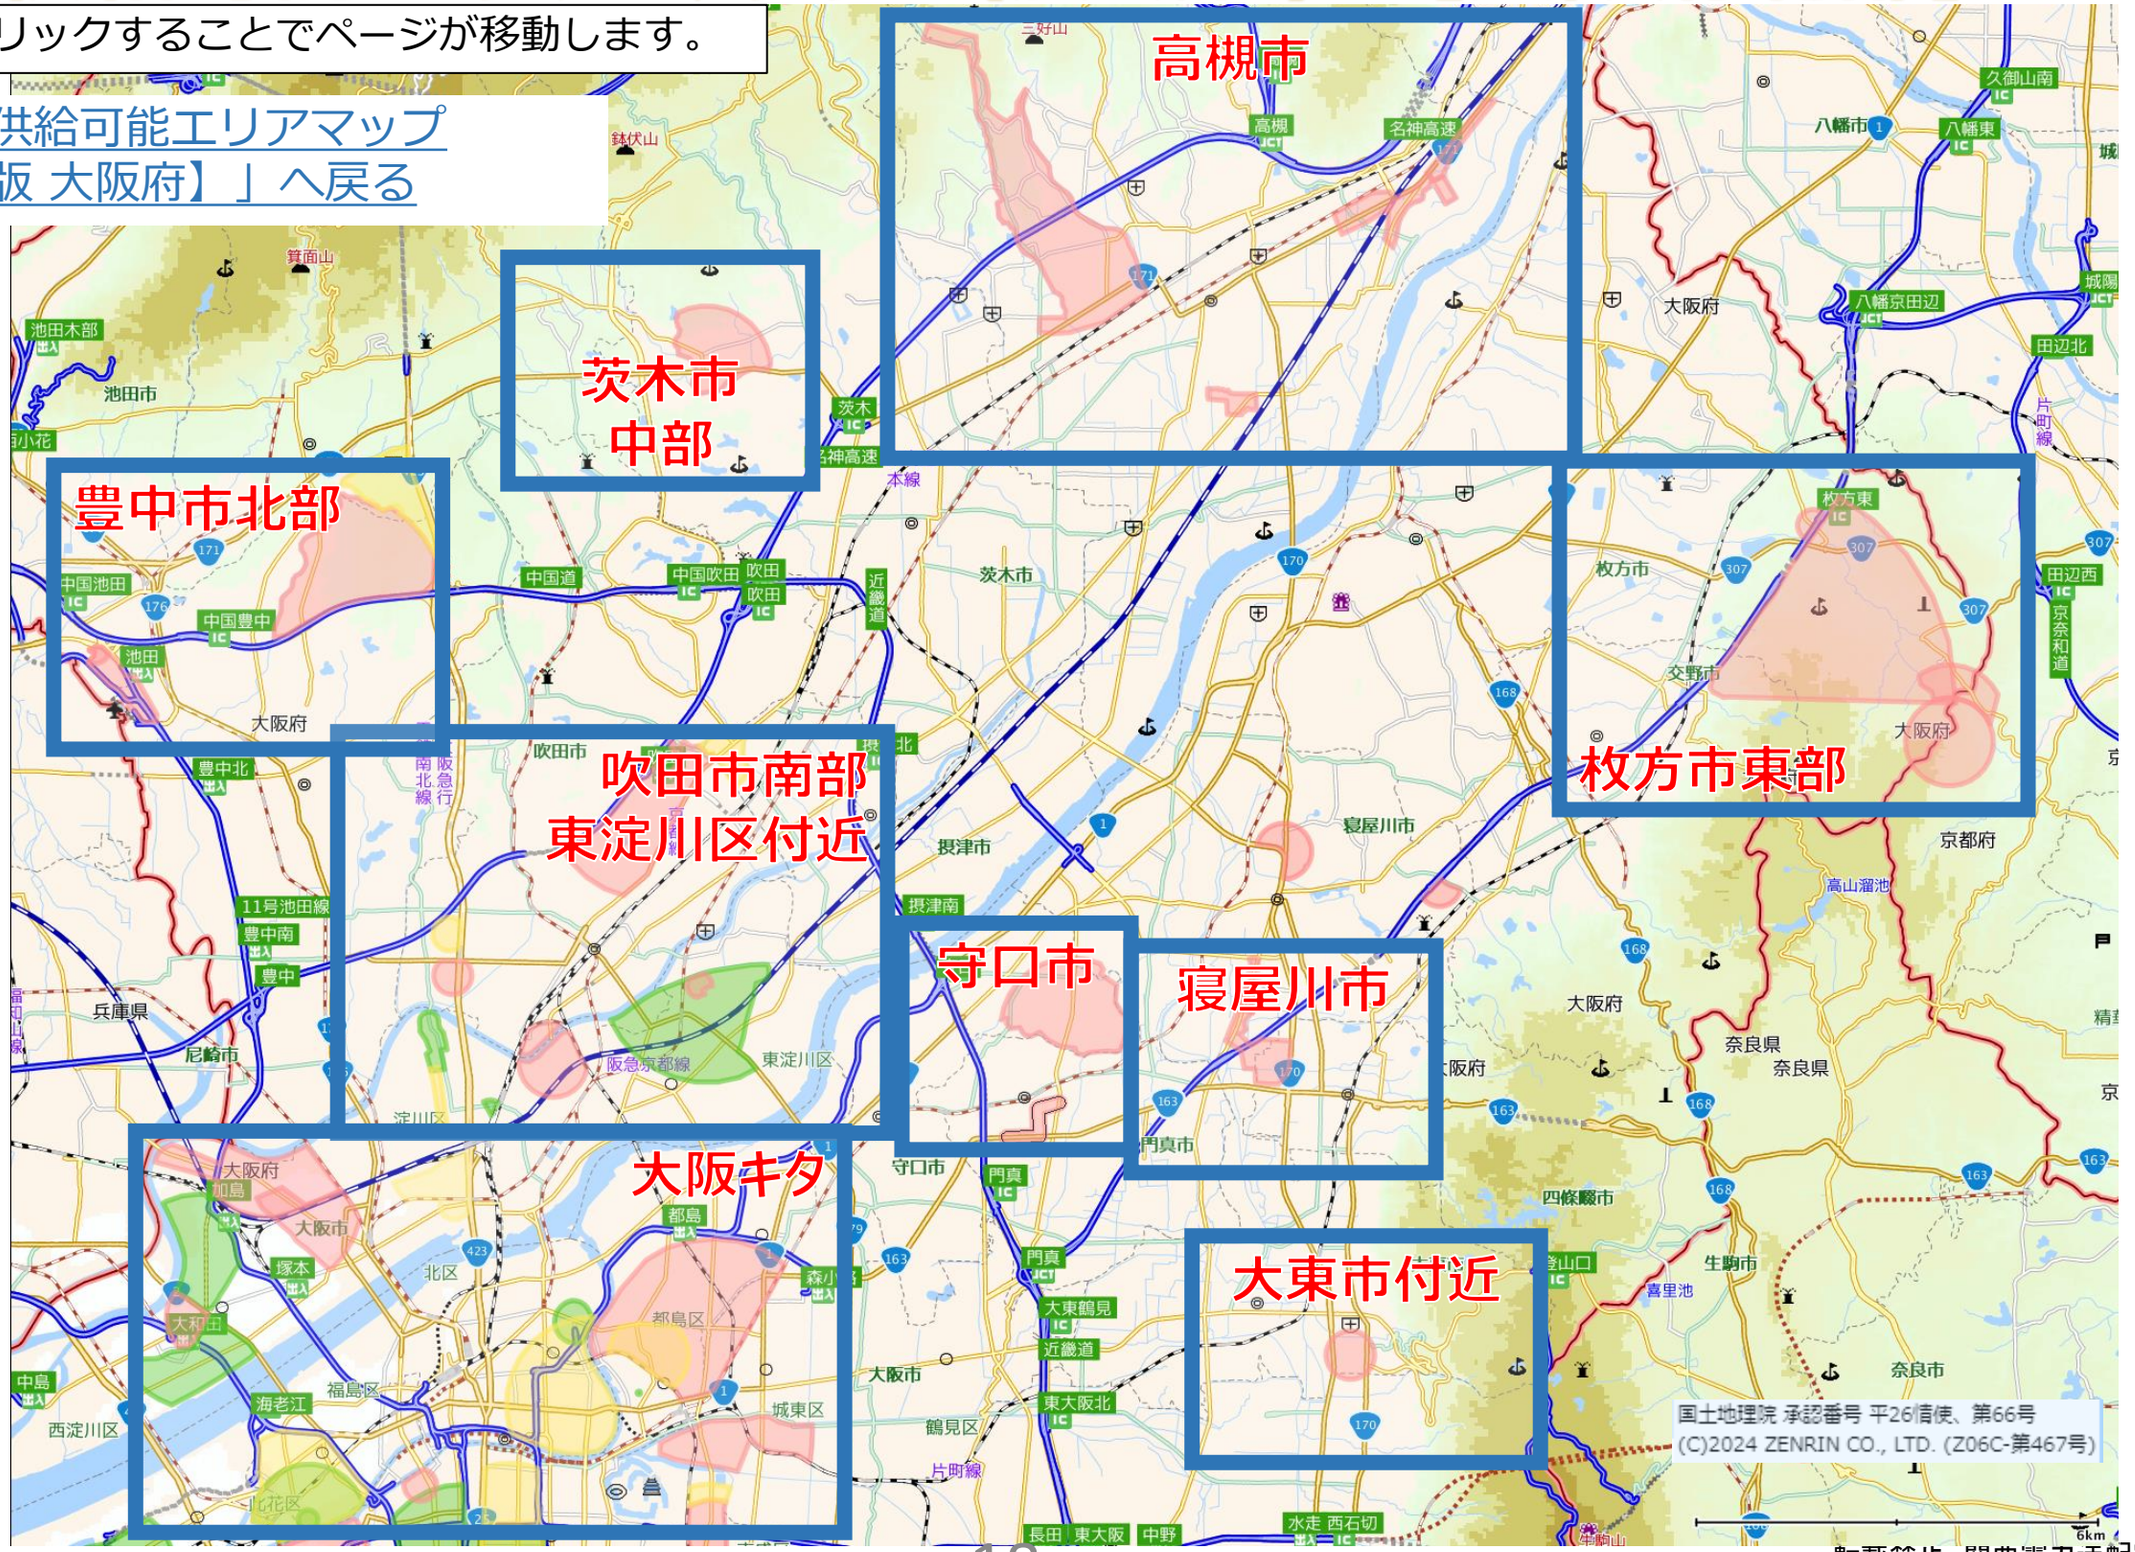

転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【大阪市ミナミ】

「地点別供給可能エリアマップ（エリア版）【大阪府】」へ戻る

枠内をクリックすることでページが移動します。



国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)


転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【大阪中部】

「地点別供給可能エリアマップ（エリア版）【大阪府】」へ戻る

枠内をクリックすることでページが移動します。

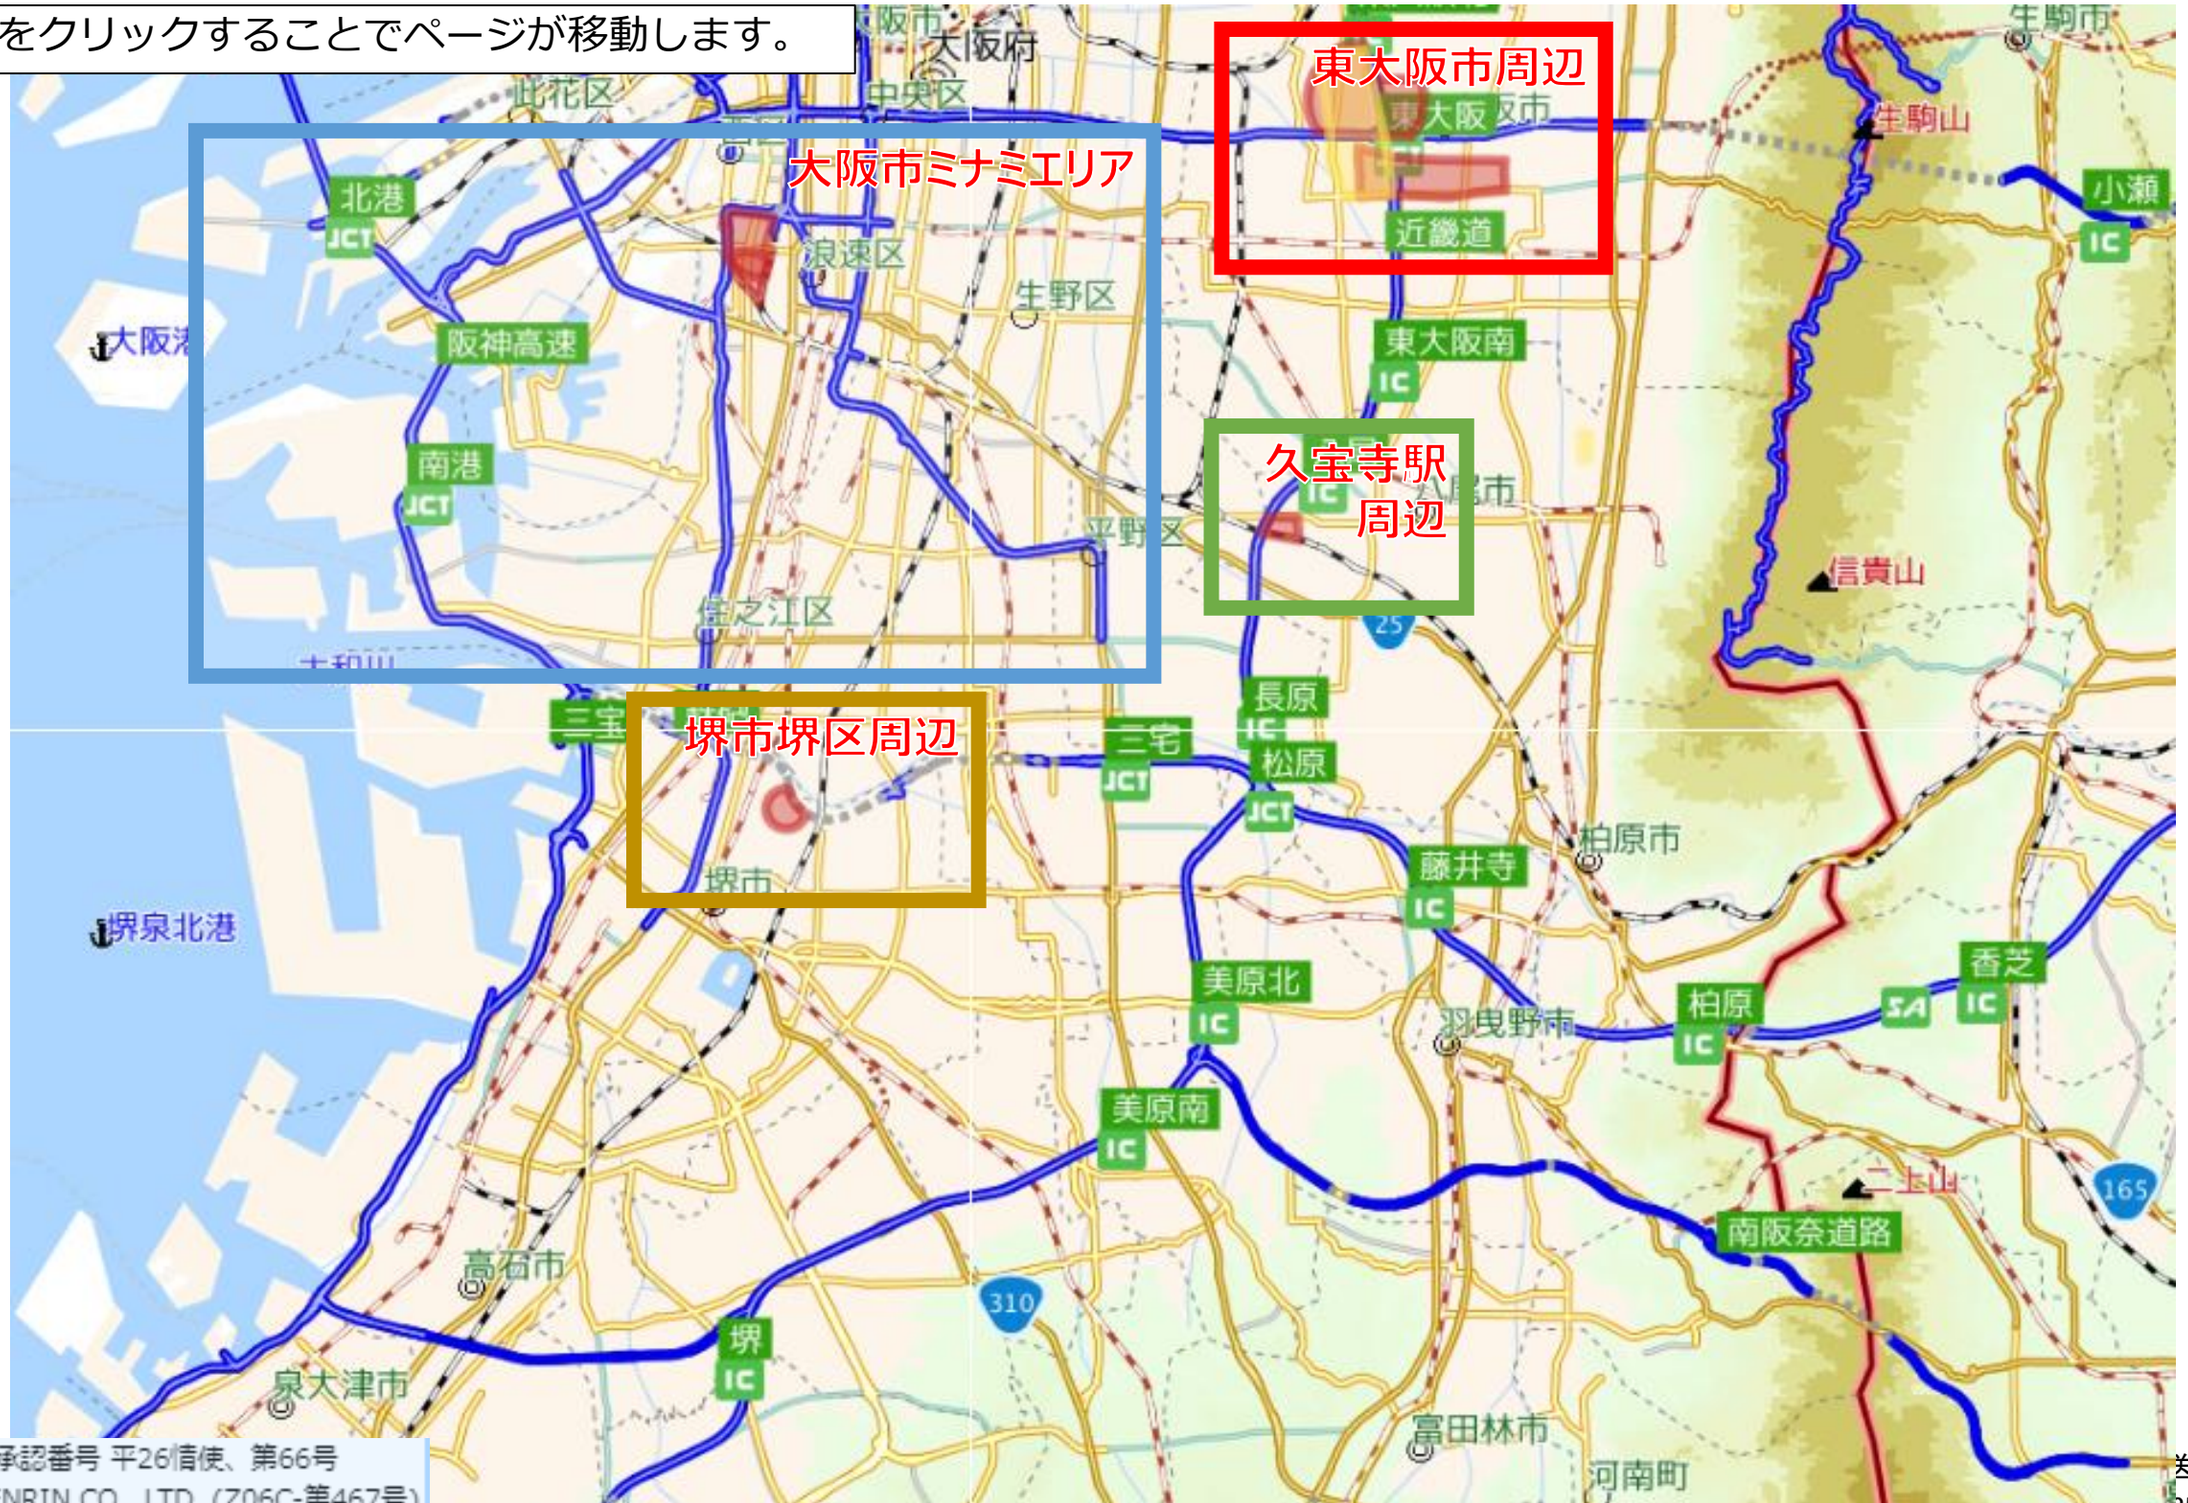

国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

送配電株式会社
25年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【大阪南部】

「地点別供給可能エリアマップ（エリア版）【大阪府】」へ戻る

枠内をクリックすることでページが移動します。




転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【兵庫県 阪神】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 兵庫県】」へ戻る

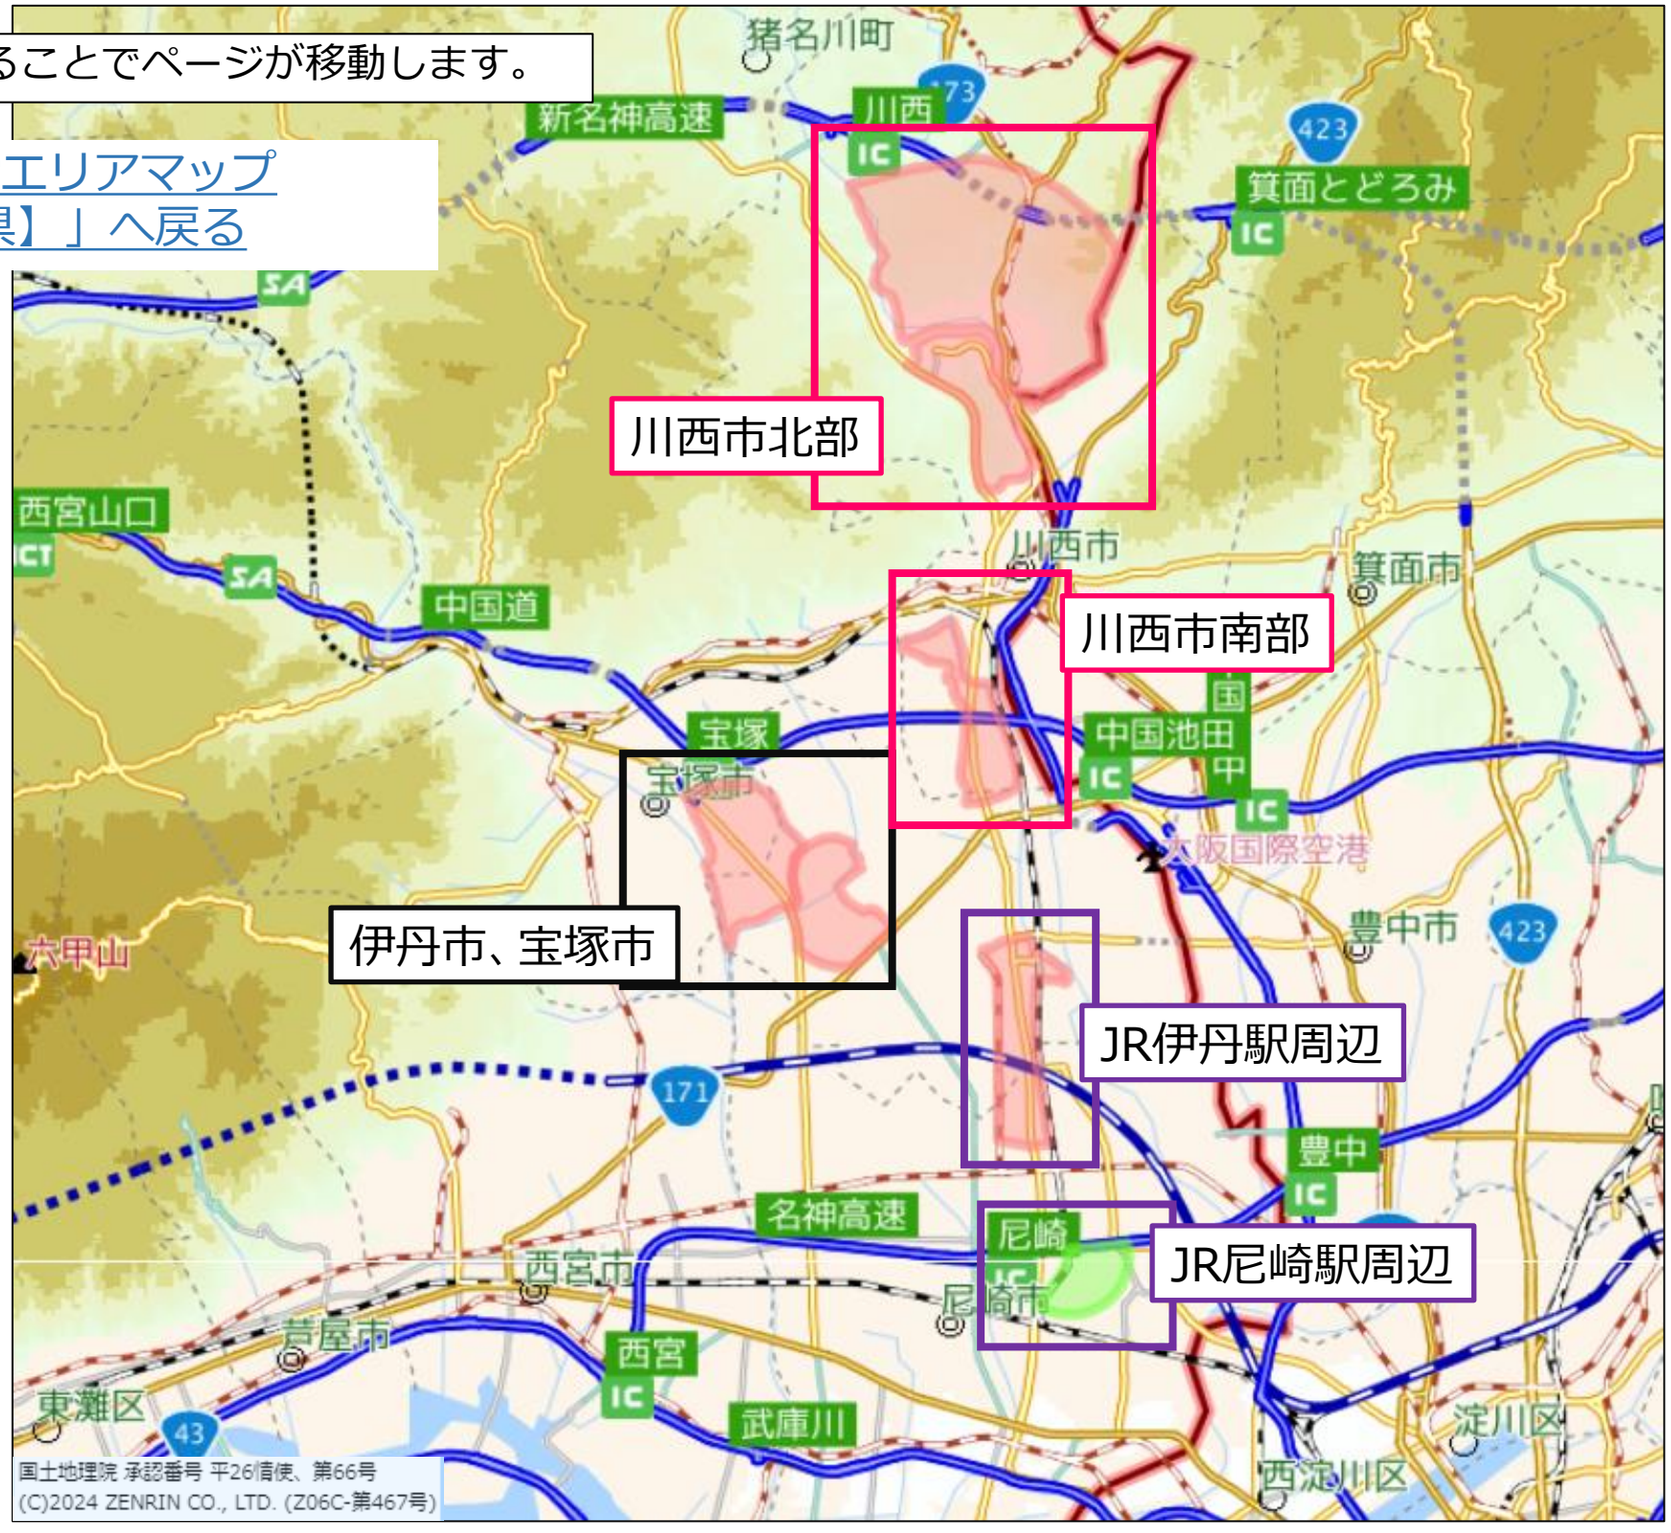


転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【兵庫県 神戸】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 兵庫県】」へ戻る

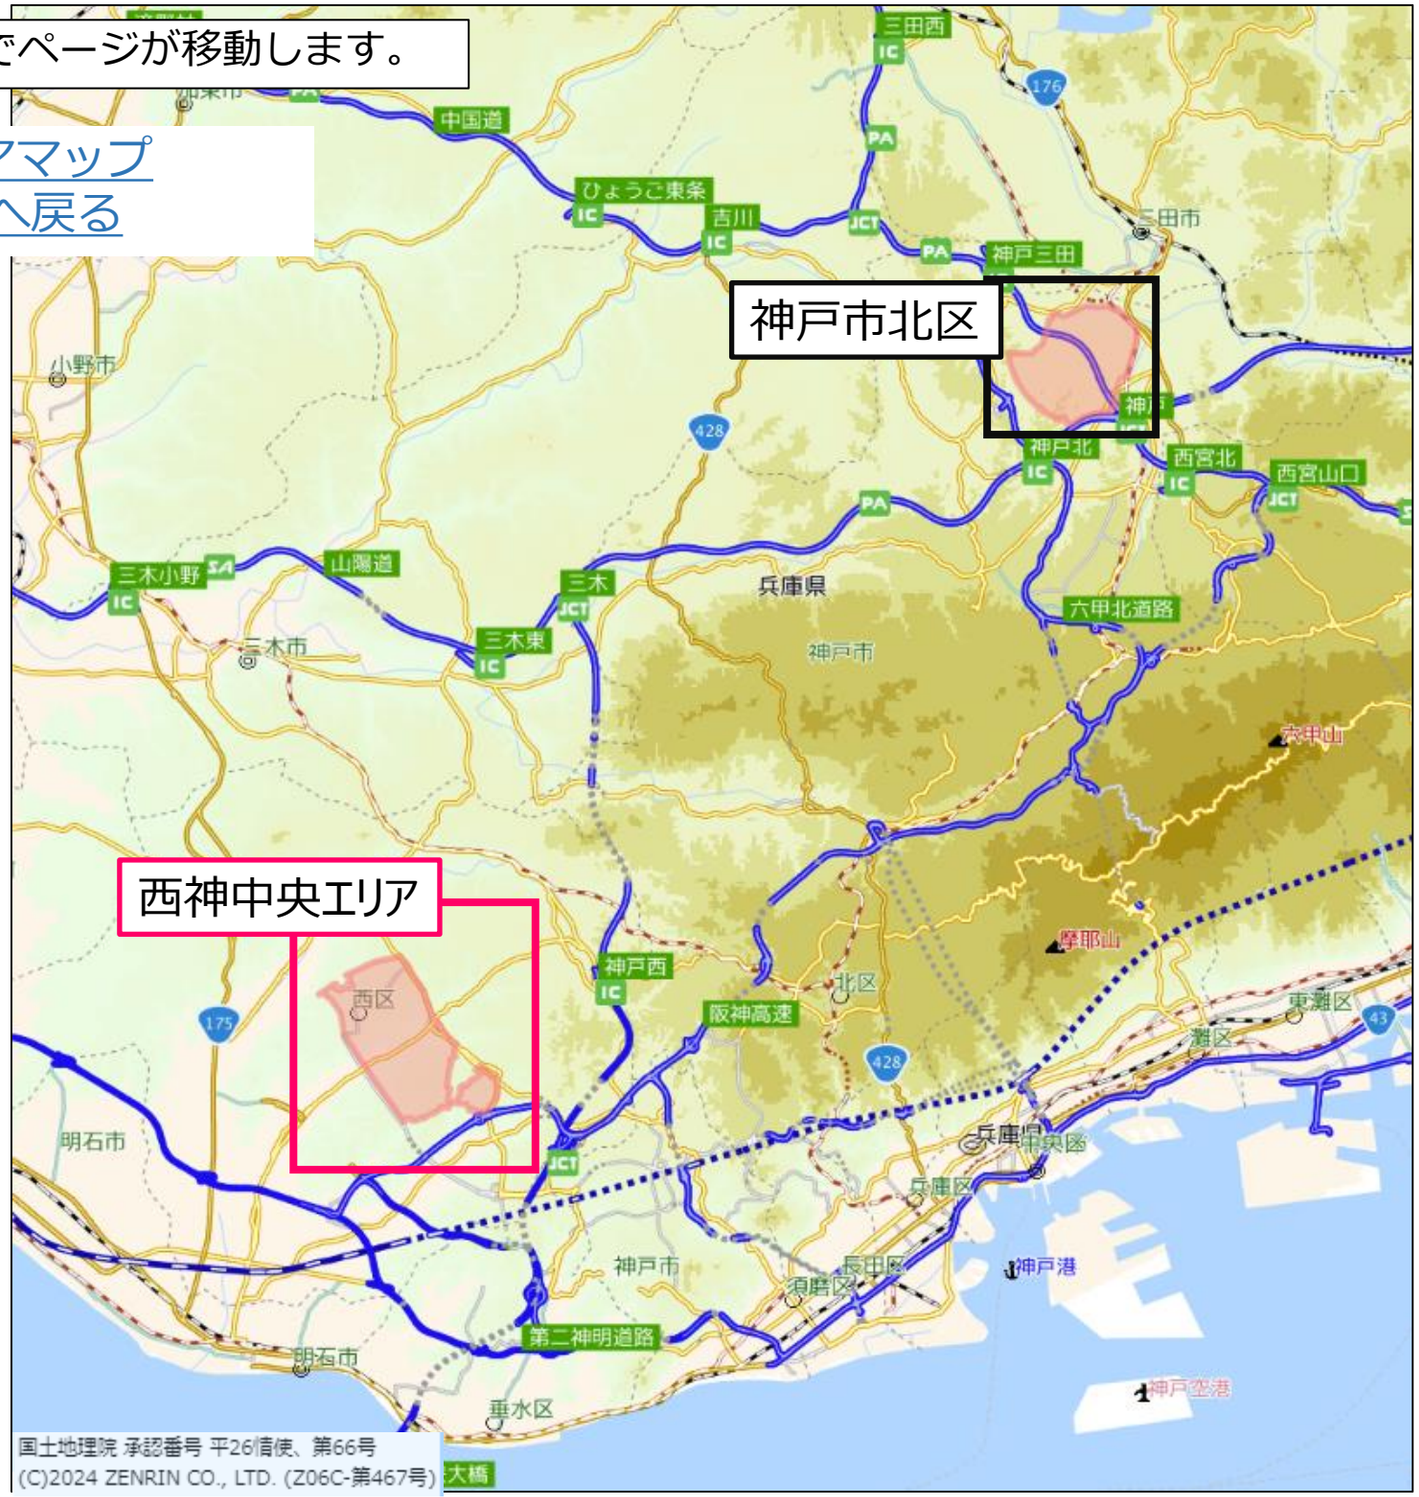

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【兵庫県 東播磨】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 兵庫県】」へ戻る



転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【兵庫県 西播磨】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ【エリア版 兵庫県】」へ戻る




転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 奈良県】」へ戻る

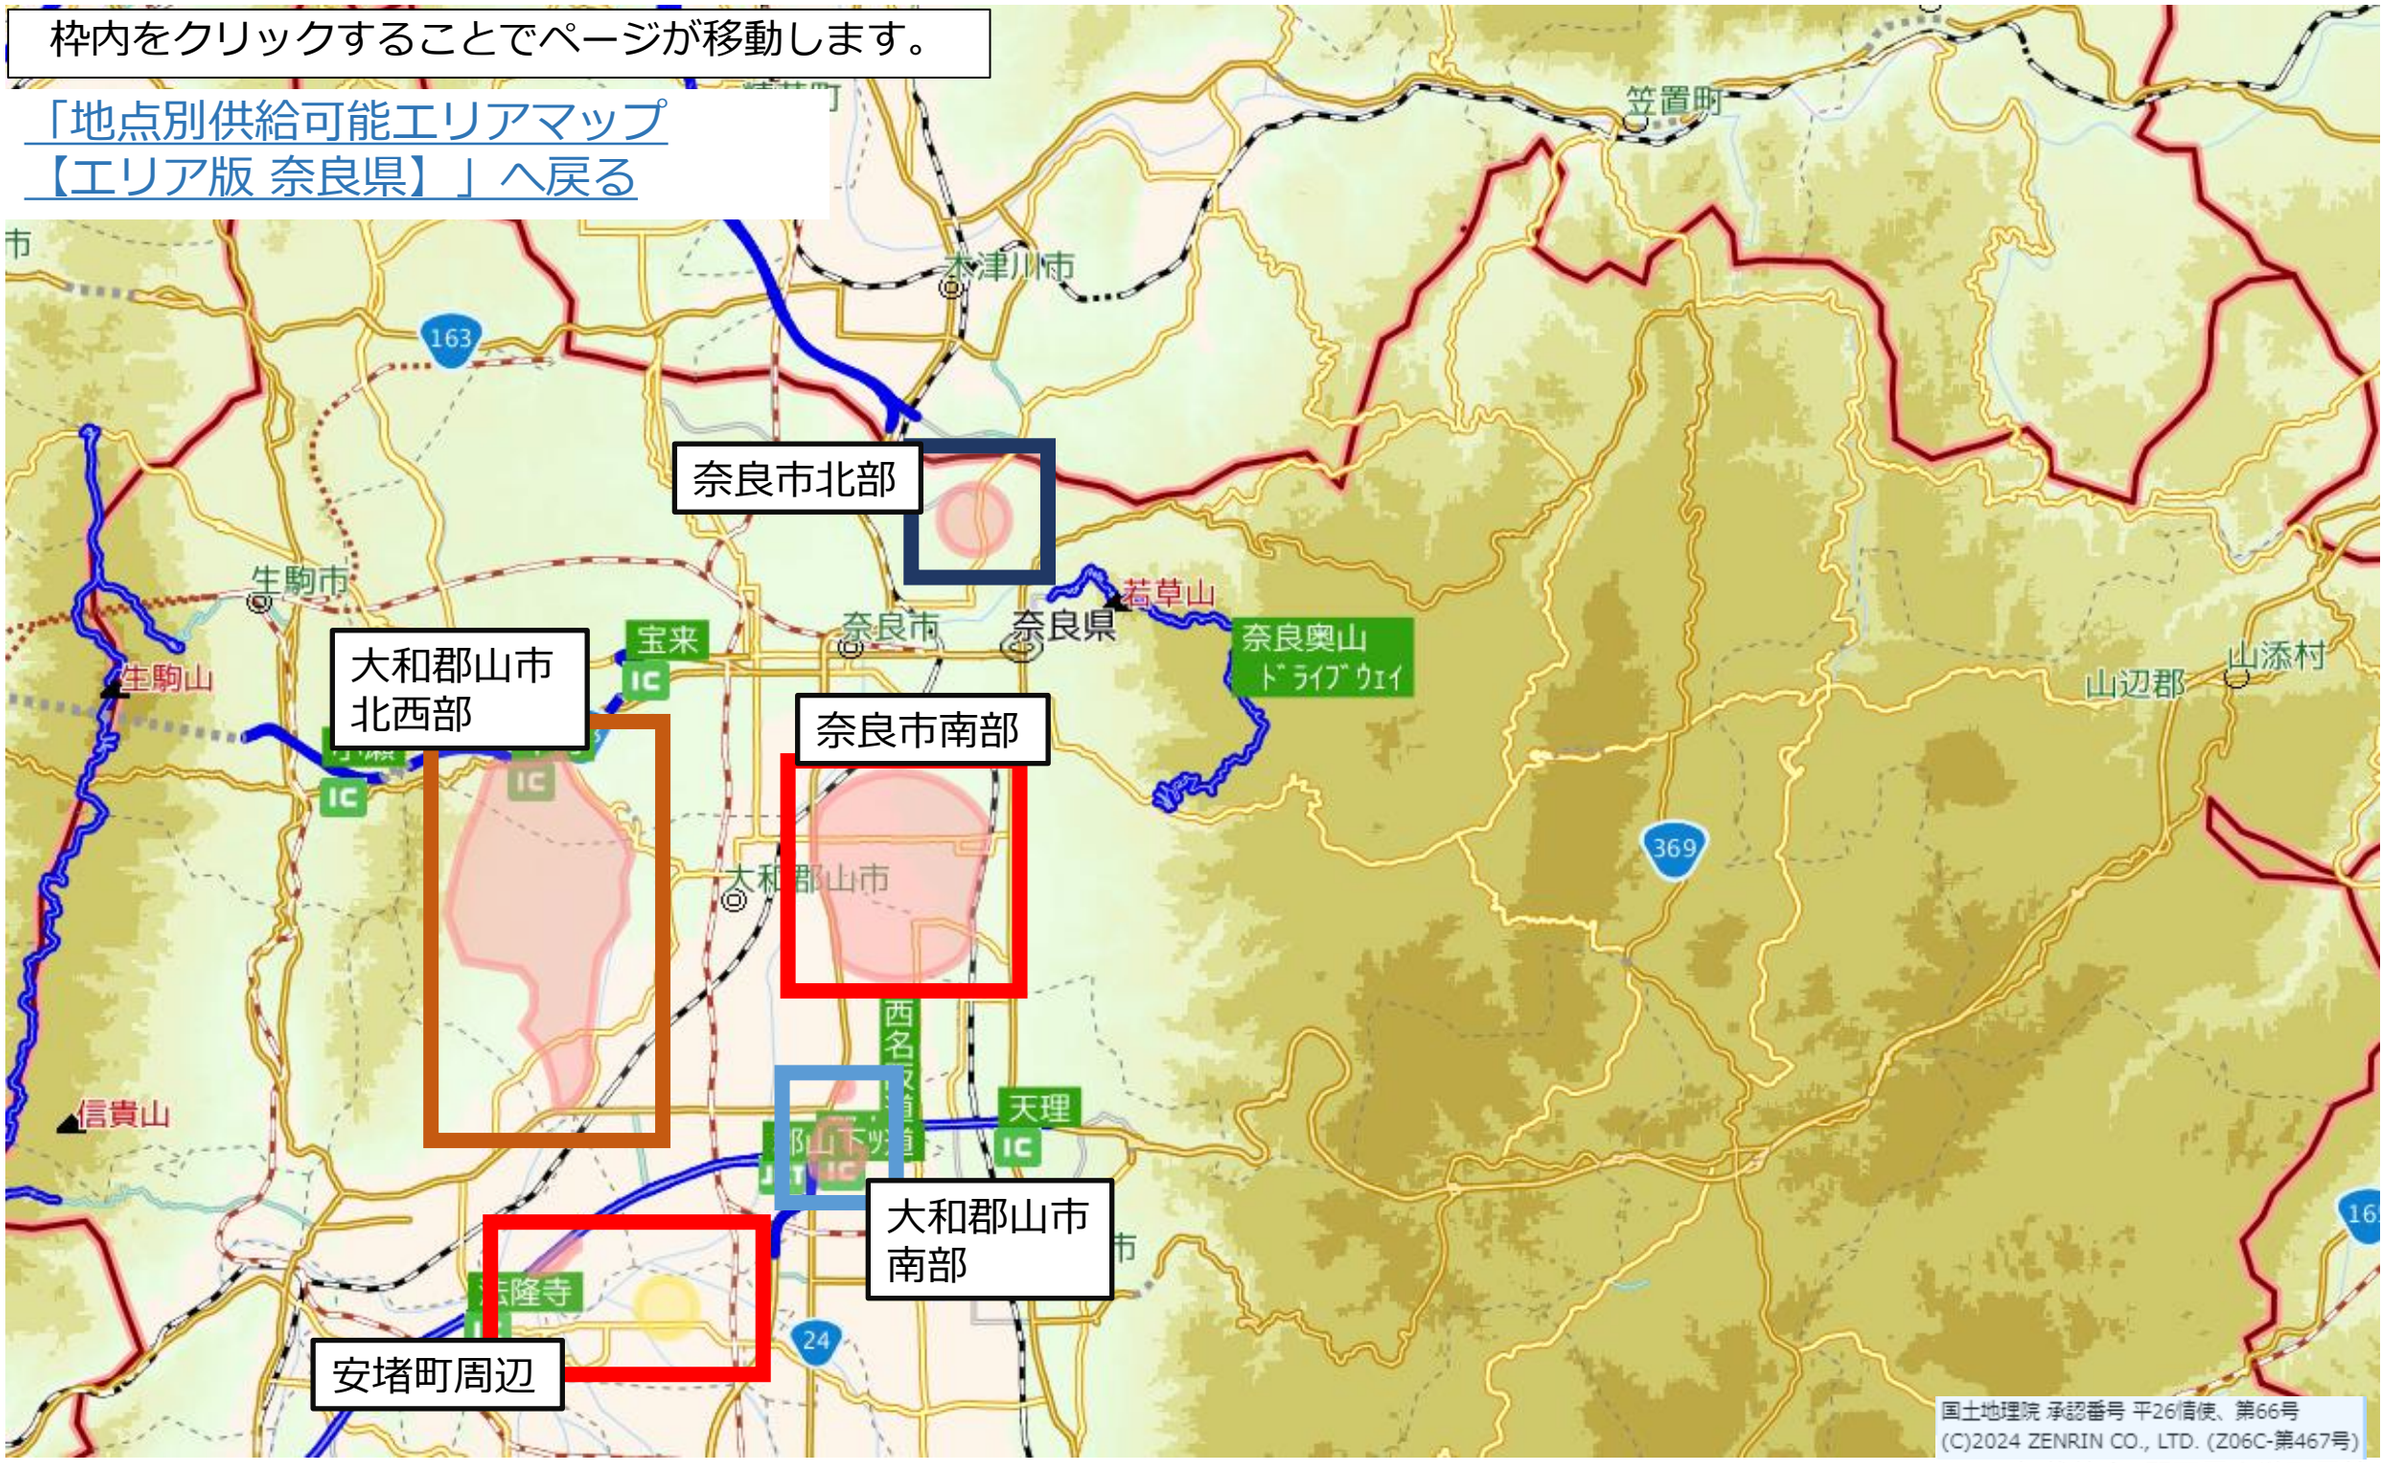


転載禁止 関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【中和】


枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ【エリア版 奈良県】」へ戻る

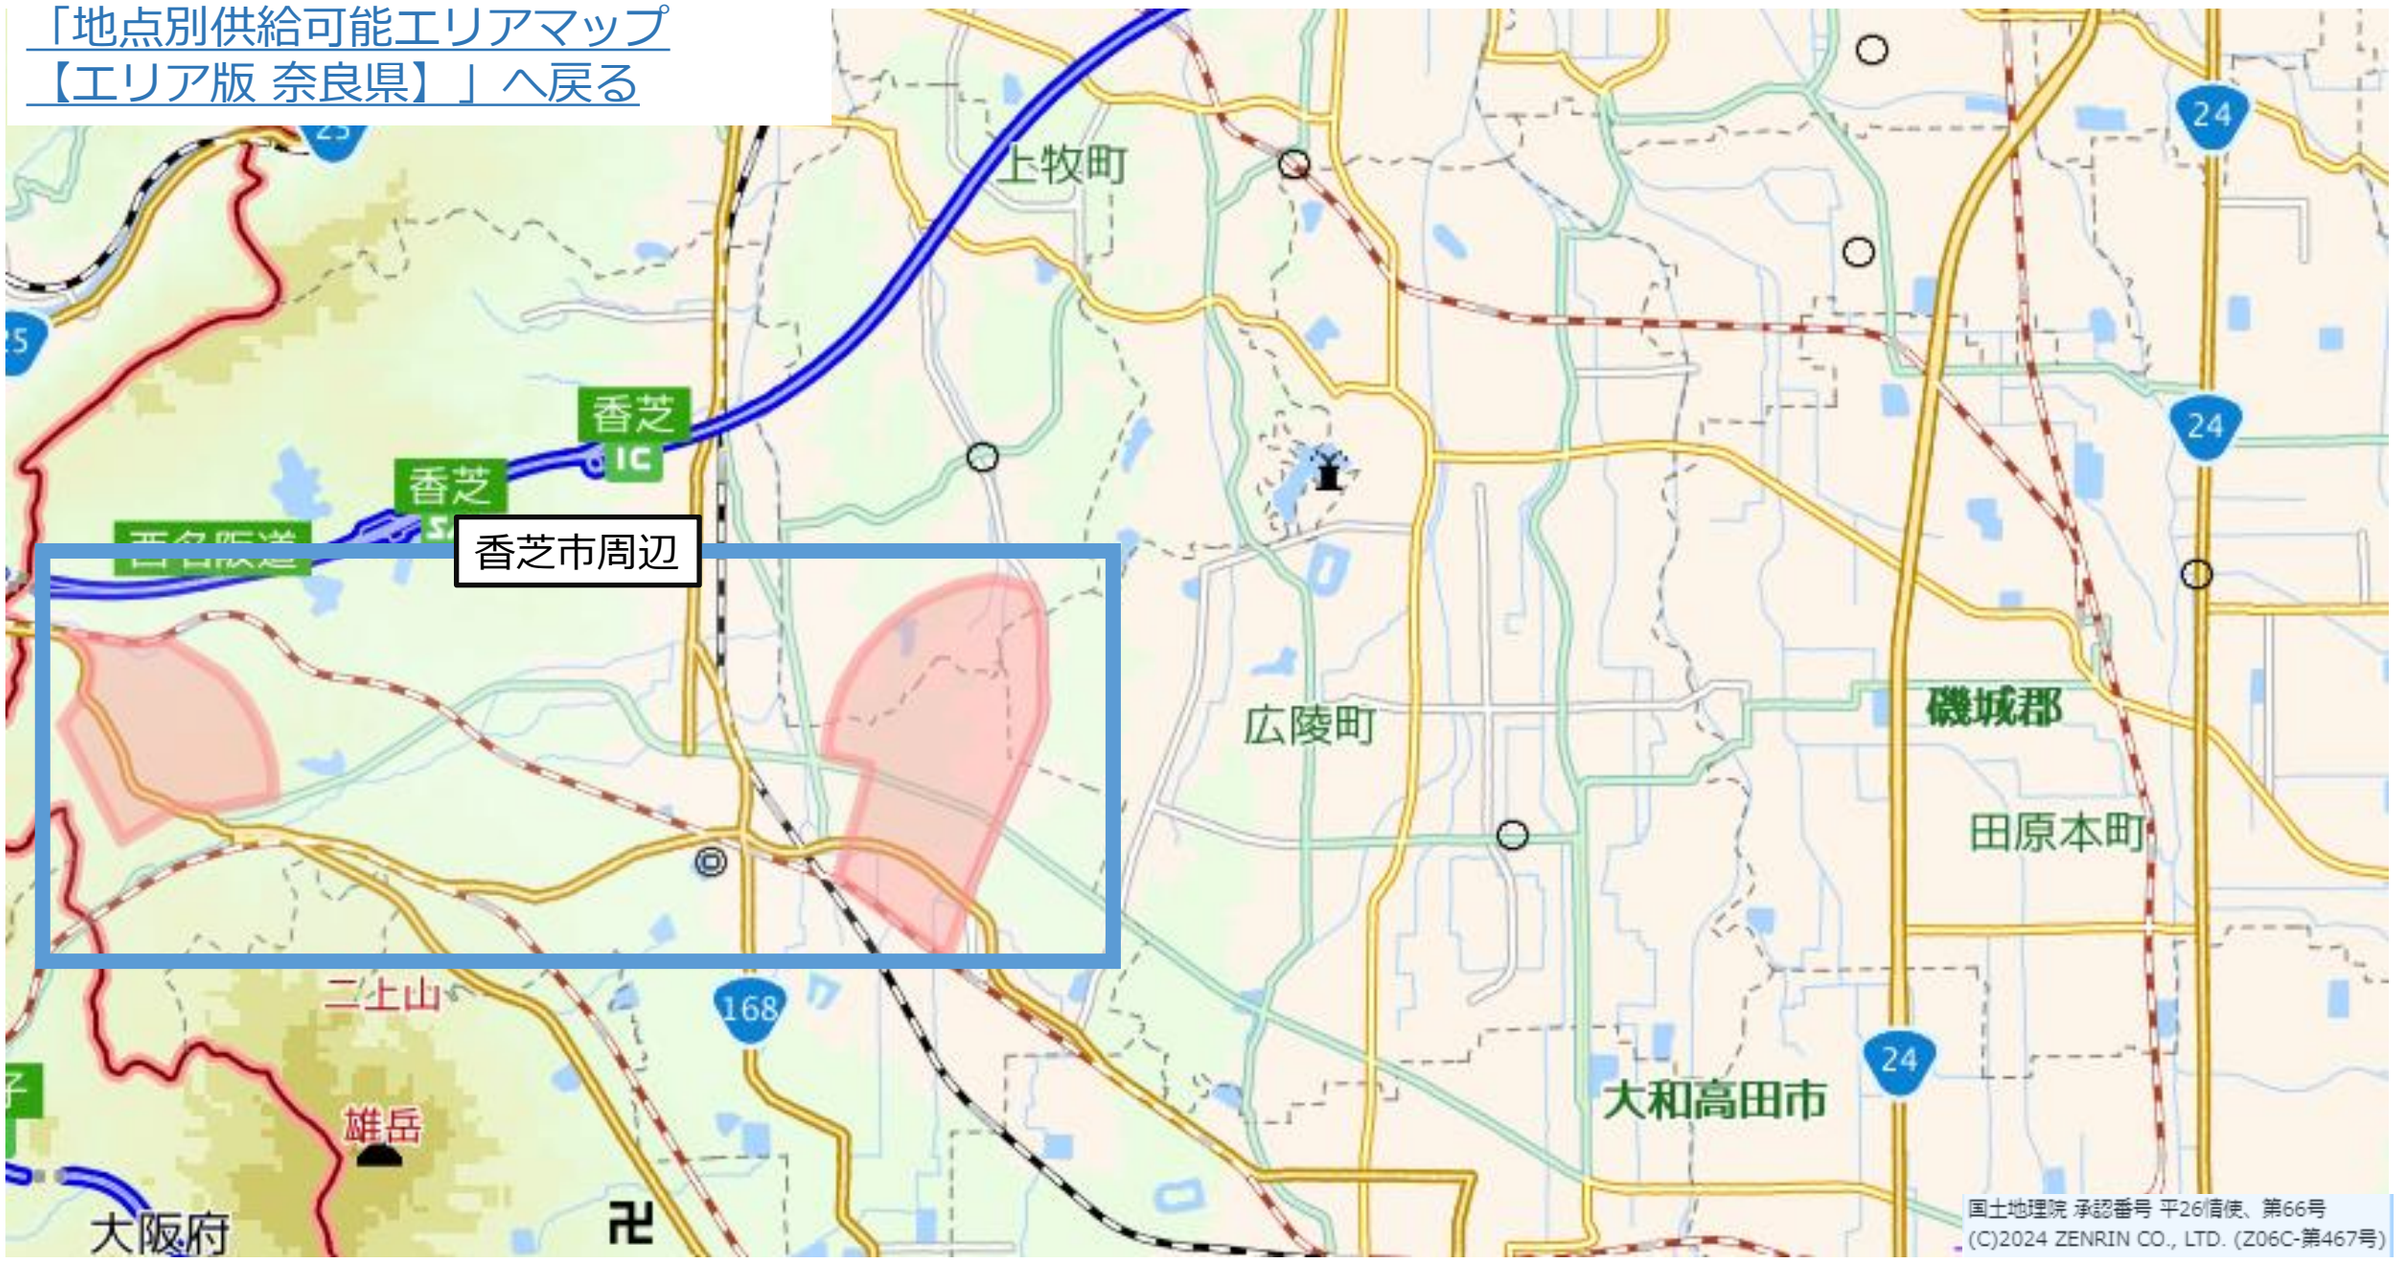

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【南和・吉野】

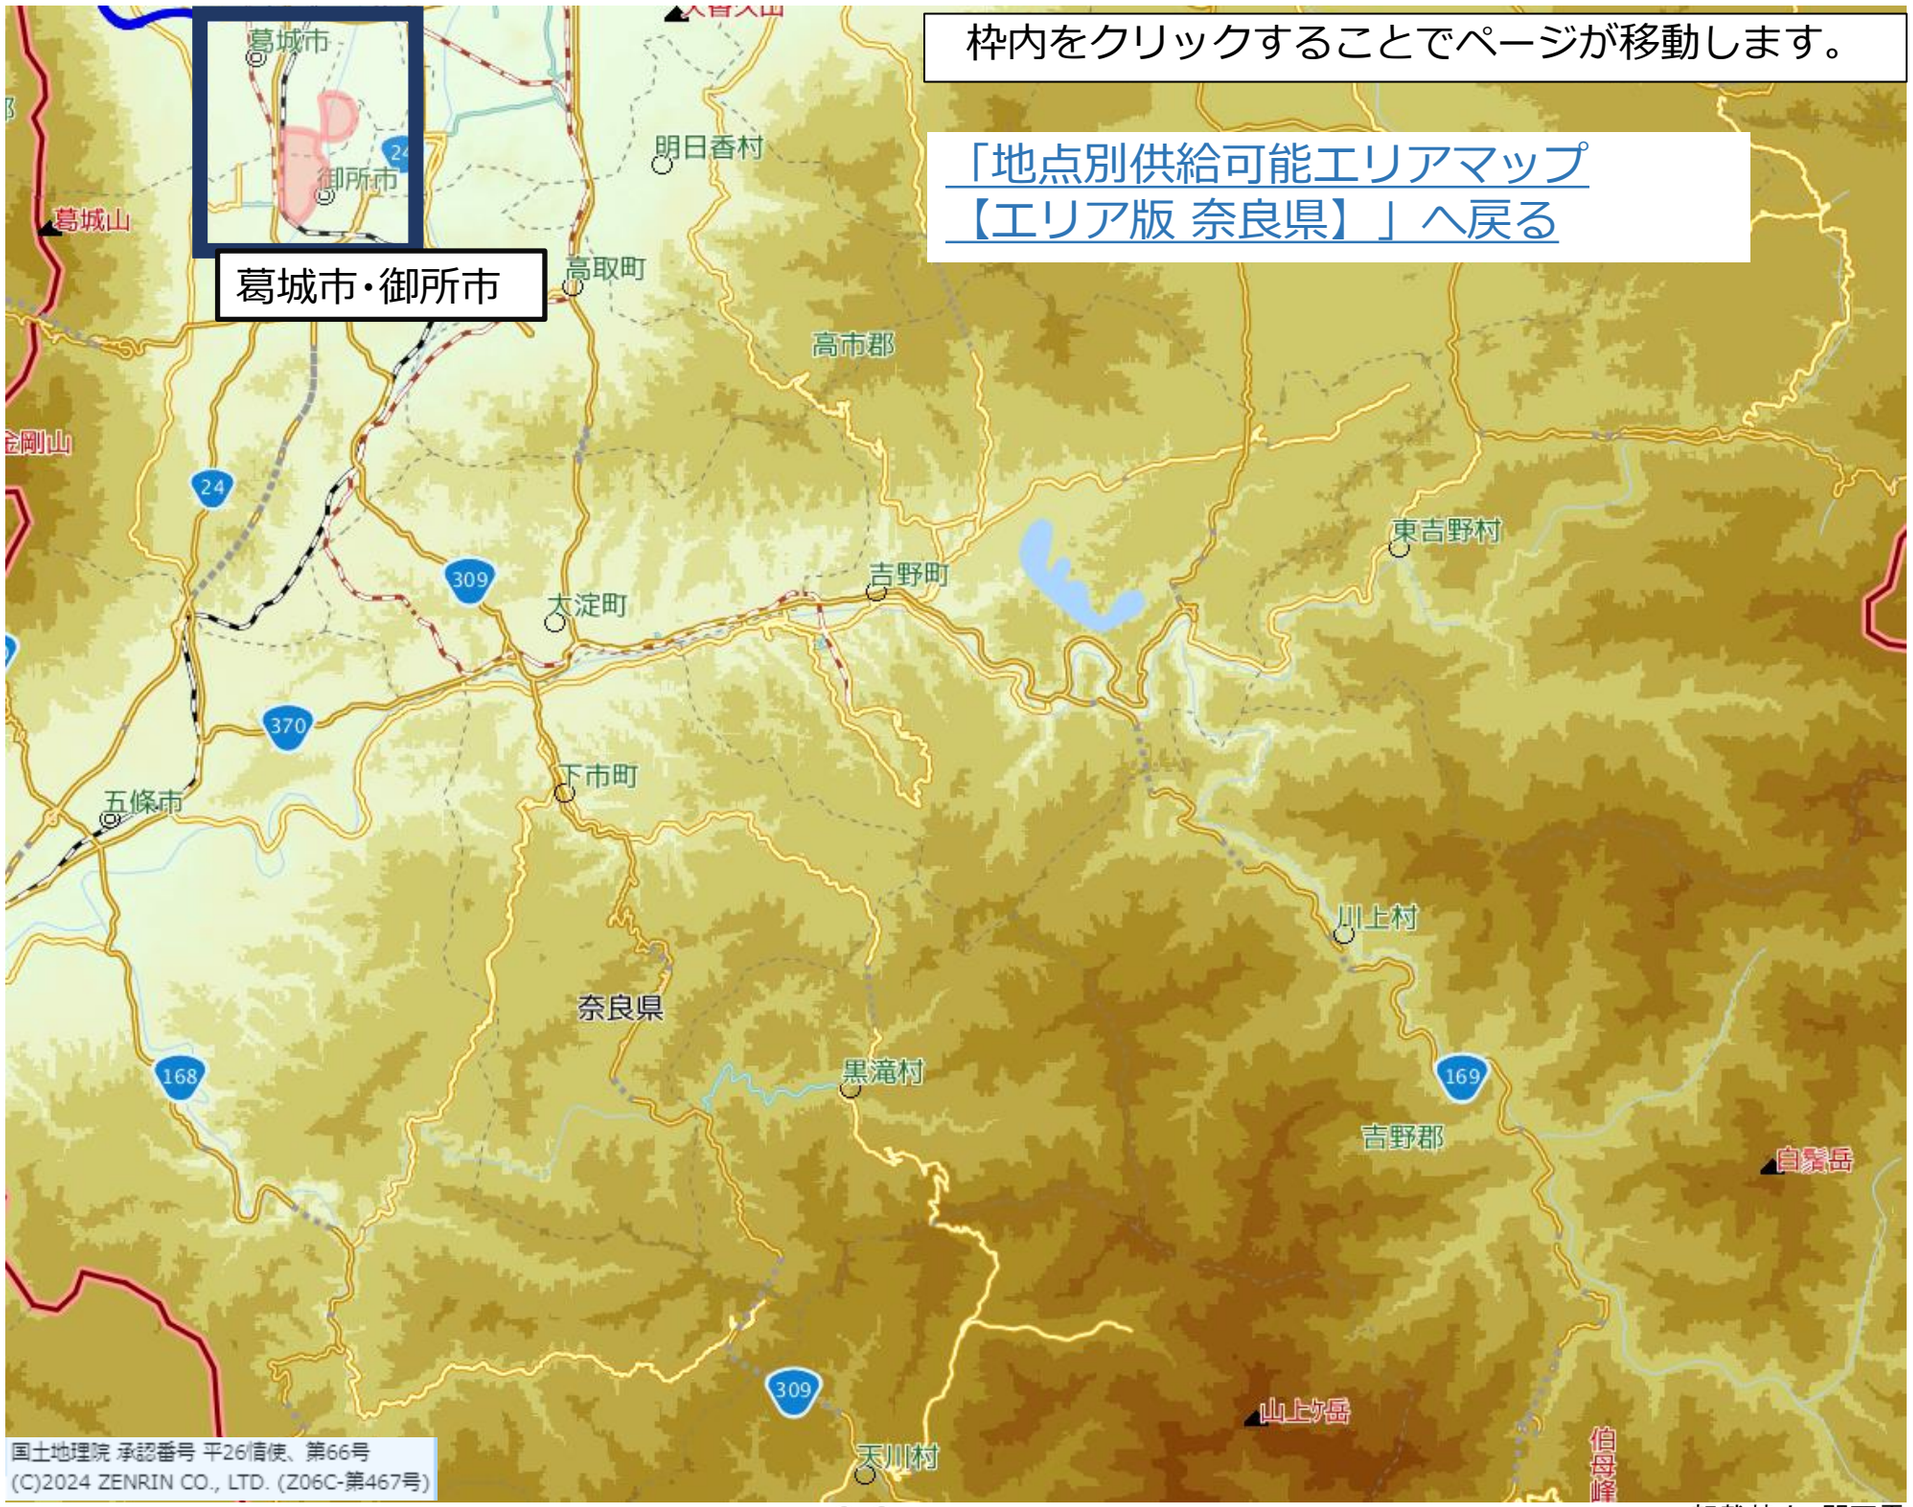

枠内をクリックすることでページが移動します。

葛城市・御所市

「地点別供給可能エリアマップ【エリア版 奈良県】」へ戻る

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【多奈川・海南港】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ
【エリア版 和歌山県】」へ戻る



国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

地点別
供給可能エリアマップ（広域版）【御坊】

枠内をクリックすることでページが移動します。

「地点別供給可能エリアマップ【エリア版 和歌山県】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（寝屋川）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

寝屋川変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府寝屋川市大成町付近

供給余力：43MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（寝屋川）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

寝屋川変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府寝屋川市大成町付近

供給余力：43MW

※河川・水路に囲まれているため、工期4年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（寝屋川）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

寝屋川変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府寝屋川市大成町付近

供給余力：43MW

※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（西三国）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

西三国変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市淀川区西三国１丁目付近　　供給余力：173MW※

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（西三国）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

西三国変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府大阪市淀川区西三国１丁目付近　　供給余力：173MW※

※工事制約により工期目安4年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（西三国）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

西三国変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府大阪市淀川区西三国１丁目付近　　供給余力：173MW※

※工事制約により工期目安5年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（猪飼野）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

猪飼野変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市東成区大今里西２丁目付近　　供給余力：130MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（猪飼野）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

猪飼野変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府大阪市東成区大今里西２丁目付近　　供給余力：130MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（猪飼野）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

猪飼野変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府大阪市東成区大今里西２丁目付近　　供給余力：130MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。


※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期4年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南河内）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

南河内変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

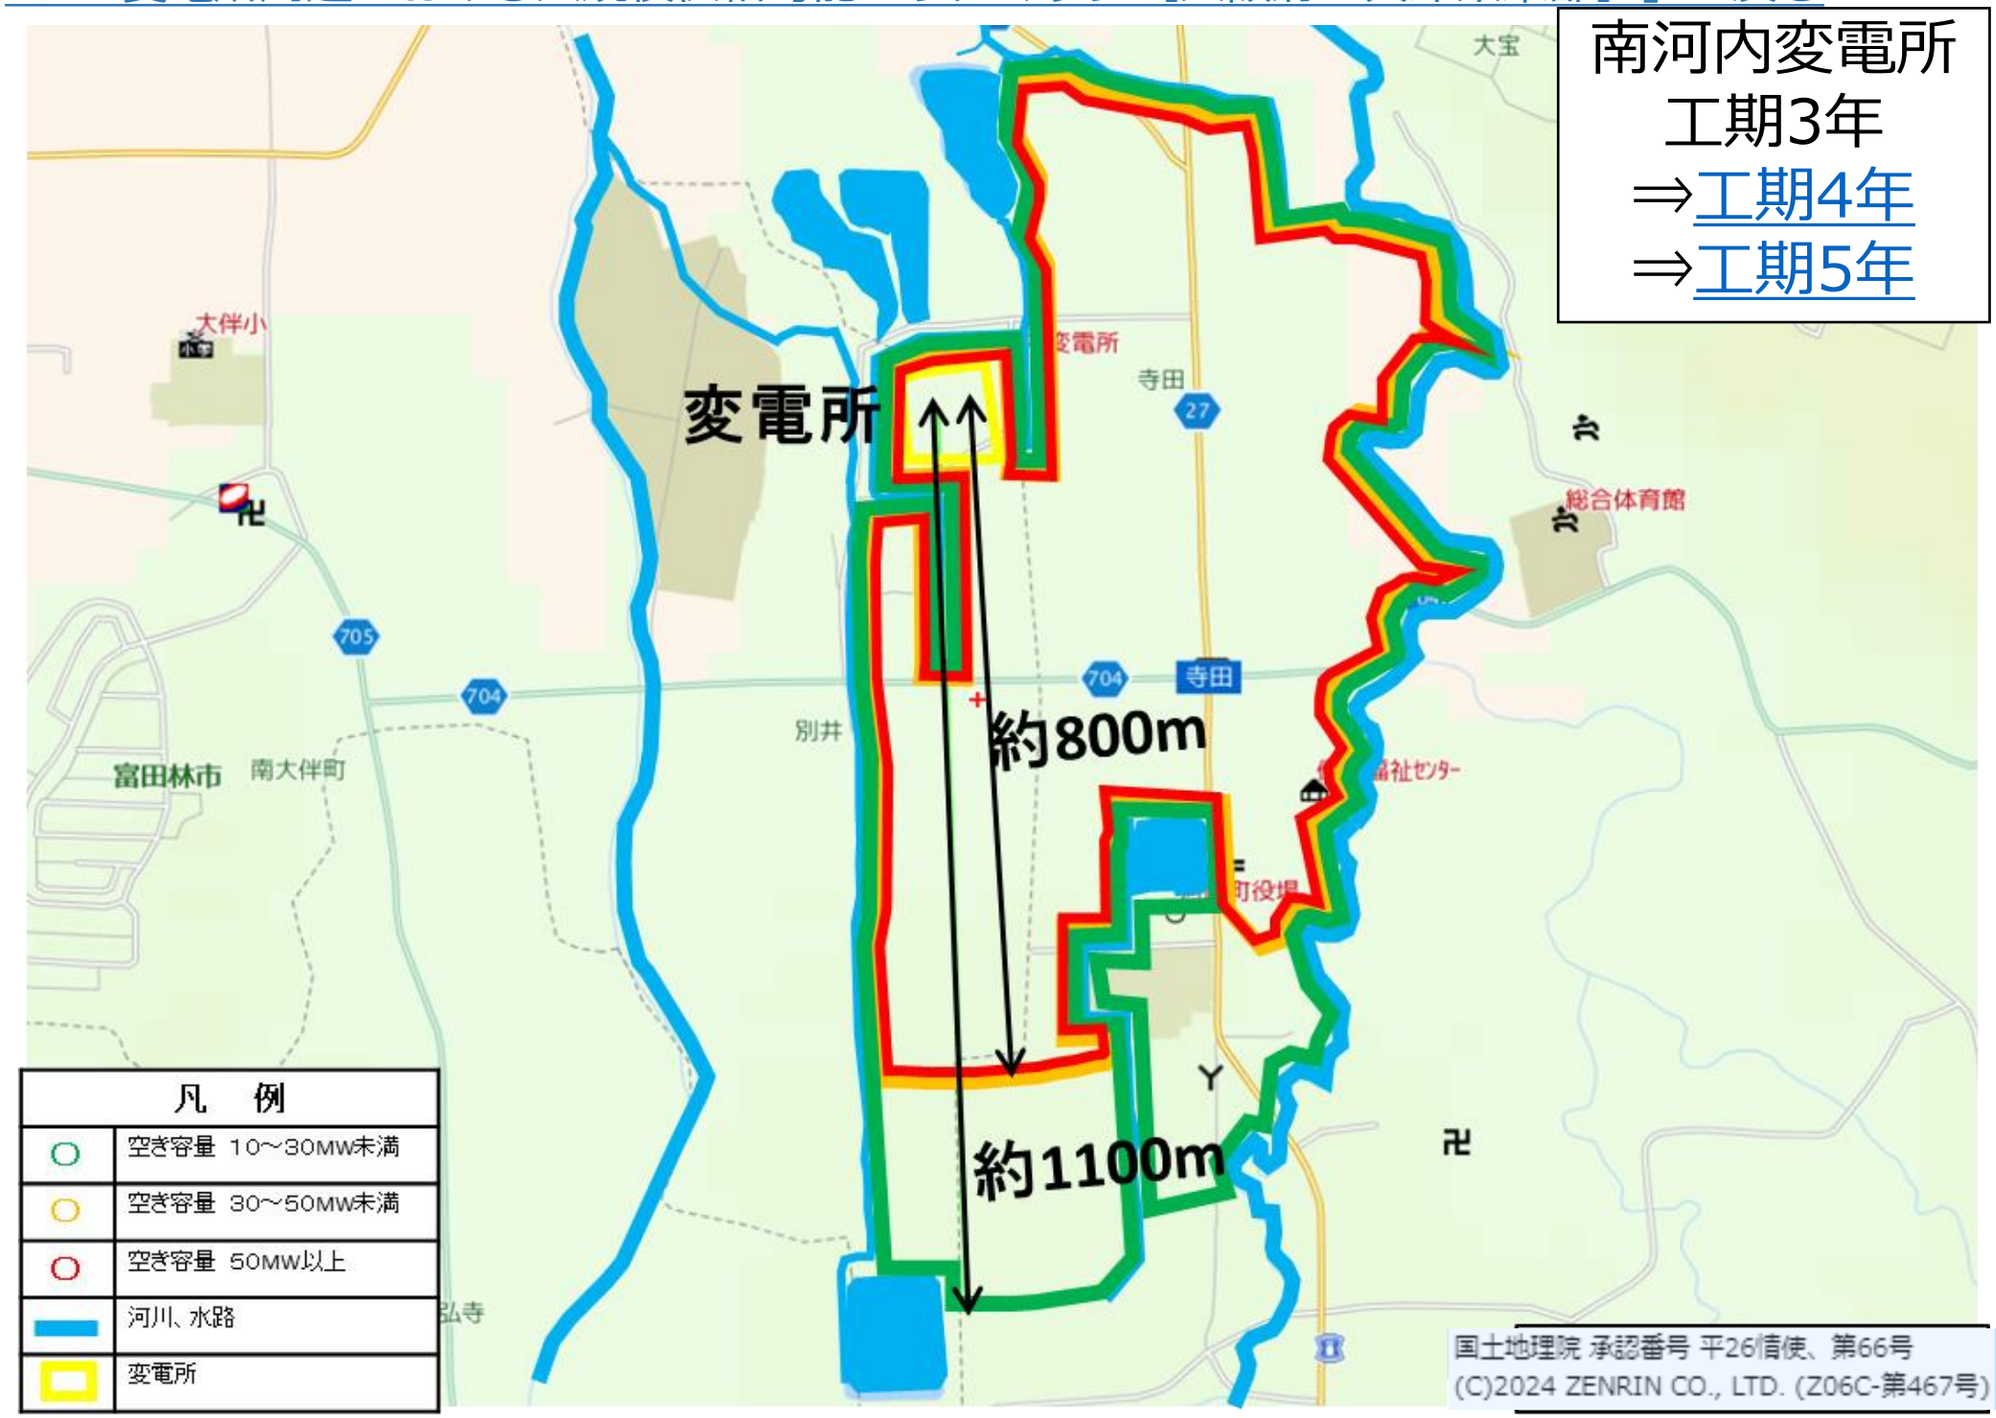

大阪府富田林市別井２丁目付近

供給余力：397MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南河内）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



南河内変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年

大阪府富田林市別井２丁目付近

供給余力：397MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南河内）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



南河内変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年

大阪府富田林市別井２丁目付近

供給余力：397MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期4年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東意岐部）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



東意岐部変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

大阪府東大阪市新家東町付近

供給余力：123MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東意岐部）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府東大阪市新家東町付近

供給余力：123MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東意岐部）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府東大阪市新家東町付近

供給余力：123MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（泉南）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

泉南変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府泉南郡熊取町成合北付近

供給余力：407MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（泉南）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

泉南変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府泉南郡熊取町成合北付近　　供給余力：407MW

※河川・水路に囲まれているため、工期4年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（泉南）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

泉南変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府泉南郡熊取町成合北付近　　供給余力：407MW

※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（古川橋）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

古川橋変電所
工期3年



大阪府門真市古川町付近

供給余力：16MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（牧野）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

牧野変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府枚方市西牧野町1丁目付近　　供給余力：30MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（牧野）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

牧野変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府枚方市西牧野町1丁目付近　　供給余力：30MW

※河川・水路に囲まれているため、工期4年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（牧野）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

牧野変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年




大阪府枚方市西牧野町1丁目付近　　供給余力：30MW

※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（岸部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

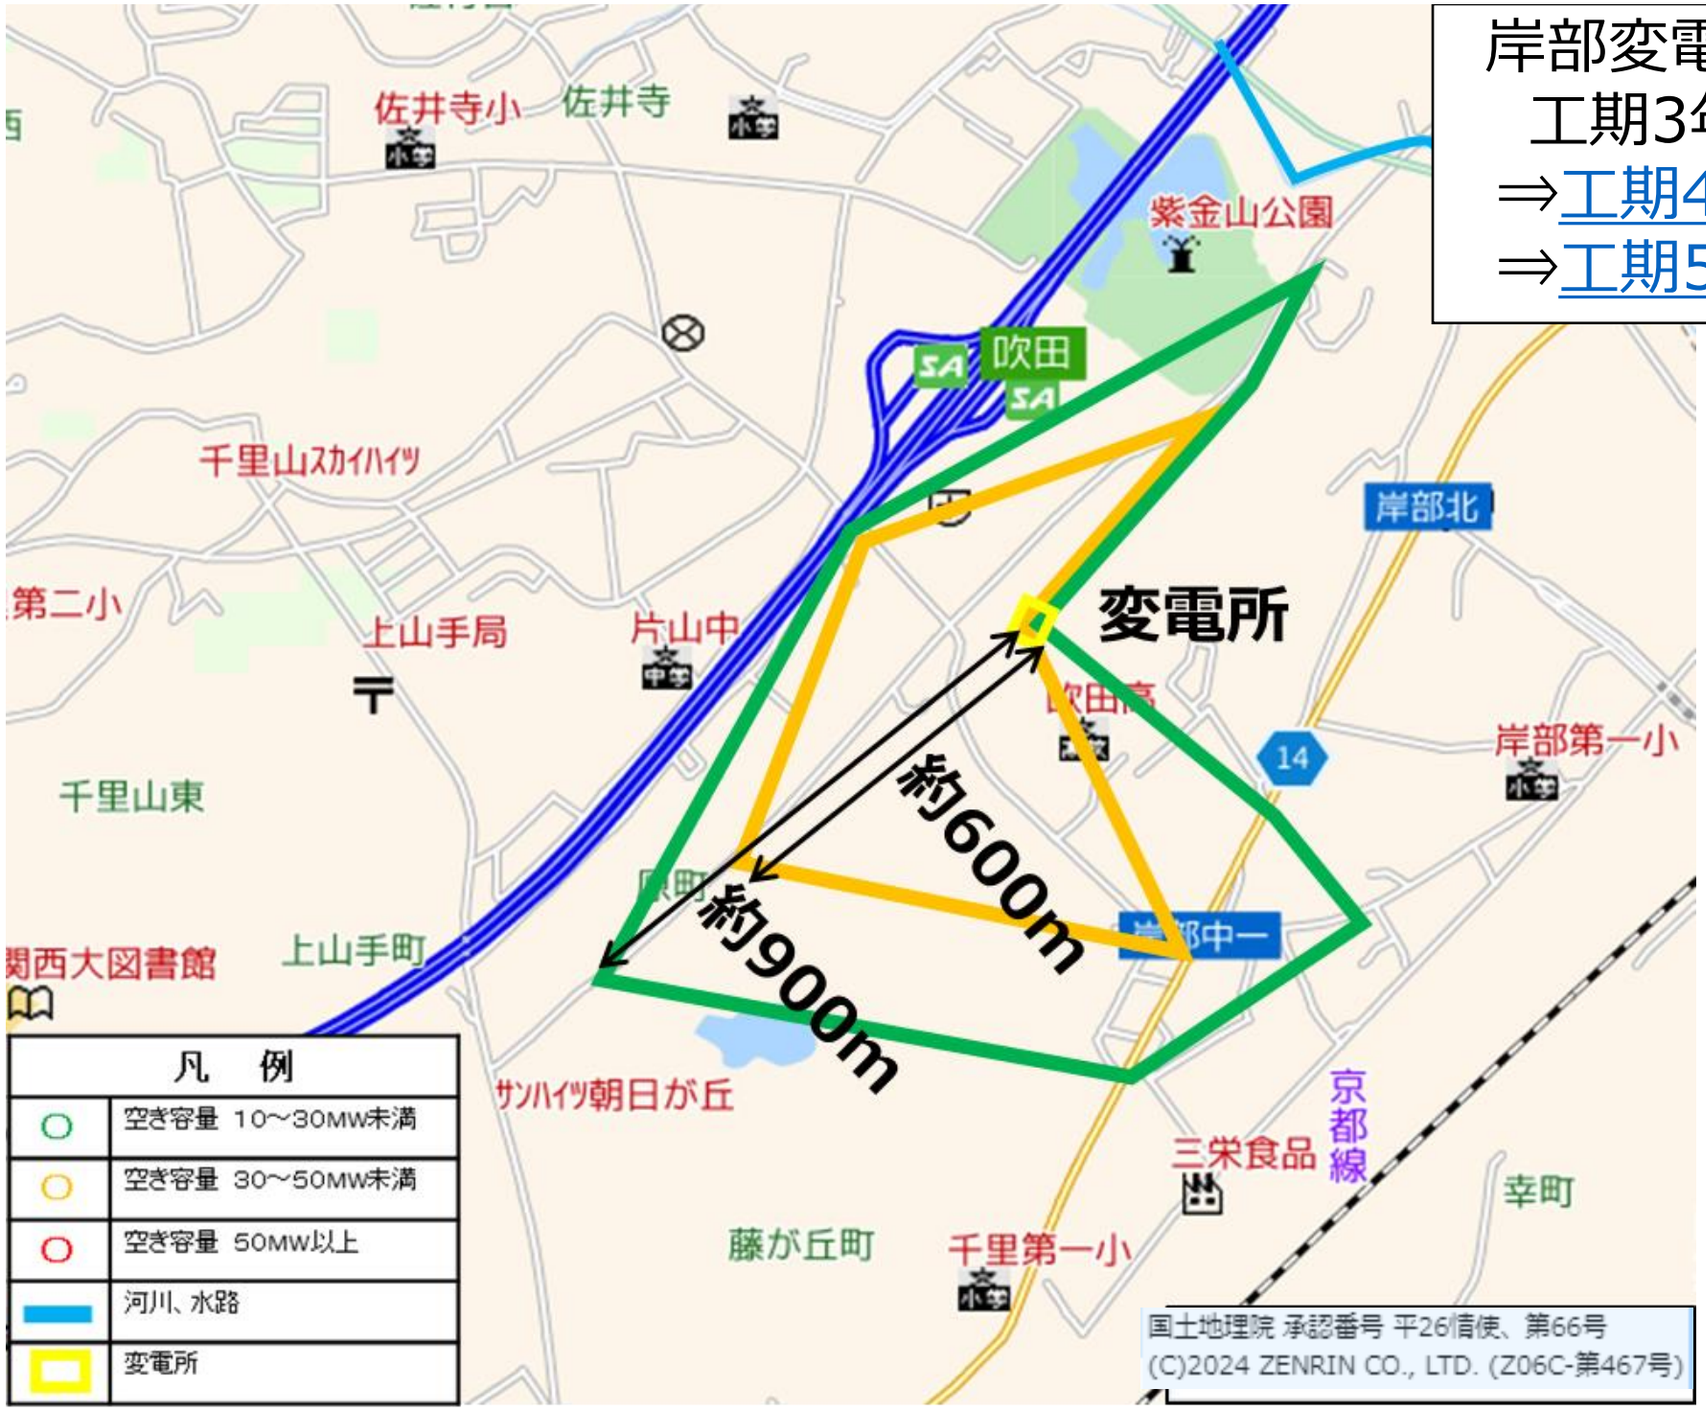


大阪府吹田市岸部北1丁目付近　　供給余力：15MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（岸部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

岸部変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年

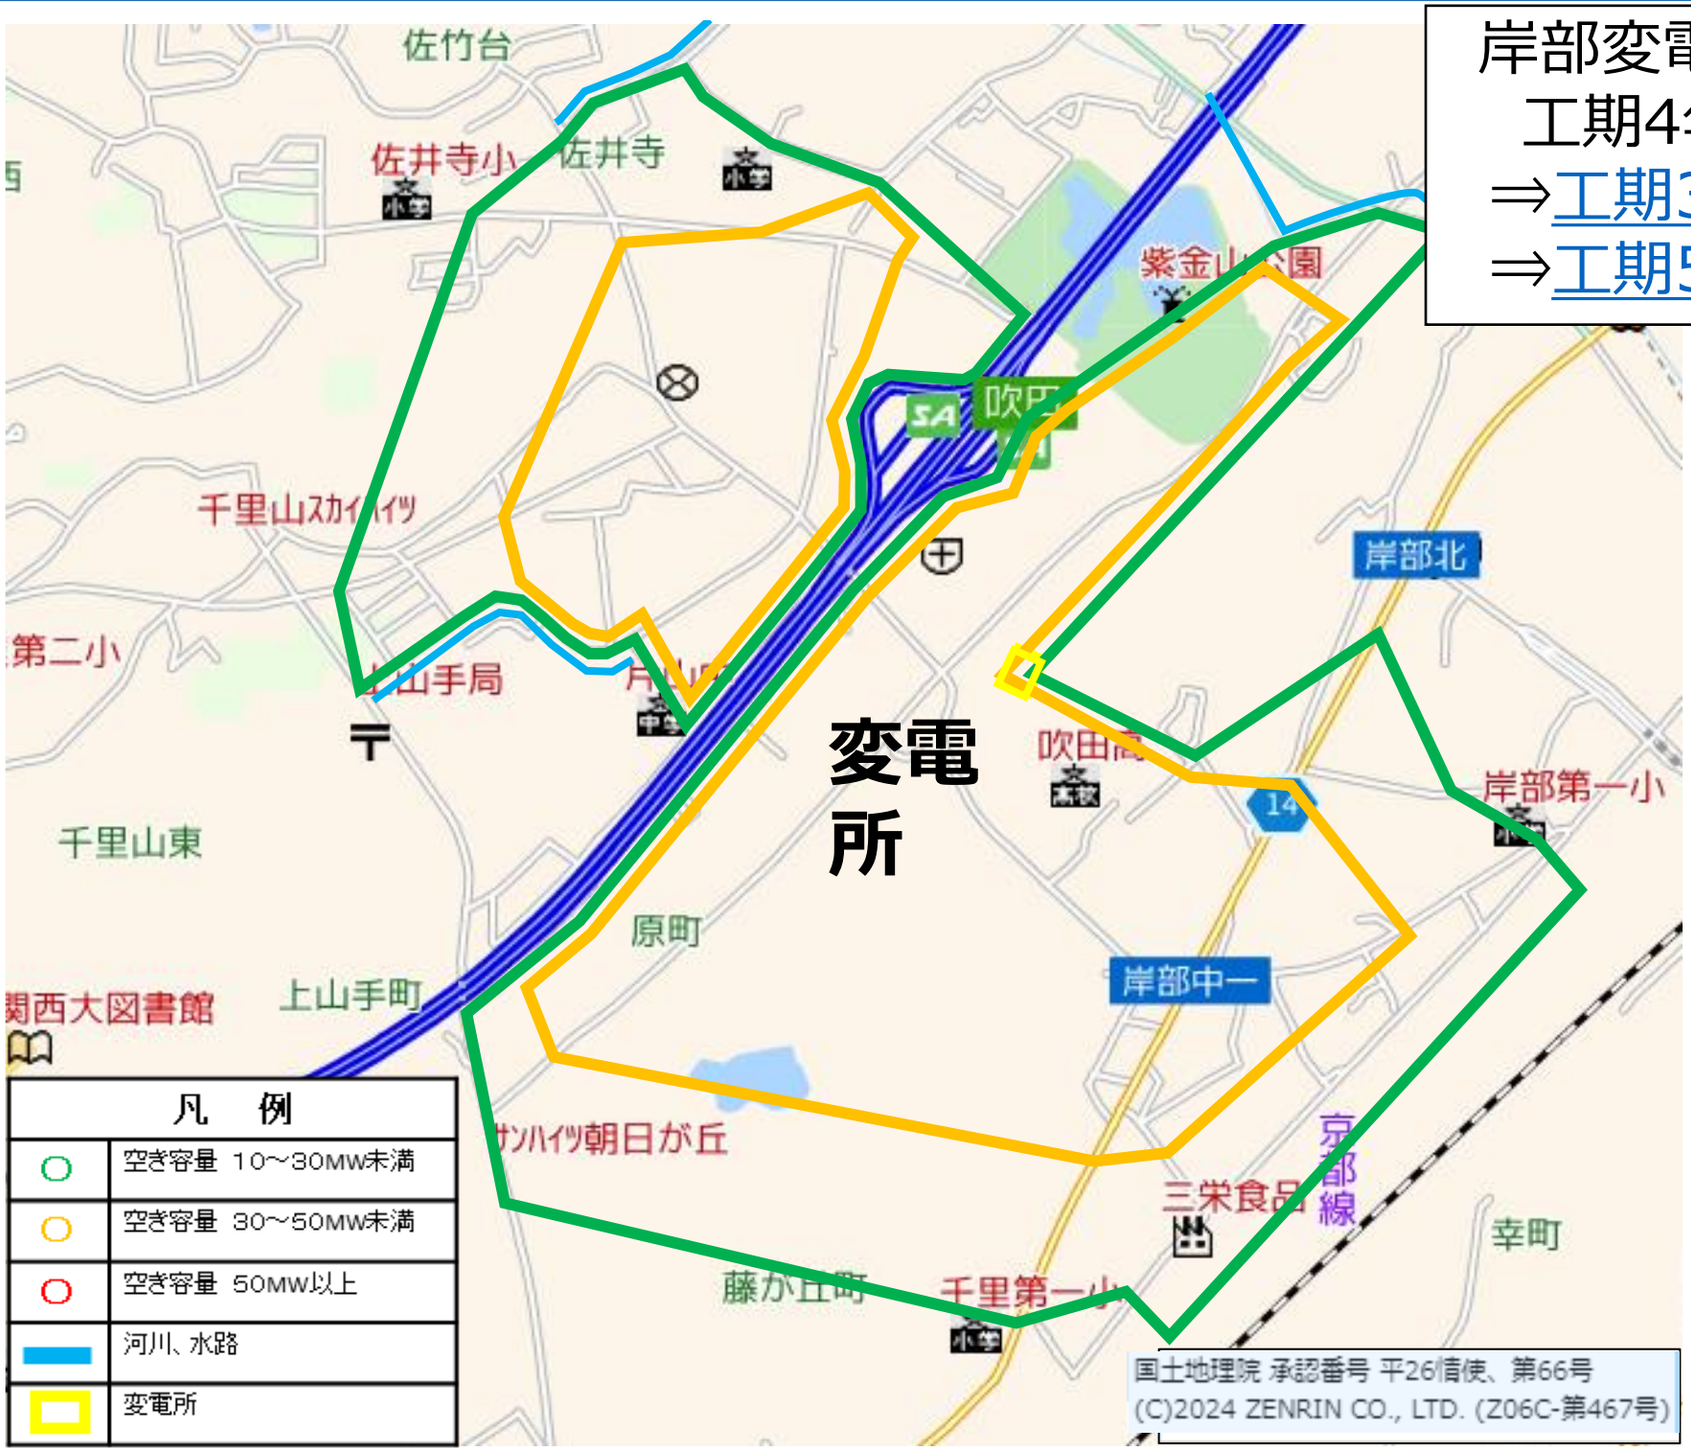

大阪府吹田市岸部北1丁目付近　　供給余力：15MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（岸部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

岸部変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府吹田市岸部北1丁目付近　　供給余力：15MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（小松）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府大阪市東淀川区小松2丁目付近　　供給余力：11MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（小松）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

小松変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府大阪市東淀川区小松2丁目付近　　供給余力：11MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（小松）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

小松変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



凡　例	
○	空き容量 10～30MW未満
○	空き容量 30～50MW未満
○	空き容量 50MW以上
▬	河川、水路
▭	変電所

大阪府大阪市東淀川区小松2丁目付近　　供給余力：11MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東淀川）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

東淀川変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市淀川区宮原1丁目付近　　供給余力：34MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東淀川）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

東淀川変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府大阪市淀川区宮原1丁目付近　　供給余力：34MW

※工事制約により工期目安4年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（東淀川）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

東淀川変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府大阪市淀川区宮原1丁目付近　　供給余力：34MW

※工事制約により工期目安5年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（大和田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大和田変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府門真市上野口町付近　　供給余力：13MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（大和田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大和田変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府門真市上野口町付近　　供給余力：13MW

※河川・水路に囲まれているため、工期4年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（大和田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大和田変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府門真市上野口町付近　　供給余力：13MW

※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新喜島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

新喜島変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目付近　　供給余力：35MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新喜島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



新喜島変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年

大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目付近　　供給余力：35MW

※工事制約により工期目安4年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新喜島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

新喜島変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目付近　　供給余力：35MW

※工事制約により工期目安5年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南恩加島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

南恩加島変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市大正区南恩加島4丁目付近　　供給余力：22MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南恩加島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

南恩加島変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府大阪市大正区南恩加島4丁目付近　　供給余力：22MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（南恩加島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

南恩加島変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府大阪市大正区南恩加島4丁目付近　　供給余力：22MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（北豊中）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



北豊中変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

大阪府豊中市少路1丁目付近

供給余力：69MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（北豊中）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

北豊中変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府豊中市少路1丁目付近　　供給余力：69MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（北豊中）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府豊中市少路1丁目付近　　供給余力：69MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（本田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

本田変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府大阪市西区川口１丁目付近　　供給余力：46MW

※工事制約により工期目安3年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（本田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府大阪市西区川口１丁目付近　　供給余力：46MW

※工事制約により工期目安4年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（本田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府大阪市西区川口１丁目付近　　供給余力：46MW

※工事制約により工期目安5年の供給力は30MW未満が上限となります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（意岐部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



意岐部変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

大阪府東大阪市新家1丁目付近

供給余力：86MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（意岐部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

意岐部変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府東大阪市新家1丁目付近

供給余力：86MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（意岐部）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

意岐部変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府東大阪市新家1丁目付近

供給余力：86MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期４年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（中河内）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

中河内変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府東大阪市新池島町3丁目付近

供給余力：29MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（中河内）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

中河内変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府東大阪市新池島町3丁目付近

供給余力：29MW

※河川・水路に囲まれているため、工期４年での供給可能範囲は工期３年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（中河内）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

中河内変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府東大阪市新池島町3丁目付近

供給余力：29MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期３年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（田治米）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

田治米変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府岸和田市田治米町付近

供給余力：32MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（田治米）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

田治米変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府岸和田市田治米町付近

供給余力：32MW

※河川・水路に囲まれているため、工期４年での供給可能範囲は工期３年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（田治米）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

田治米変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府岸和田市田治米町付近

供給余力：32MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期３年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（稲田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

稲田変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府東大阪市楠根2丁目付近

供給余力：10MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（稲田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

稲田変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府東大阪市楠根2丁目付近　　供給余力：10MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（稲田）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

稲田変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府東大阪市楠根2丁目付近　　供給余力：10MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期４年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（浅香山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

浅香山変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



凡　例	
○	空き容量 10～30MW未満
○	空き容量 30～50MW未満
○	空き容量 50MW以上
▬	河川、水路
□	変電所

大阪府堺市堺区香ヶ丘2丁目付近

供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（浅香山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

浅香山変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府堺市堺区香ヶ丘2丁目付近

供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（浅香山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

浅香山変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年




大阪府堺市堺区香ヶ丘2丁目付近

供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（八尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

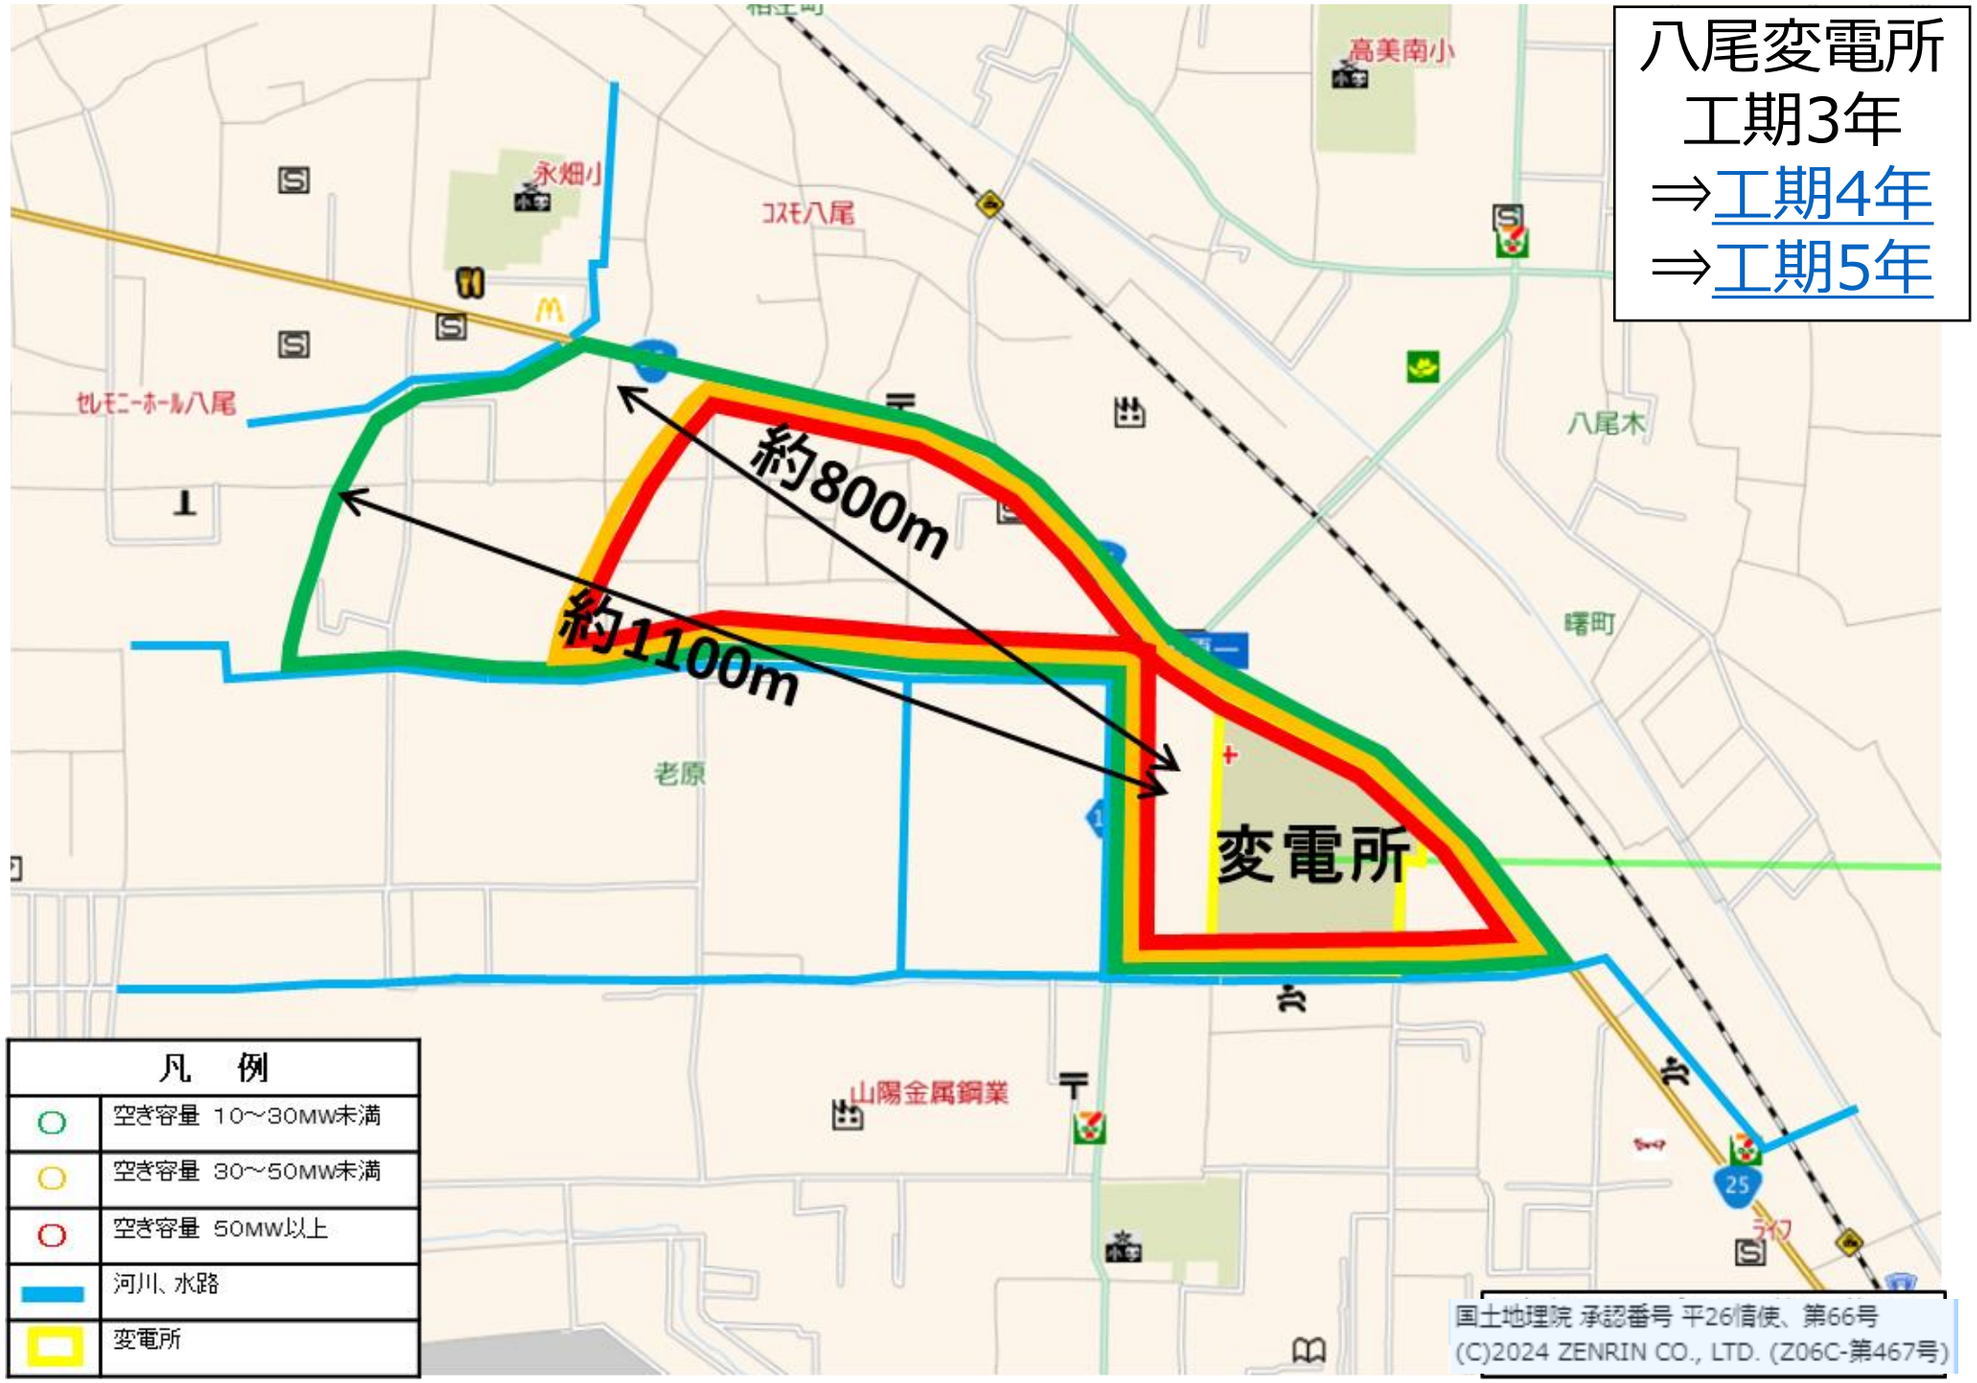


大阪府八尾市東老原2丁目付近

供給余力：92MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（八尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

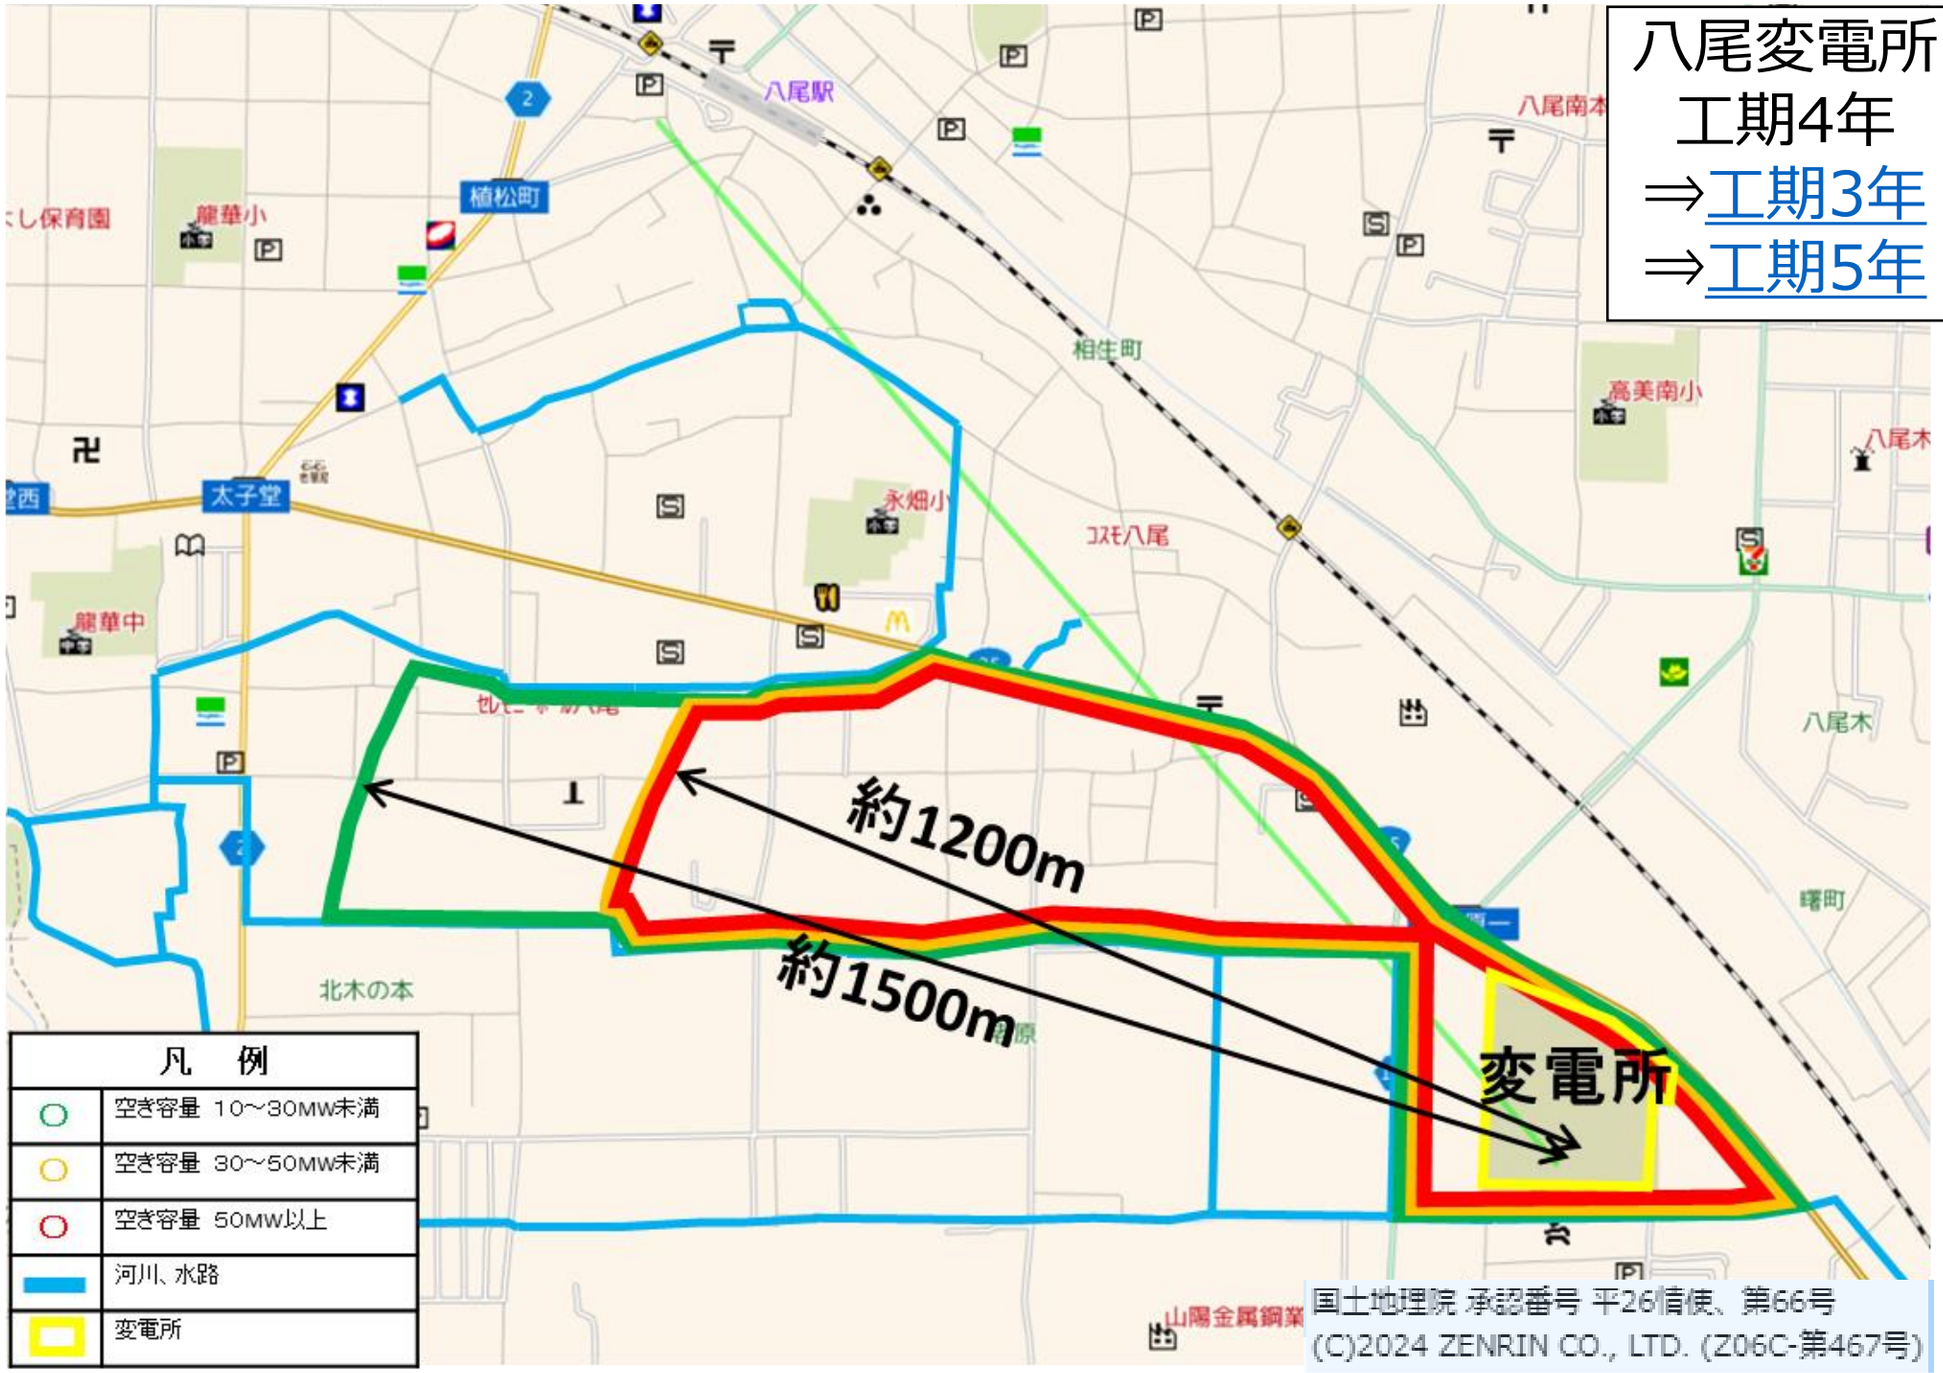

大阪府八尾市東老原2丁目付近


供給余力：92MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（八尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

八尾変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年

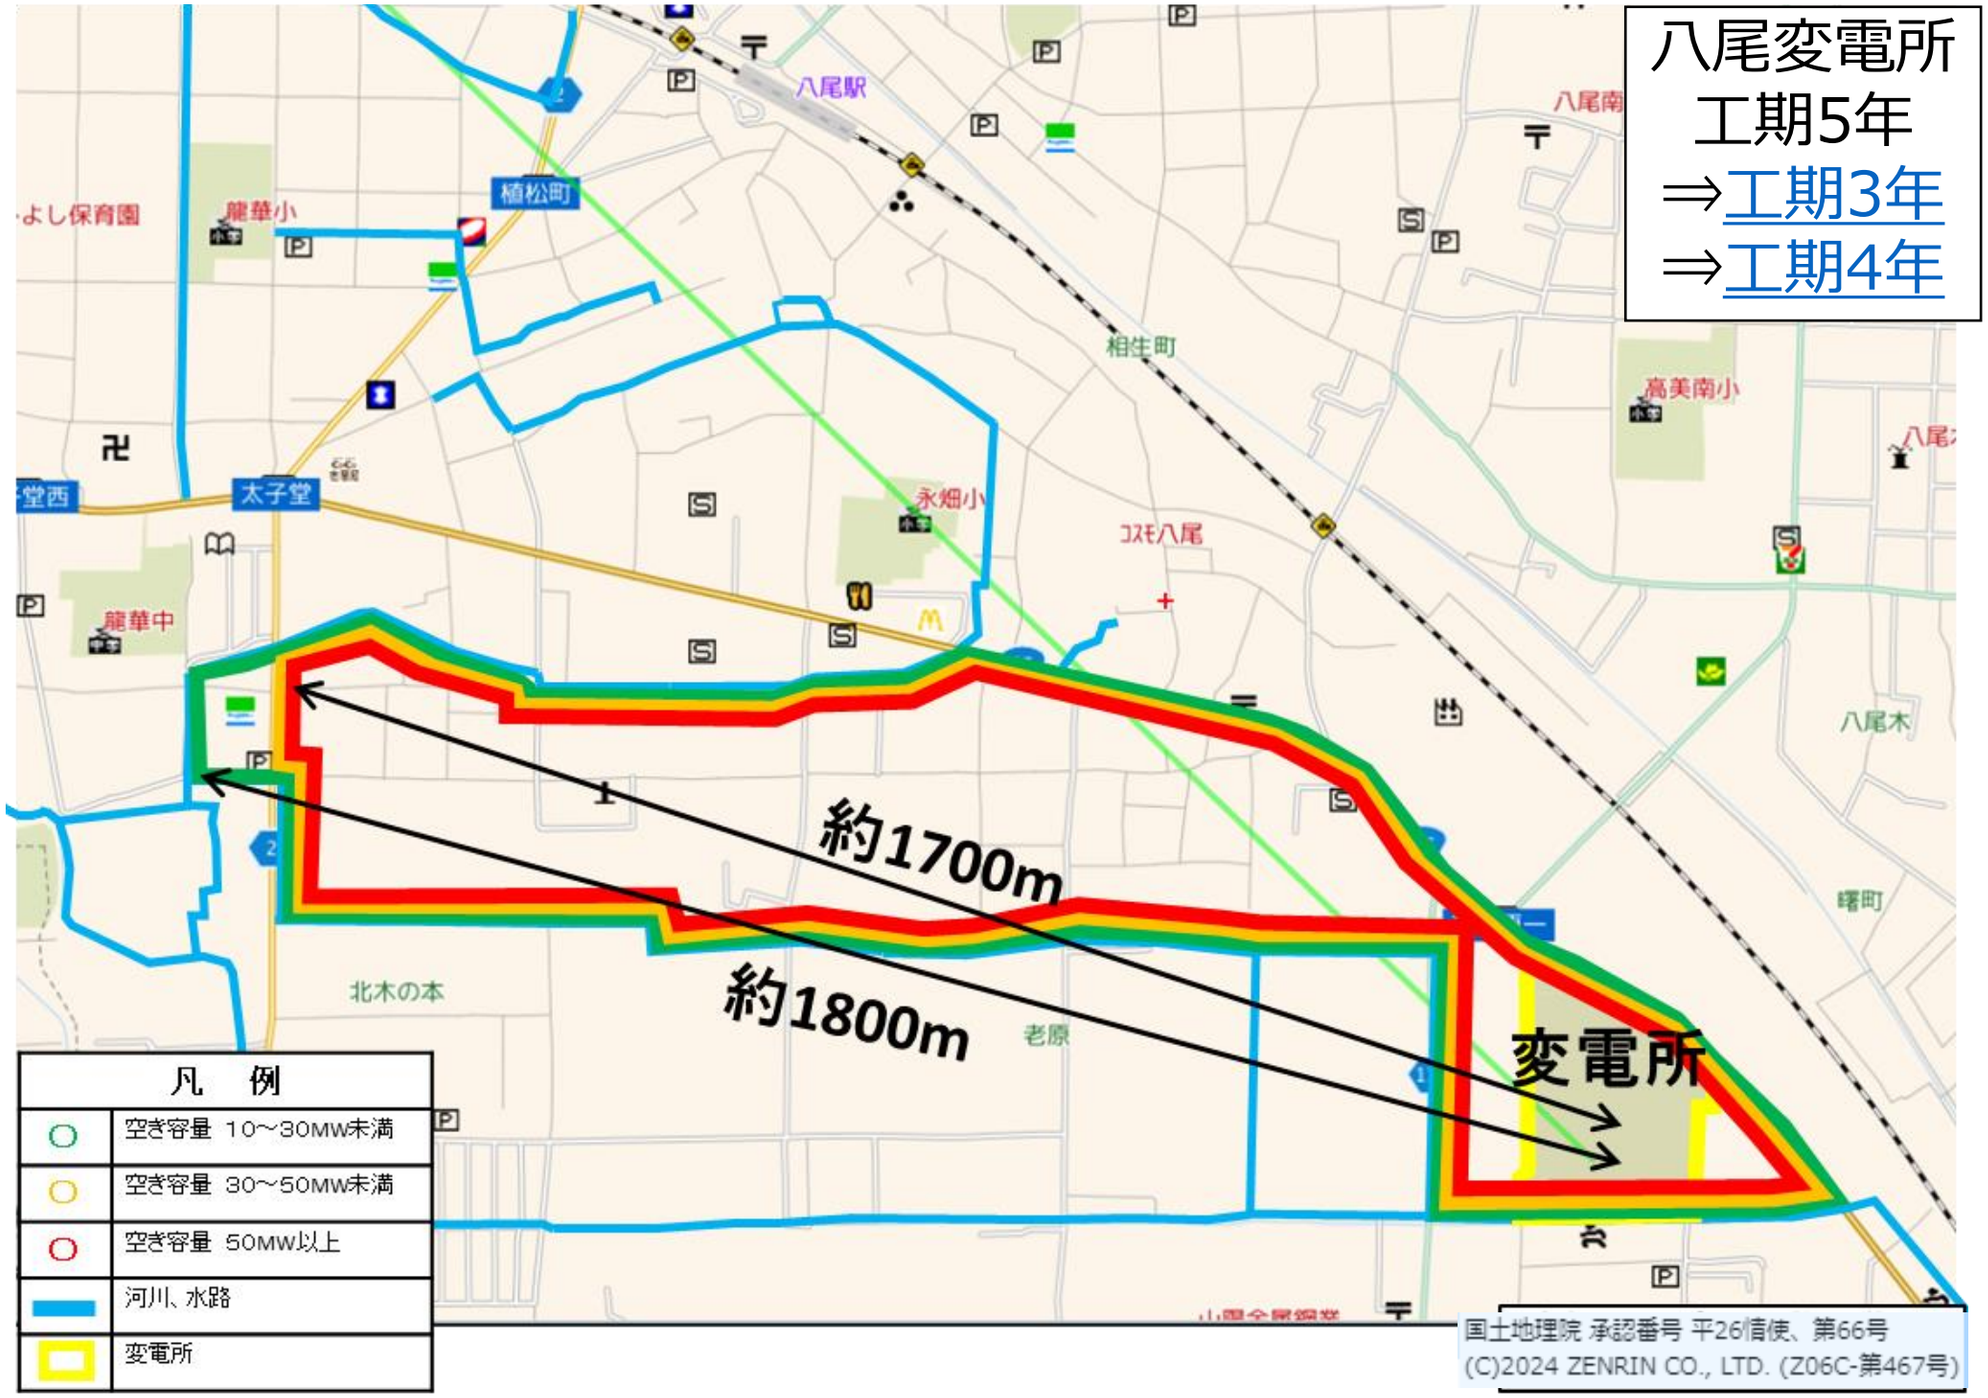

大阪府八尾市東老原2丁目付近

供給余力：92MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（堺港）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

堺港変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府堺市西区築港新町1丁付近

供給余力：60MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（堺港）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市西区築港新町1丁付近

供給余力：60MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（堺港）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

堺港変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府堺市西区築港新町1丁付近

供給余力：60MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（長曽根）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市北区北長尾町7丁付近

供給余力：92MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（長曽根）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市北区北長尾町7丁付近

供給余力：92MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（長曽根）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市北区北長尾町7丁付近

供給余力：92MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（水間）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



水間変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

大阪府貝塚市三ツ松付近

供給余力：47MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（水間）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

水間変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府貝塚市三ツ松付近

供給余力：47MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（水間）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

水間変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府貝塚市三ツ松付近

供給余力：47MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期4年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（太子）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

太子変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府南河内群太子町大字太子付近

供給余力：36MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（太子）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

太子変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



大阪府南河内群太子町大字太子付近

供給余力：36MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（太子）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

太子変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



大阪府南河内群太子町大字太子付近　　供給余力：36MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期4年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（平尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市美原区平尾付近

供給余力：15MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（平尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市美原区平尾付近

供給余力：15MW

※河川・水路に囲まれているため、工期４年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（平尾）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



大阪府堺市美原区平尾付近　　供給余力：15MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新狭山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

新狭山変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



大阪府狭山市狭山４丁目付近


供給余力：45MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新狭山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

新狭山変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年

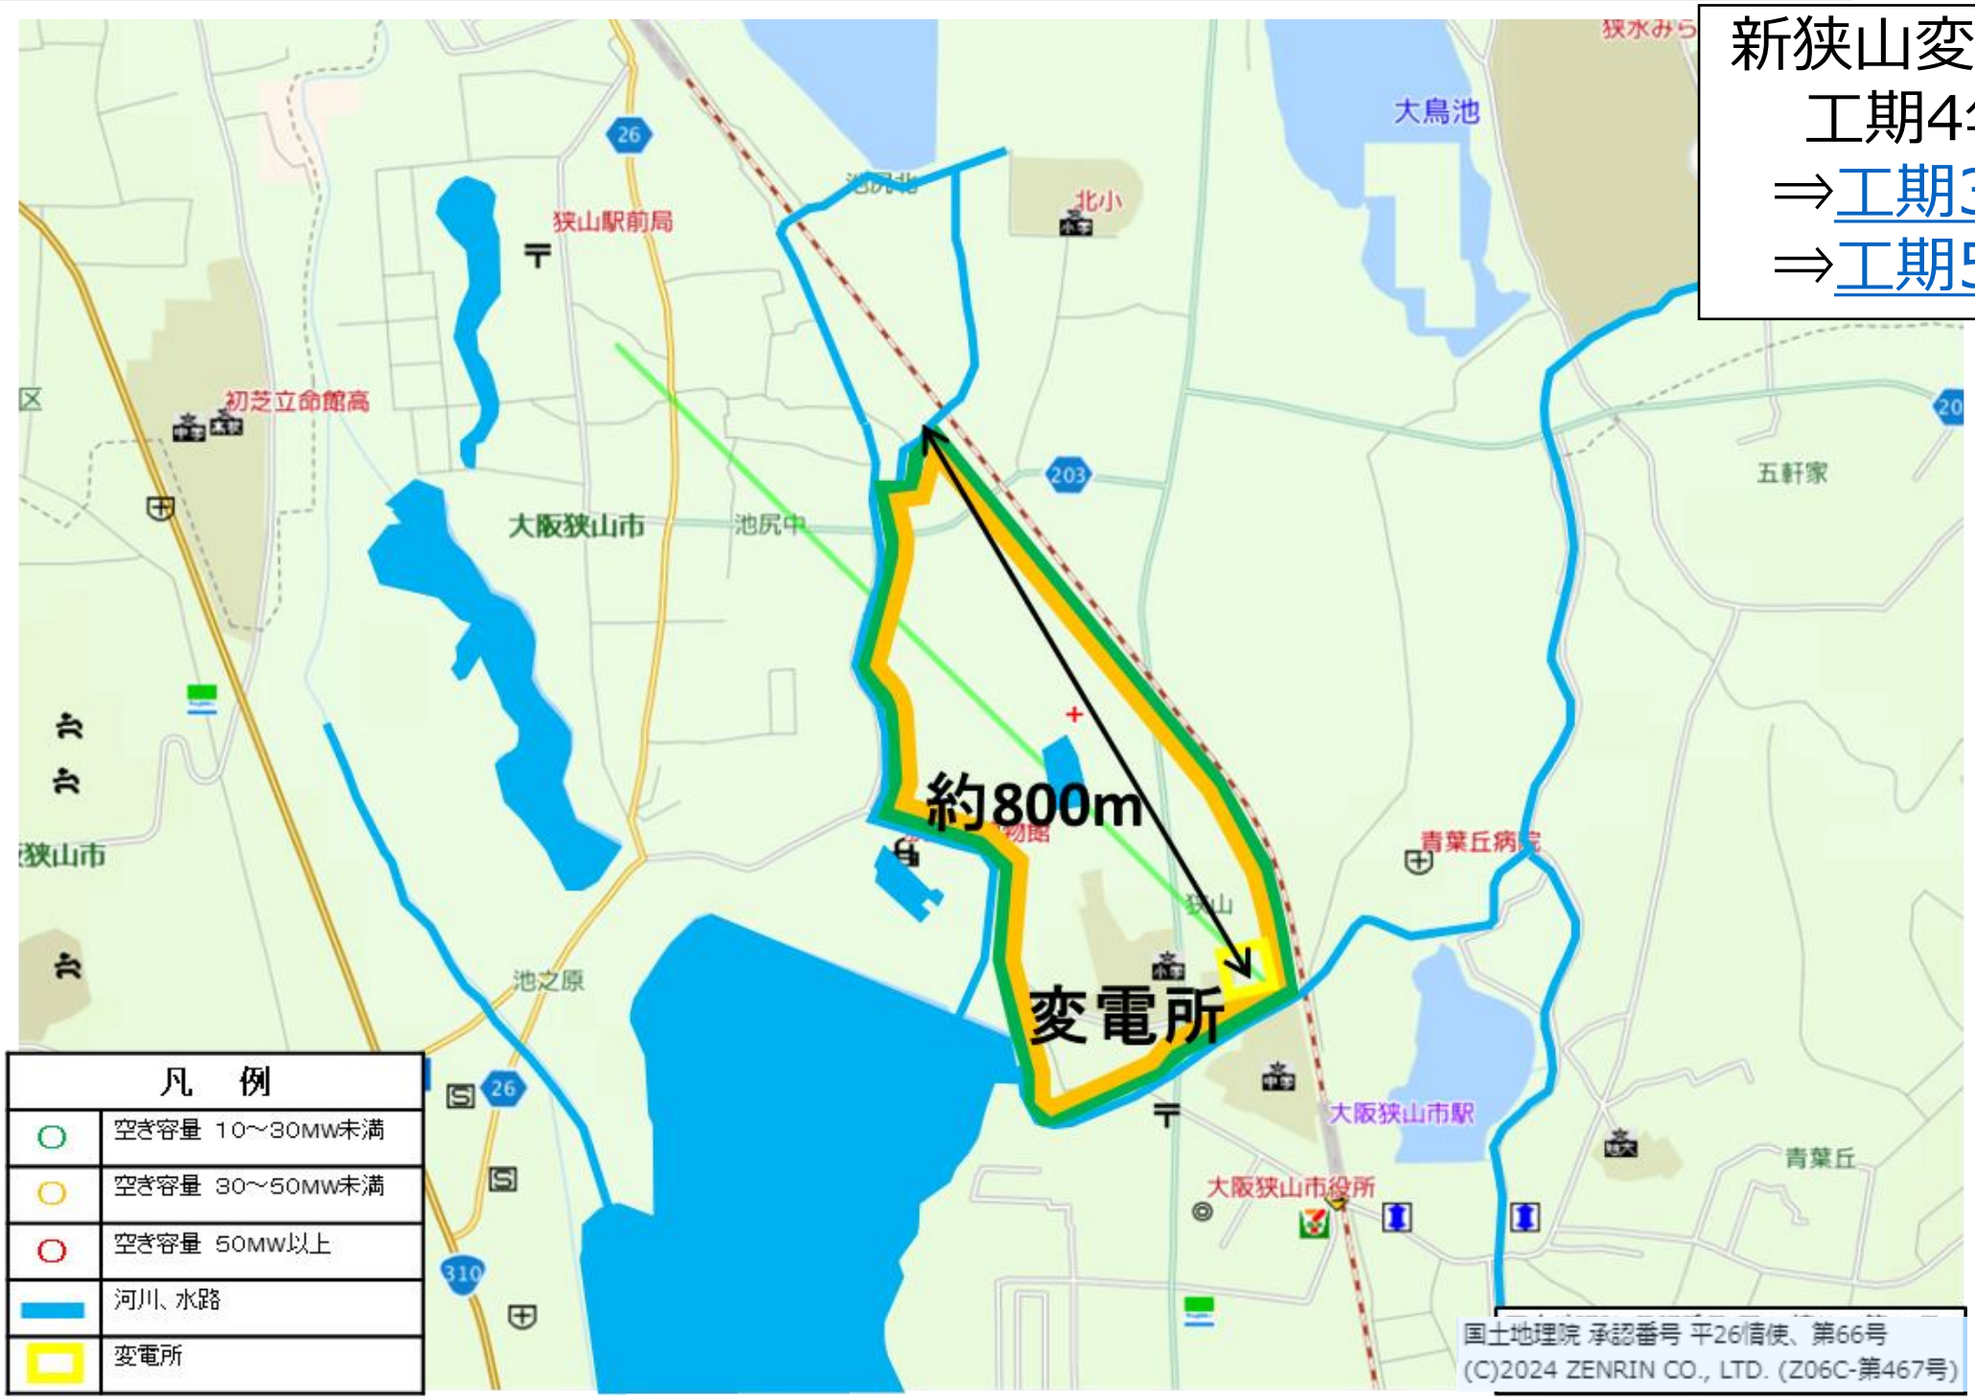

大阪府狭山市狭山４丁目付近

供給余力：45MW


※河川・水路に囲まれているため、工期４年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【大阪府（新狭山）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

新狭山変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年

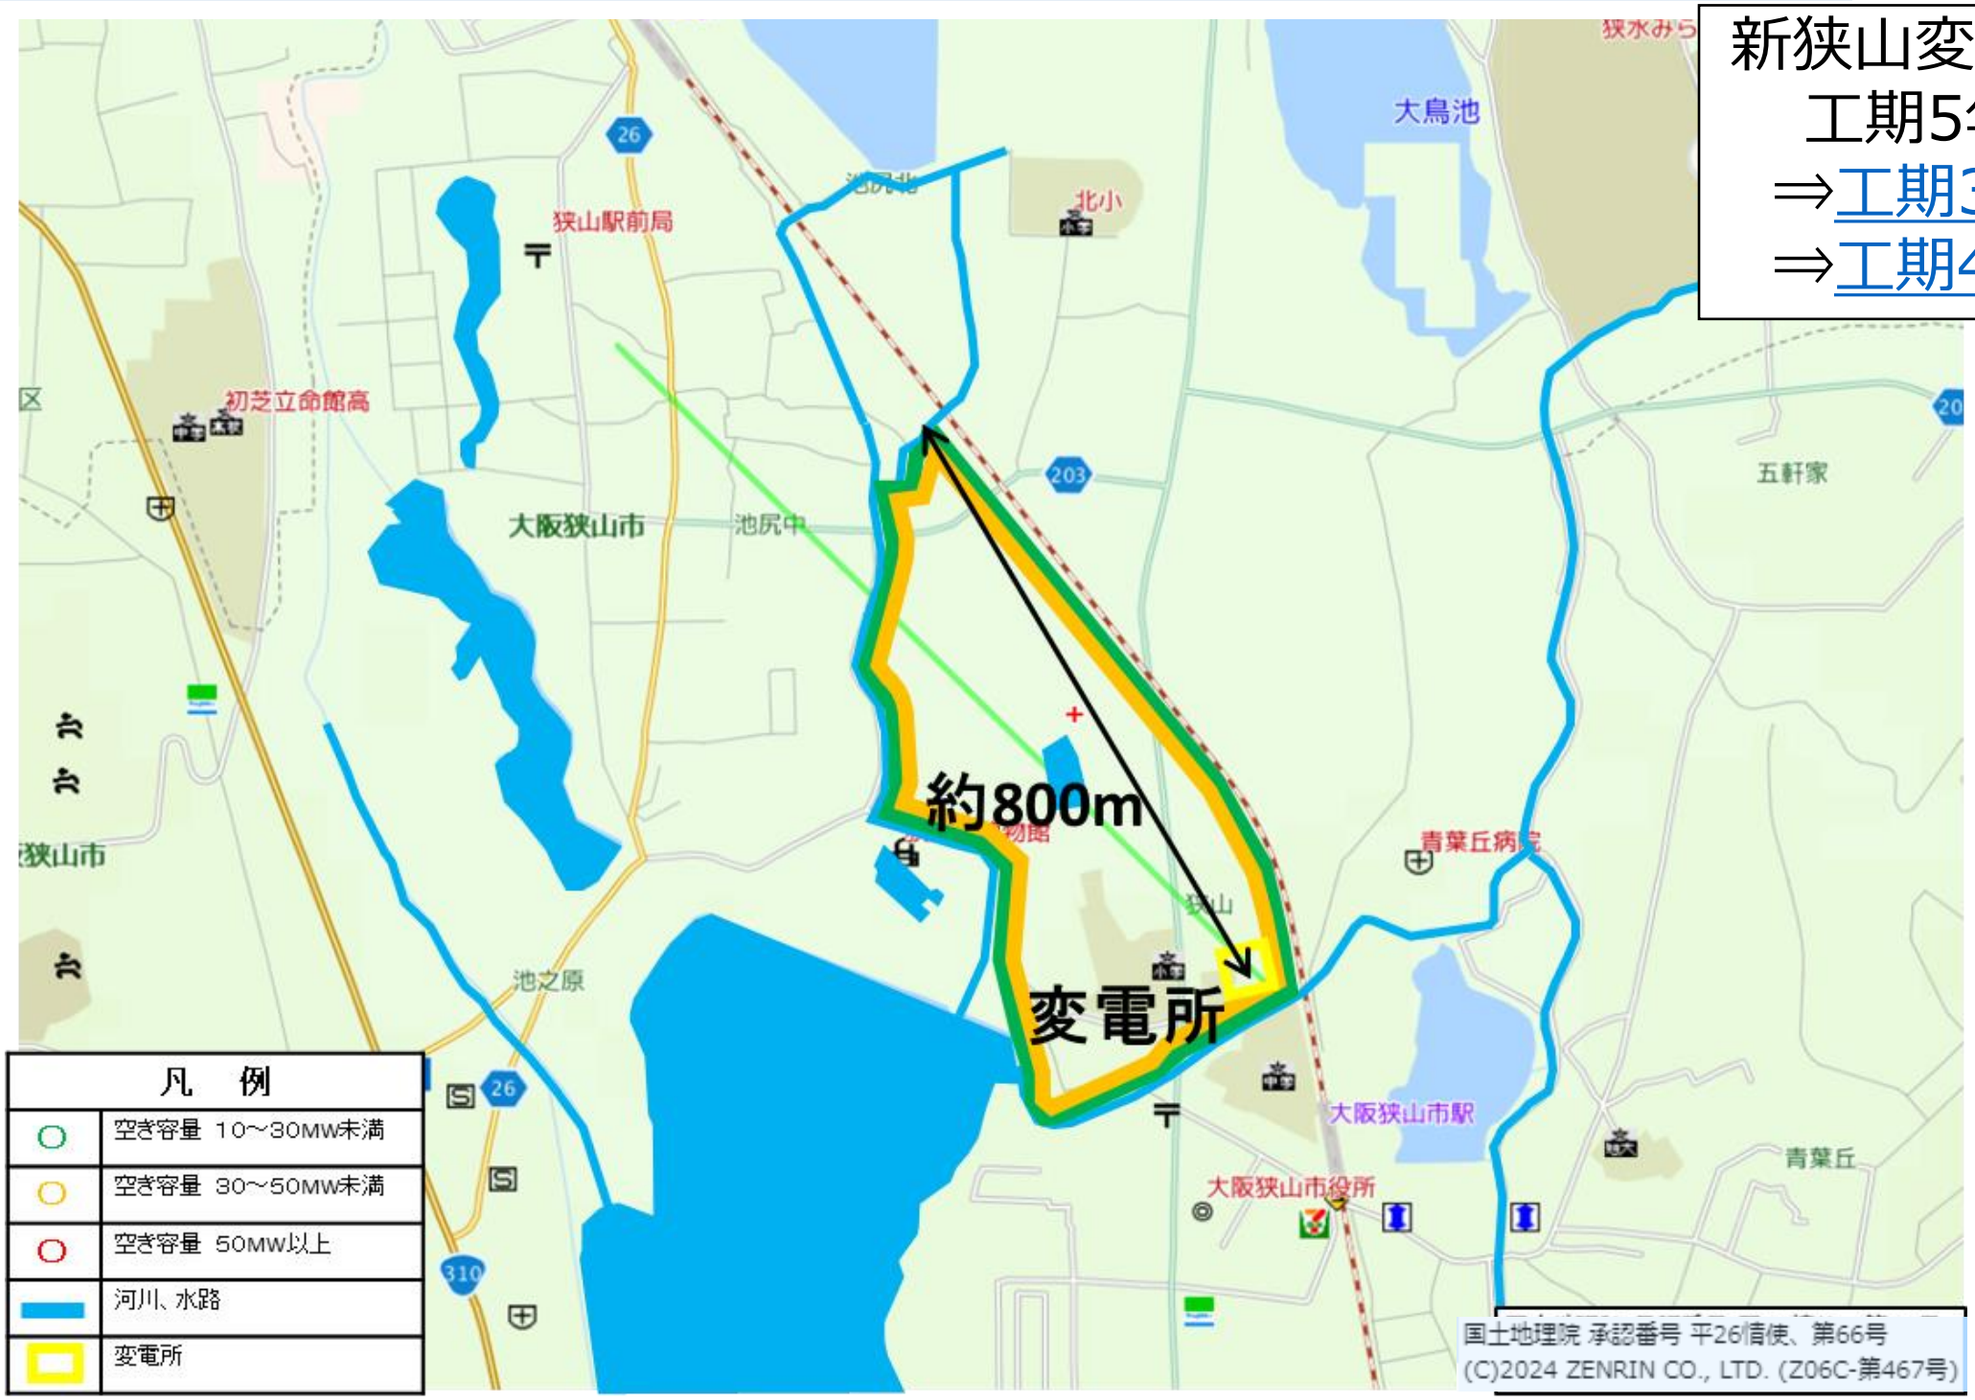

大阪府狭山市狭山４丁目付近

供給余力：45MW

※河川・水路に囲まれているため、工期５年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（南大浜）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



兵庫県尼崎市大浜町１丁目付近

供給余力：188MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（南大浜）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る



兵庫県尼崎市大浜町１丁目付近

供給余力：188MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（南大浜）】

P5 「変電所周辺における大規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る




兵庫県尼崎市大浜町１丁目付近

供給余力：188MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（西宮）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

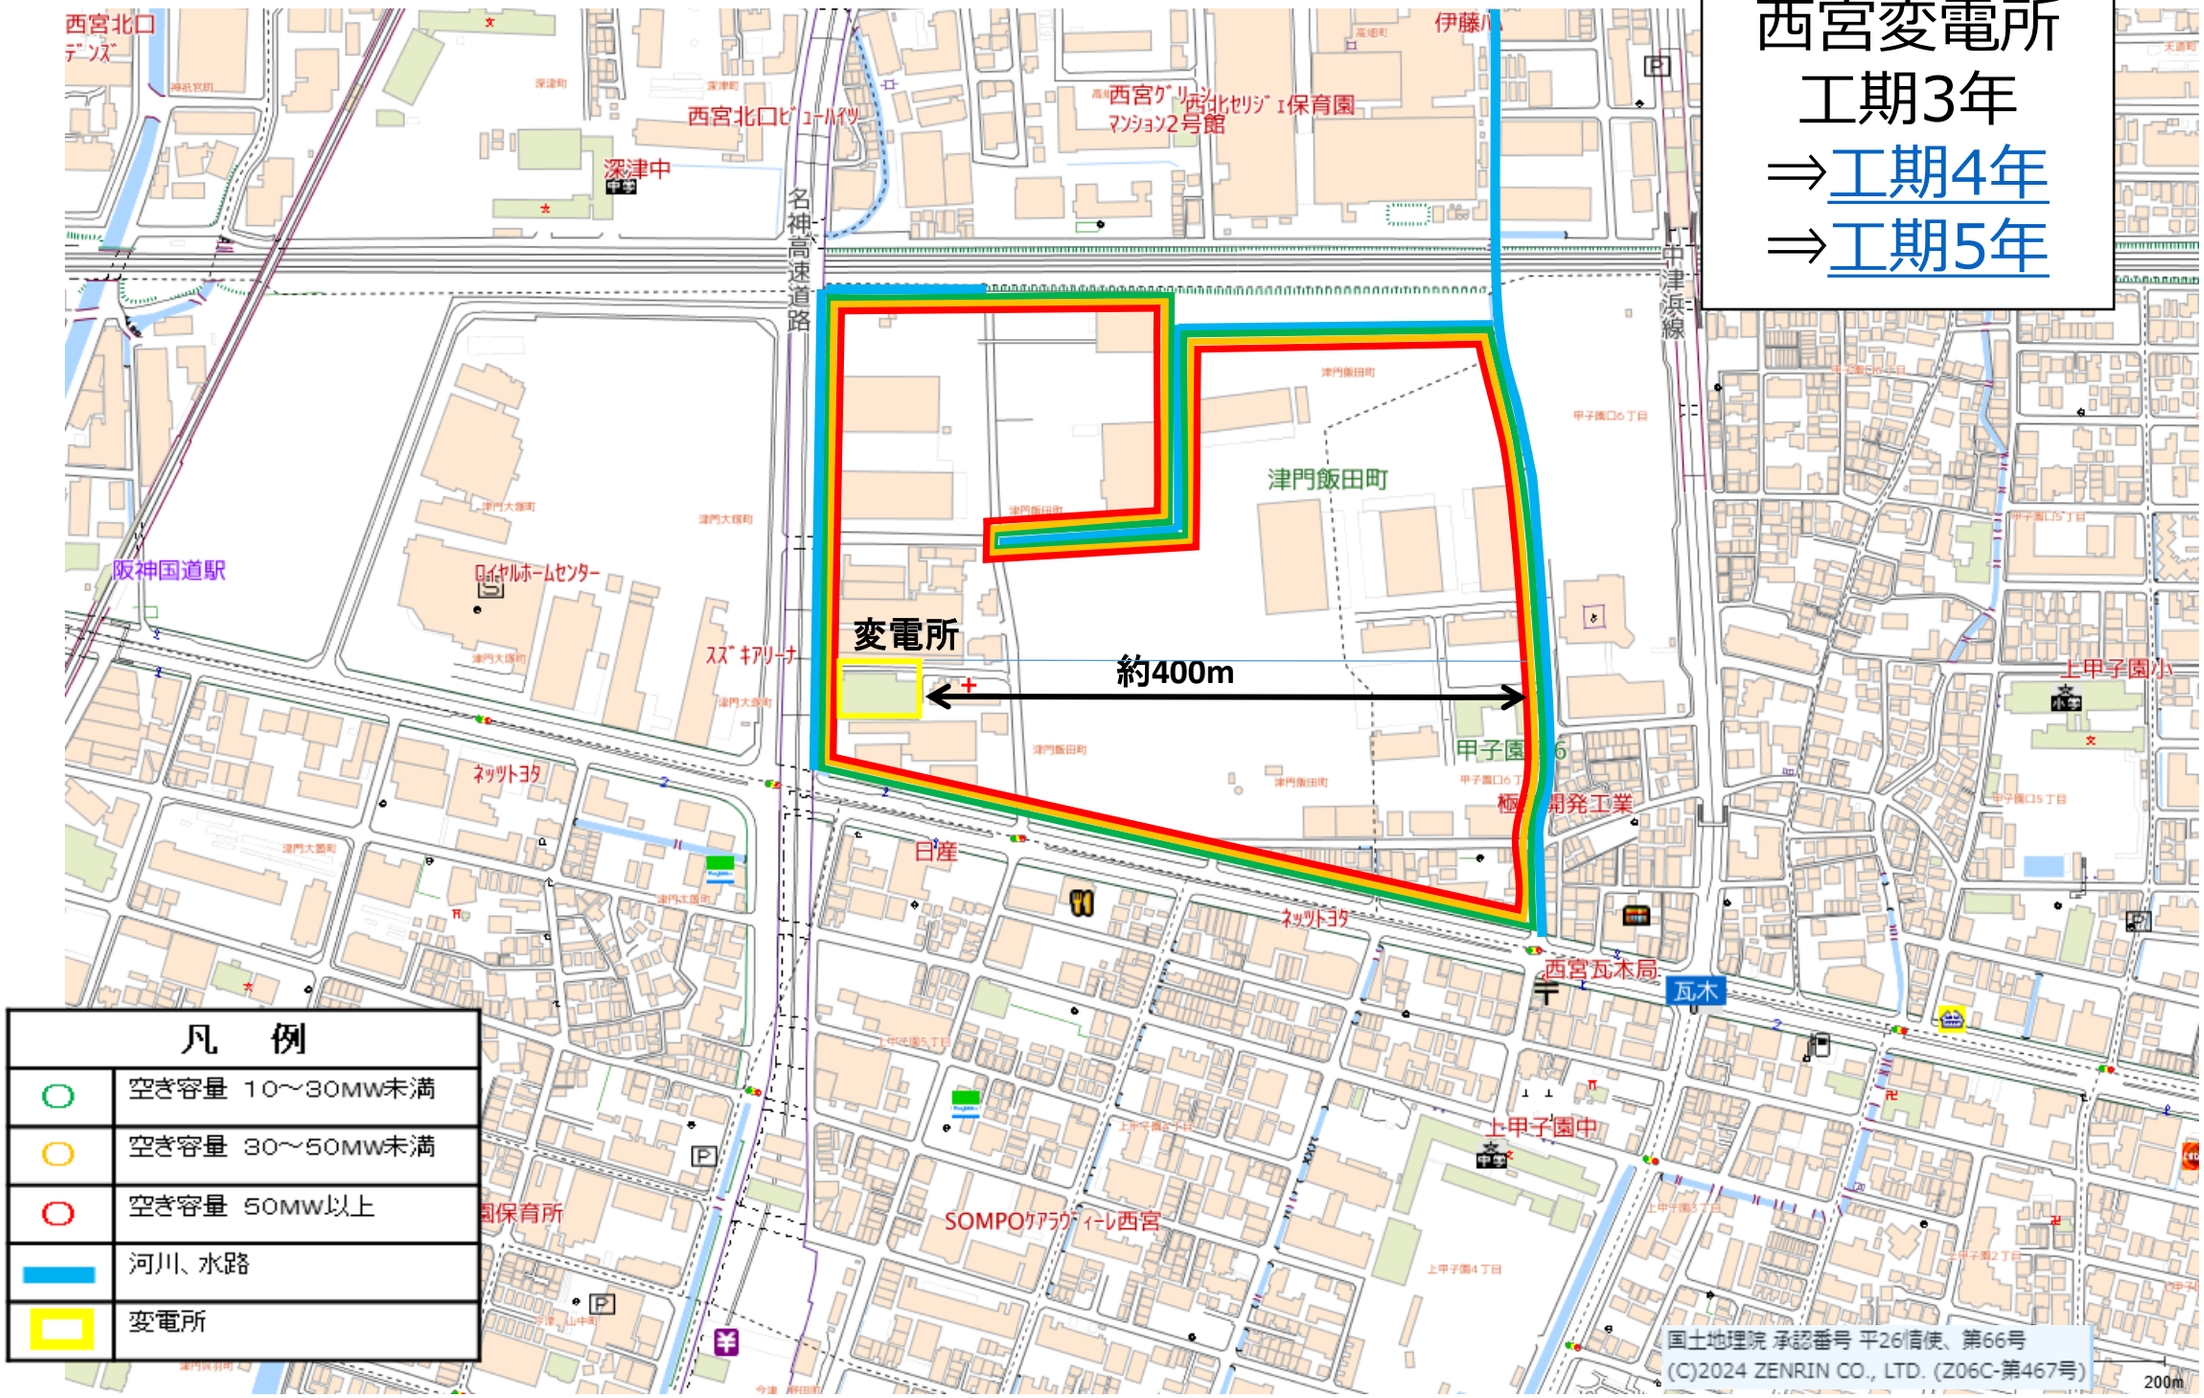


兵庫県西宮市津門飯田町付近

供給余力：52MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（西宮）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

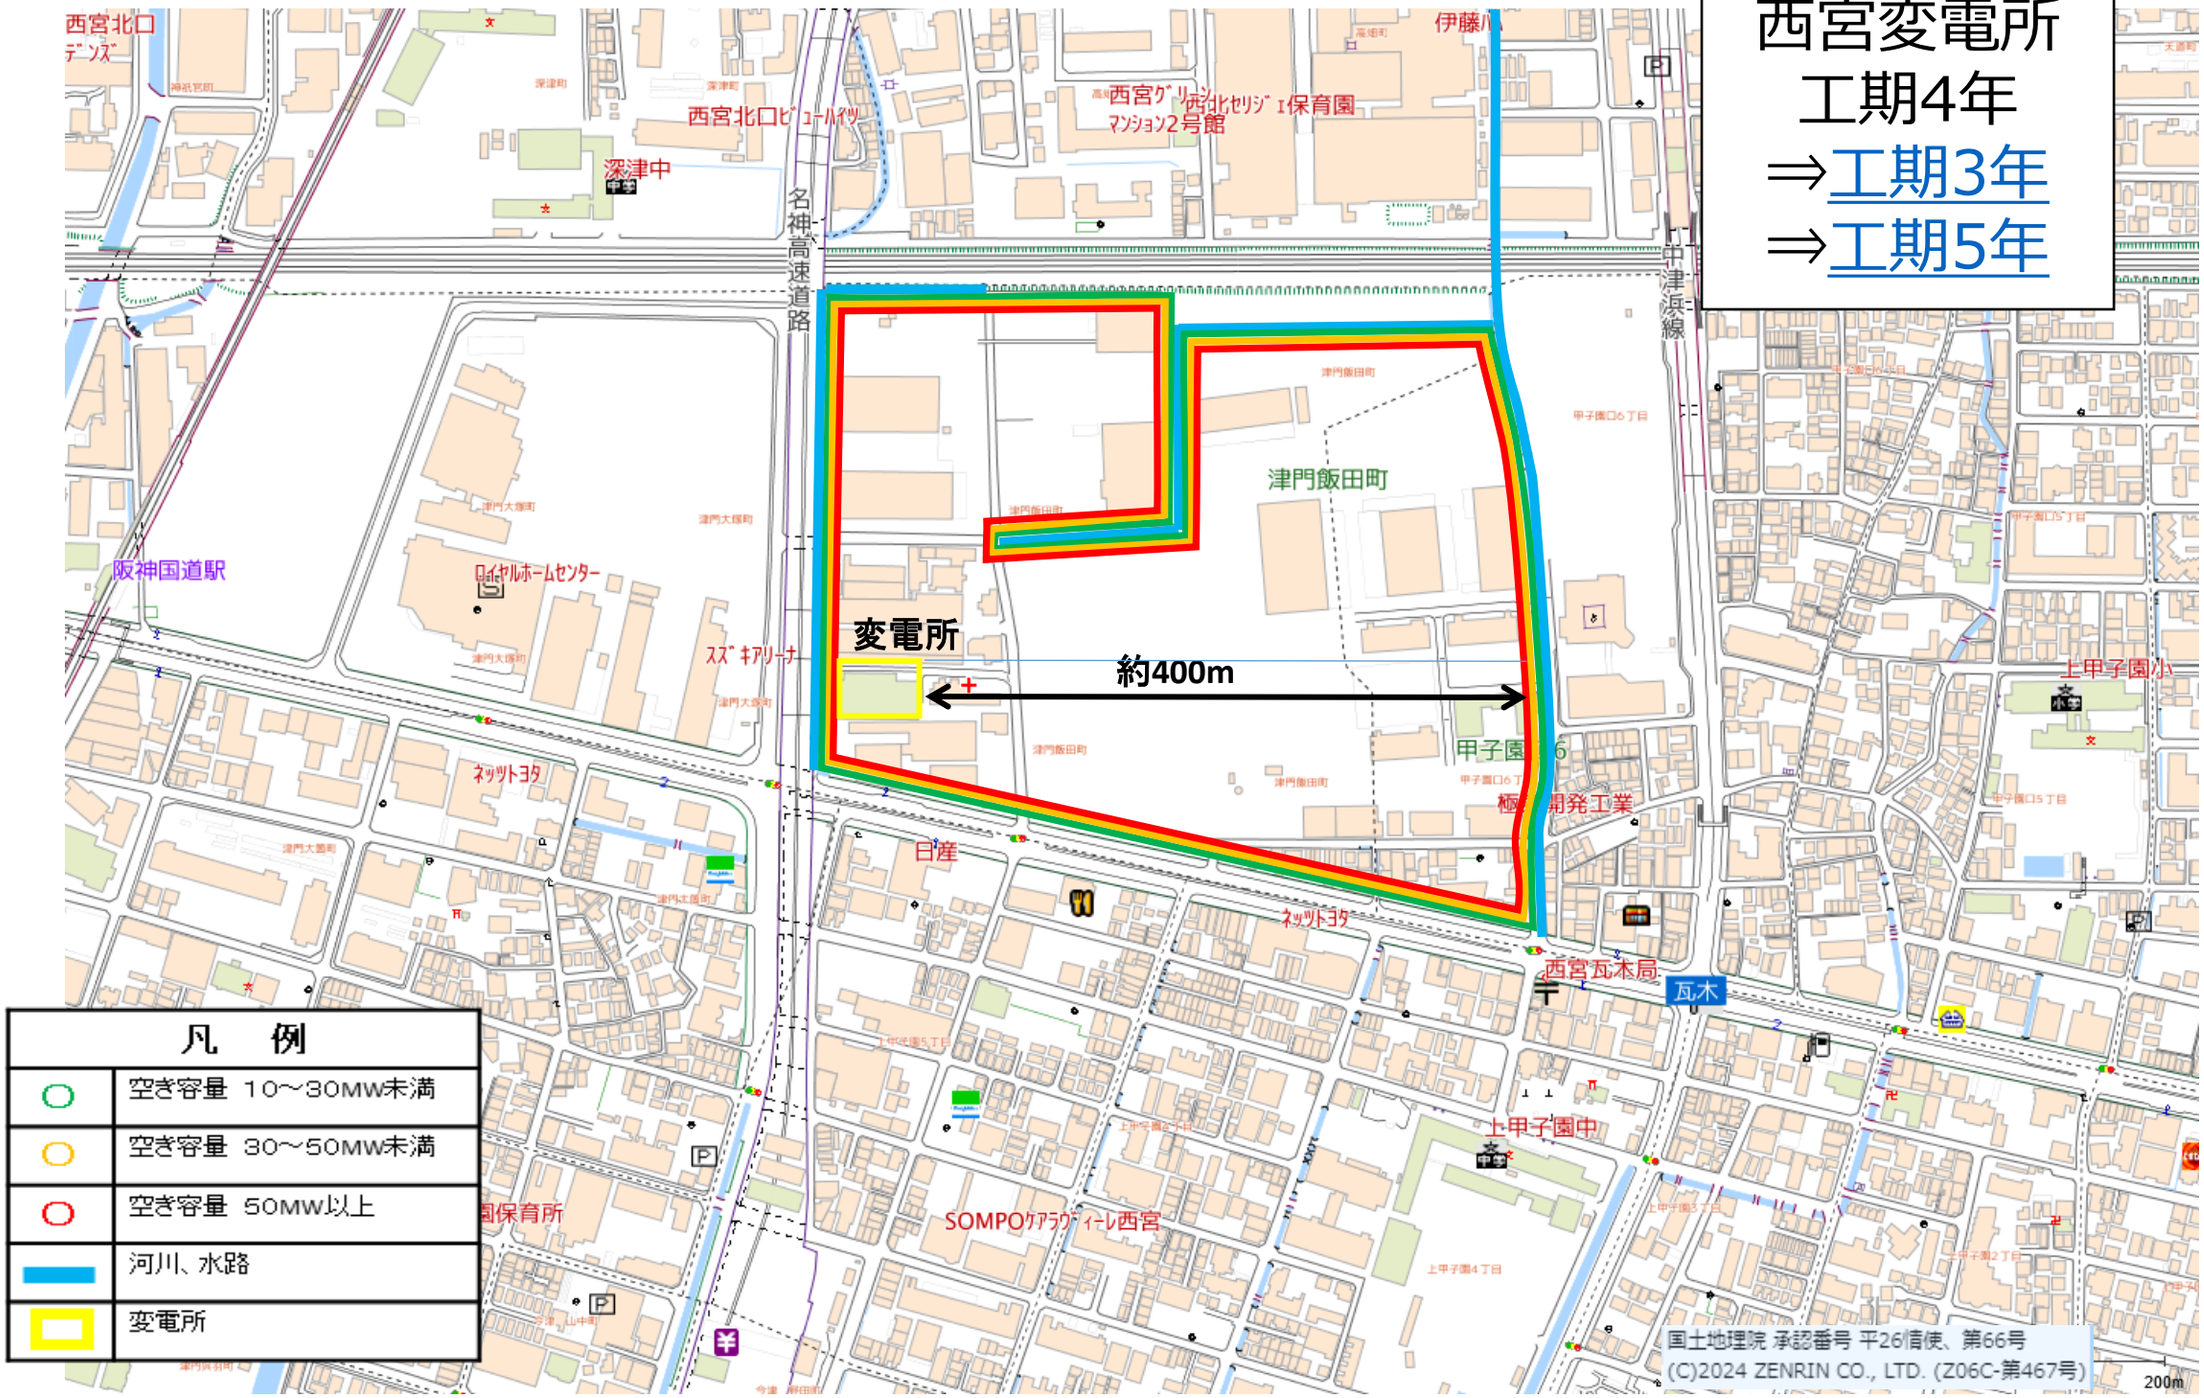

兵庫県西宮市津門飯田町付近

供給余力：52MW


※河川・水路に囲まれているため、工期4年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（西宮）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

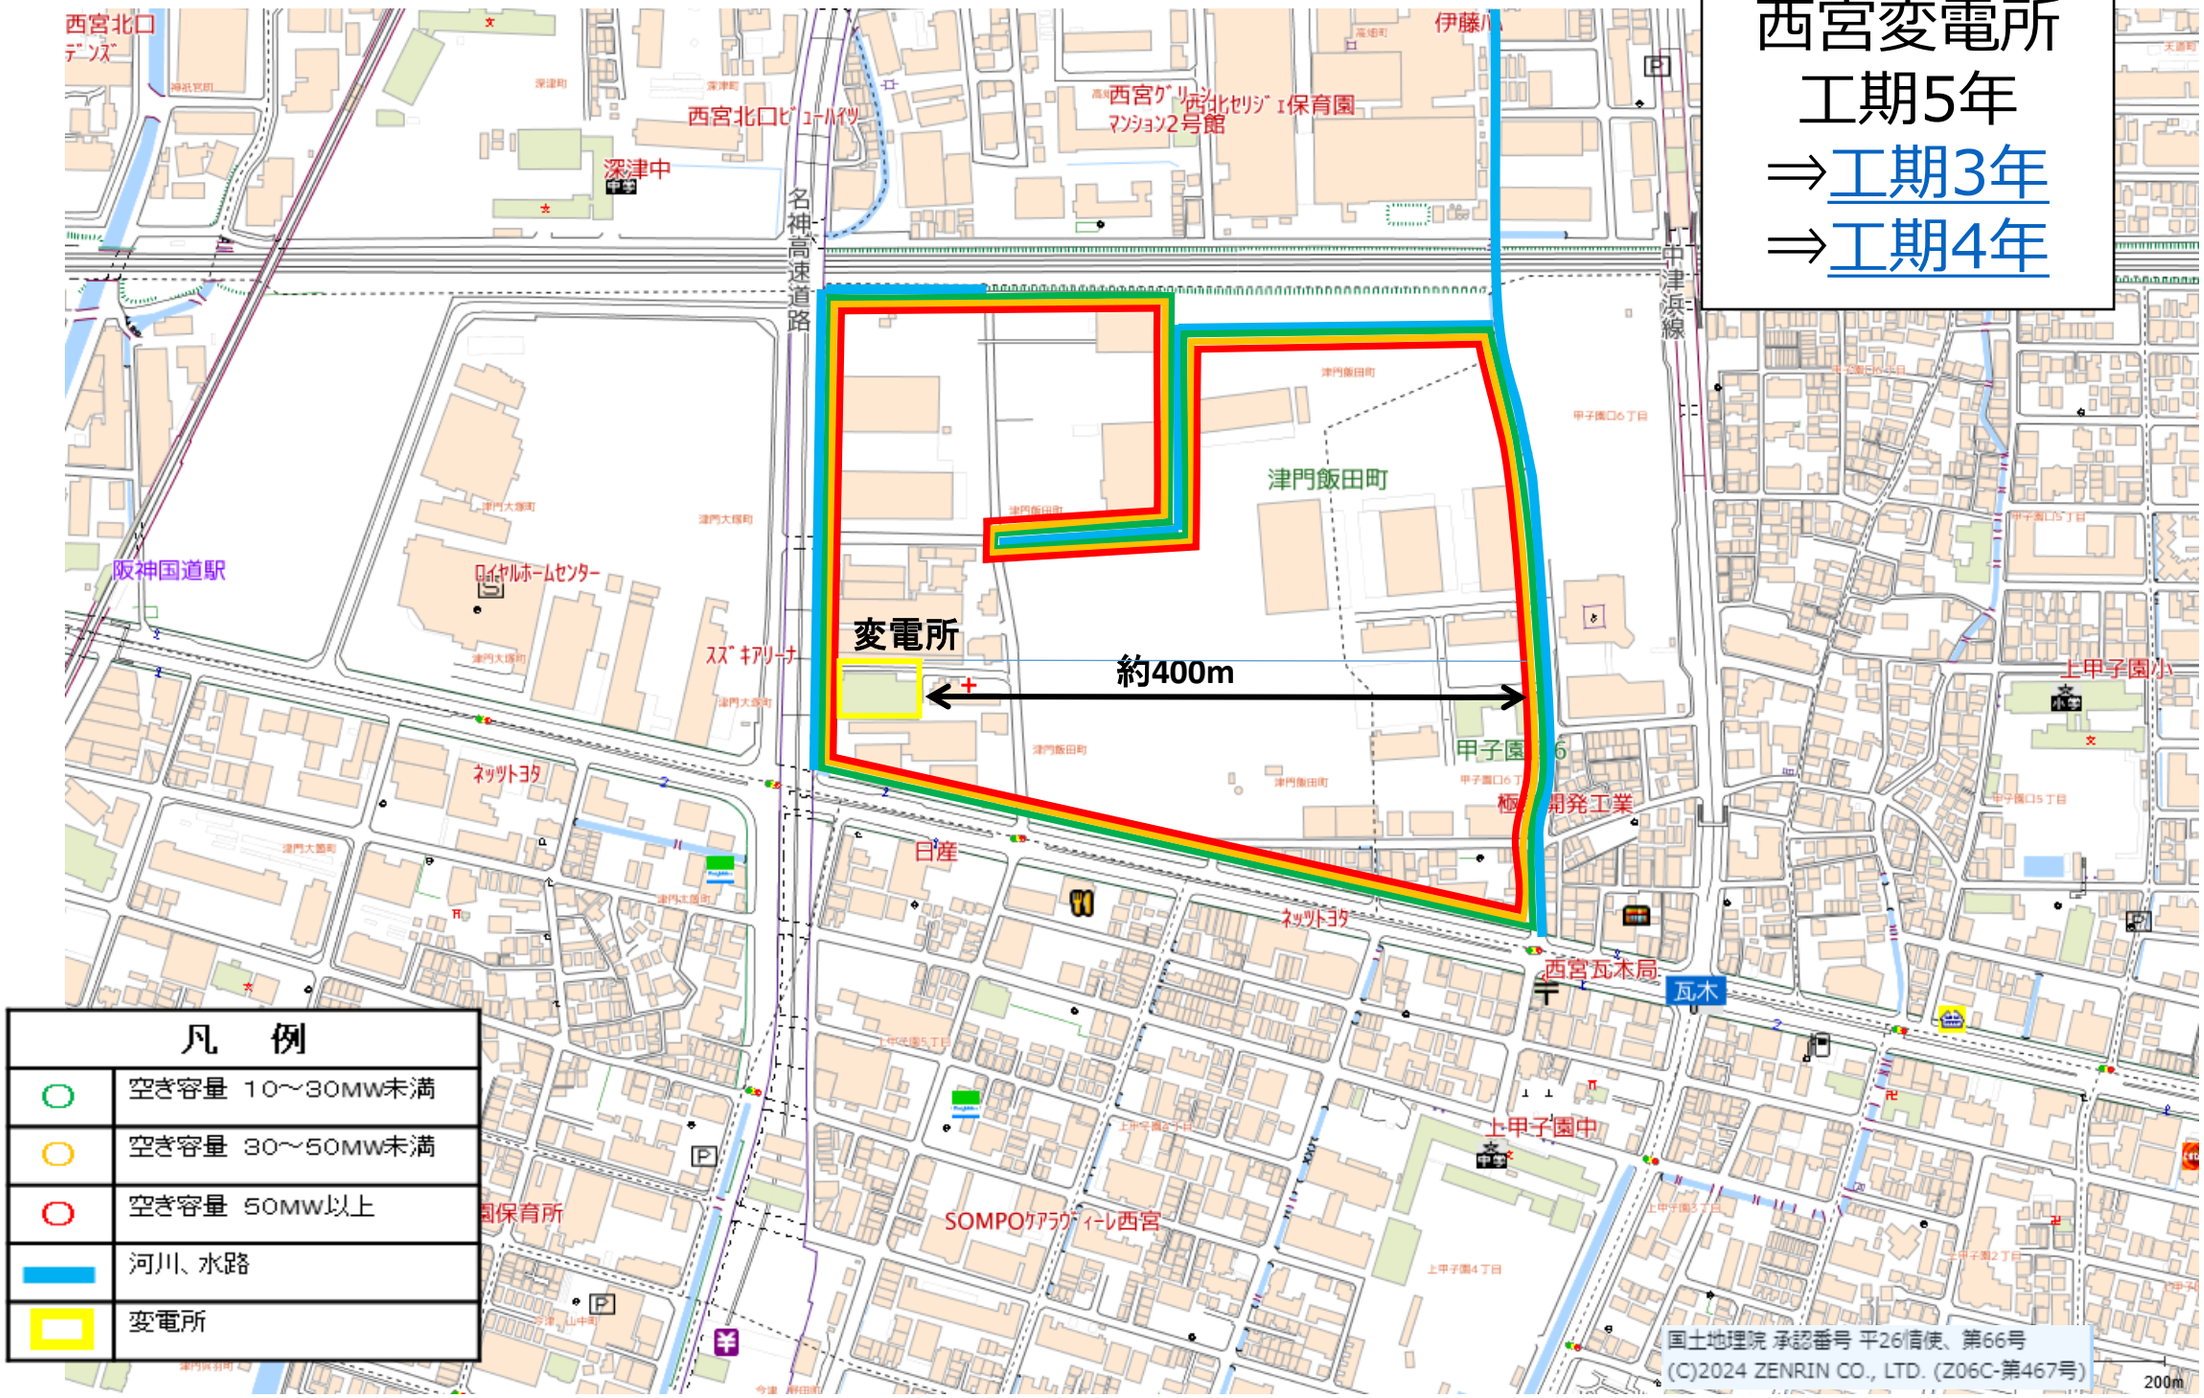

兵庫県西宮市津門飯田町付近

供給余力：52MW

※河川・水路に囲まれているため、工期5年での供給可能範囲は工期3年の場合と同じになります。


転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（大浜）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大浜変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年

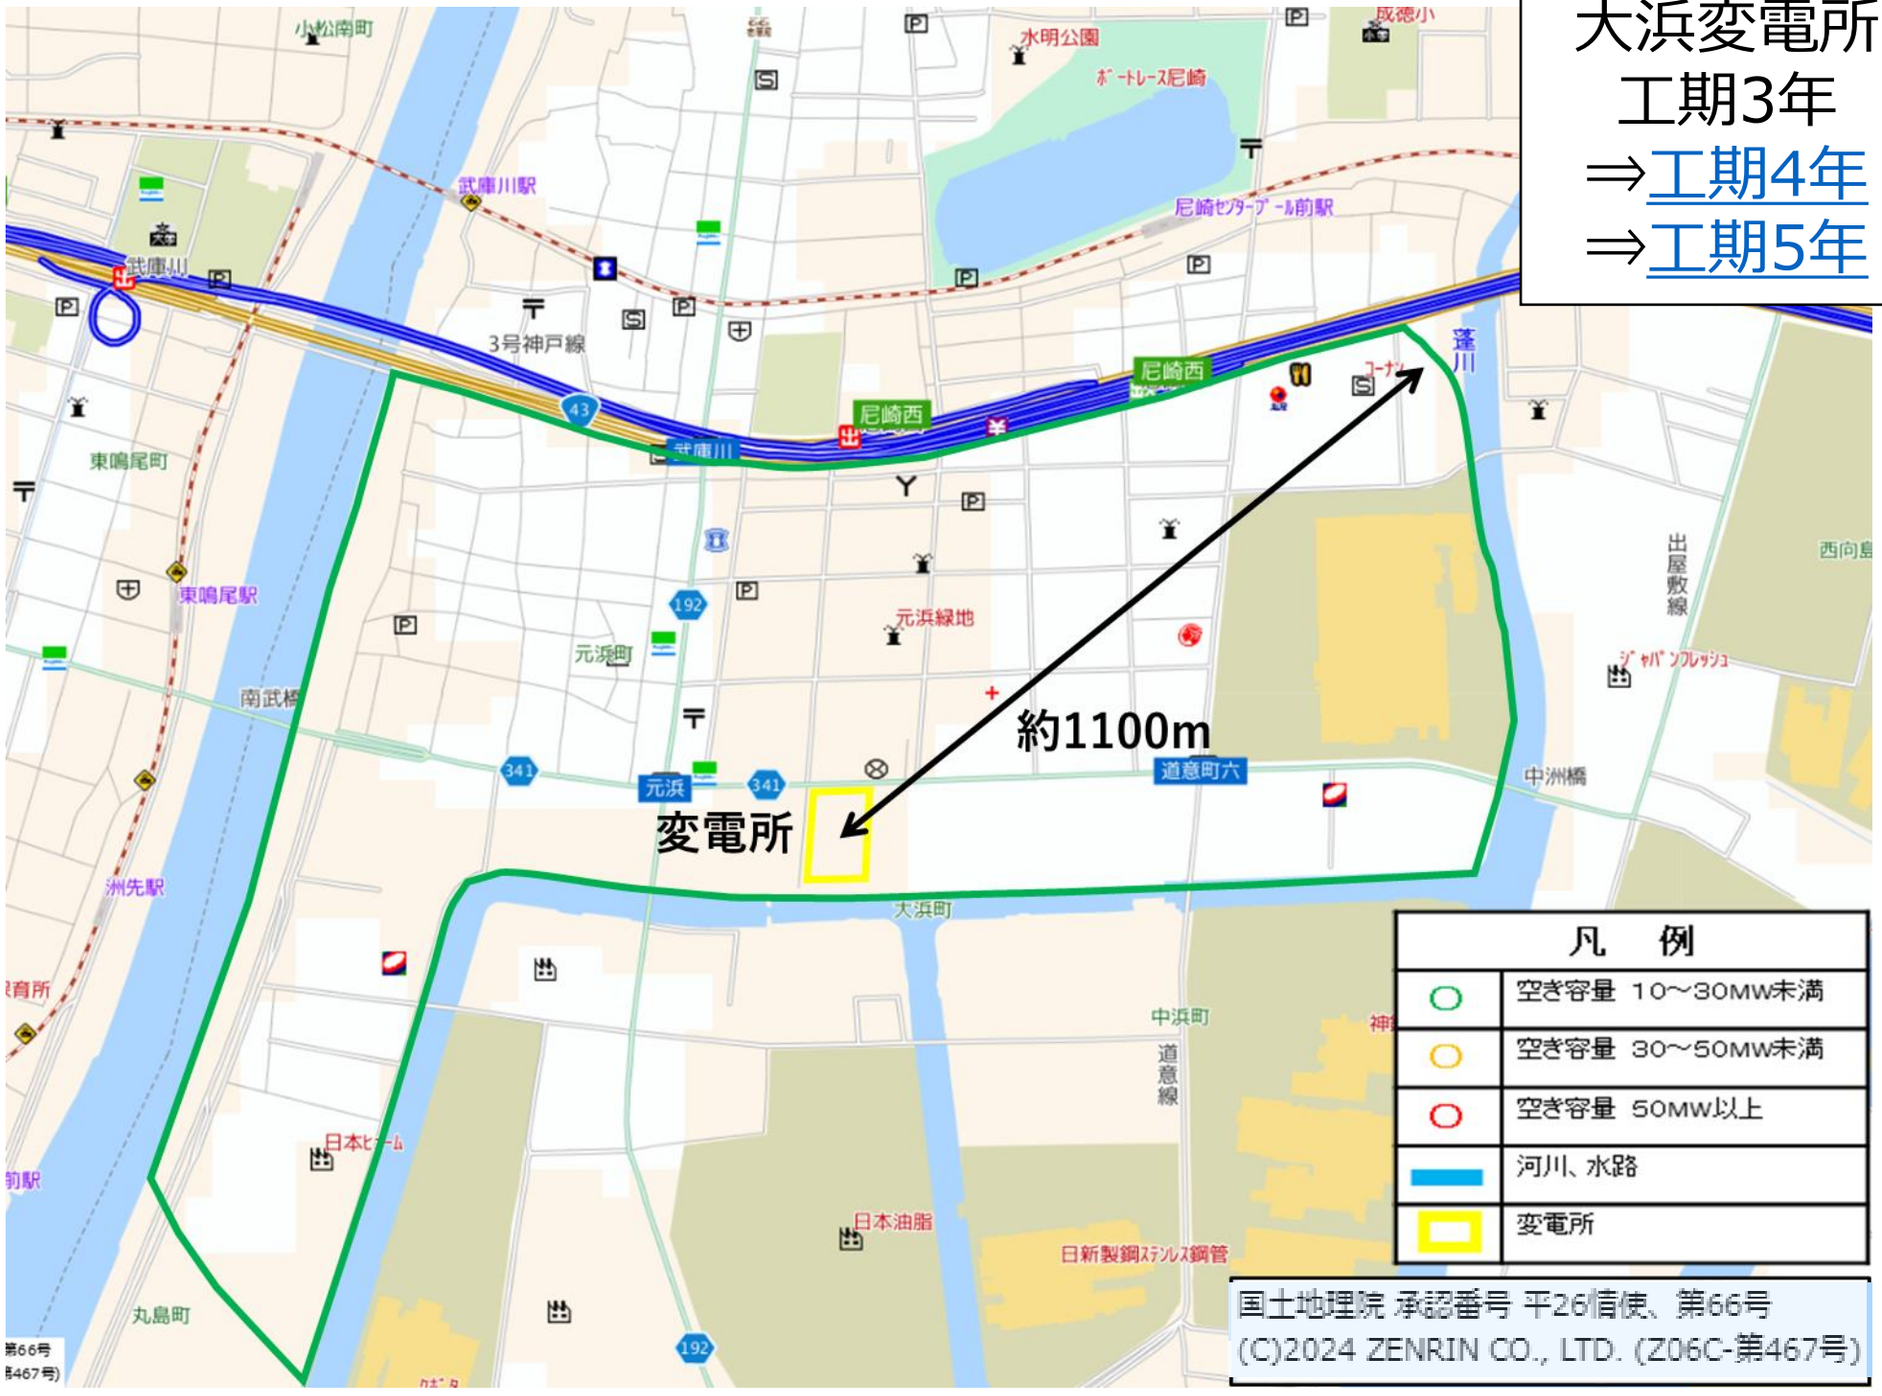

兵庫県尼崎市元浜町１丁目付近

供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（大浜）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大浜変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年



兵庫県尼崎市元浜町１丁目付近


供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（大浜）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

大浜変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年

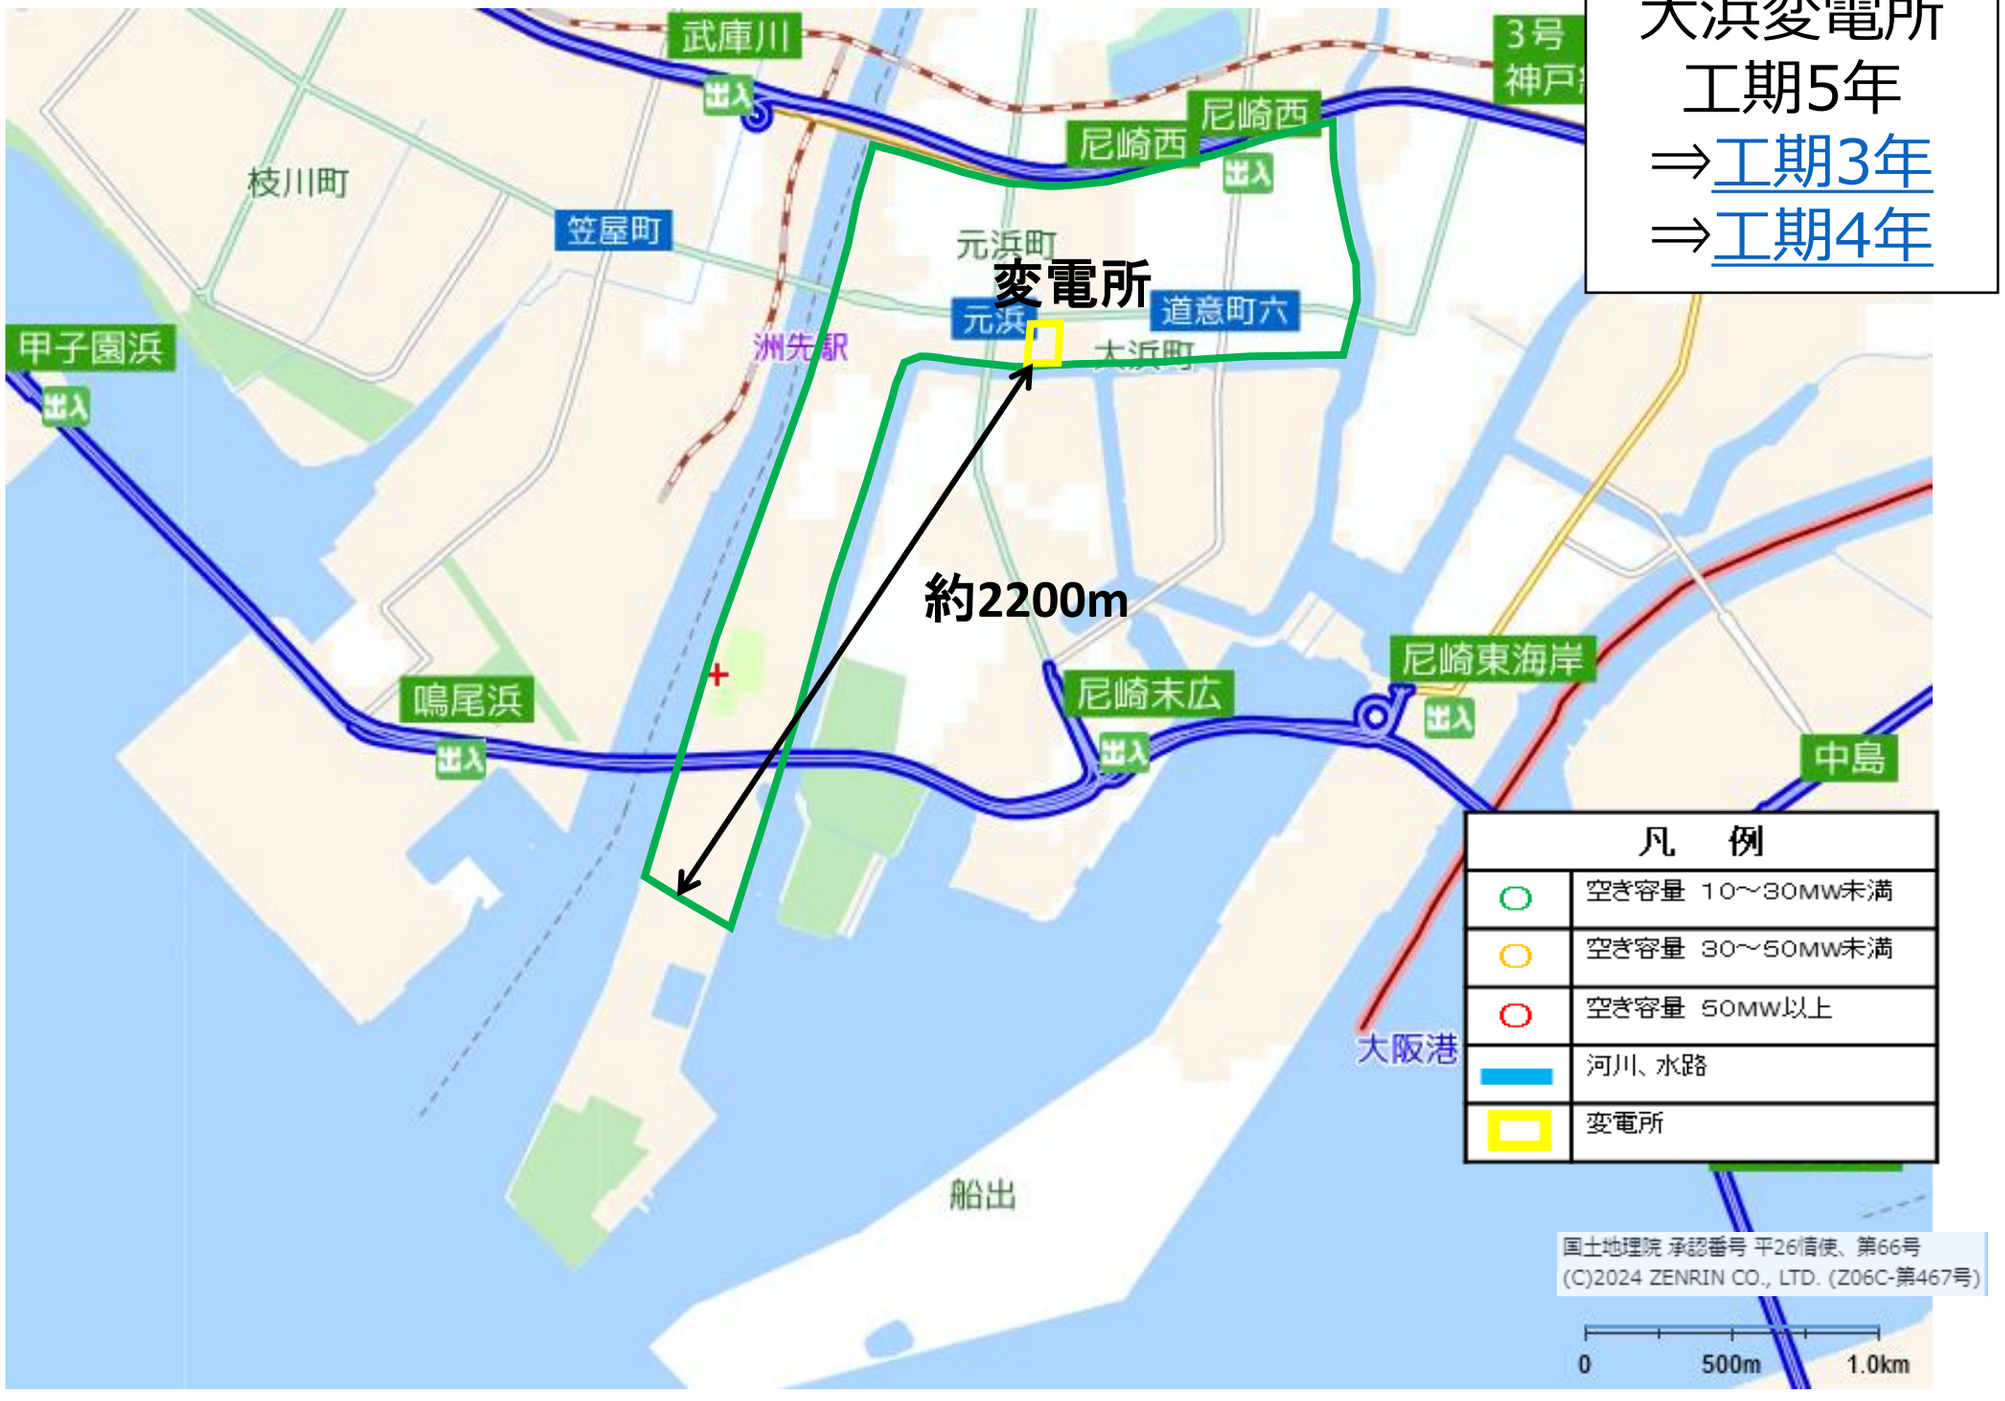

兵庫県尼崎市元浜町１丁目付近

供給余力：14MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（立花）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

立花変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



兵庫県尼崎市南七松町２丁目付近

供給余力：23MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（立花）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る




兵庫県尼崎市南七松町２丁目付近

供給余力：23MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（立花）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

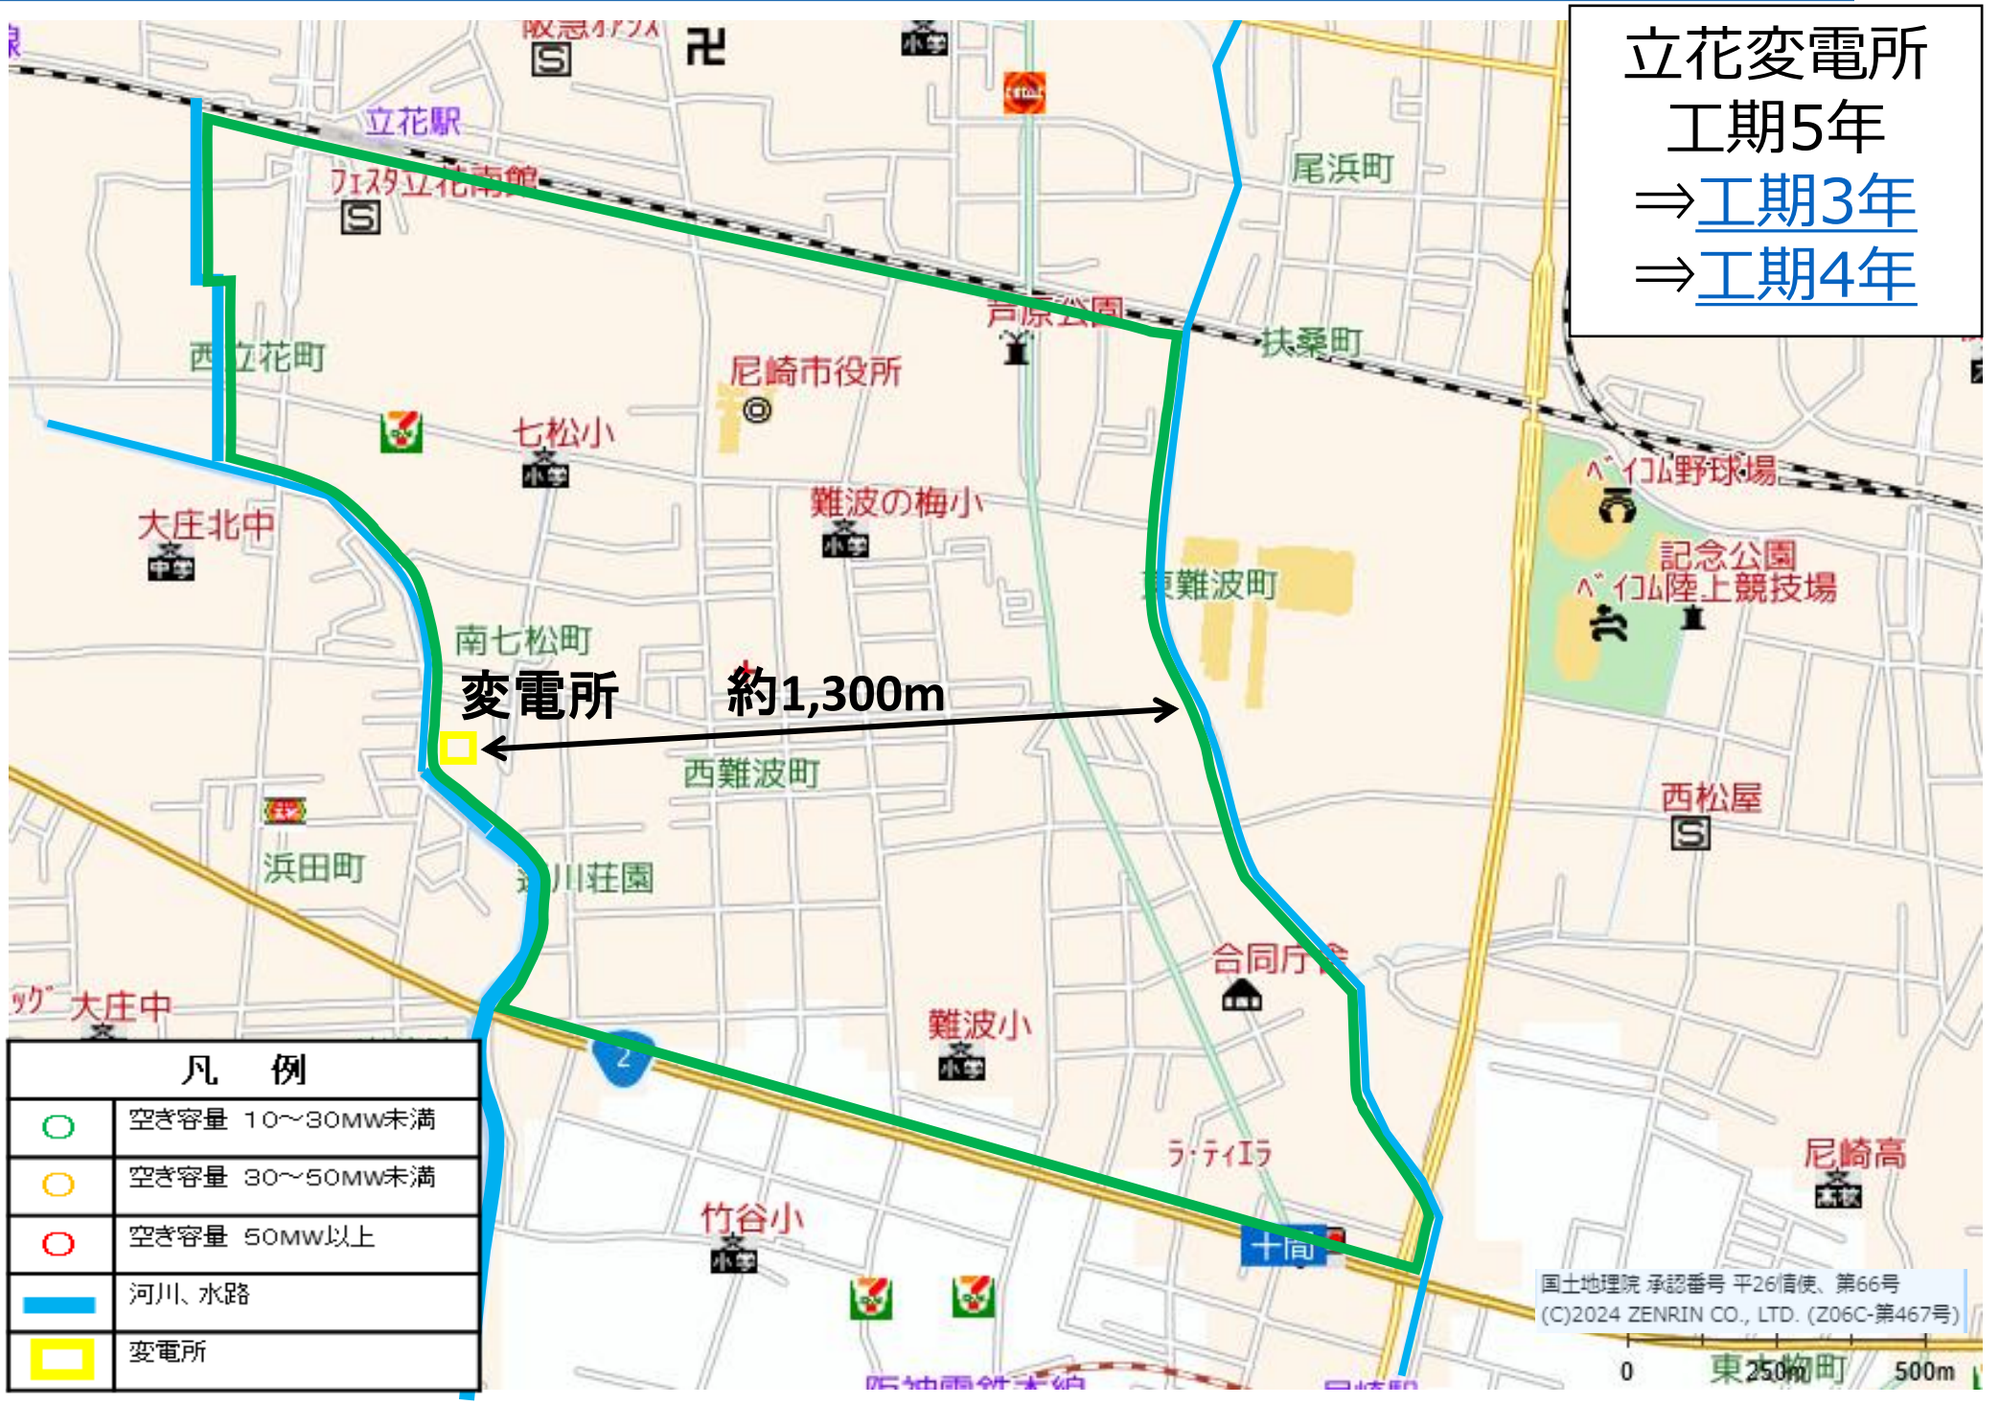


兵庫県尼崎市南七松町２丁目付近

供給余力：23MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（鹿の子台）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

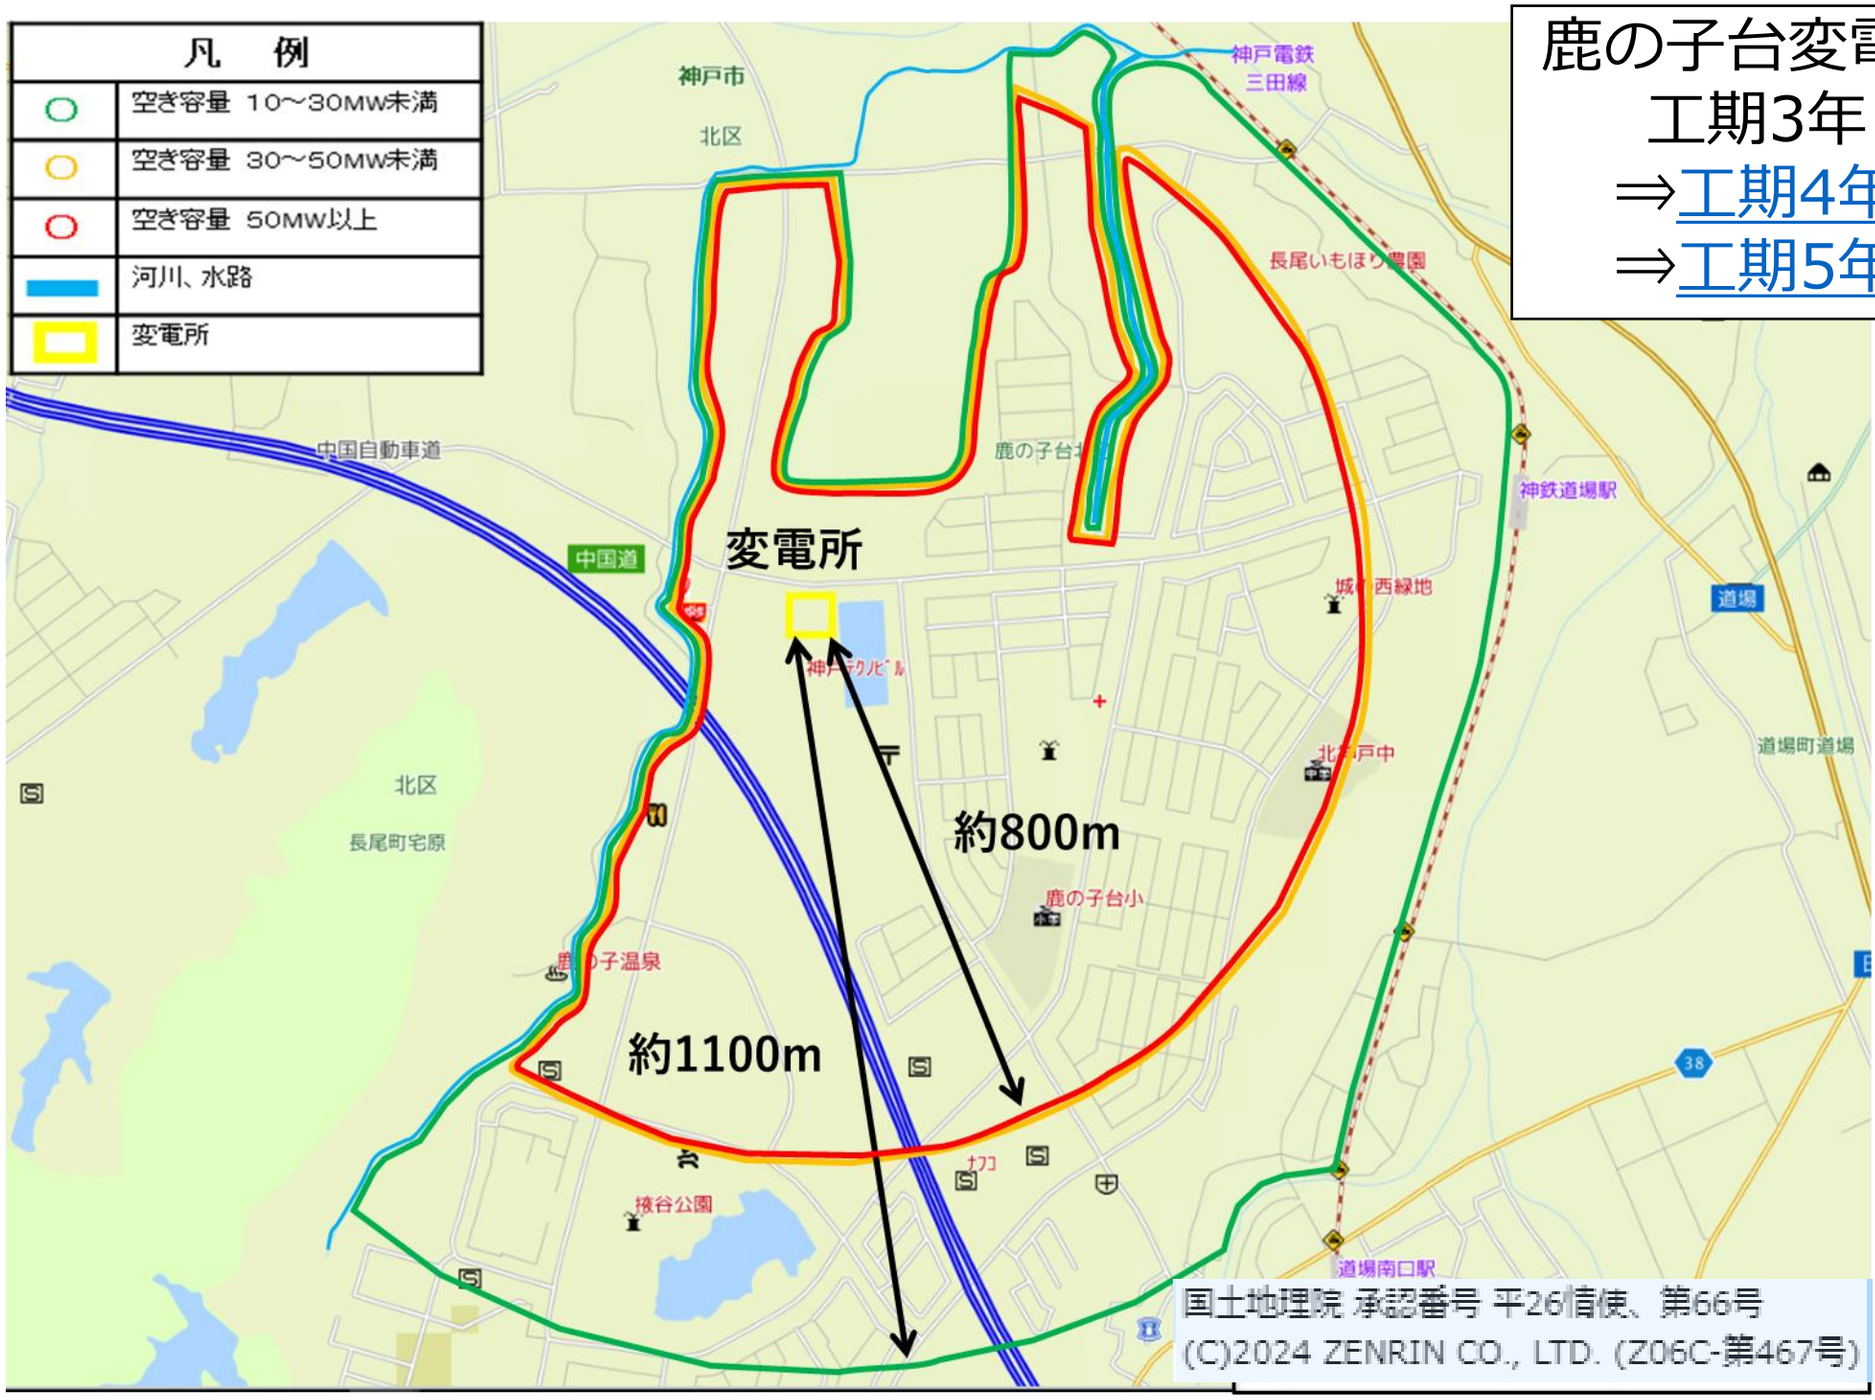

鹿の子台変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年


兵庫県神戸市北区鹿の子台北町８丁目付近

供給余力：68MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（鹿の子台）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

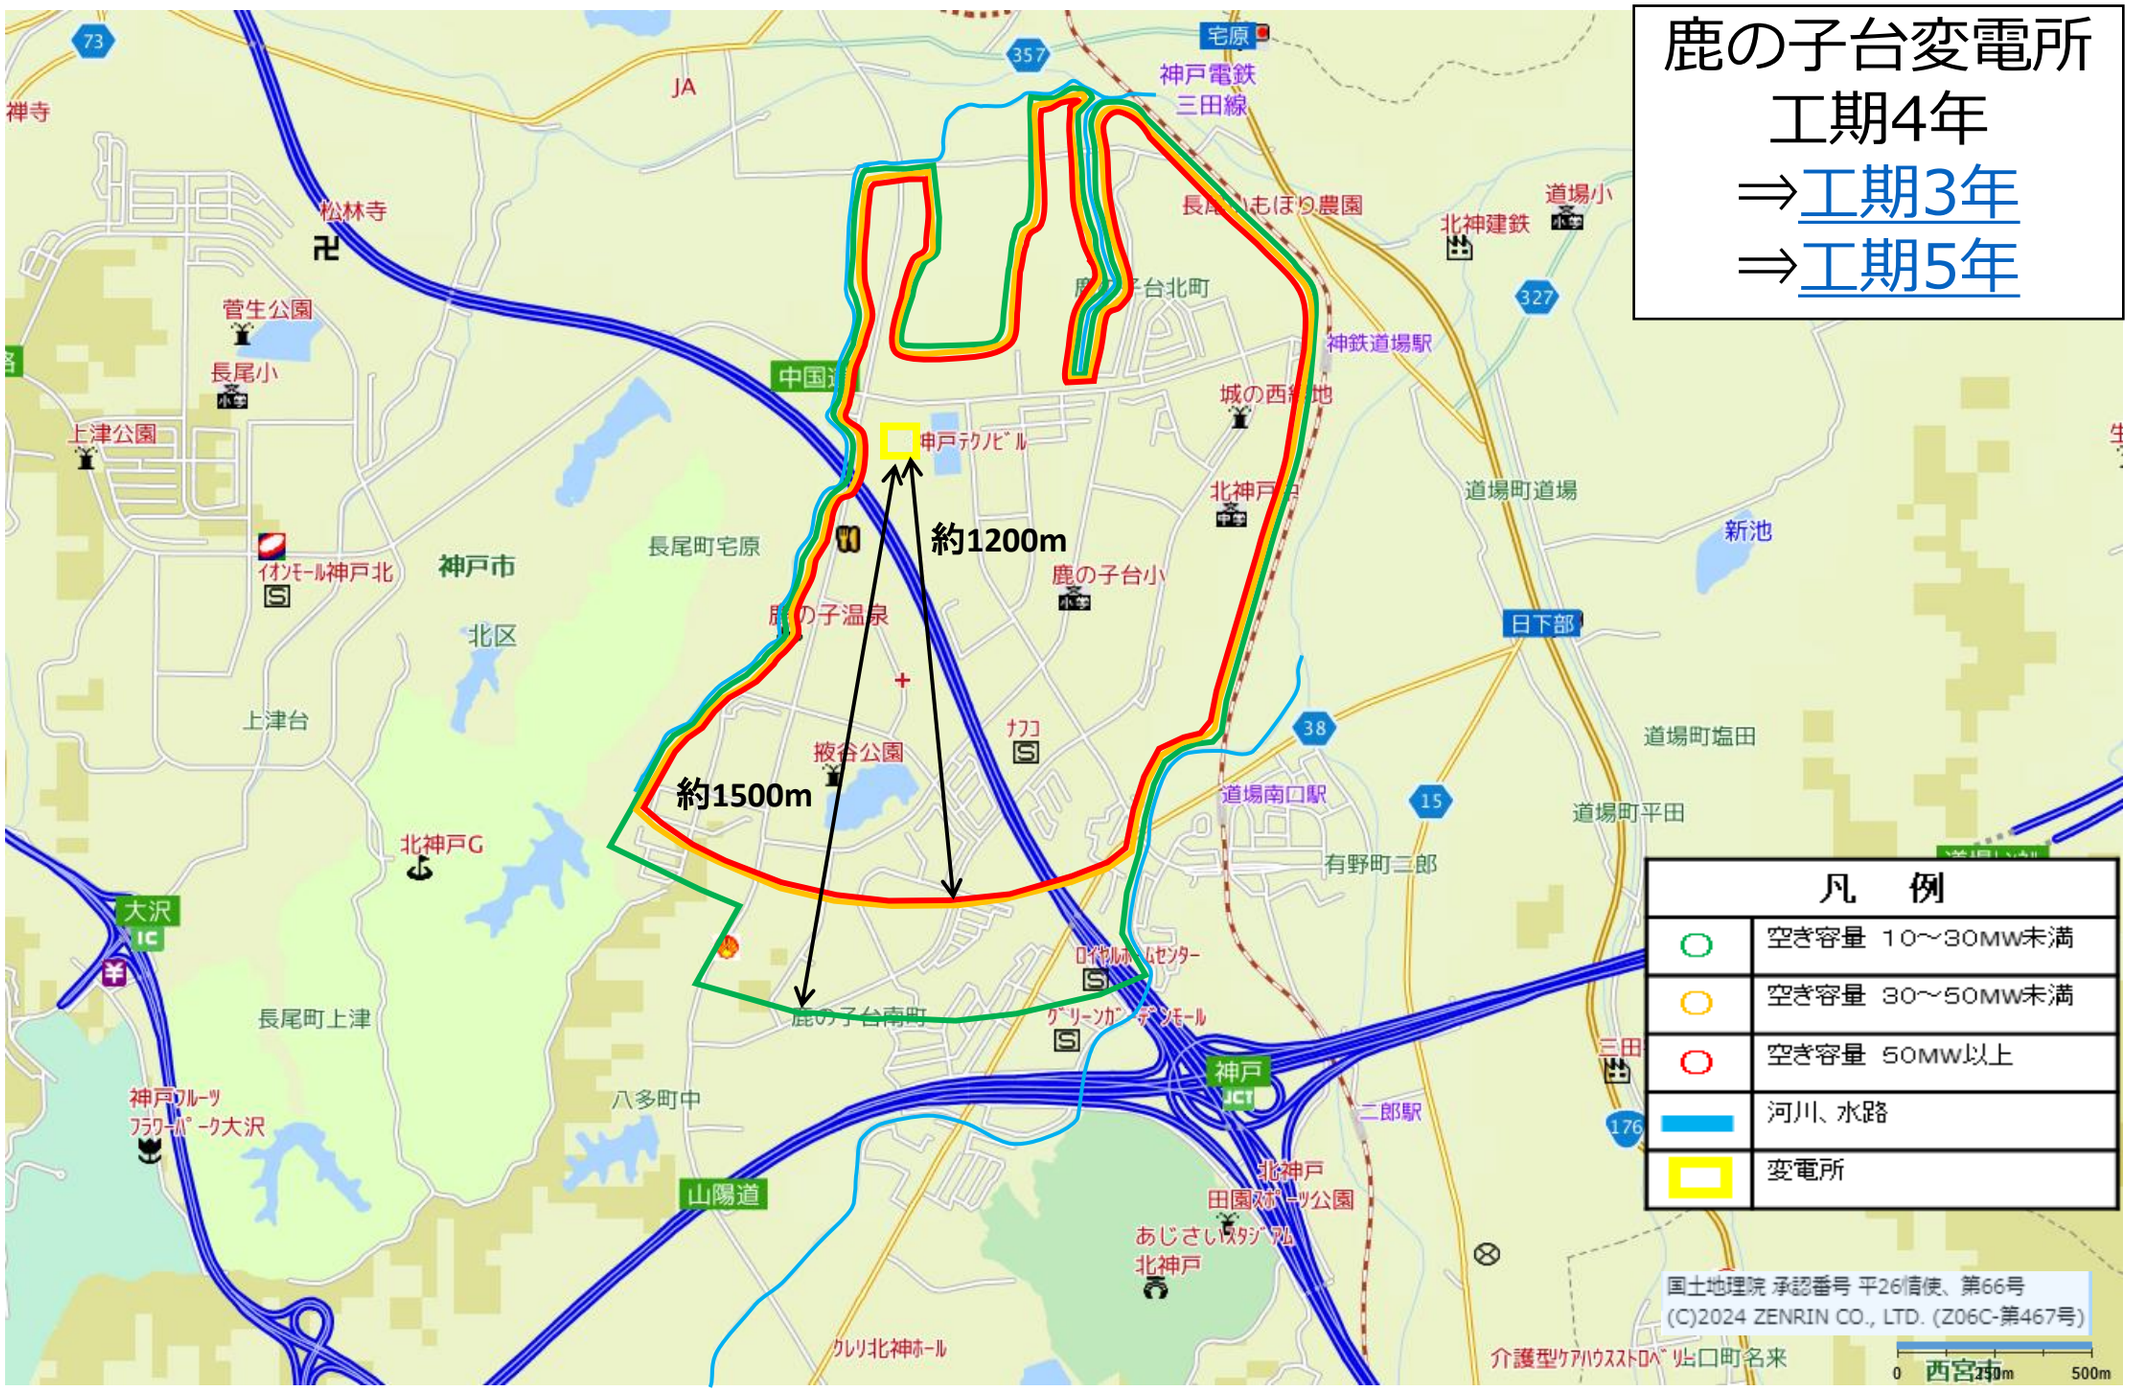


兵庫県神戸市北区鹿の子台北町８丁目付近

供給余力：68MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（鹿の子台）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

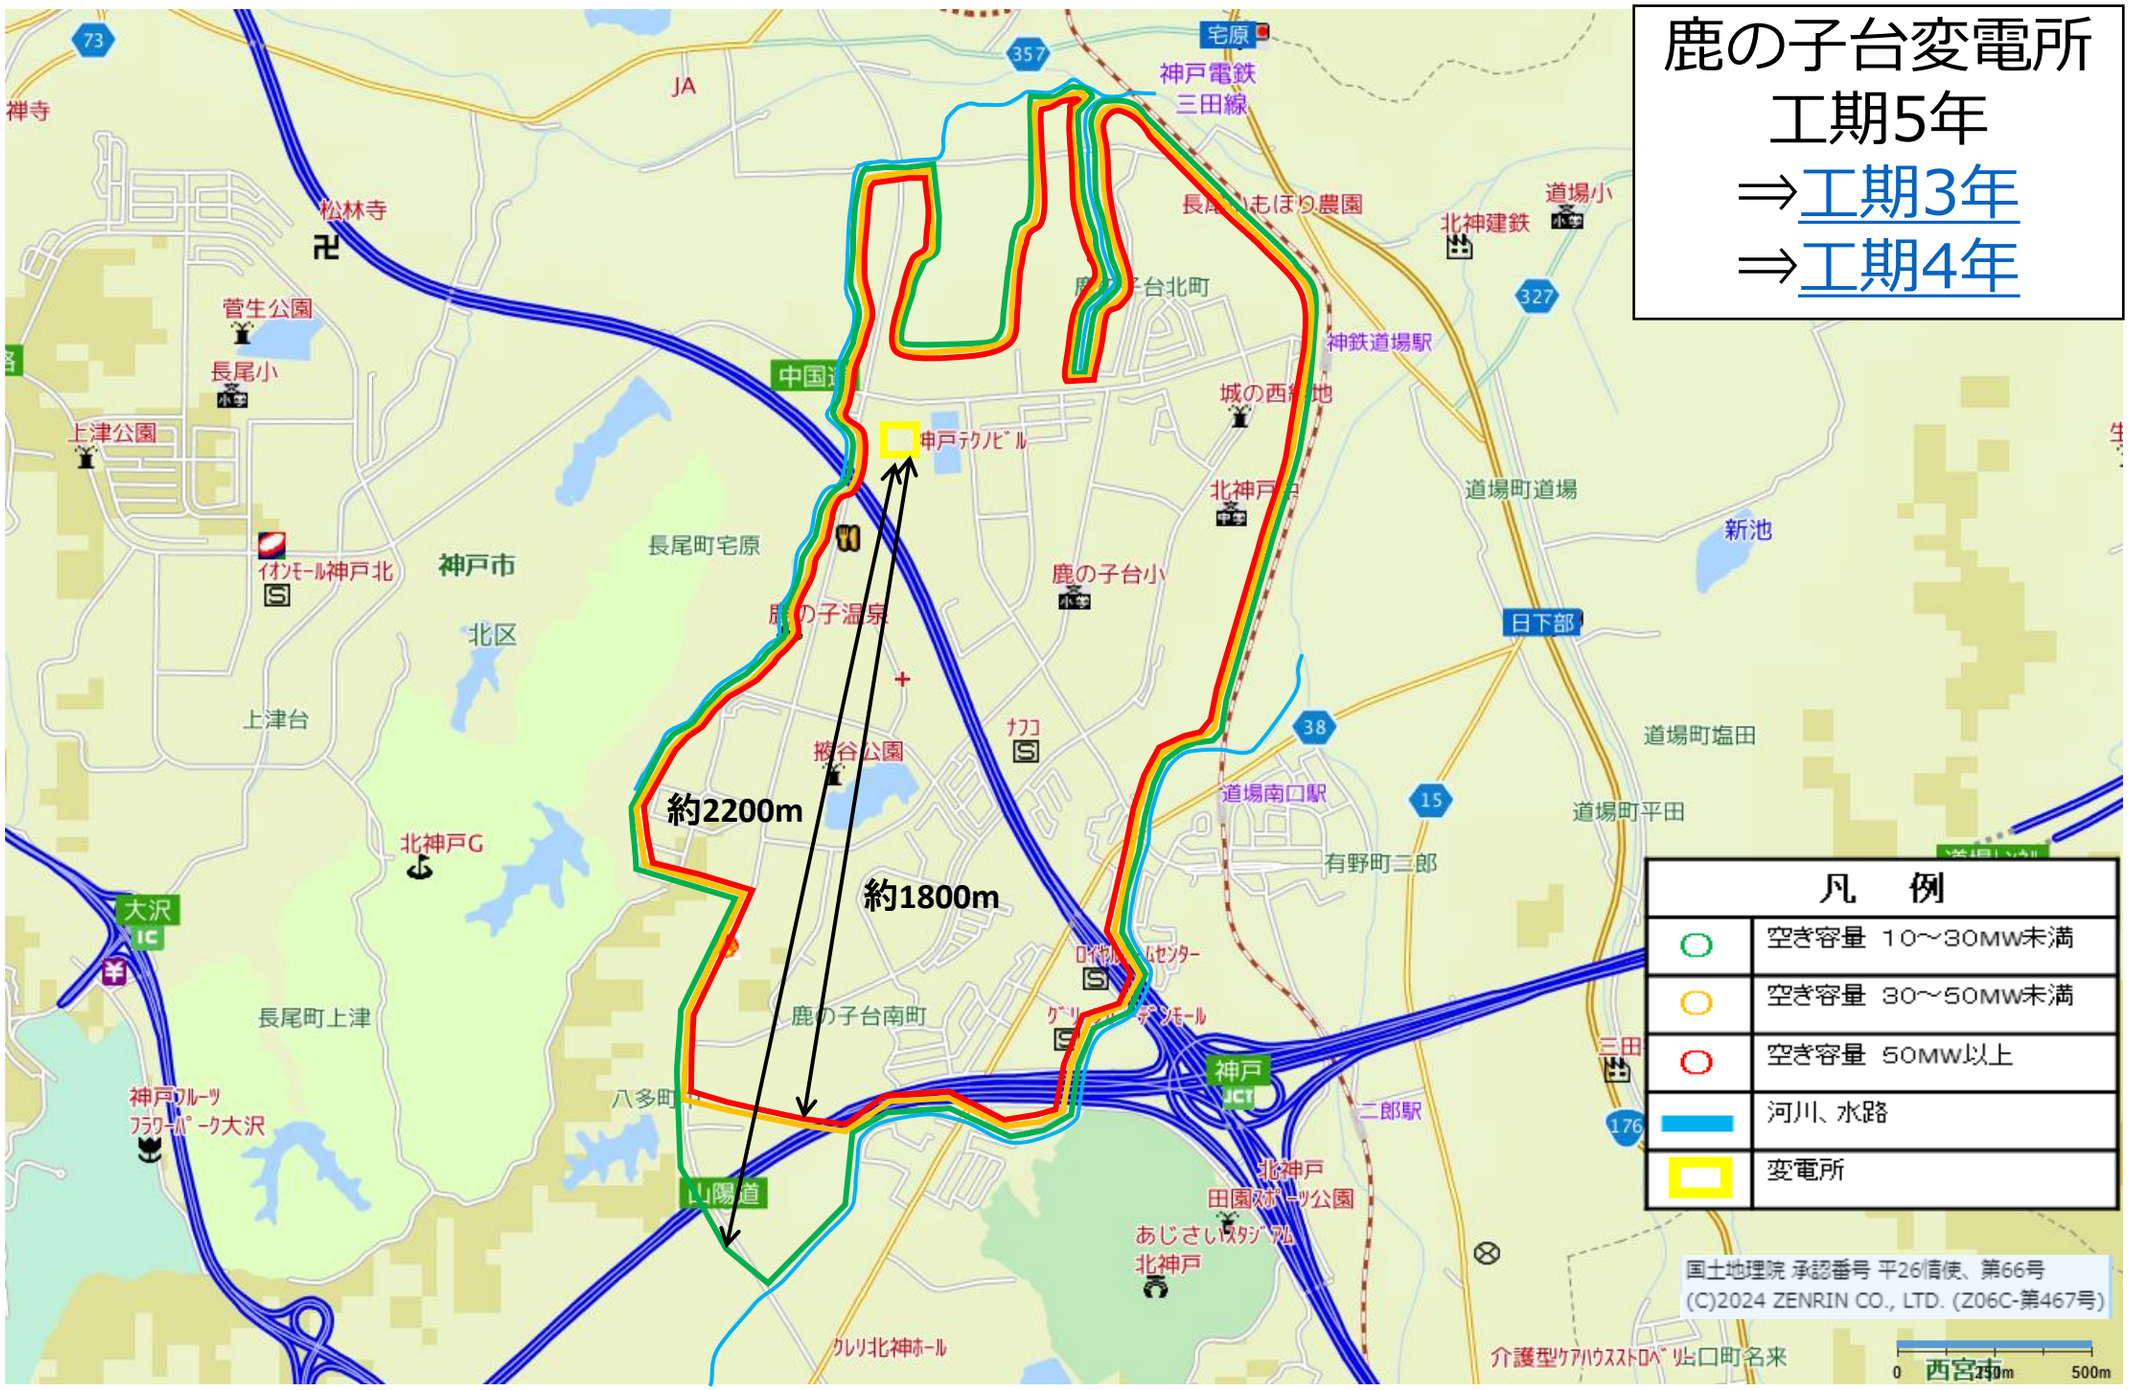

兵庫県神戸市北区鹿の子台北町８丁目付近

供給余力：68MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（市島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

市島変電所
工期3年
⇒工期4年
⇒工期5年



兵庫県丹波市市島町上垣付近


供給余力：29MW

転載禁止 関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（市島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

市島変電所
工期4年
⇒工期3年
⇒工期5年

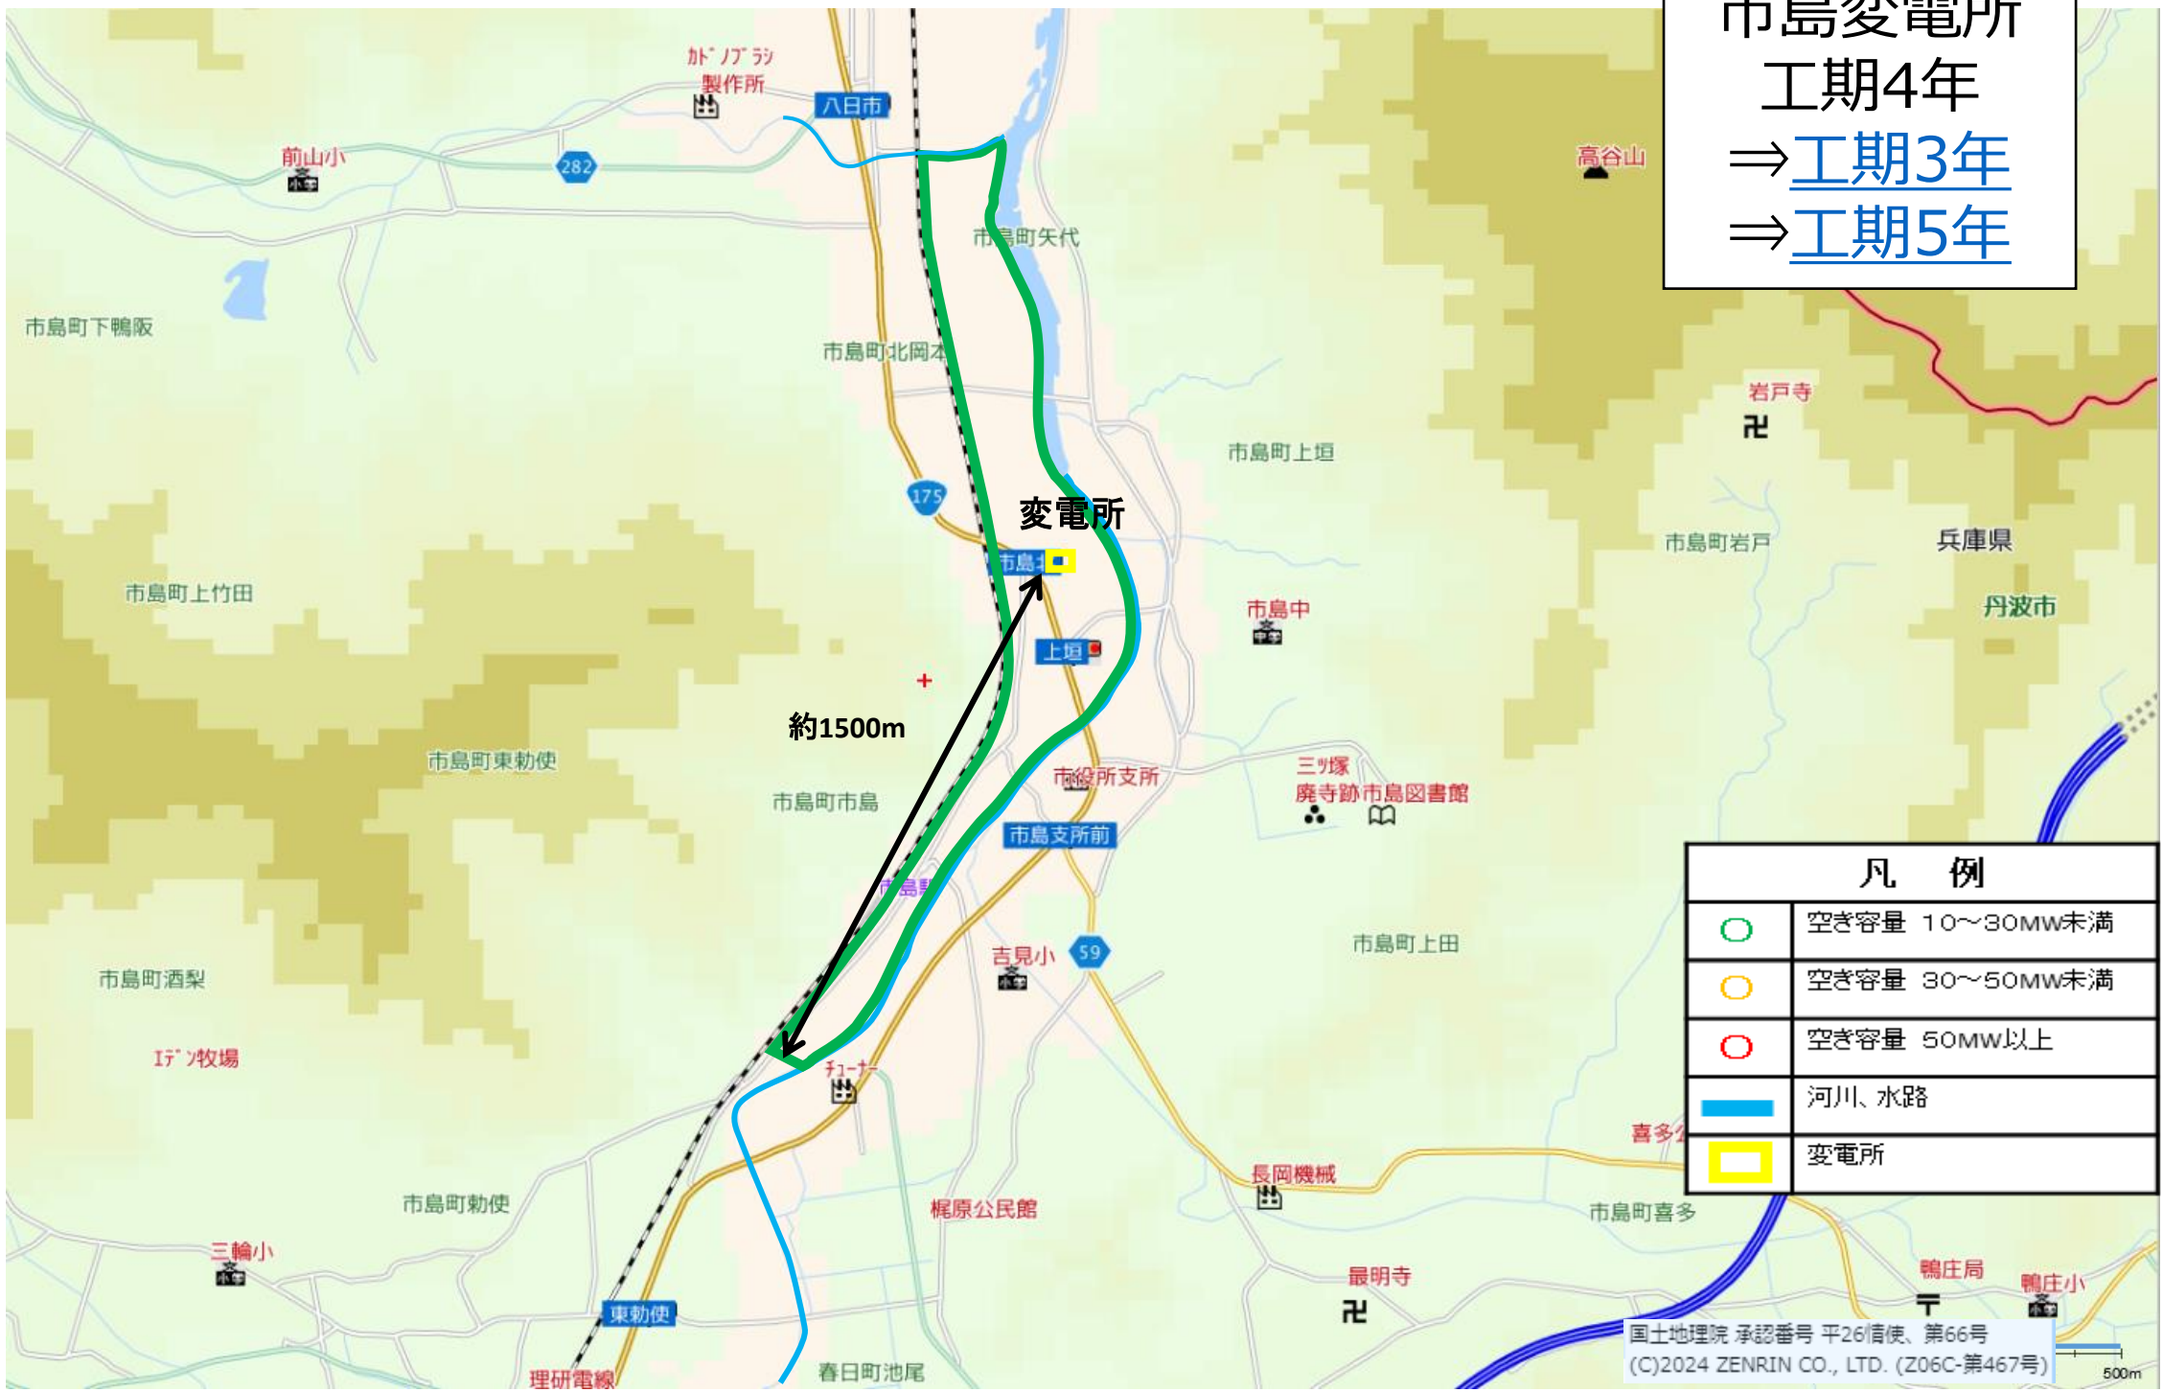

兵庫県丹波市市島町上垣付近

供給余力：29MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【兵庫県（市島）】

P7 「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【大阪府・兵庫県東部】」へ戻る

市島変電所
工期5年
⇒工期3年
⇒工期4年



兵庫県丹波市市島町上垣付近

供給余力：29MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【京都府（横大路）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【京都府】」へ戻る

横大路変電所
工期3年



京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町2番地

供給余力：68MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【京都府（上鳥羽）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【京都府】」へ戻る

上鳥羽変電所
工期3年



京都市南区吉祥院東砂ノ町54番地

供給余力：34MW

※1回線のみ引出可能


転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【京都府（下鳥羽）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【京都府】」へ戻る

下鳥羽変電所
工期3年

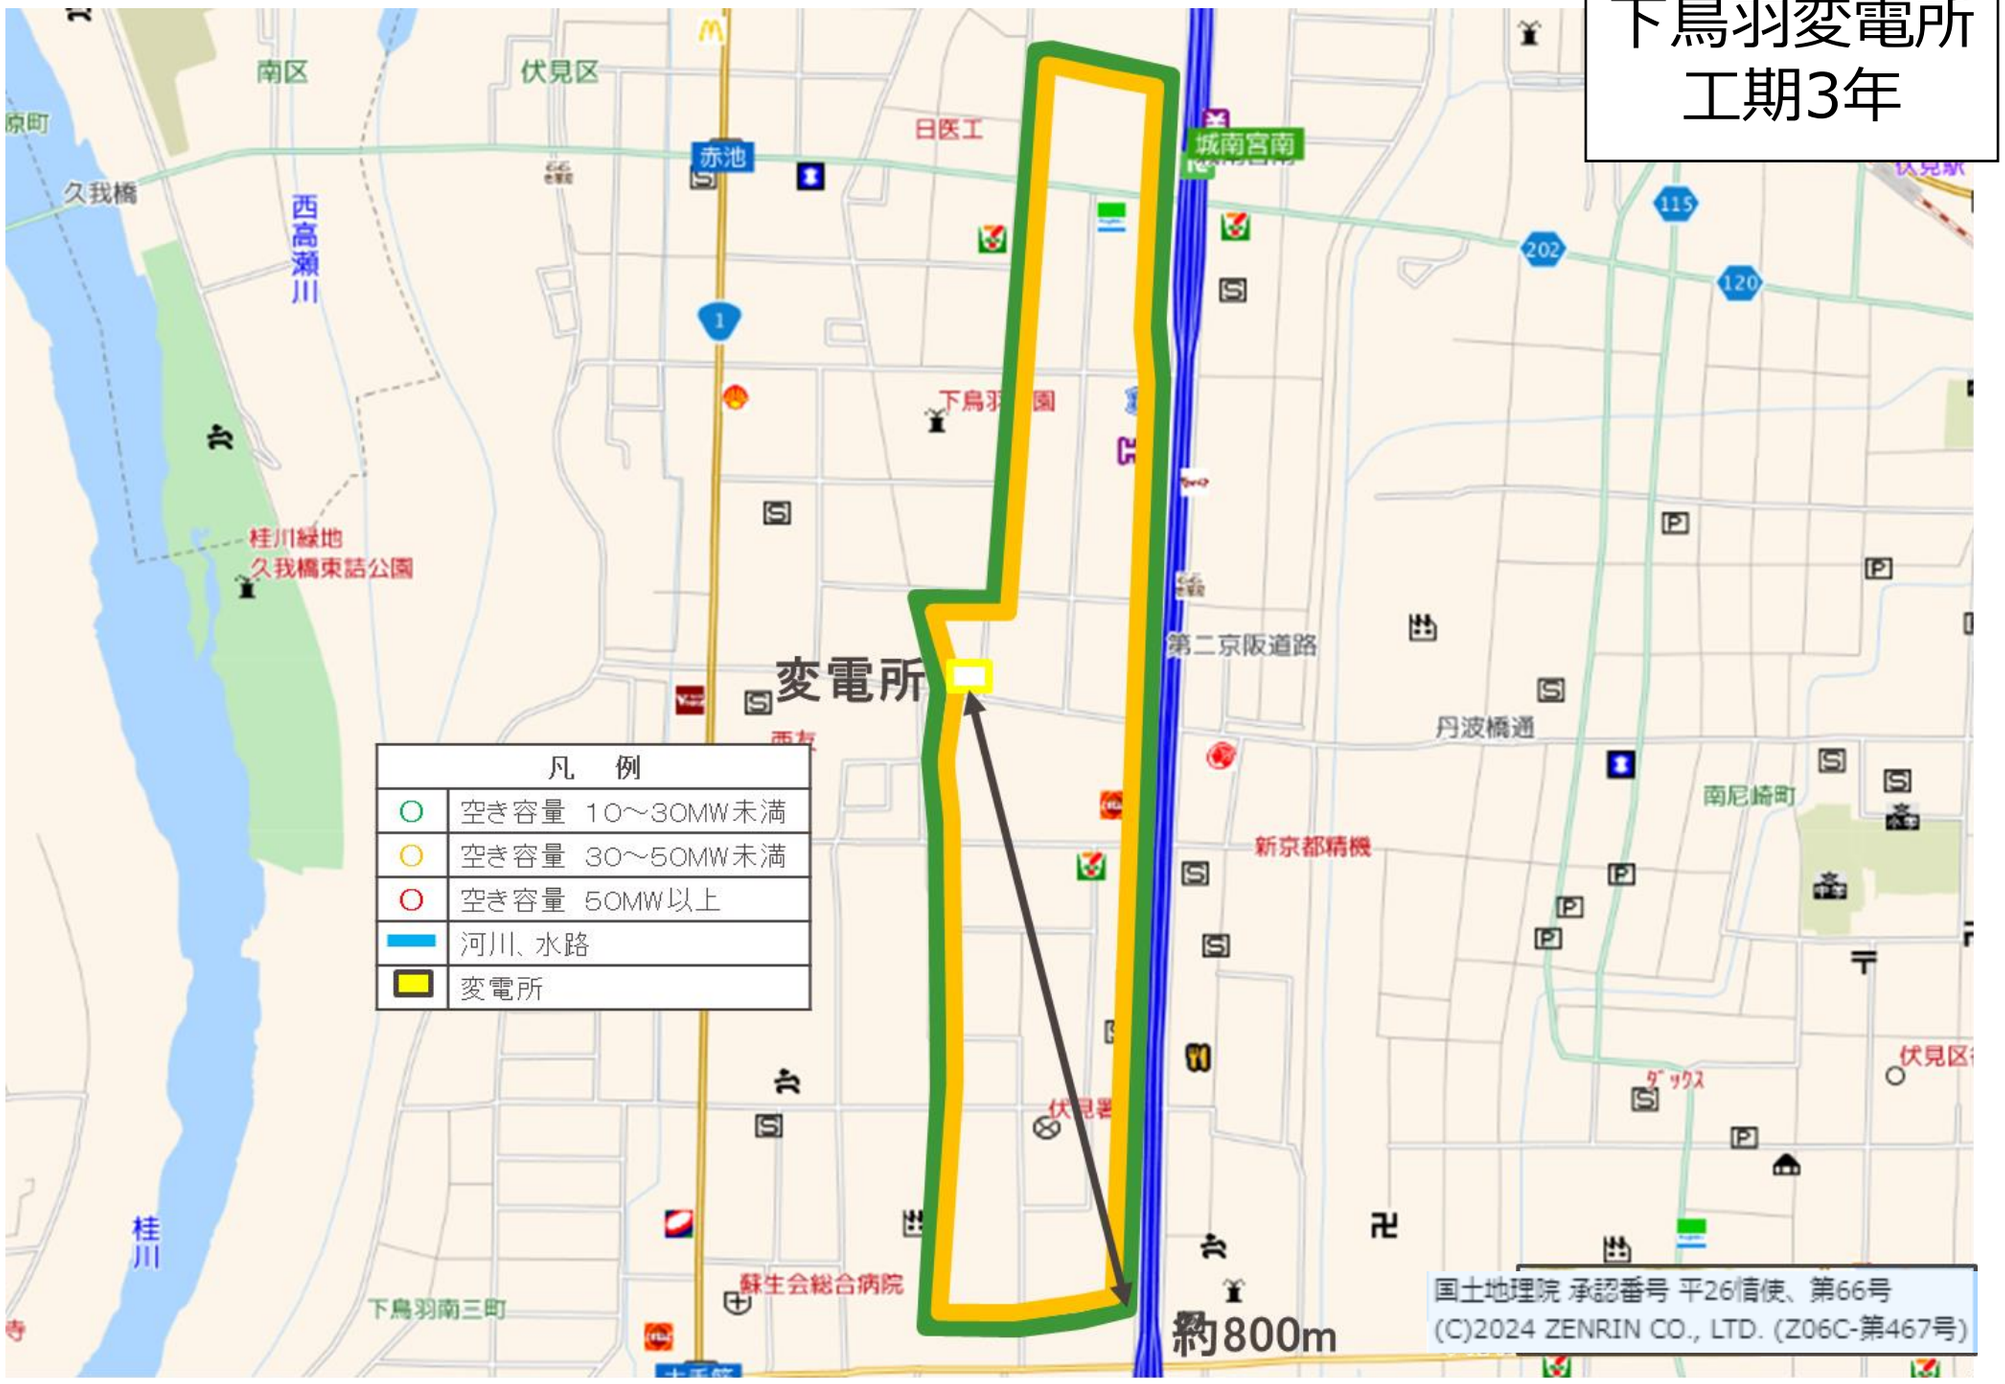

京都市伏見区下鳥羽北ノ口町68番地


供給余力：37MW
※1回線のみ引出可能

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【京都府（丹波橋）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【京都府】」へ戻る

丹波橋変電所
工期3年

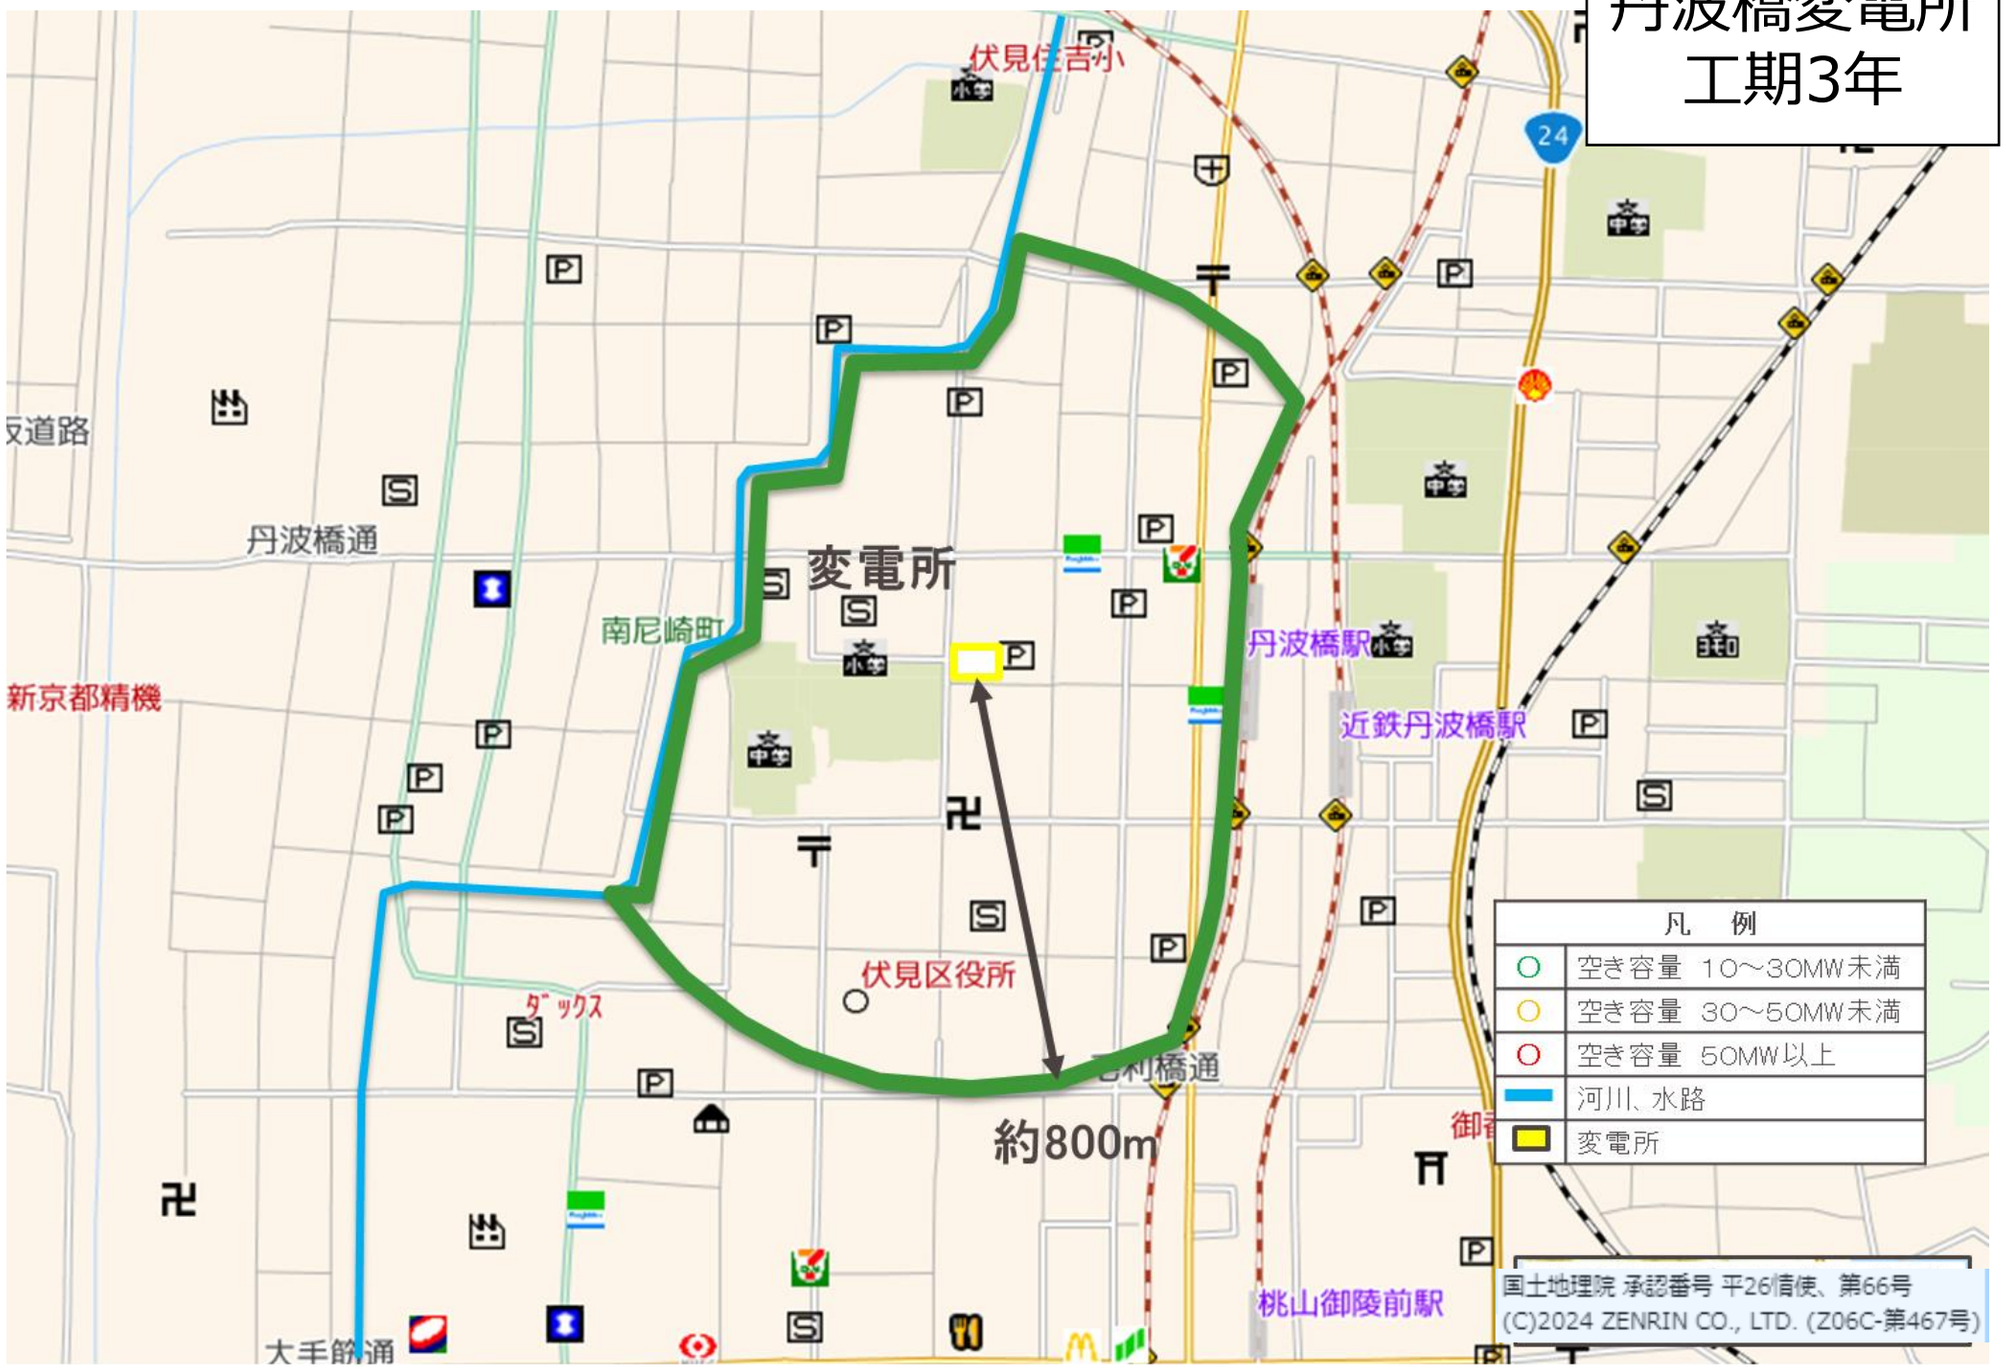

京都市伏見区指物町566番地2

供給余力：24MW
※1回線のみ引出可能

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【京都府（向日町）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【京都府】」へ戻る

向日町変電所
工期3年




京都市南区久世殿城町186番地

供給余力：73MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【福井県（美浜町新庄周辺）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【福井県】」へ戻る

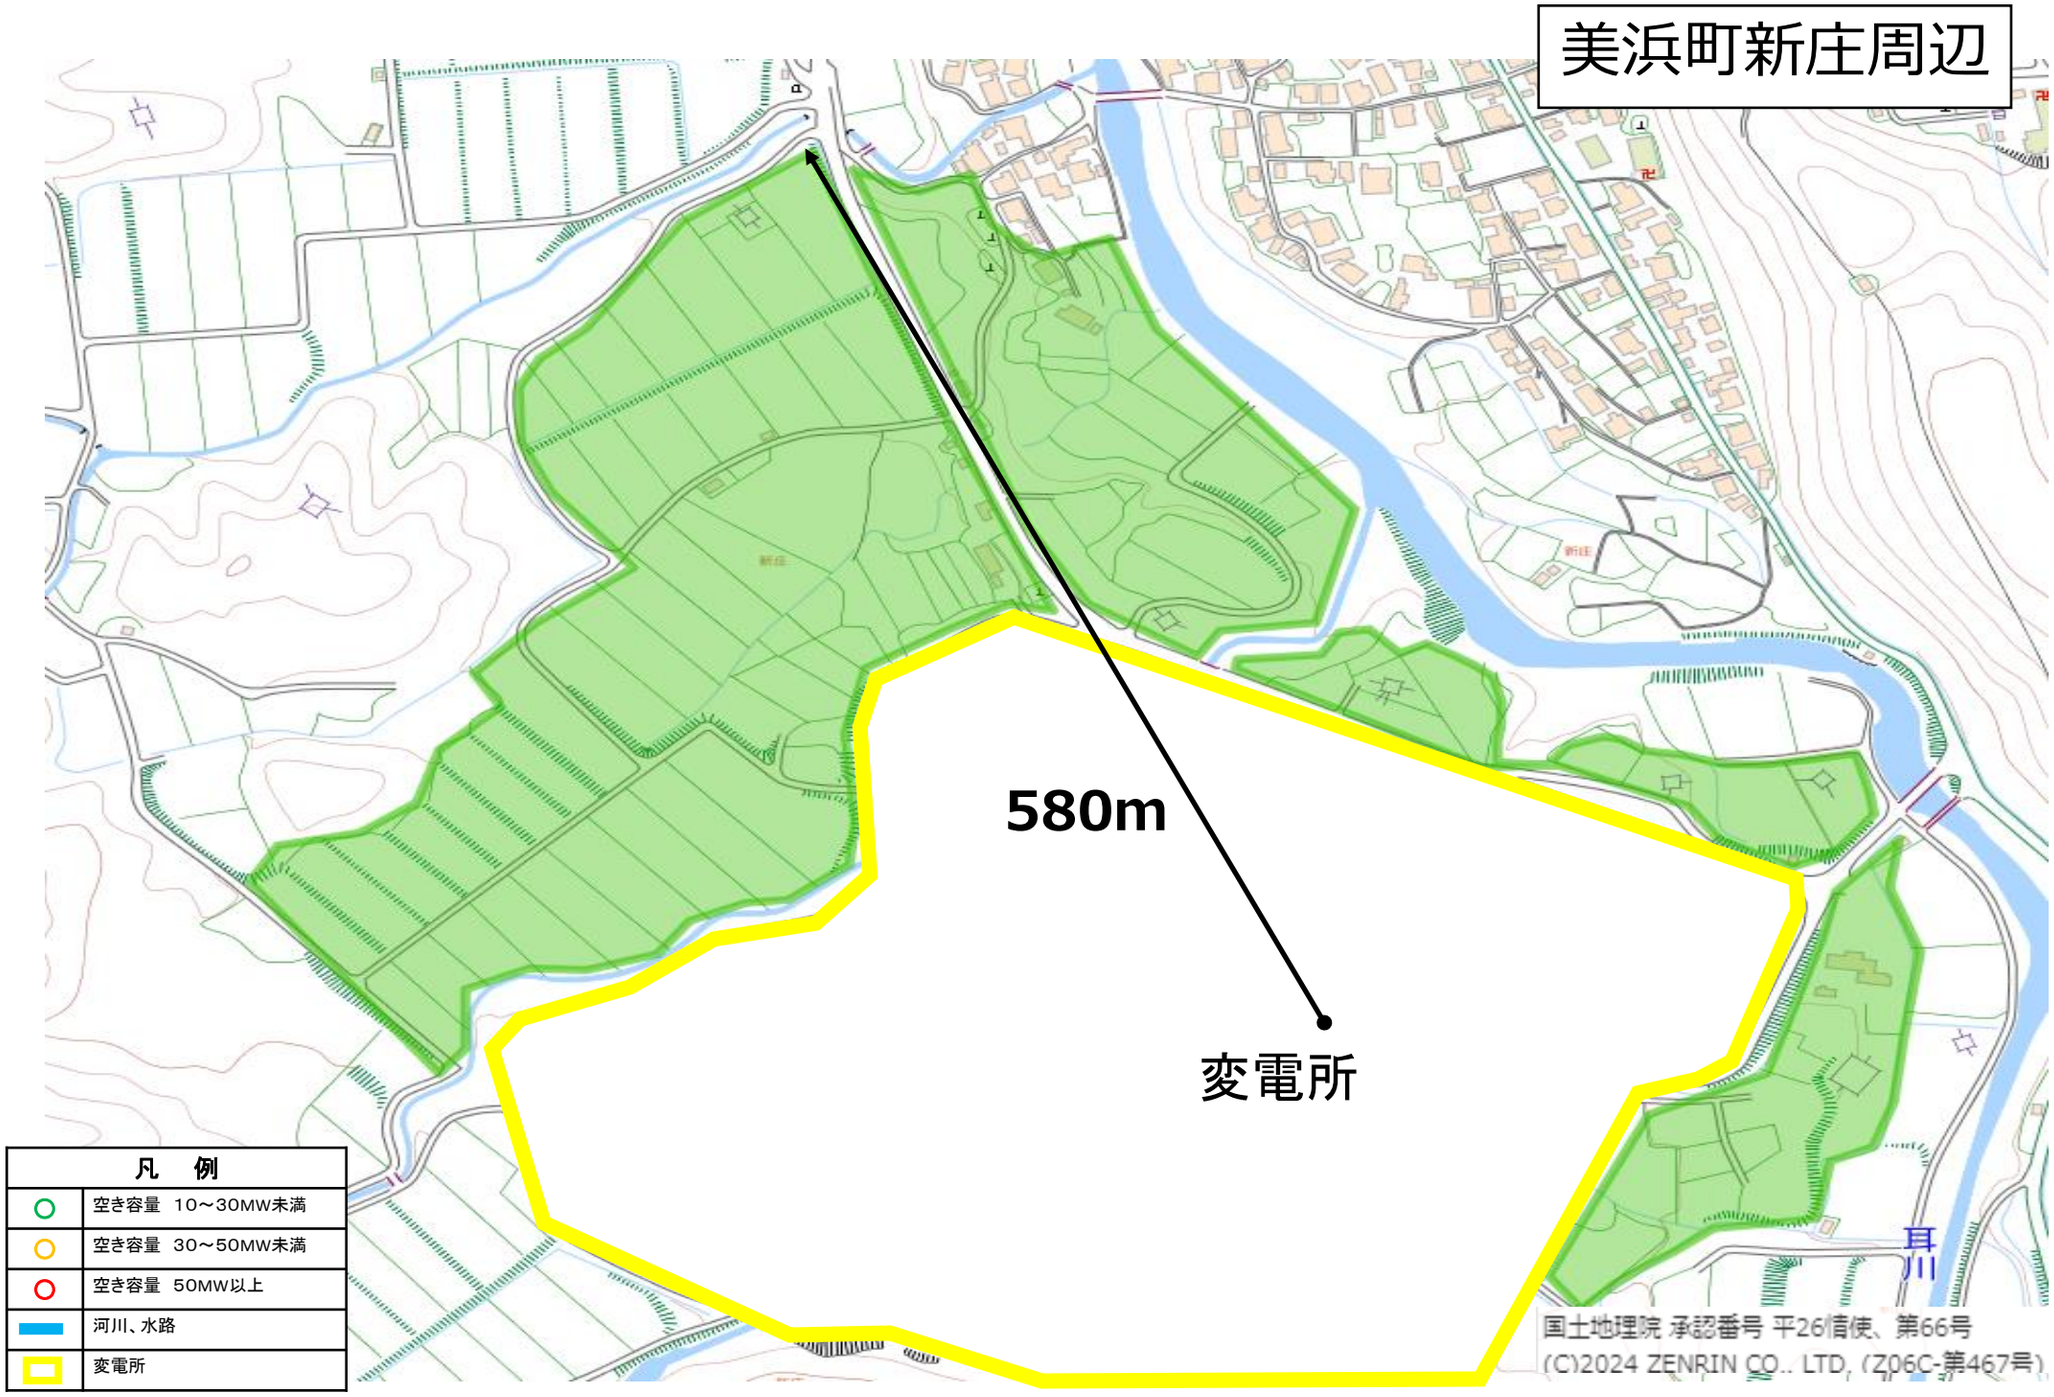


福井県三方郡美浜町新庄付近

供給余力：19MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【福井県（小浜市南川町周辺）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【福井県】」へ戻る

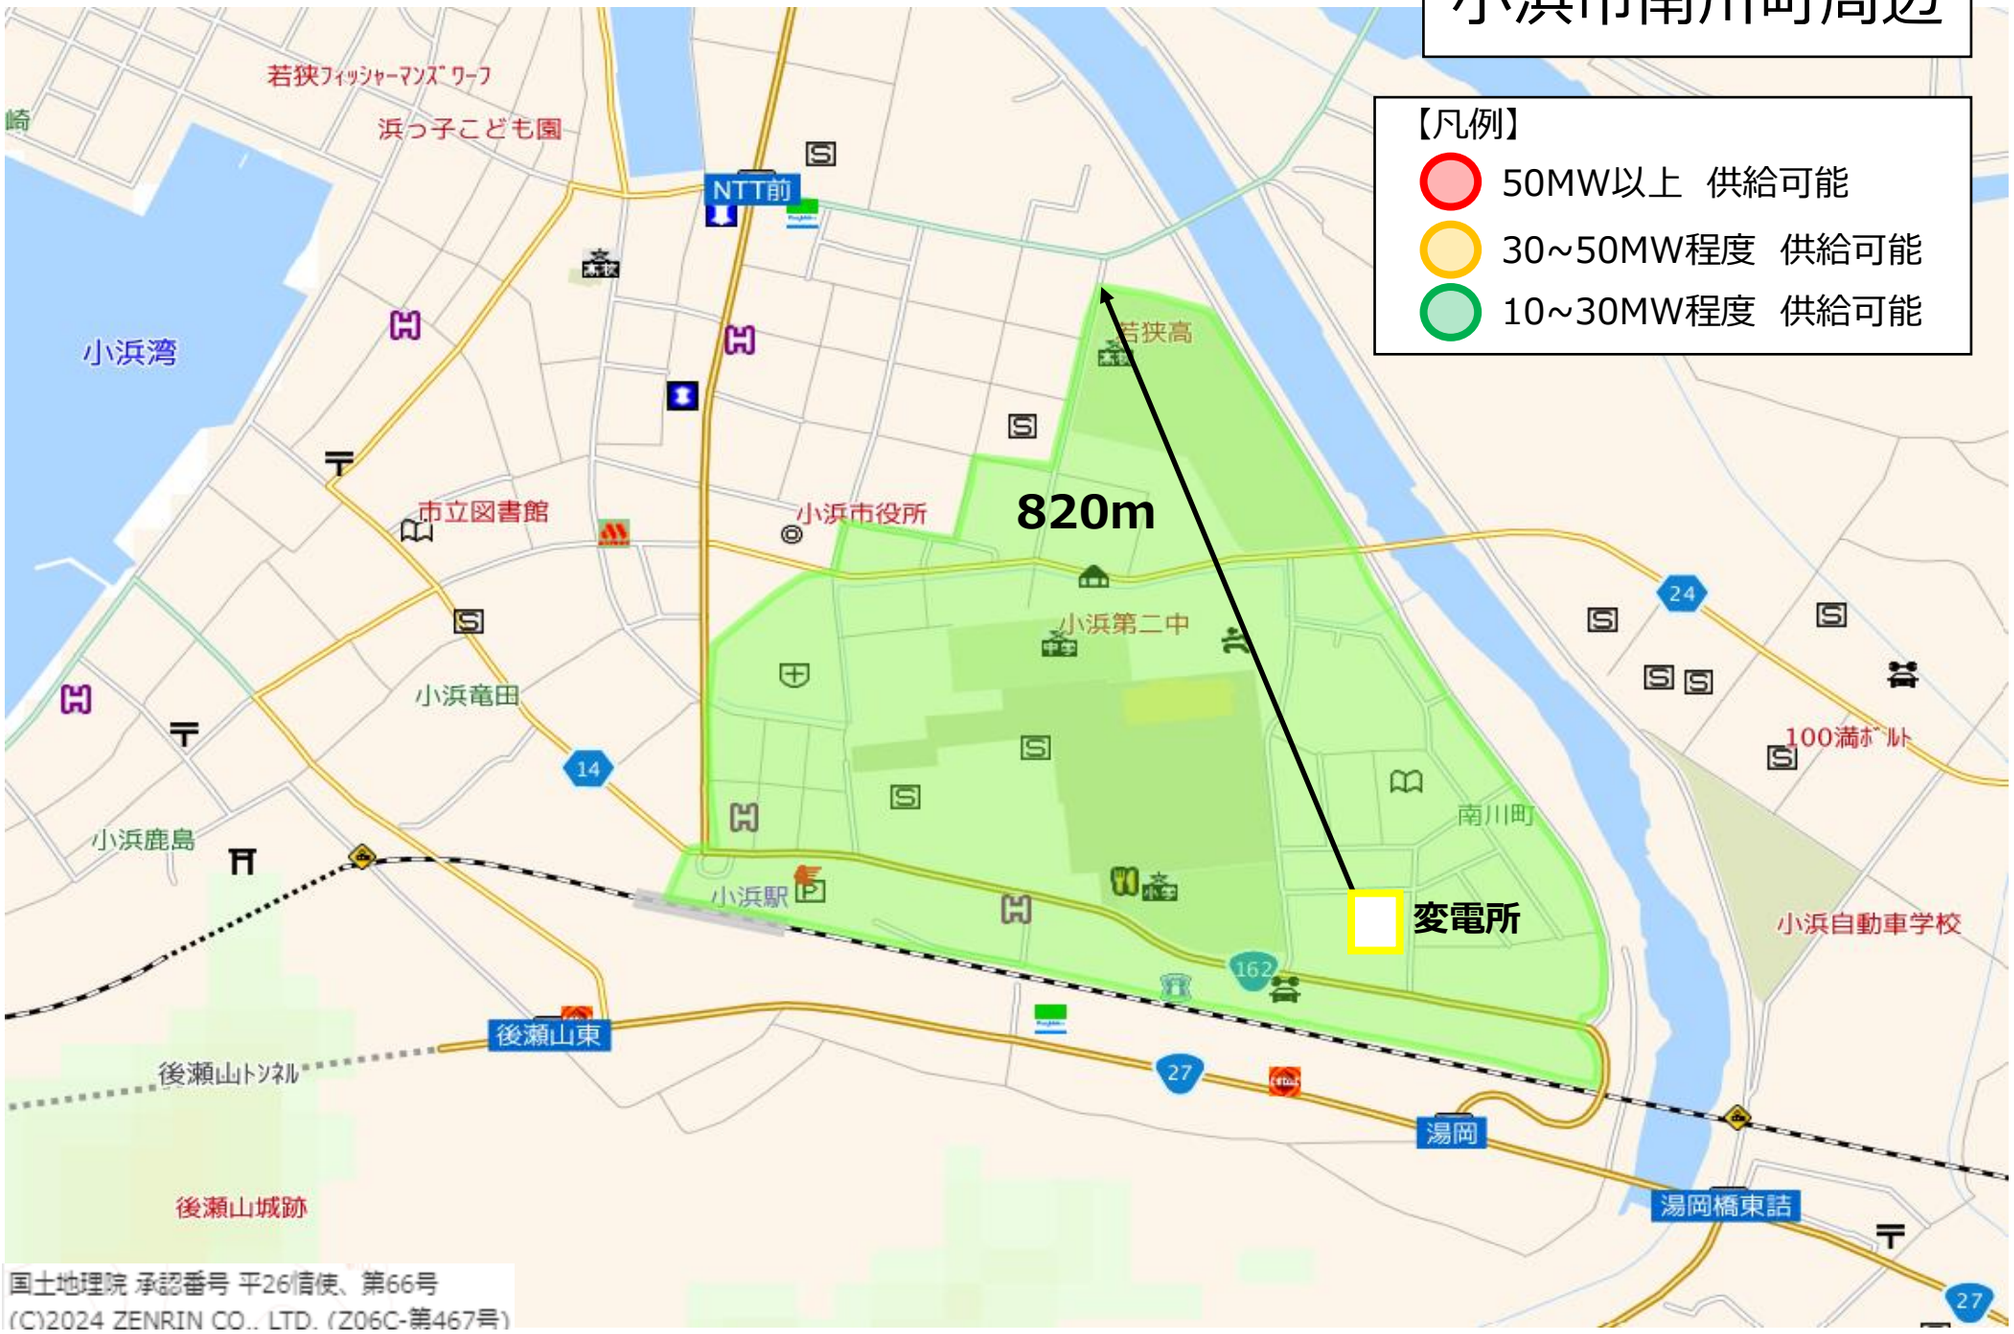

福井県小浜市南川町付近

供給余力：19MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【福井県（大飯郡高浜町周辺）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【福井県】」へ戻る



福井県大飯郡高浜市付近

供給余力：19MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【福井県（上中郡若狭町周辺）】

「変電所周辺における小中規模供給可能エリアマップ【福井県】」へ戻る



福井県上中郡若狭町付近

供給余力：19MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P6 「大規模供給可能エリアマップ（広域版）【滋賀県】」へ戻る

栗東変電所
工期3年



滋賀県栗東市荒張字浅柄野菖蒲谷１３７３番地３５

供給余力：369MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P6 「大規模供給可能エリアマップ（広域版）【滋賀県】」へ戻る

甲賀変電所
工期3年



滋賀県甲賀市水口町春日２６３８番地


供給余力：158MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P6 「大規模供給可能エリアマップ（広域版）【滋賀県】」へ戻る

湖南変電所
工期3年

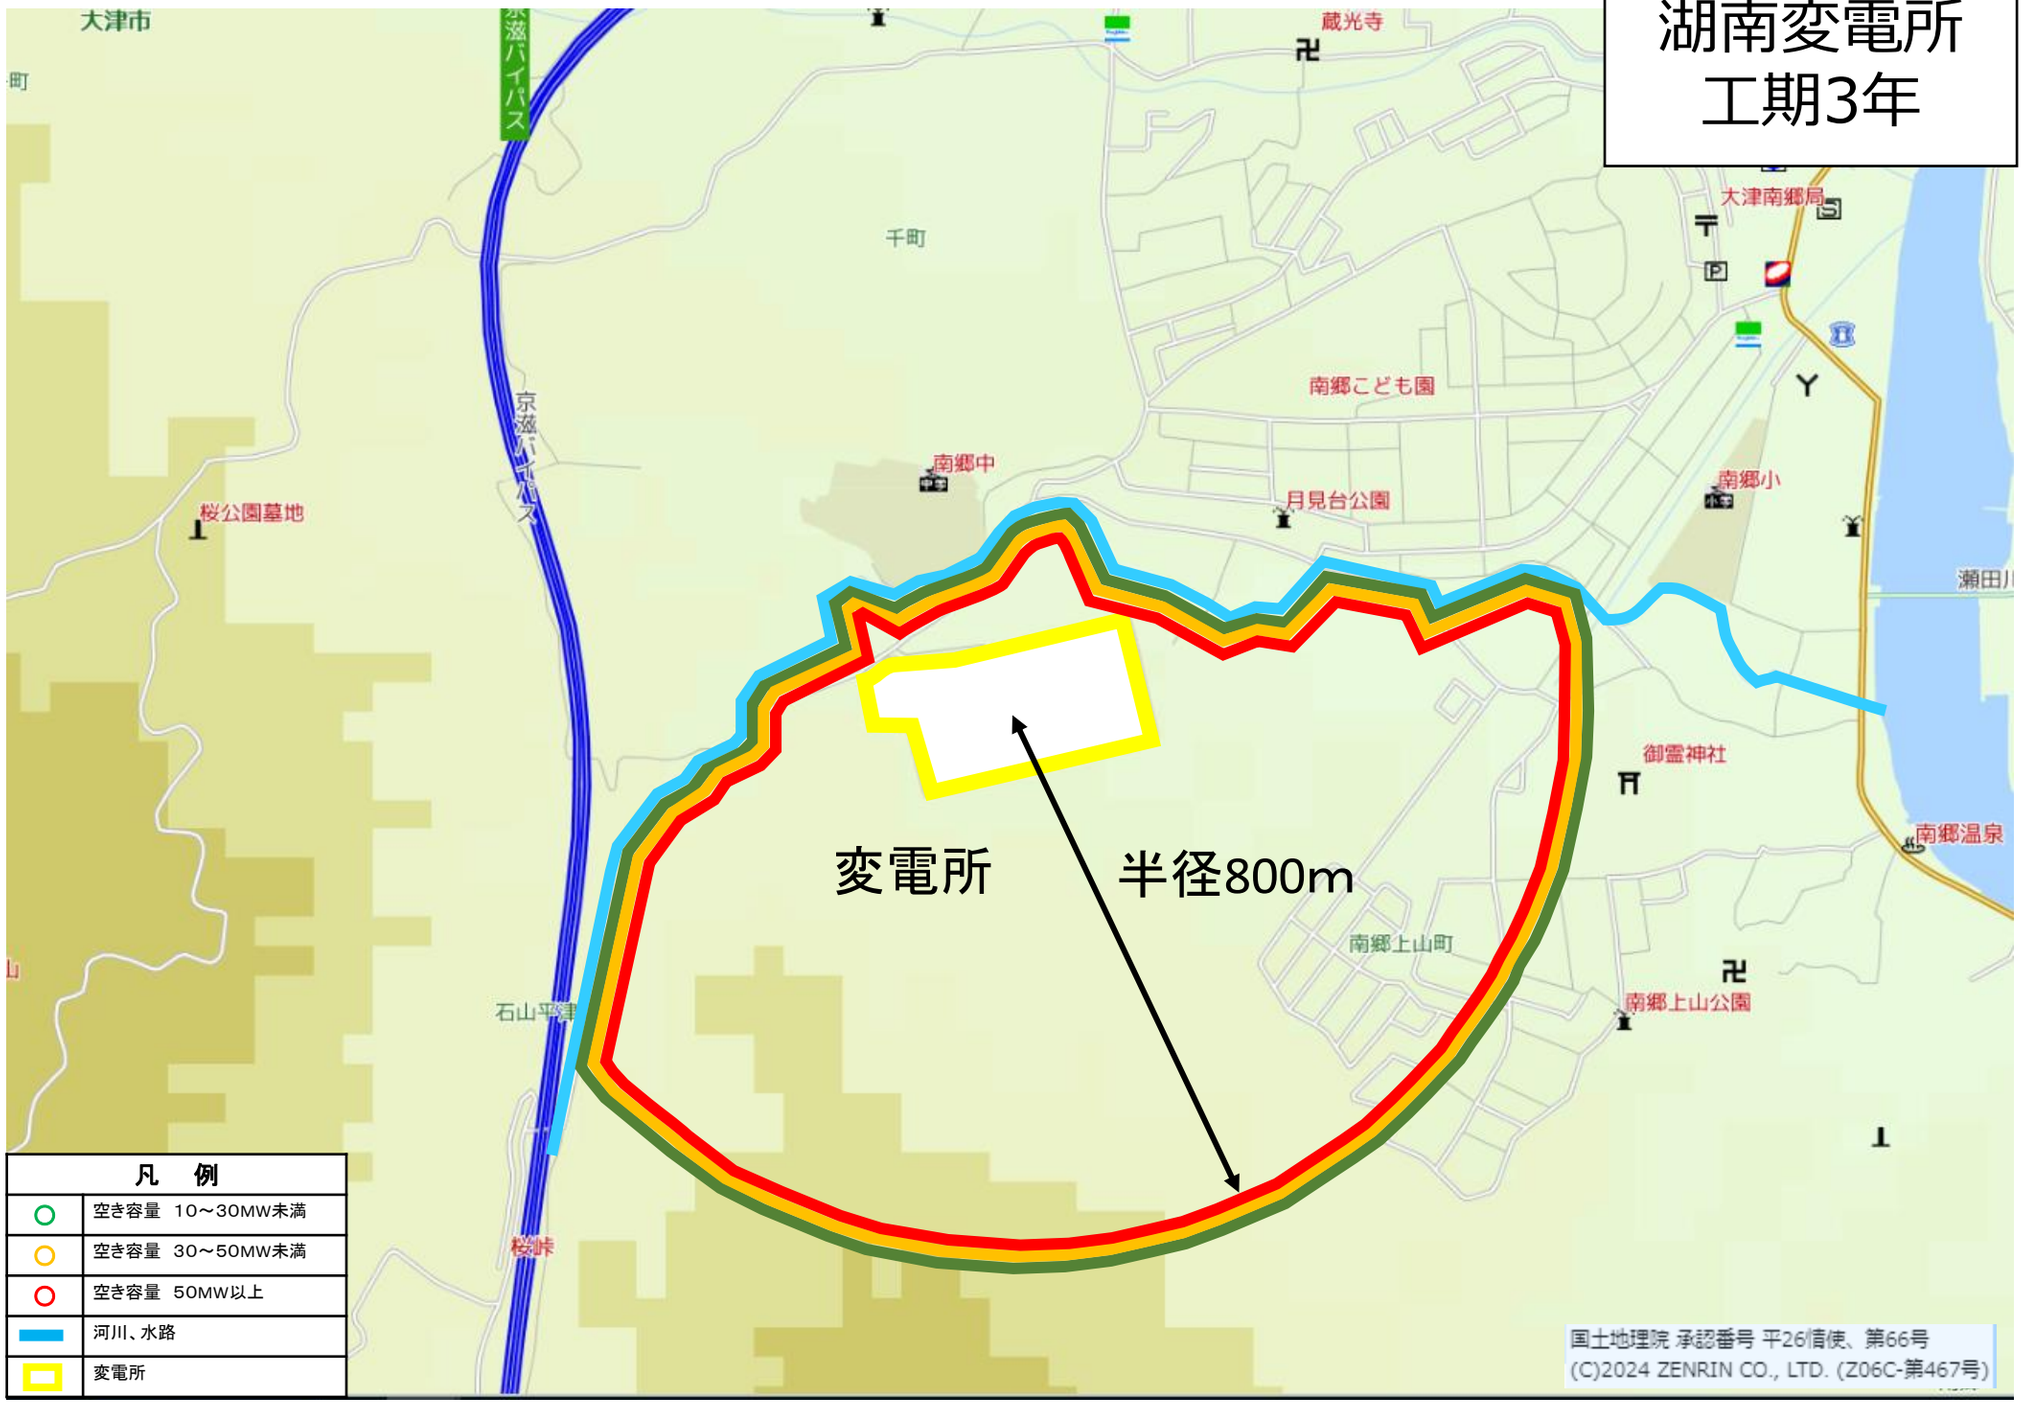

滋賀県大津市南郷３丁目３番１号

供給余力：222MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P6 「大規模供給可能エリアマップ（広域版）【滋賀県】」へ戻る



滋賀県大津市富士見台７番１号

供給余力：146MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

大津変電所
工期3年



滋賀県大津市梅林１丁目１４番３３号

供給余力：42MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

葉山東変電所
工期3年



滋賀県栗東市小野字中菅井６５６番地

供給余力：39MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

大砂後変電所
工期3年



滋賀県湖南市高松町３２番地


供給余力：96MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

桜谷変電所
工期3年

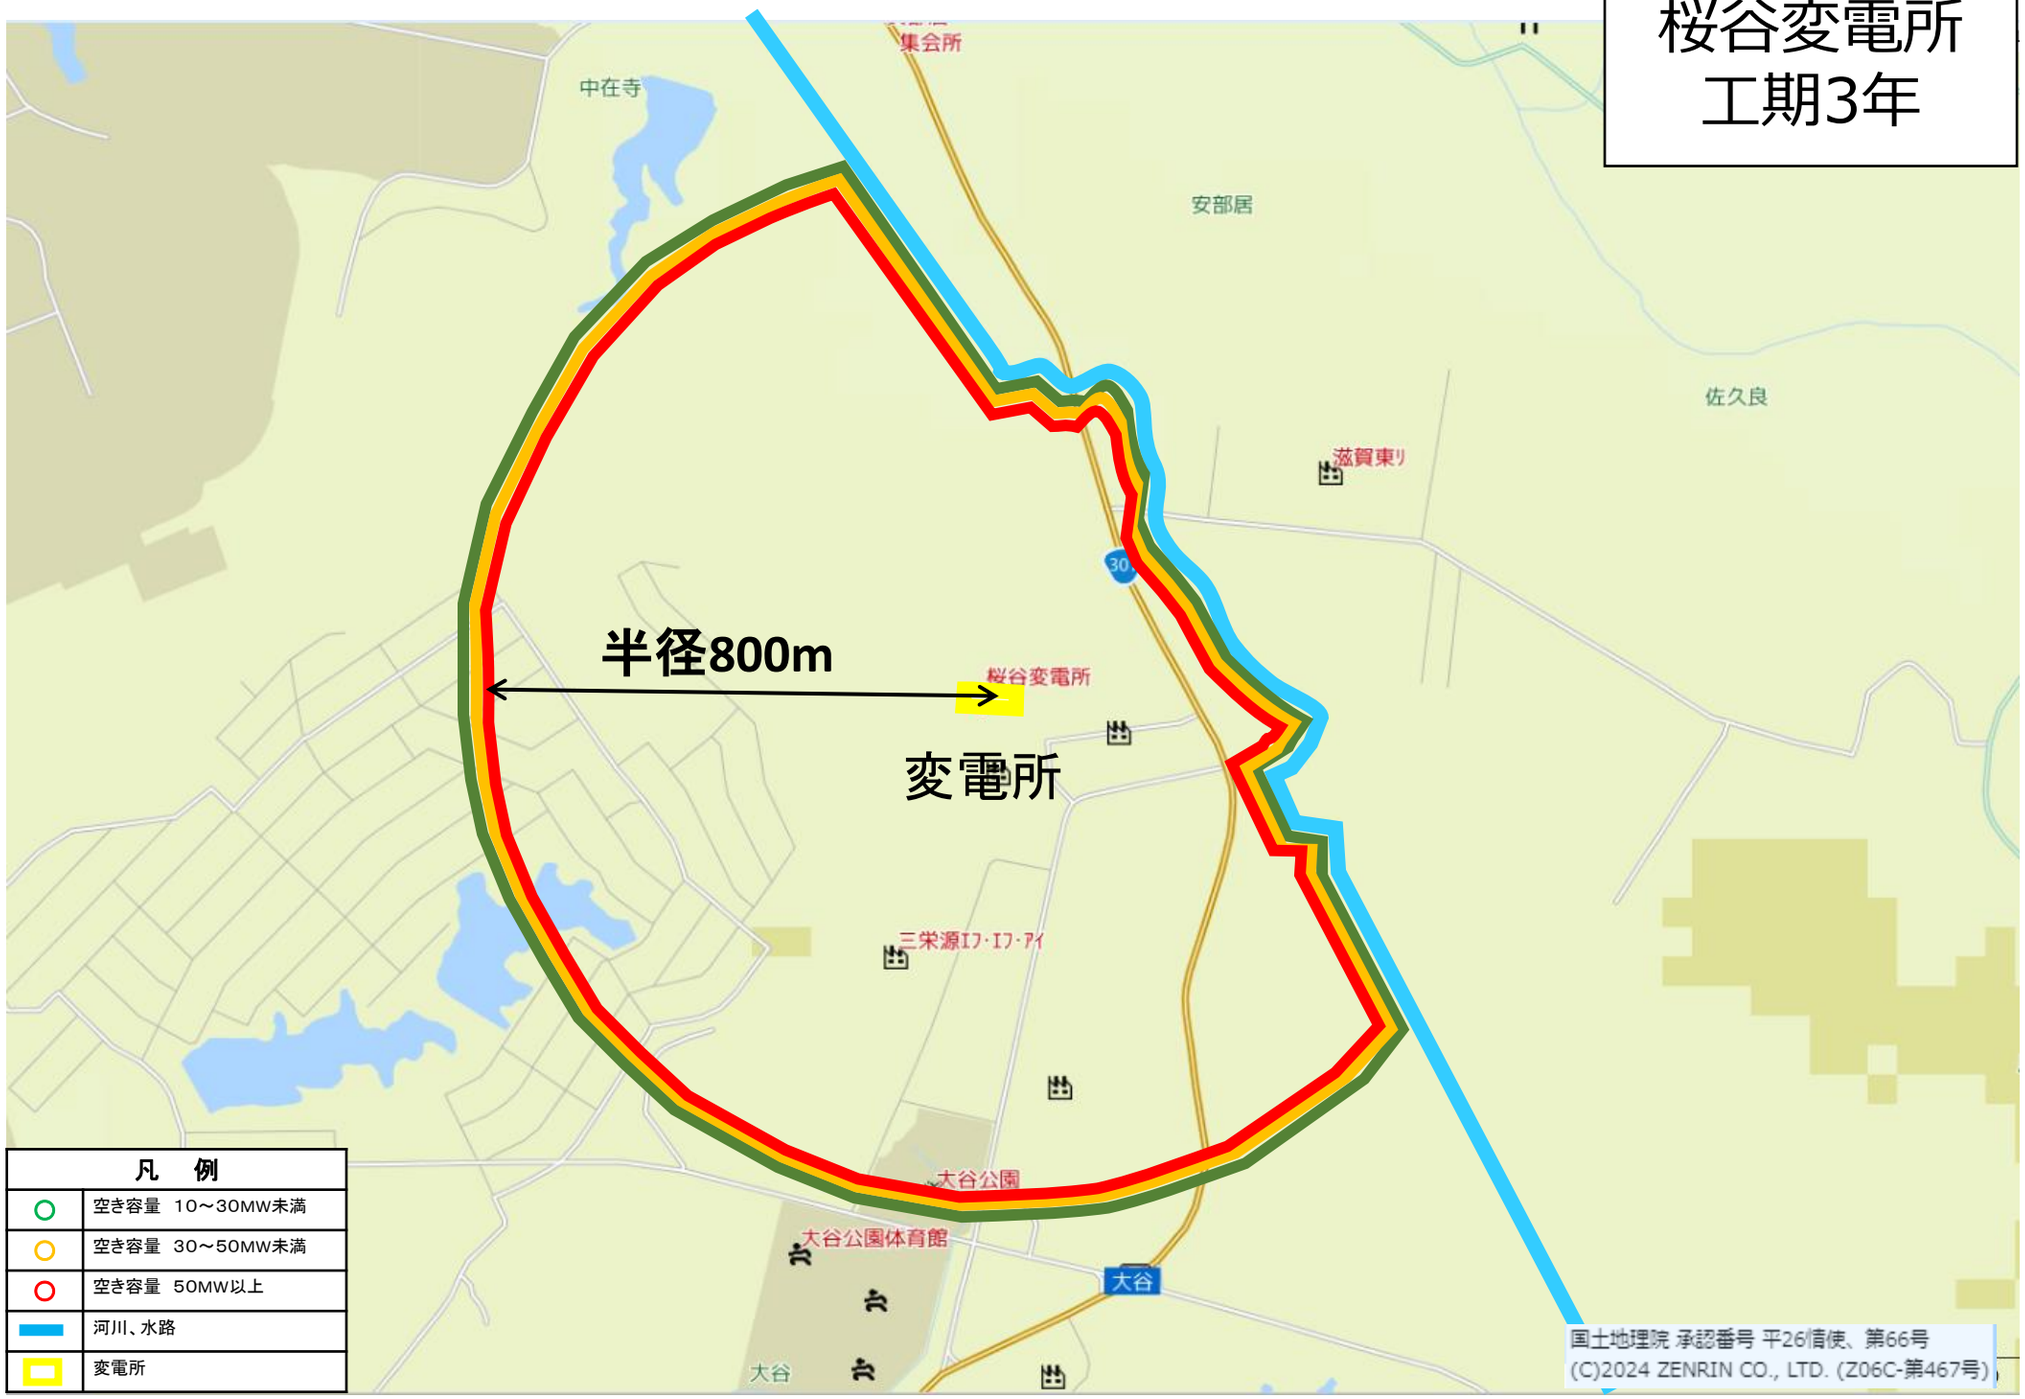

滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山４４１－３

供給余力：80MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

日野変電所
工期3年



滋賀県蒲生郡日野町大字大窪３３６

供給余力：20MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

柏木変電所
工期3年



滋賀県甲賀市水口町字笹が丘１番地８

供給余力：80MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る



滋賀県甲賀市土山町南土山小字白川甲８６１番地　　供給余力：73MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る




滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷１２１番地１４　　供給余力：73MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る

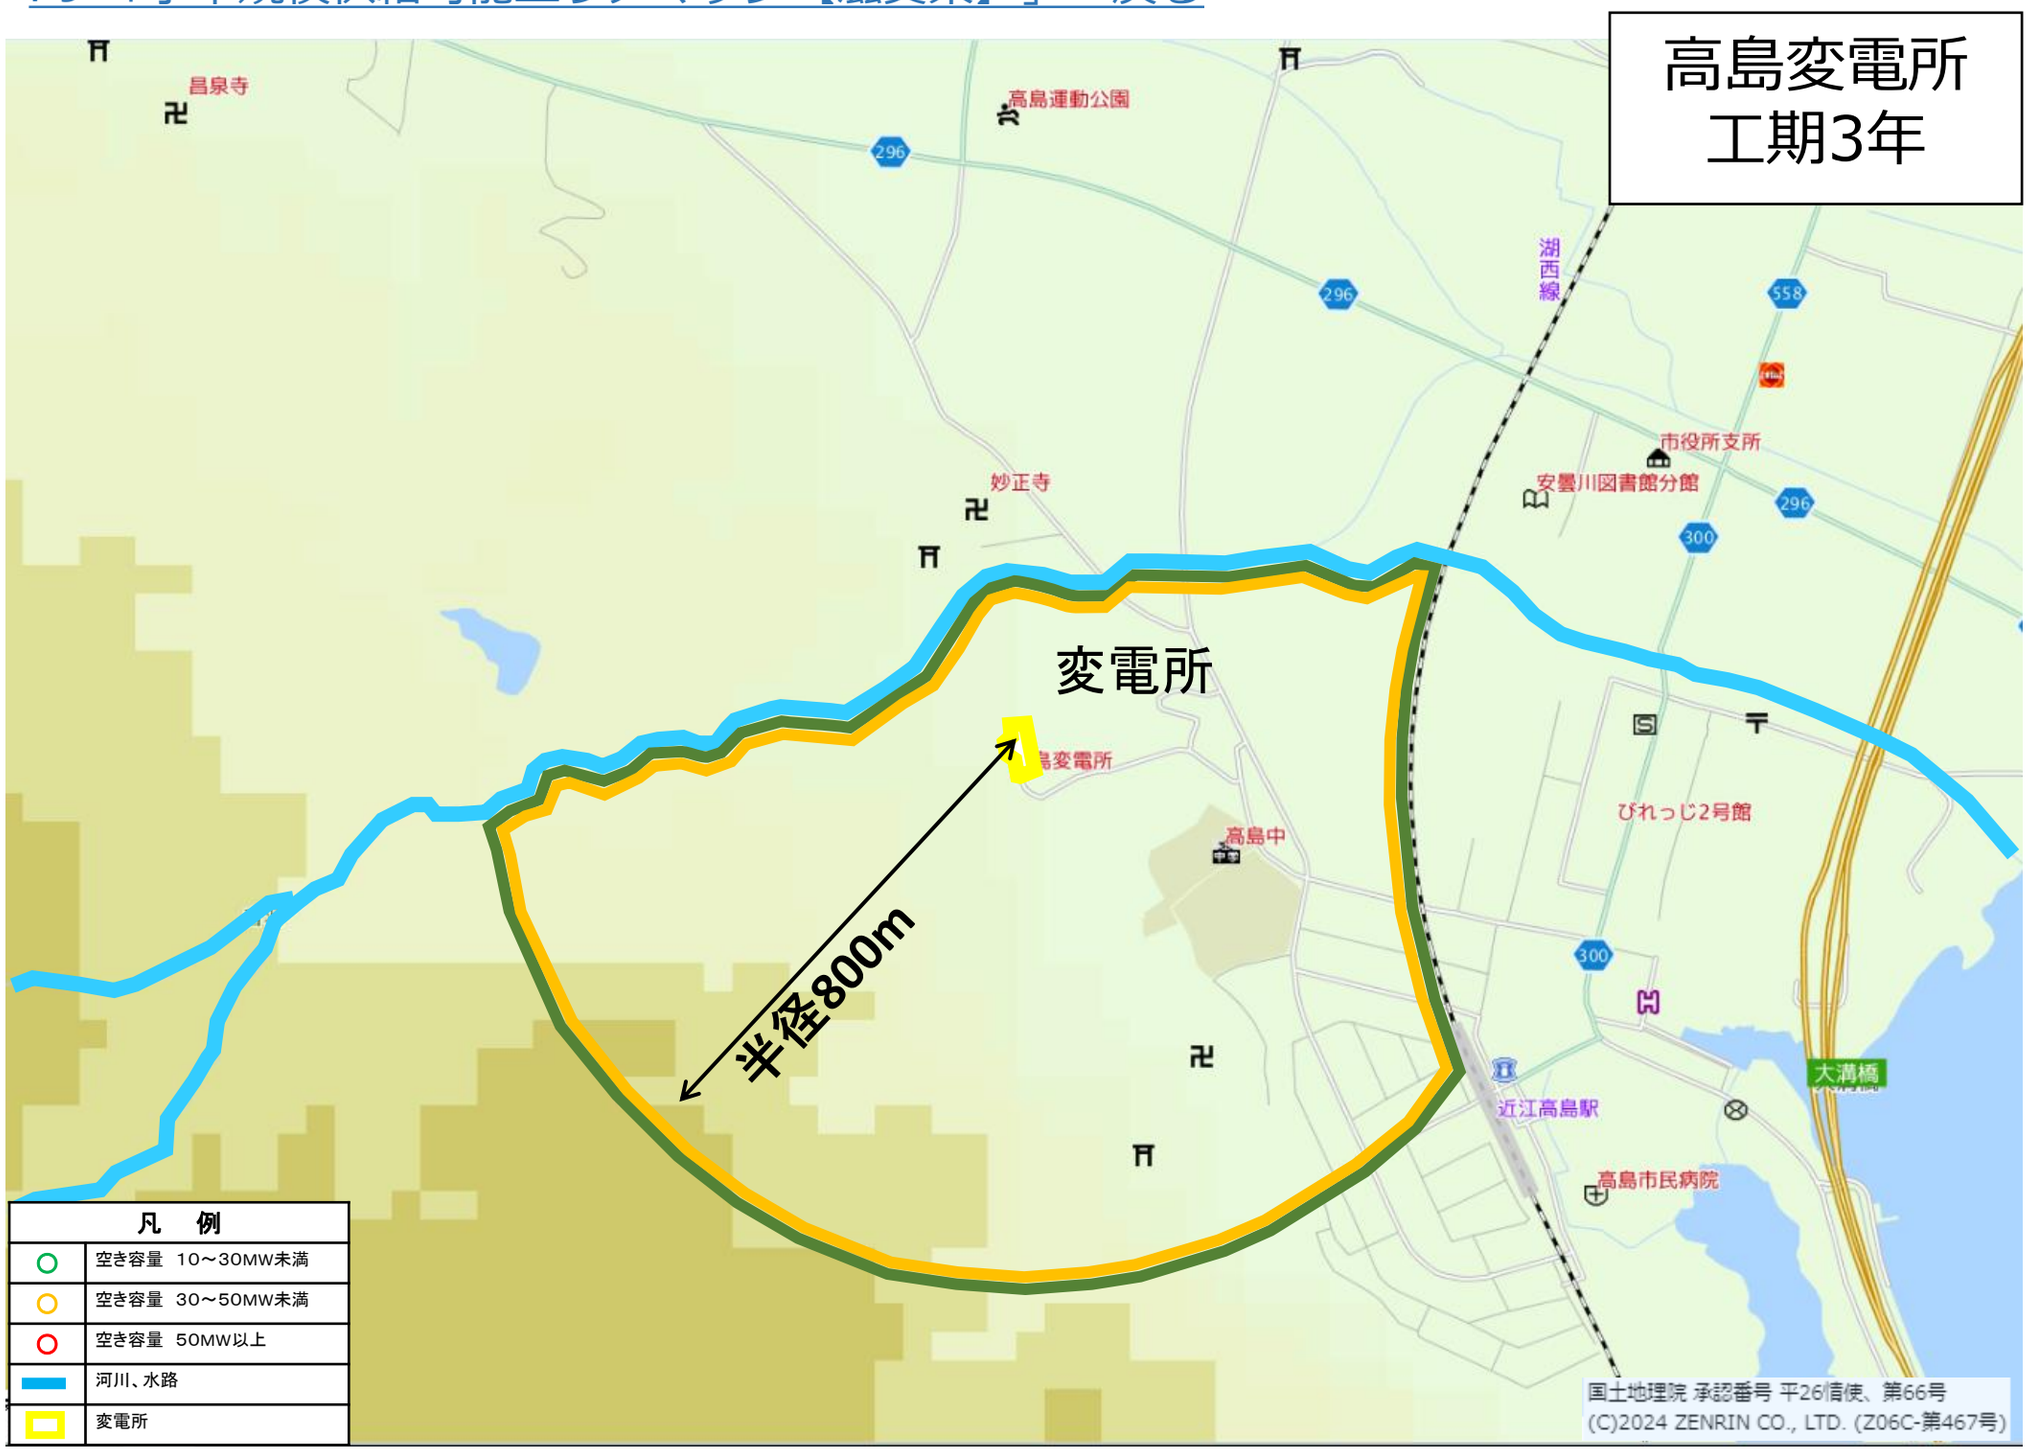

滋賀県高島市勝野１８９４番地

供給余力：42MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

早期供給可能エリアマップ【滋賀県】

P9 「小中規模供給可能エリアマップ【滋賀県】」へ戻る



滋賀県高島市今津町今津１５１５番地１


供給余力：41MW

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪キタ（都島区周辺）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る

都島区周辺

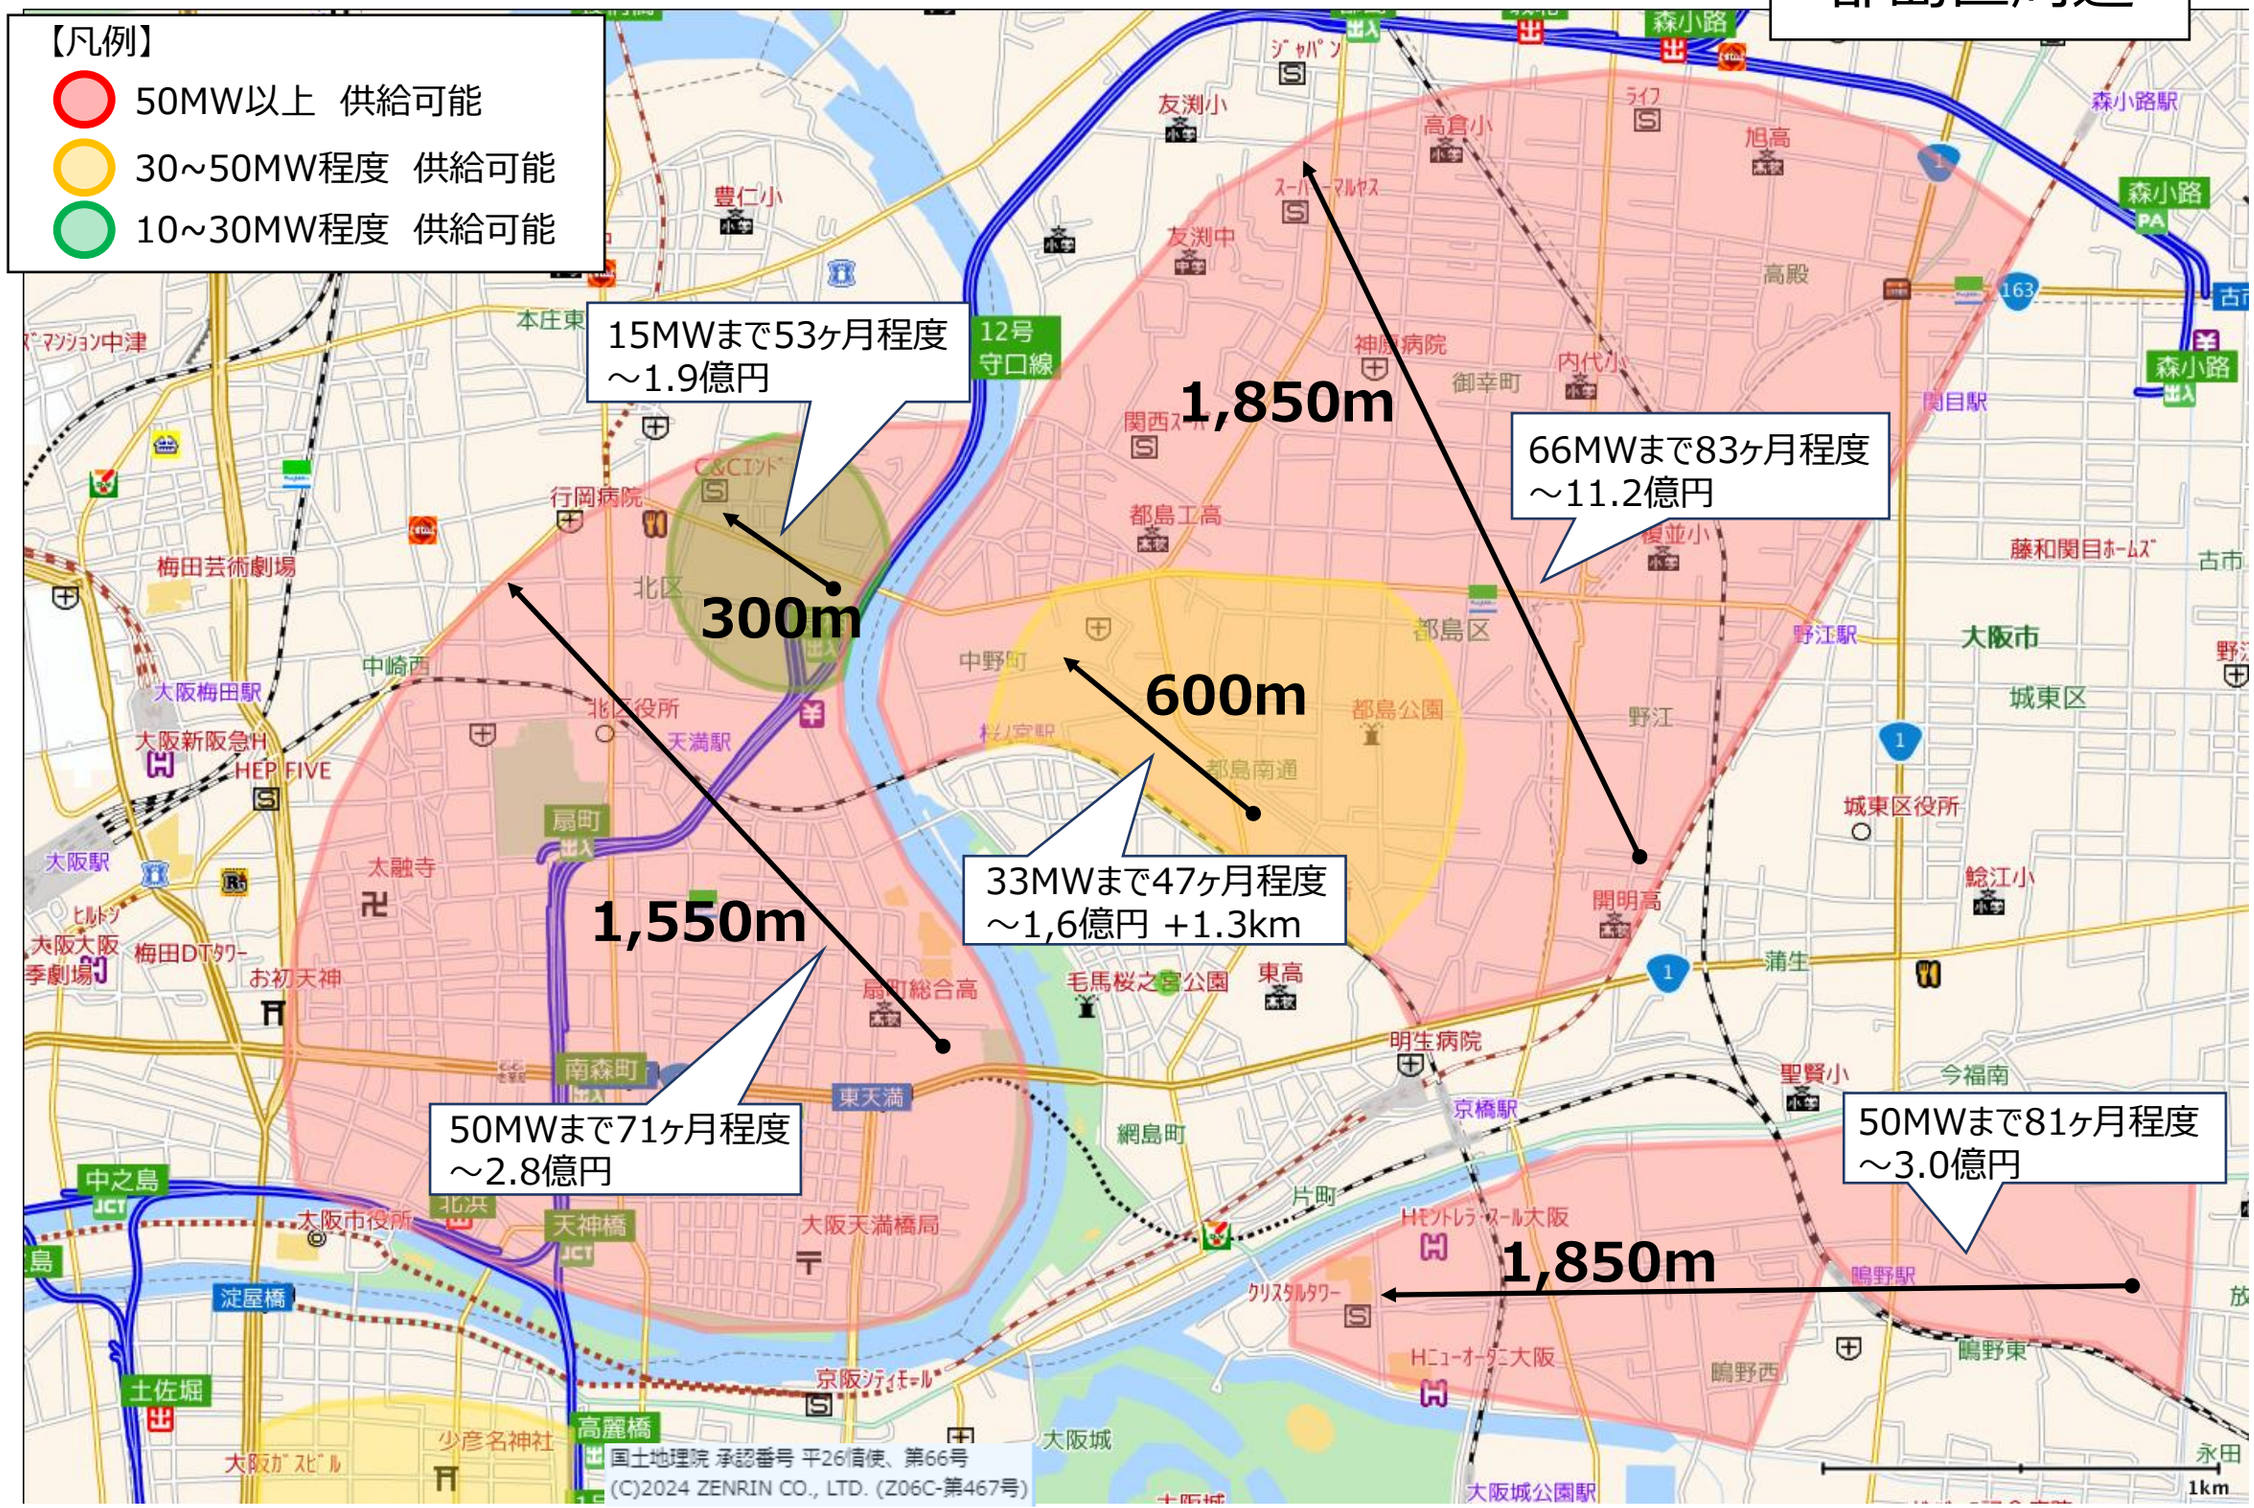

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（大阪駅周辺）】


「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（中央区周辺）】


「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る

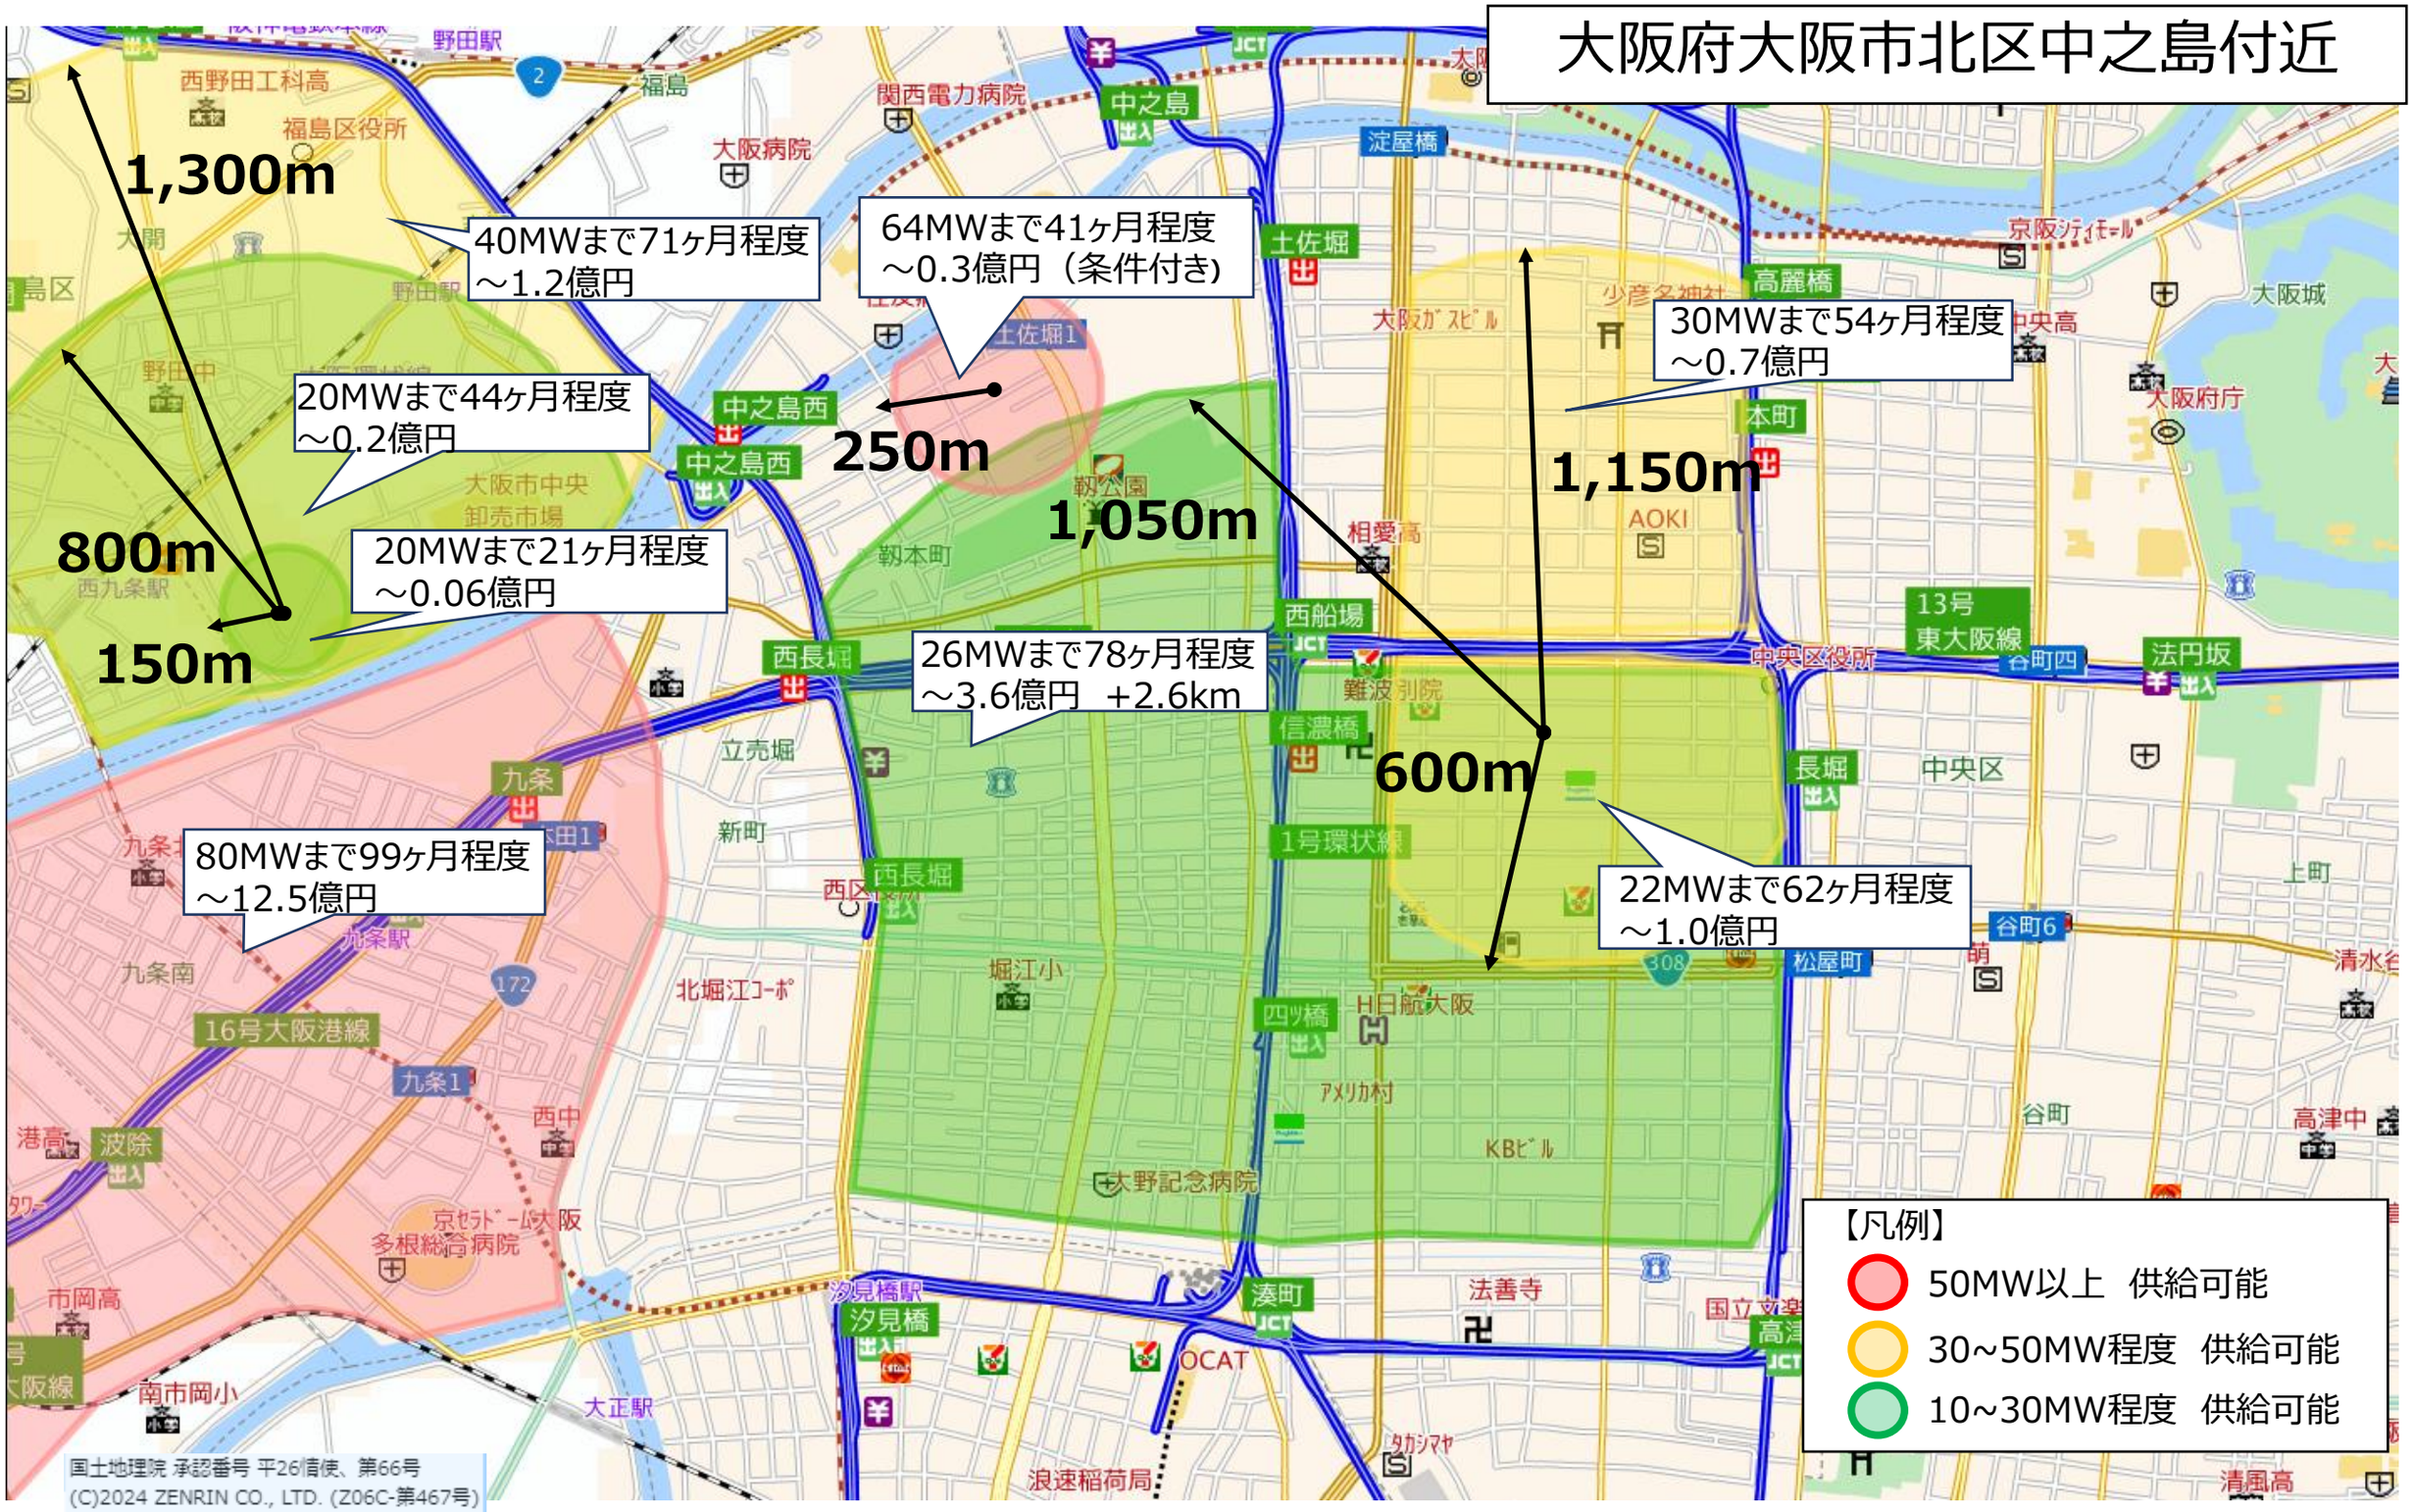

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（此花区付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る

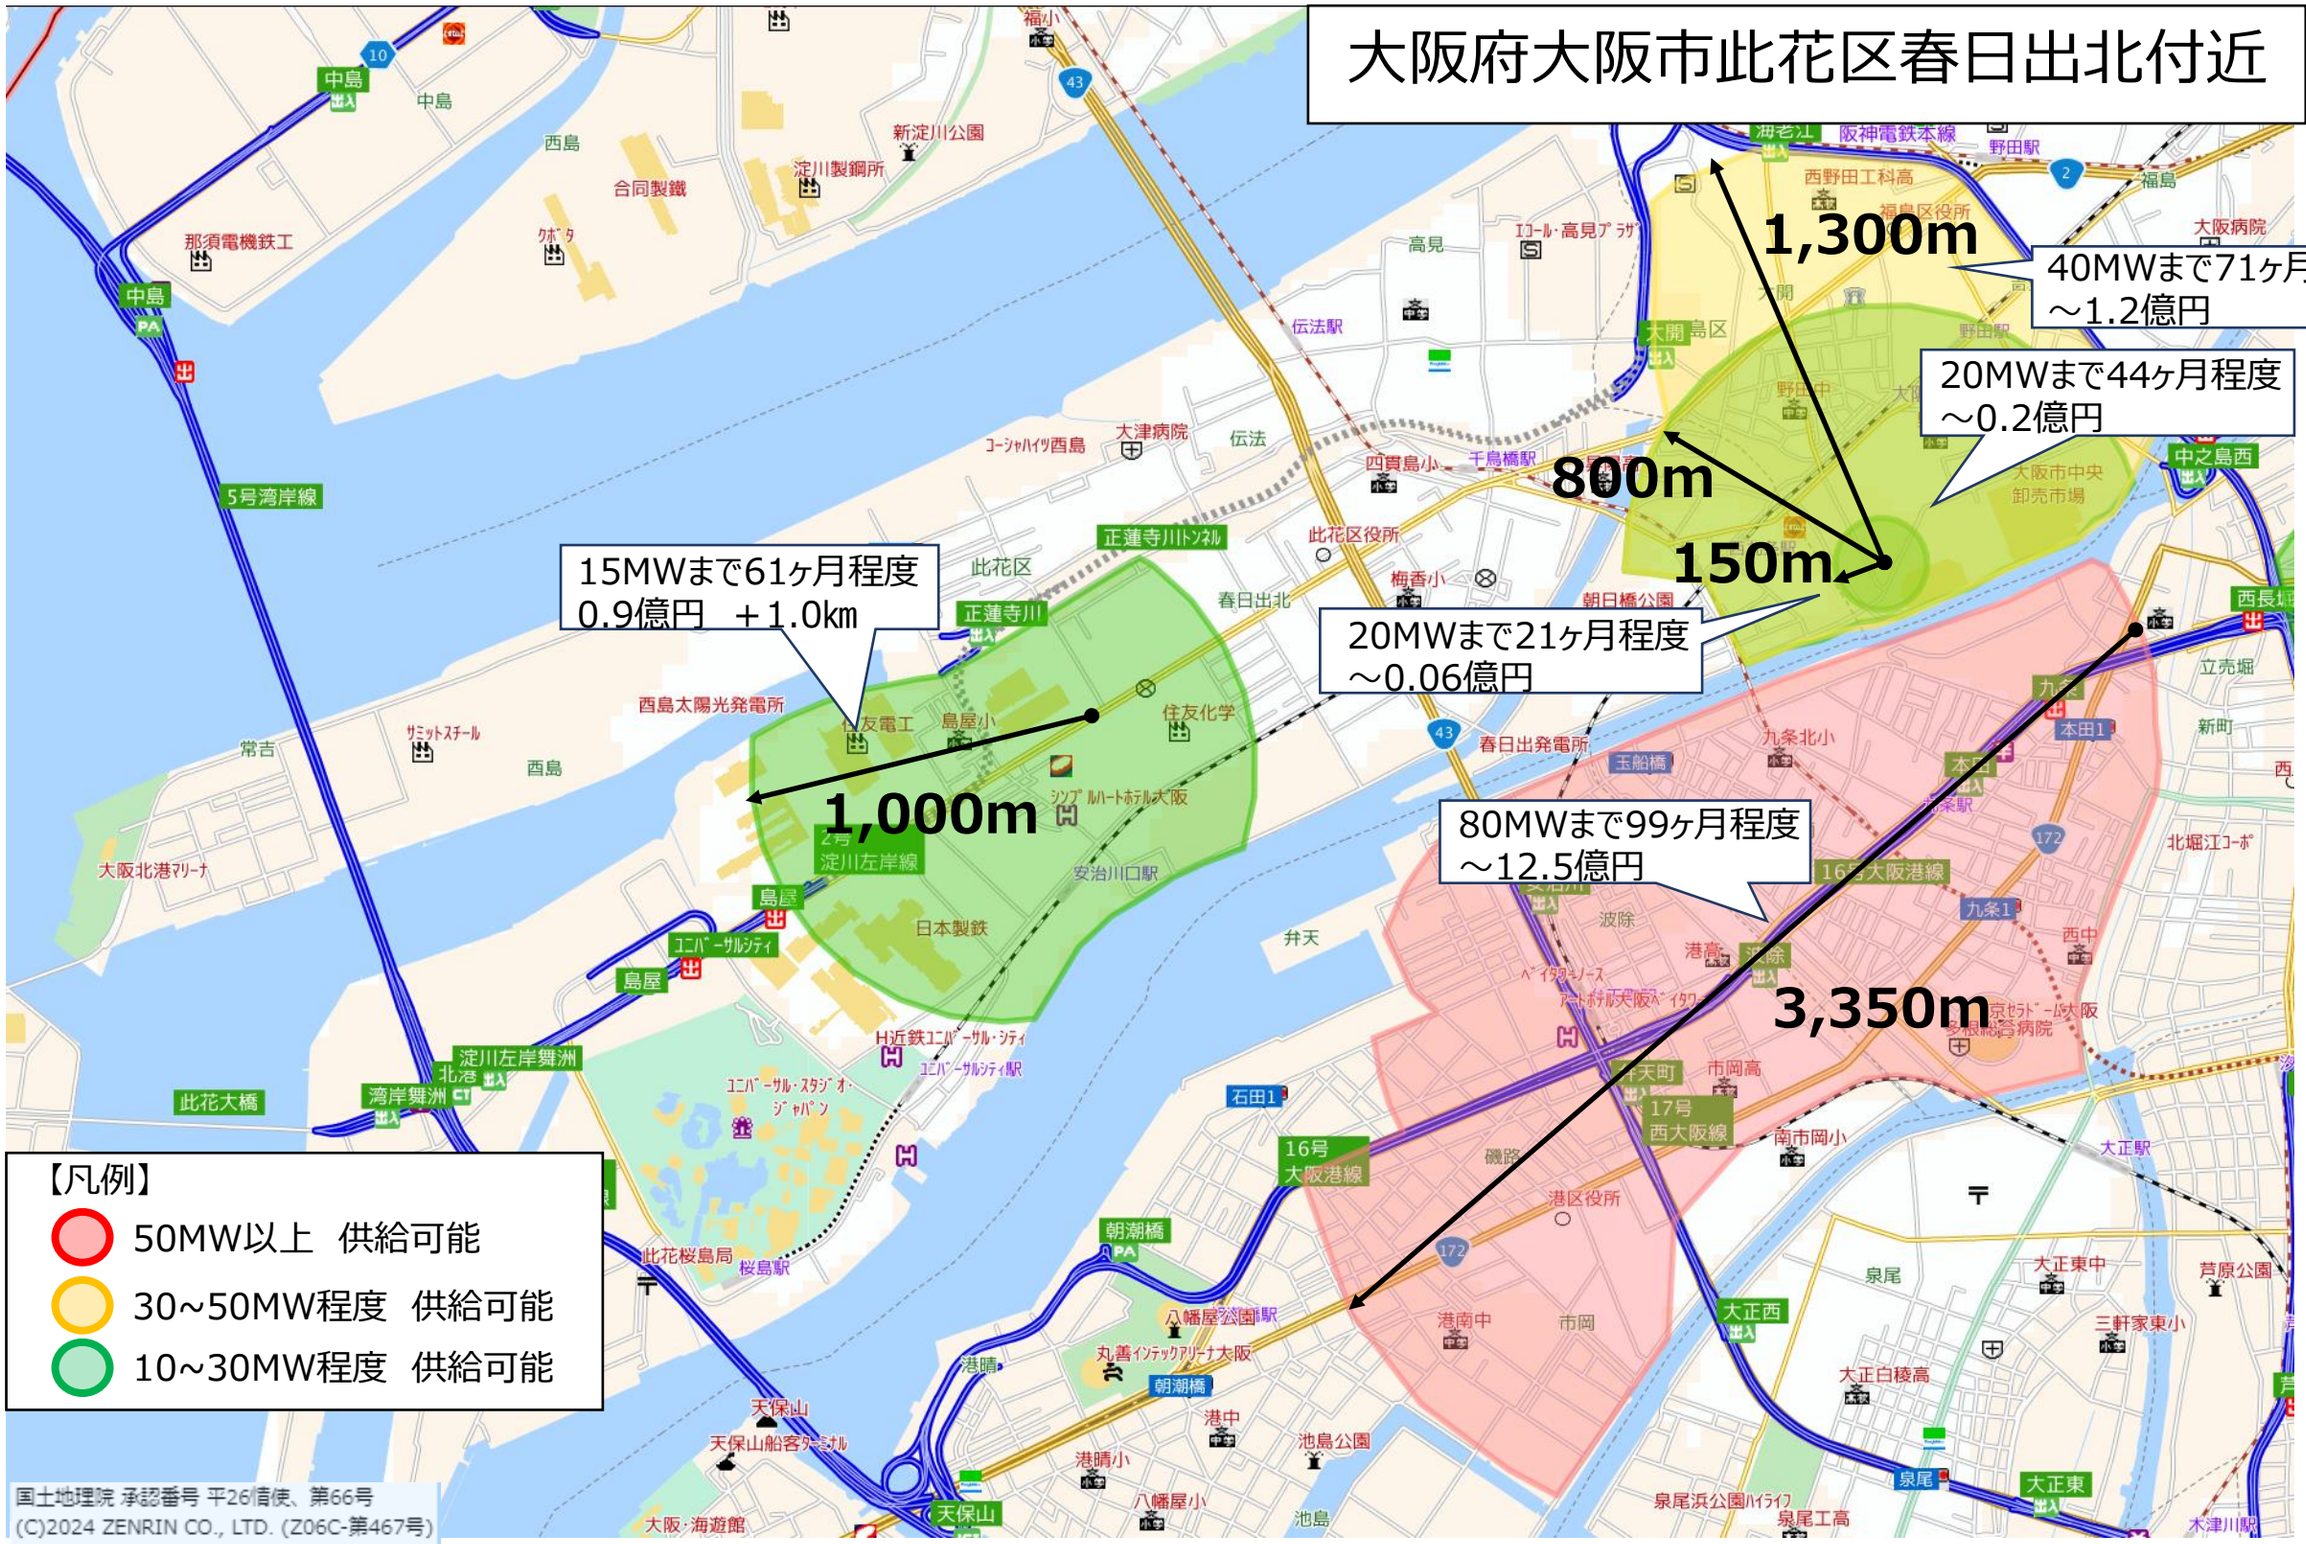

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（大正区付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る




転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（東成区付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る

大阪府大阪市
東成区中道付近

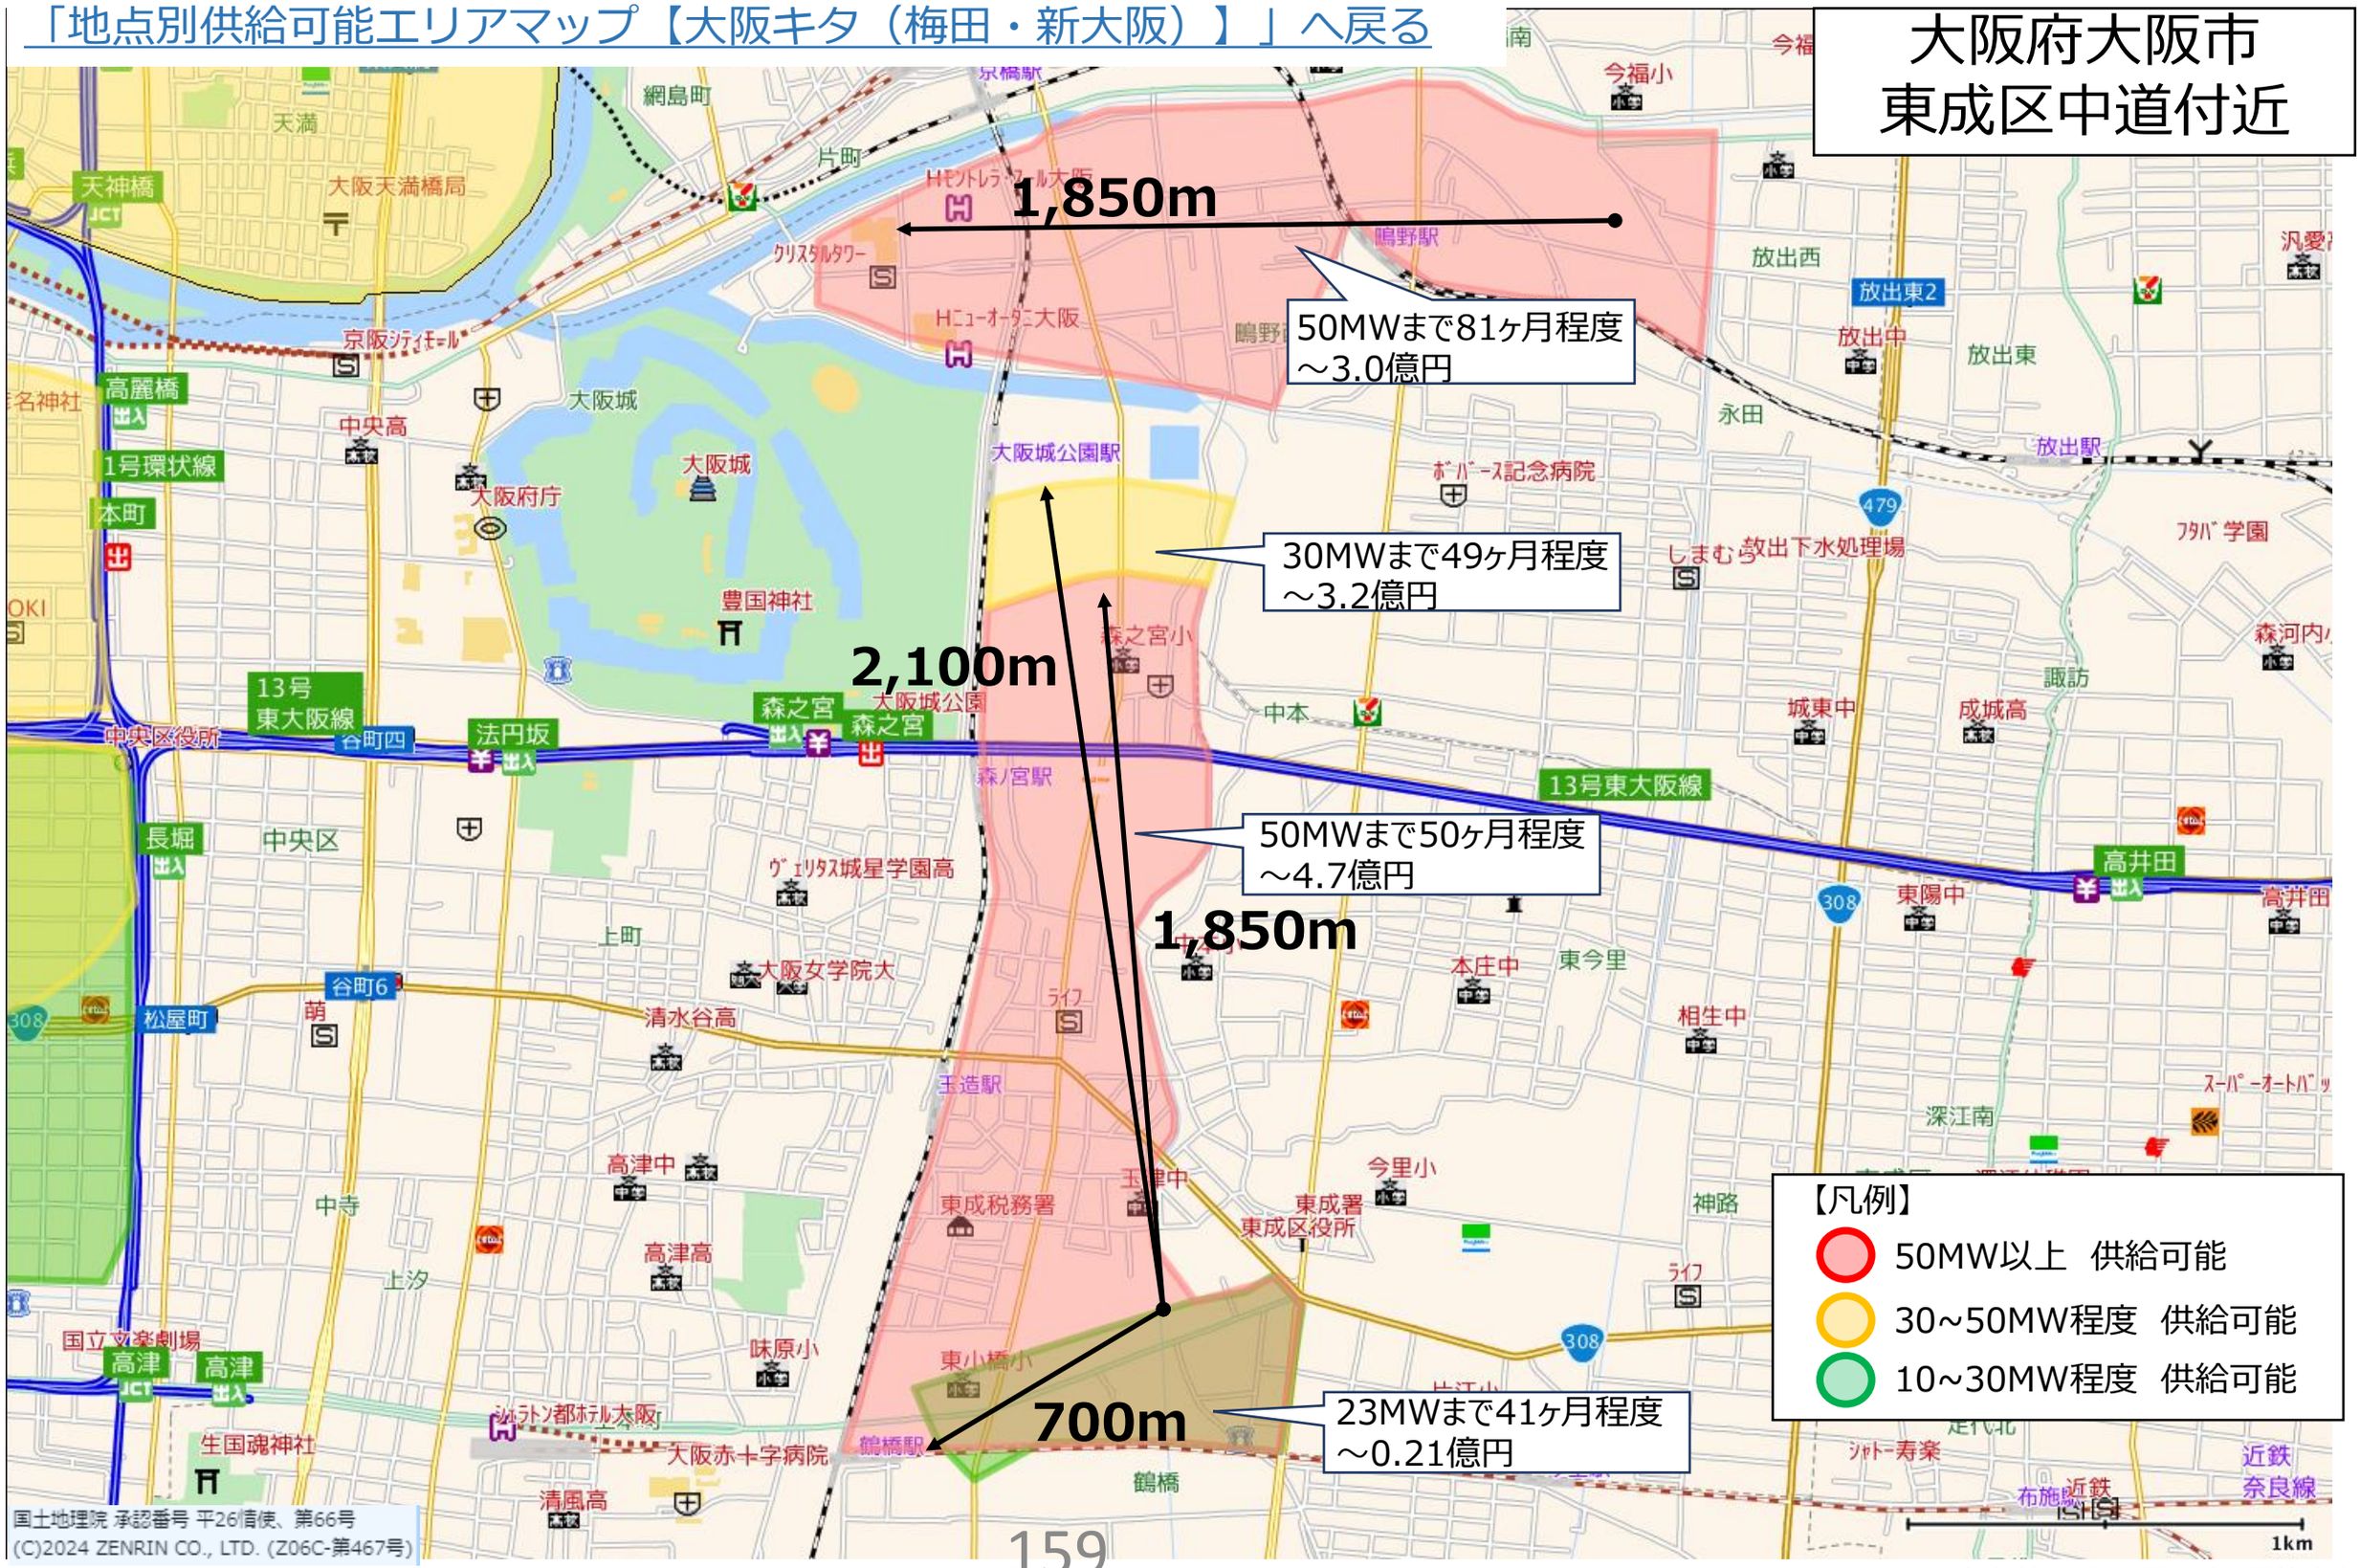

国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（西淀川区付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る




転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪市（淀川区付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る

大阪府淀川区十八条付近

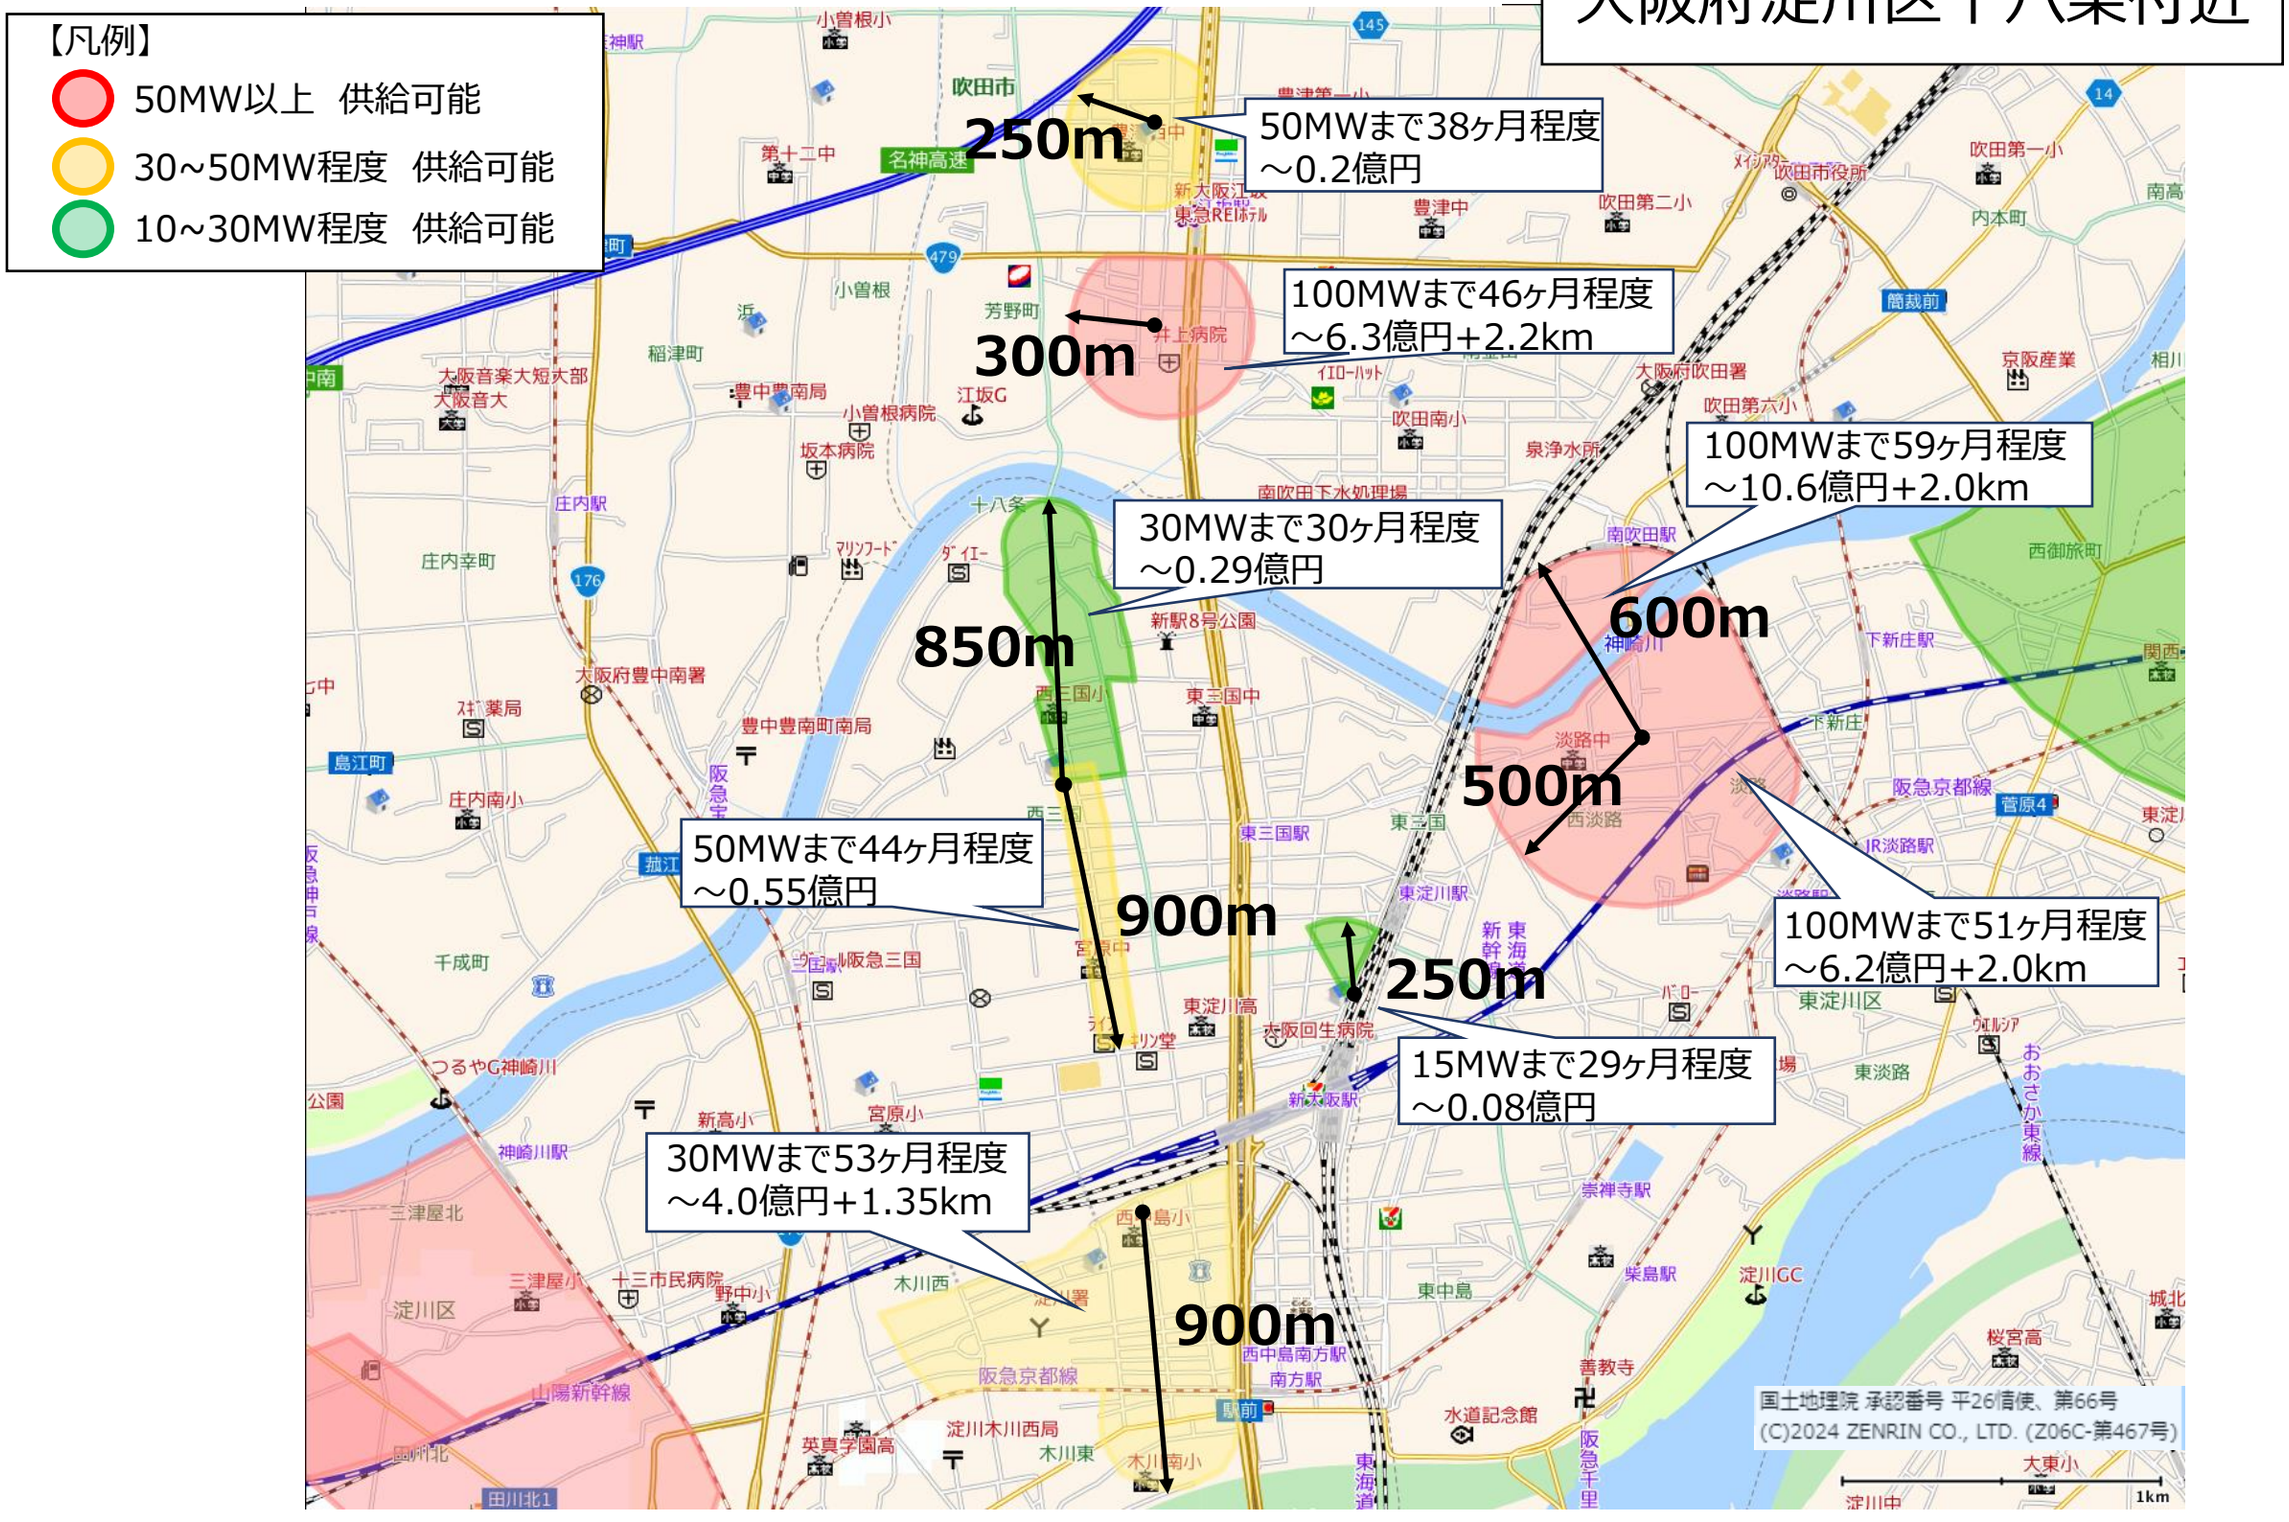

転載禁止　関西電力送配電株式会社


（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ　【大阪市（東淀川区付近）】【大阪北部（豊中市・吹田市南部）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪キタ（梅田・新大阪）】」へ戻る
「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る

大阪府吹田市山手町付近
大阪府大阪市東淀川区上新庄付近

【凡例】
- 50MW以上　供給可能
- 30~50MW程度　供給可能
- 10~30MW程度　供給可能

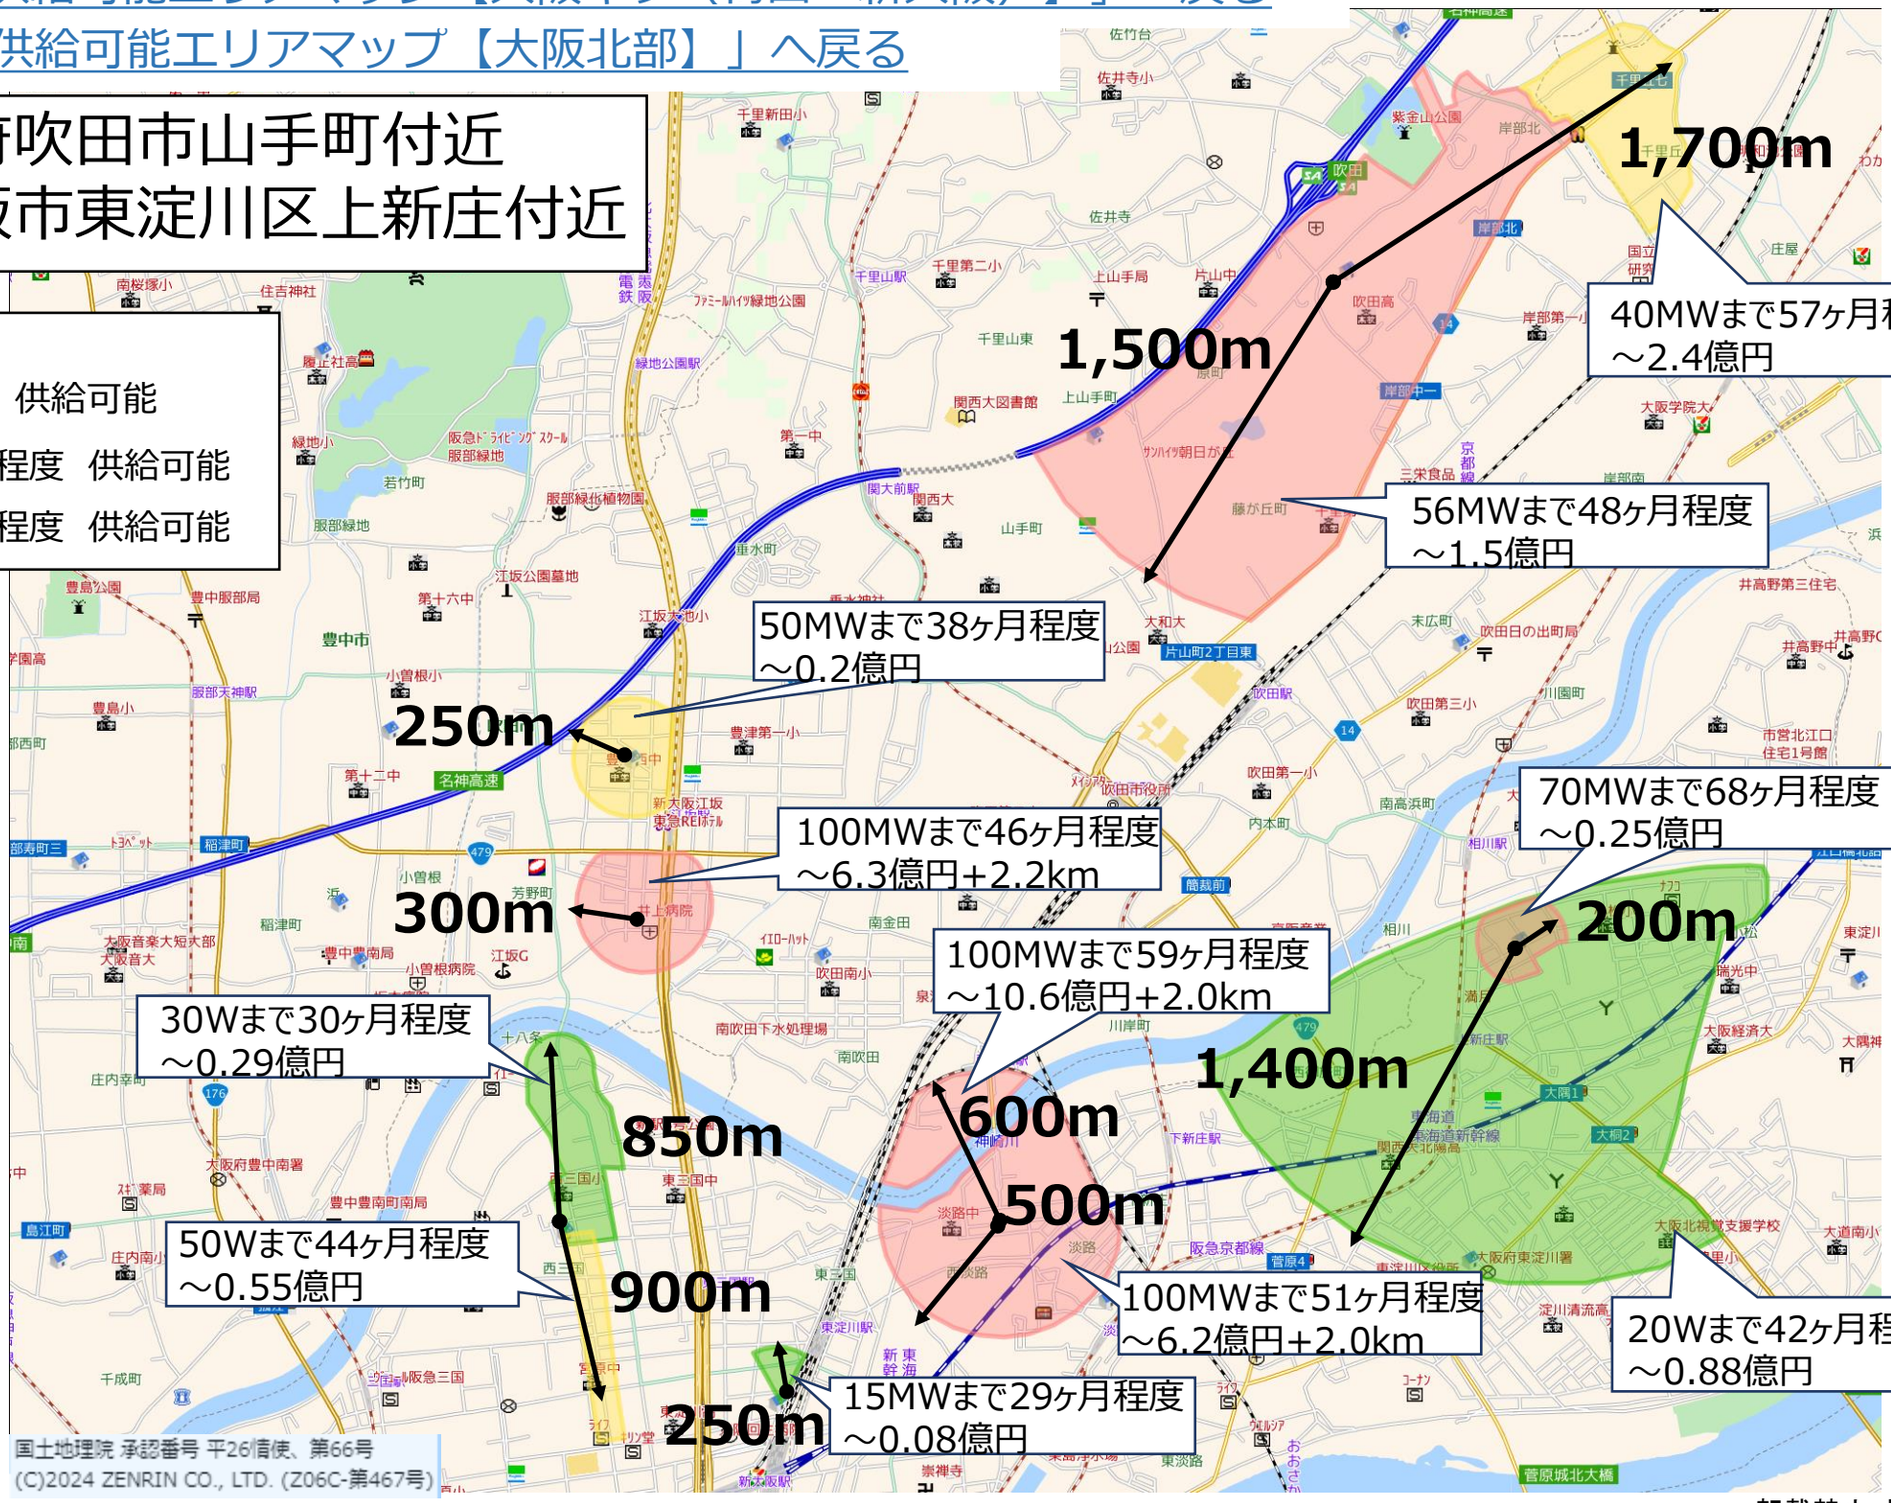


転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（茨木市中部）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る


大阪府茨木市藤の里付近

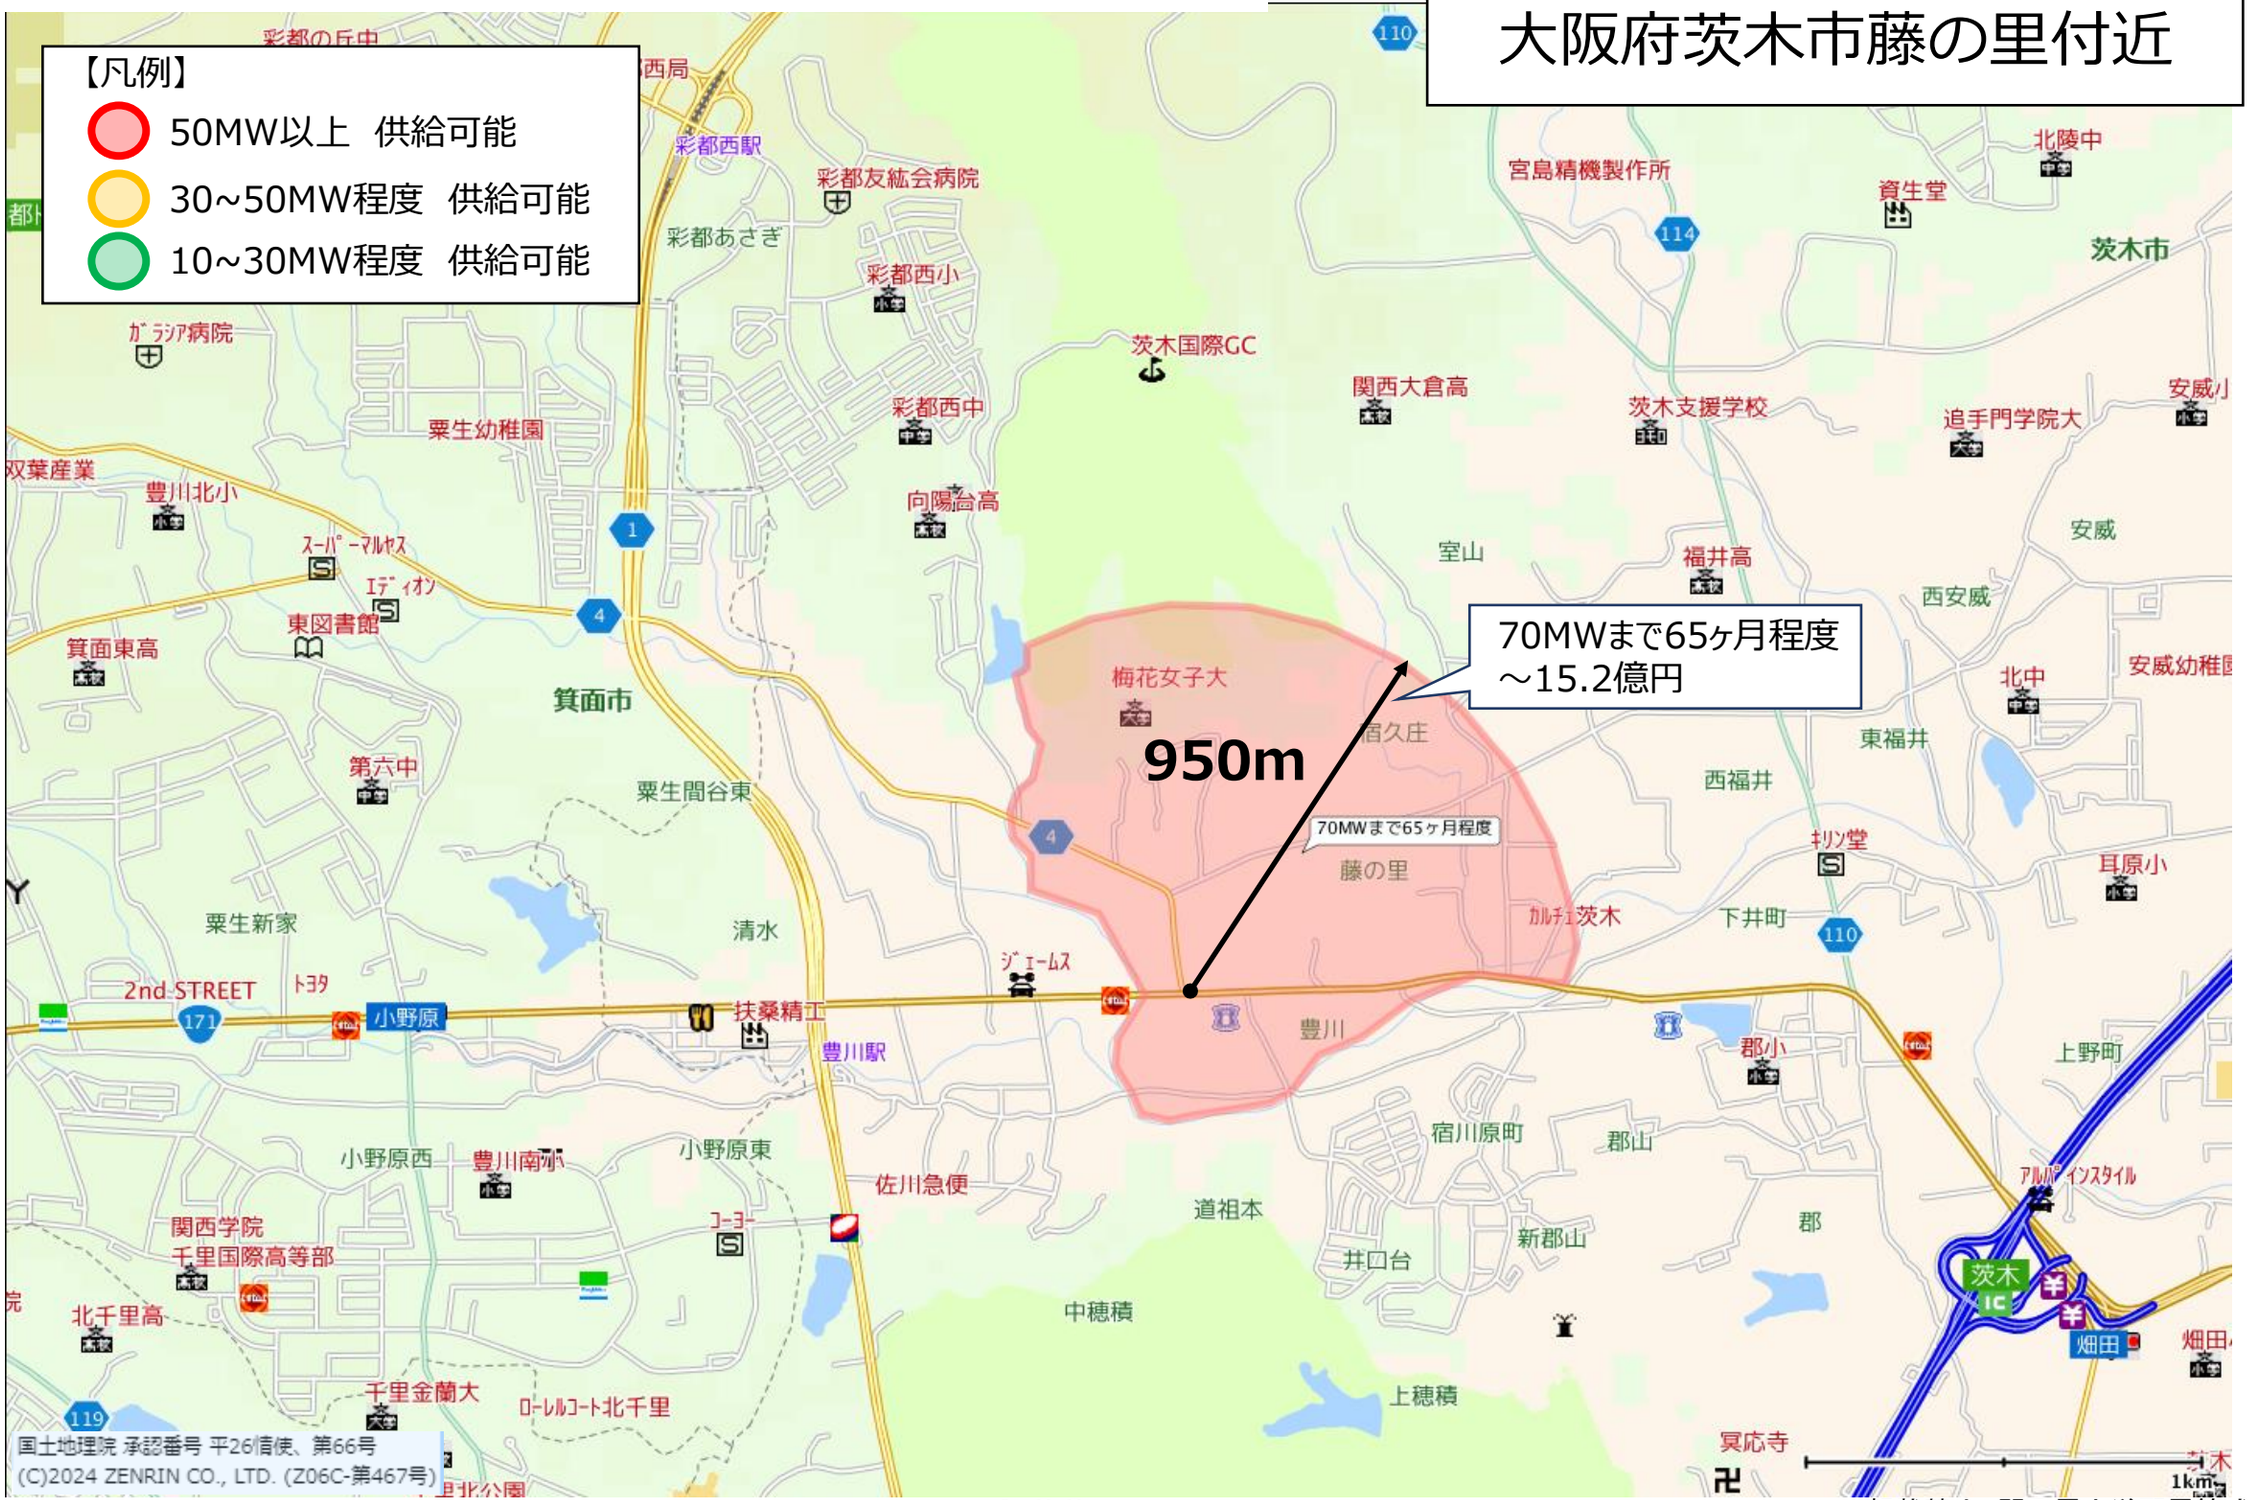

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（豊中市北部）】


「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る

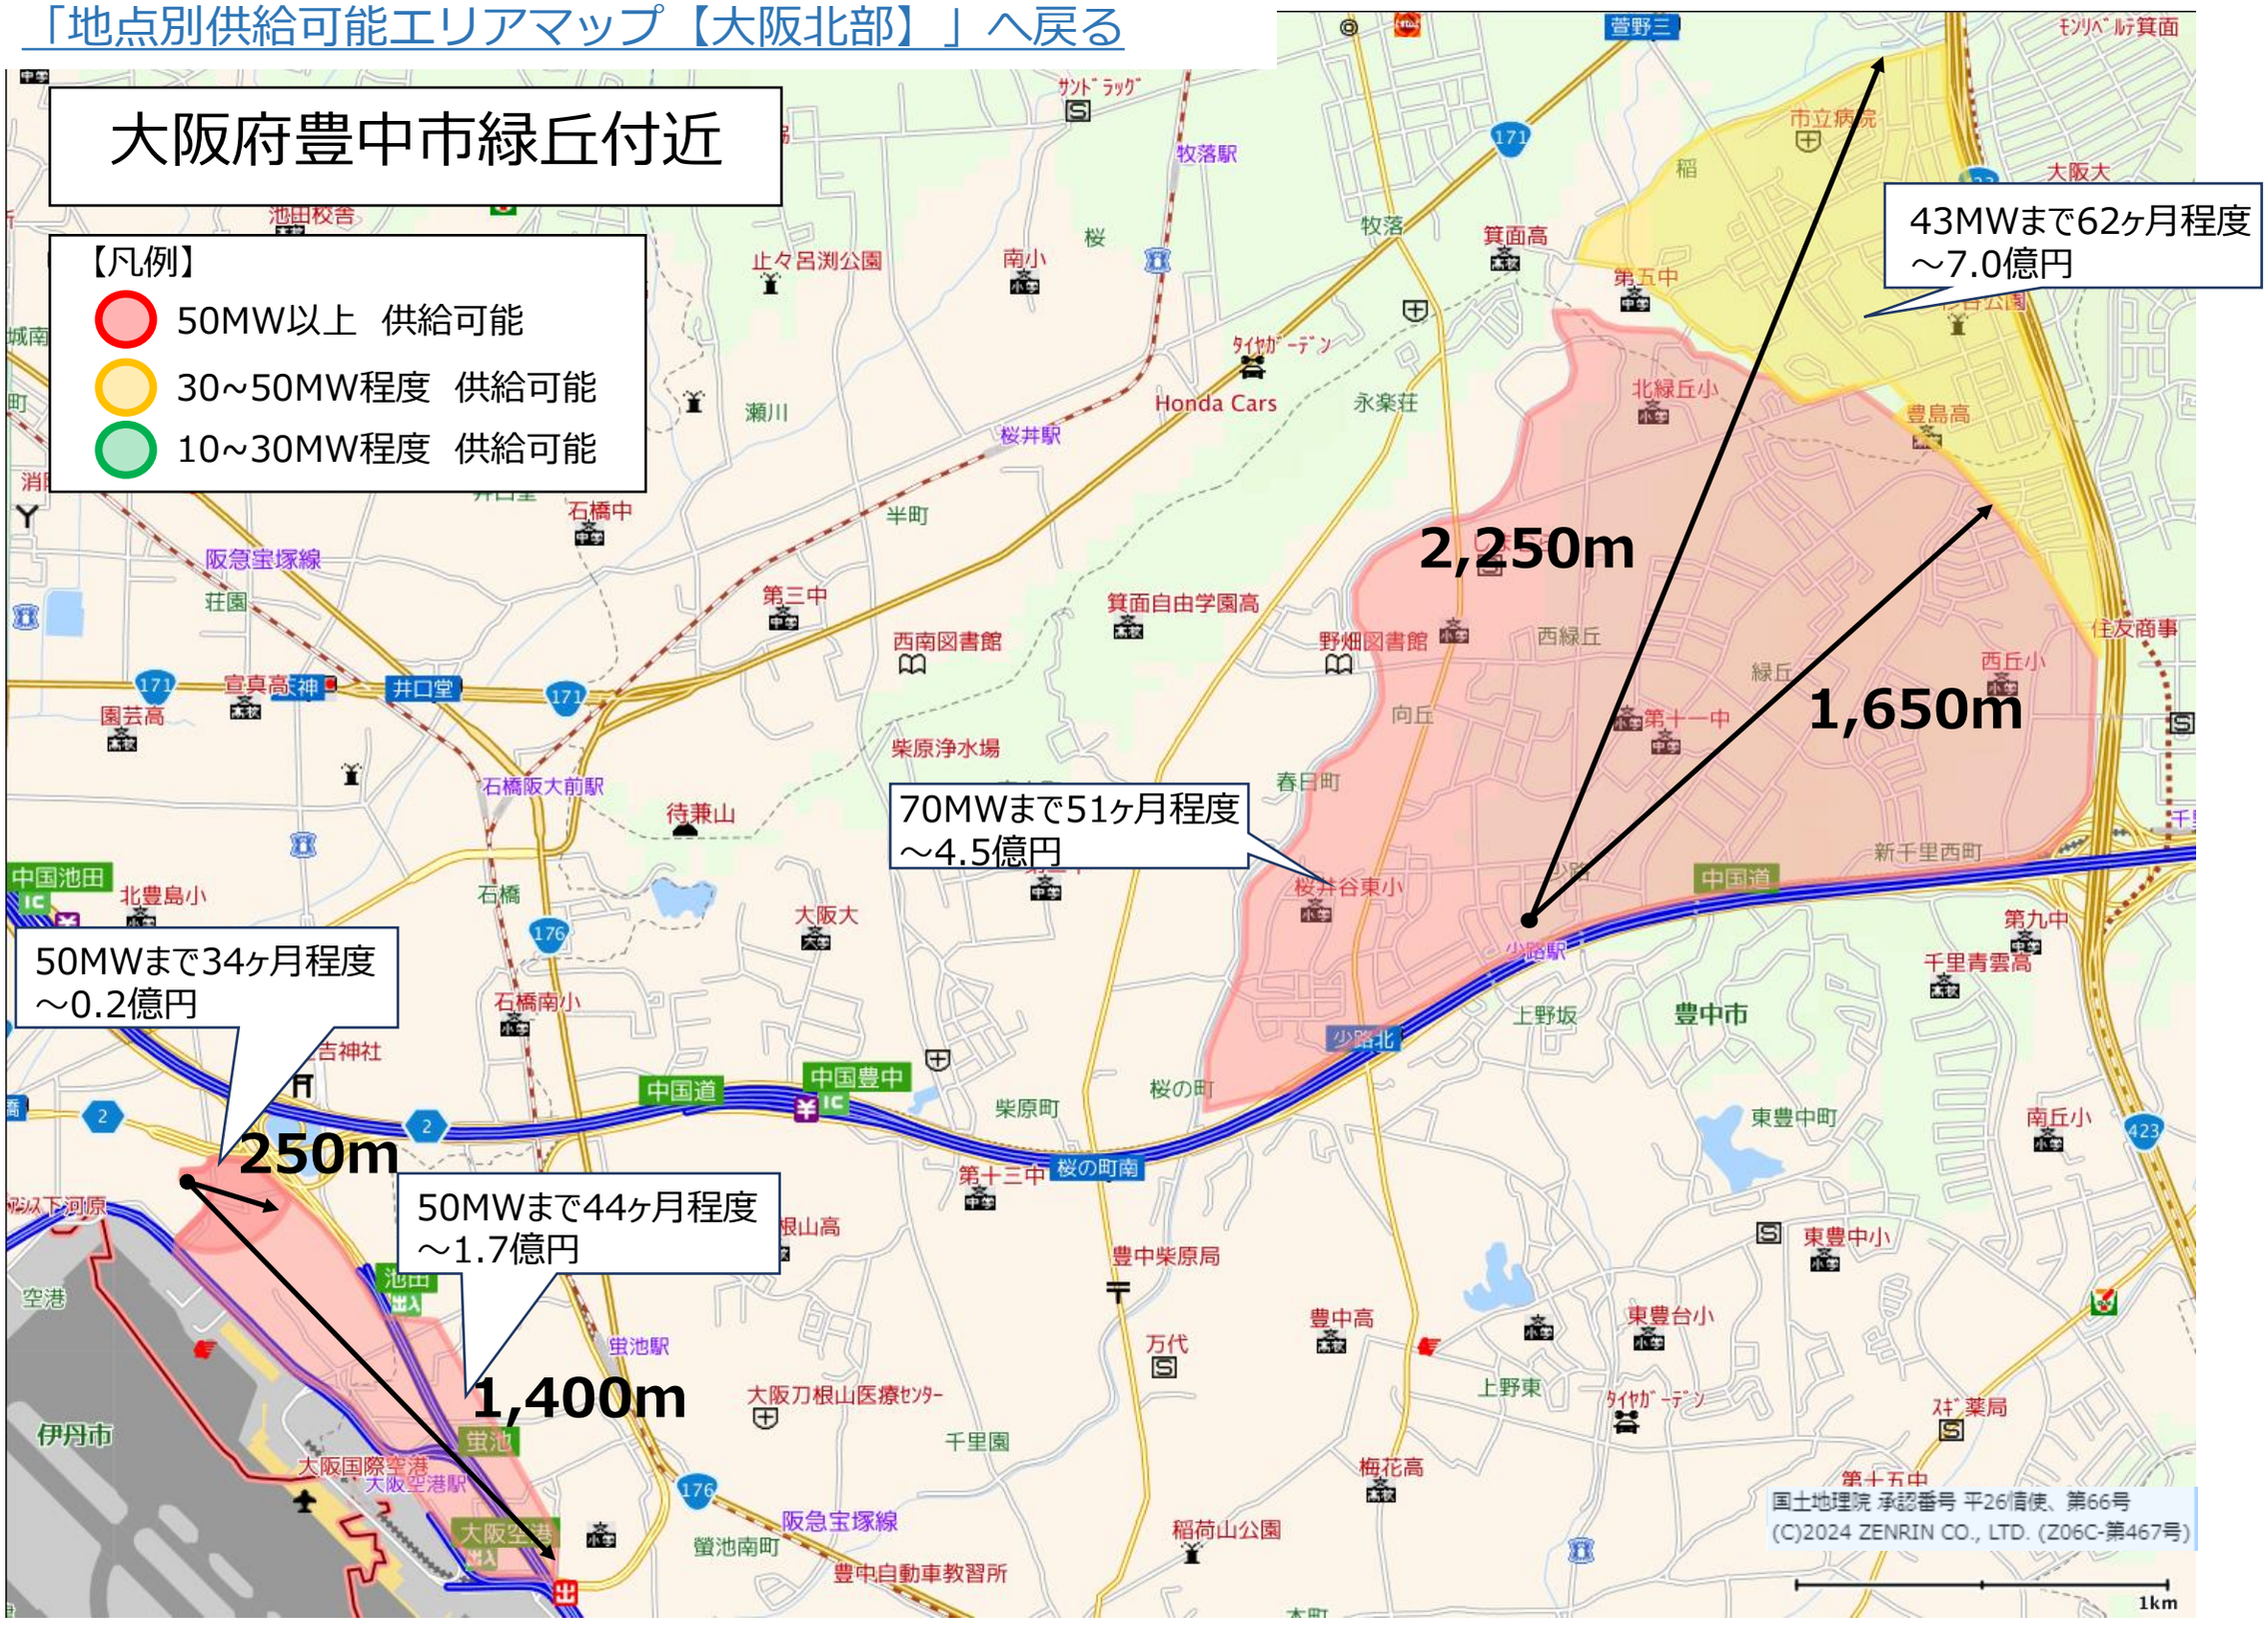

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（高槻市部）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る

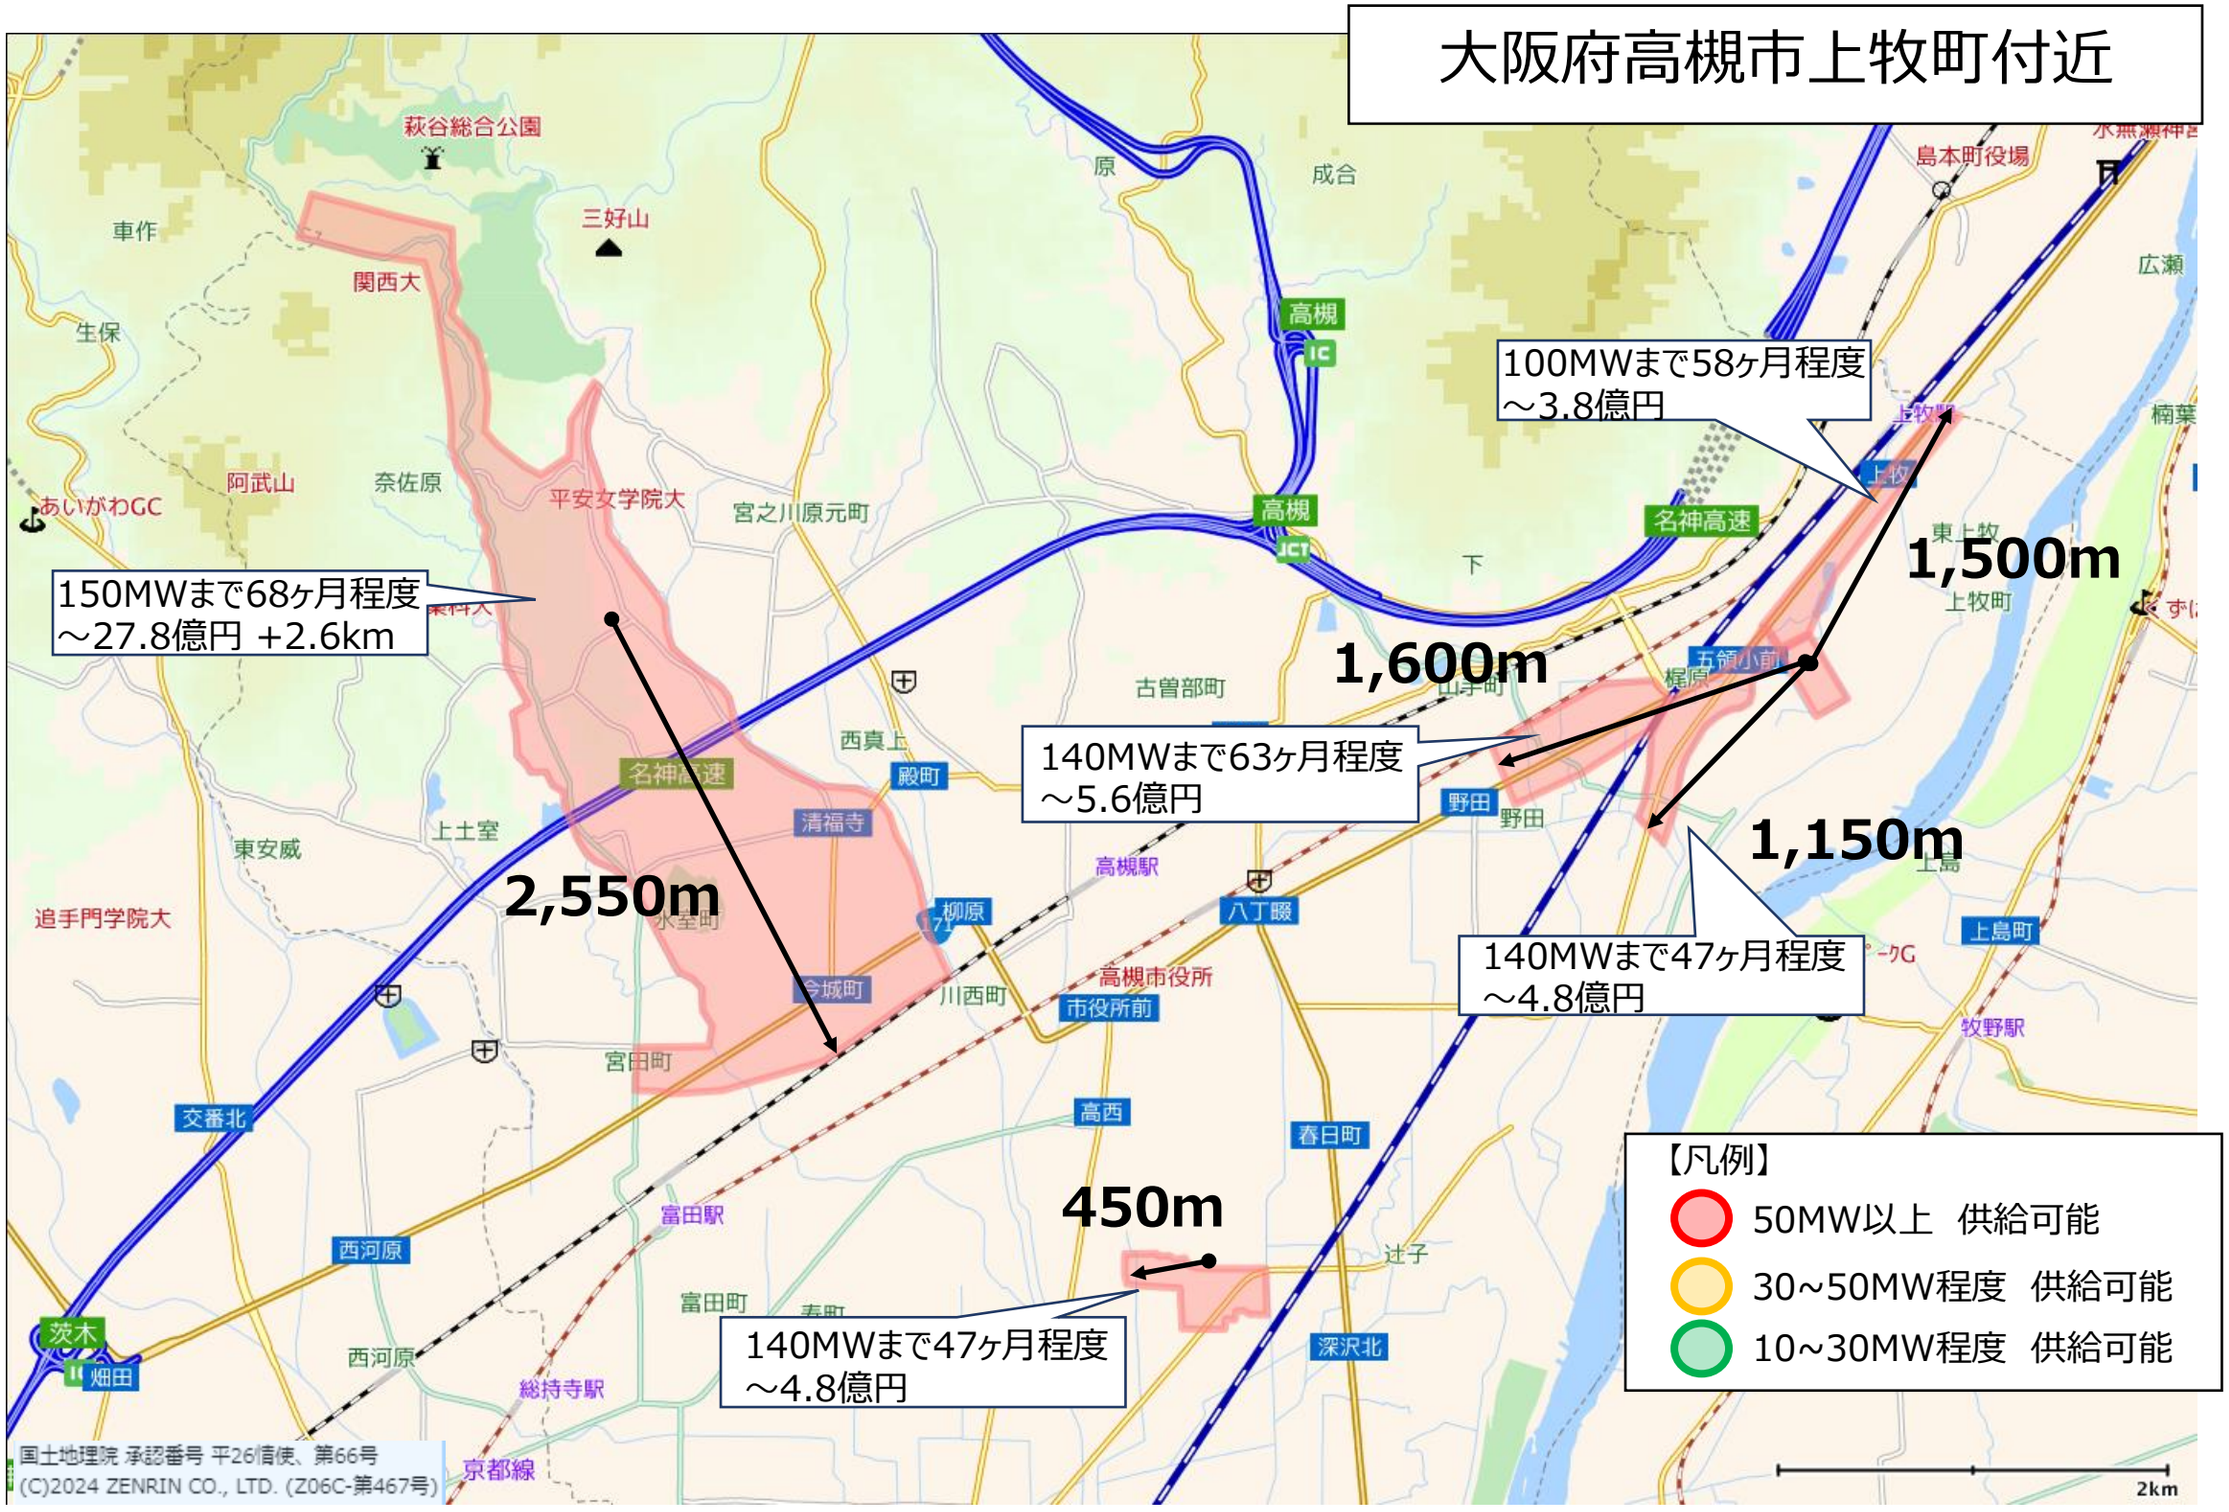


転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（枚方市東部）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る

大阪府枚方市津田付近

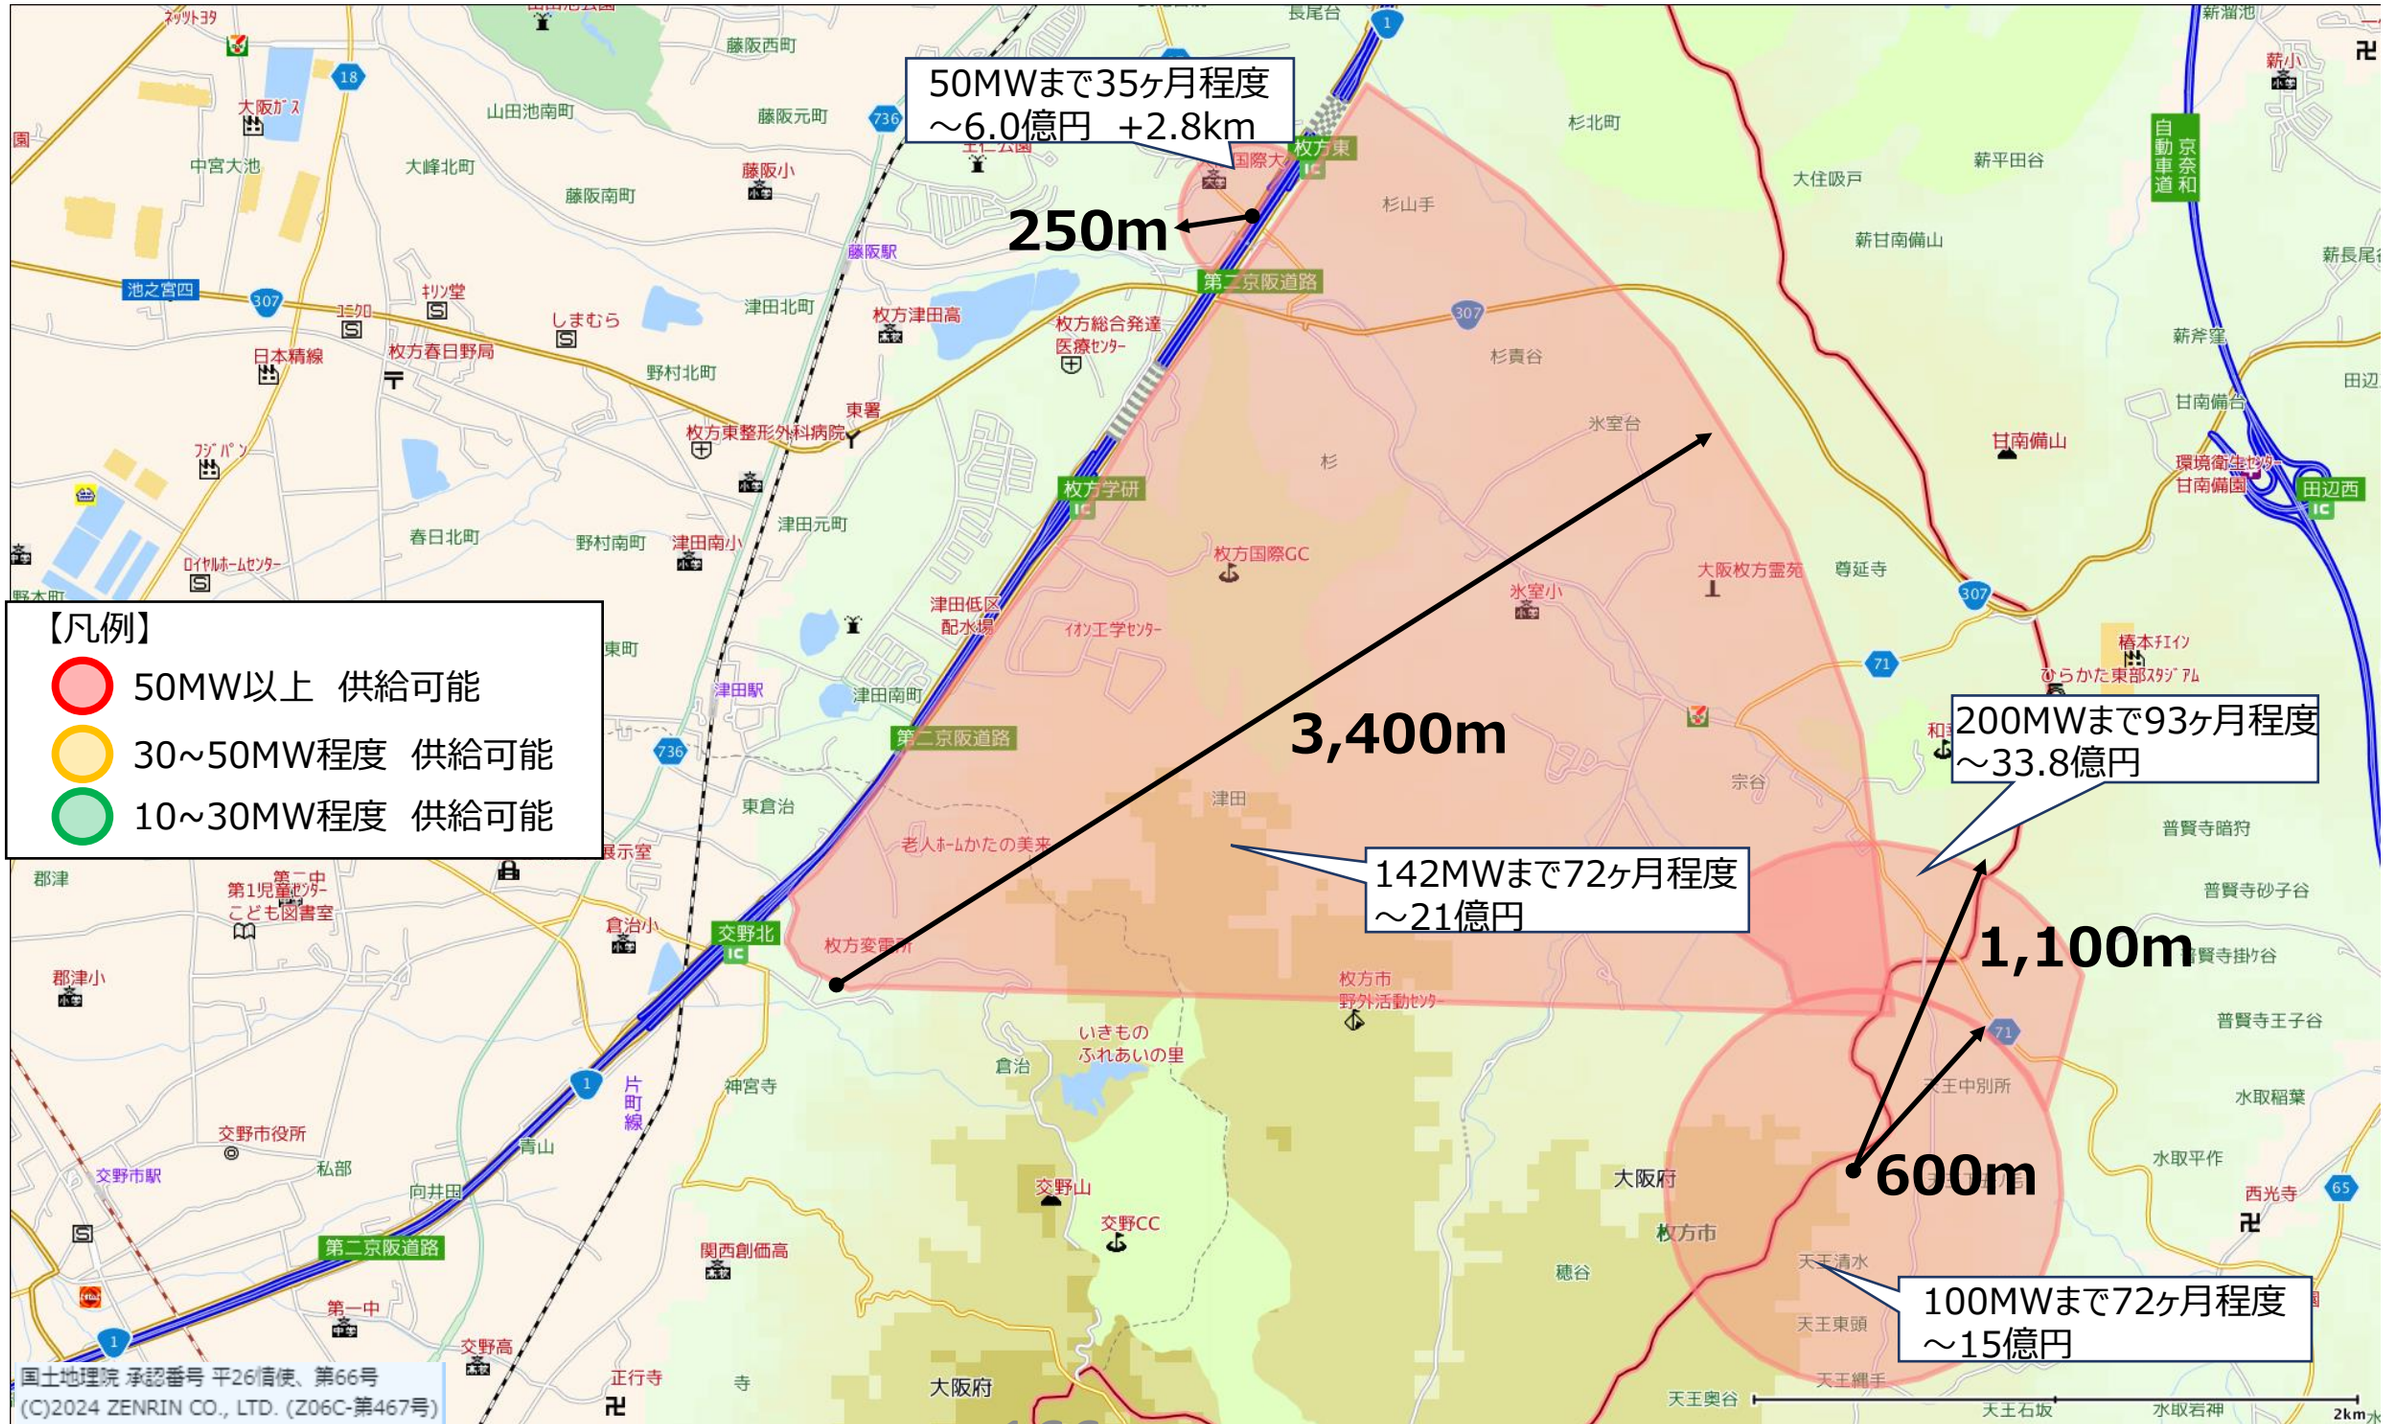

転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（寝屋川市）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る




転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪北部（守口市）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る

大阪府守口市藤田町付近

【凡例】
- 50MW以上　供給可能
- 30~50MW程度　供給可能
- 10~30MW程度　供給可能

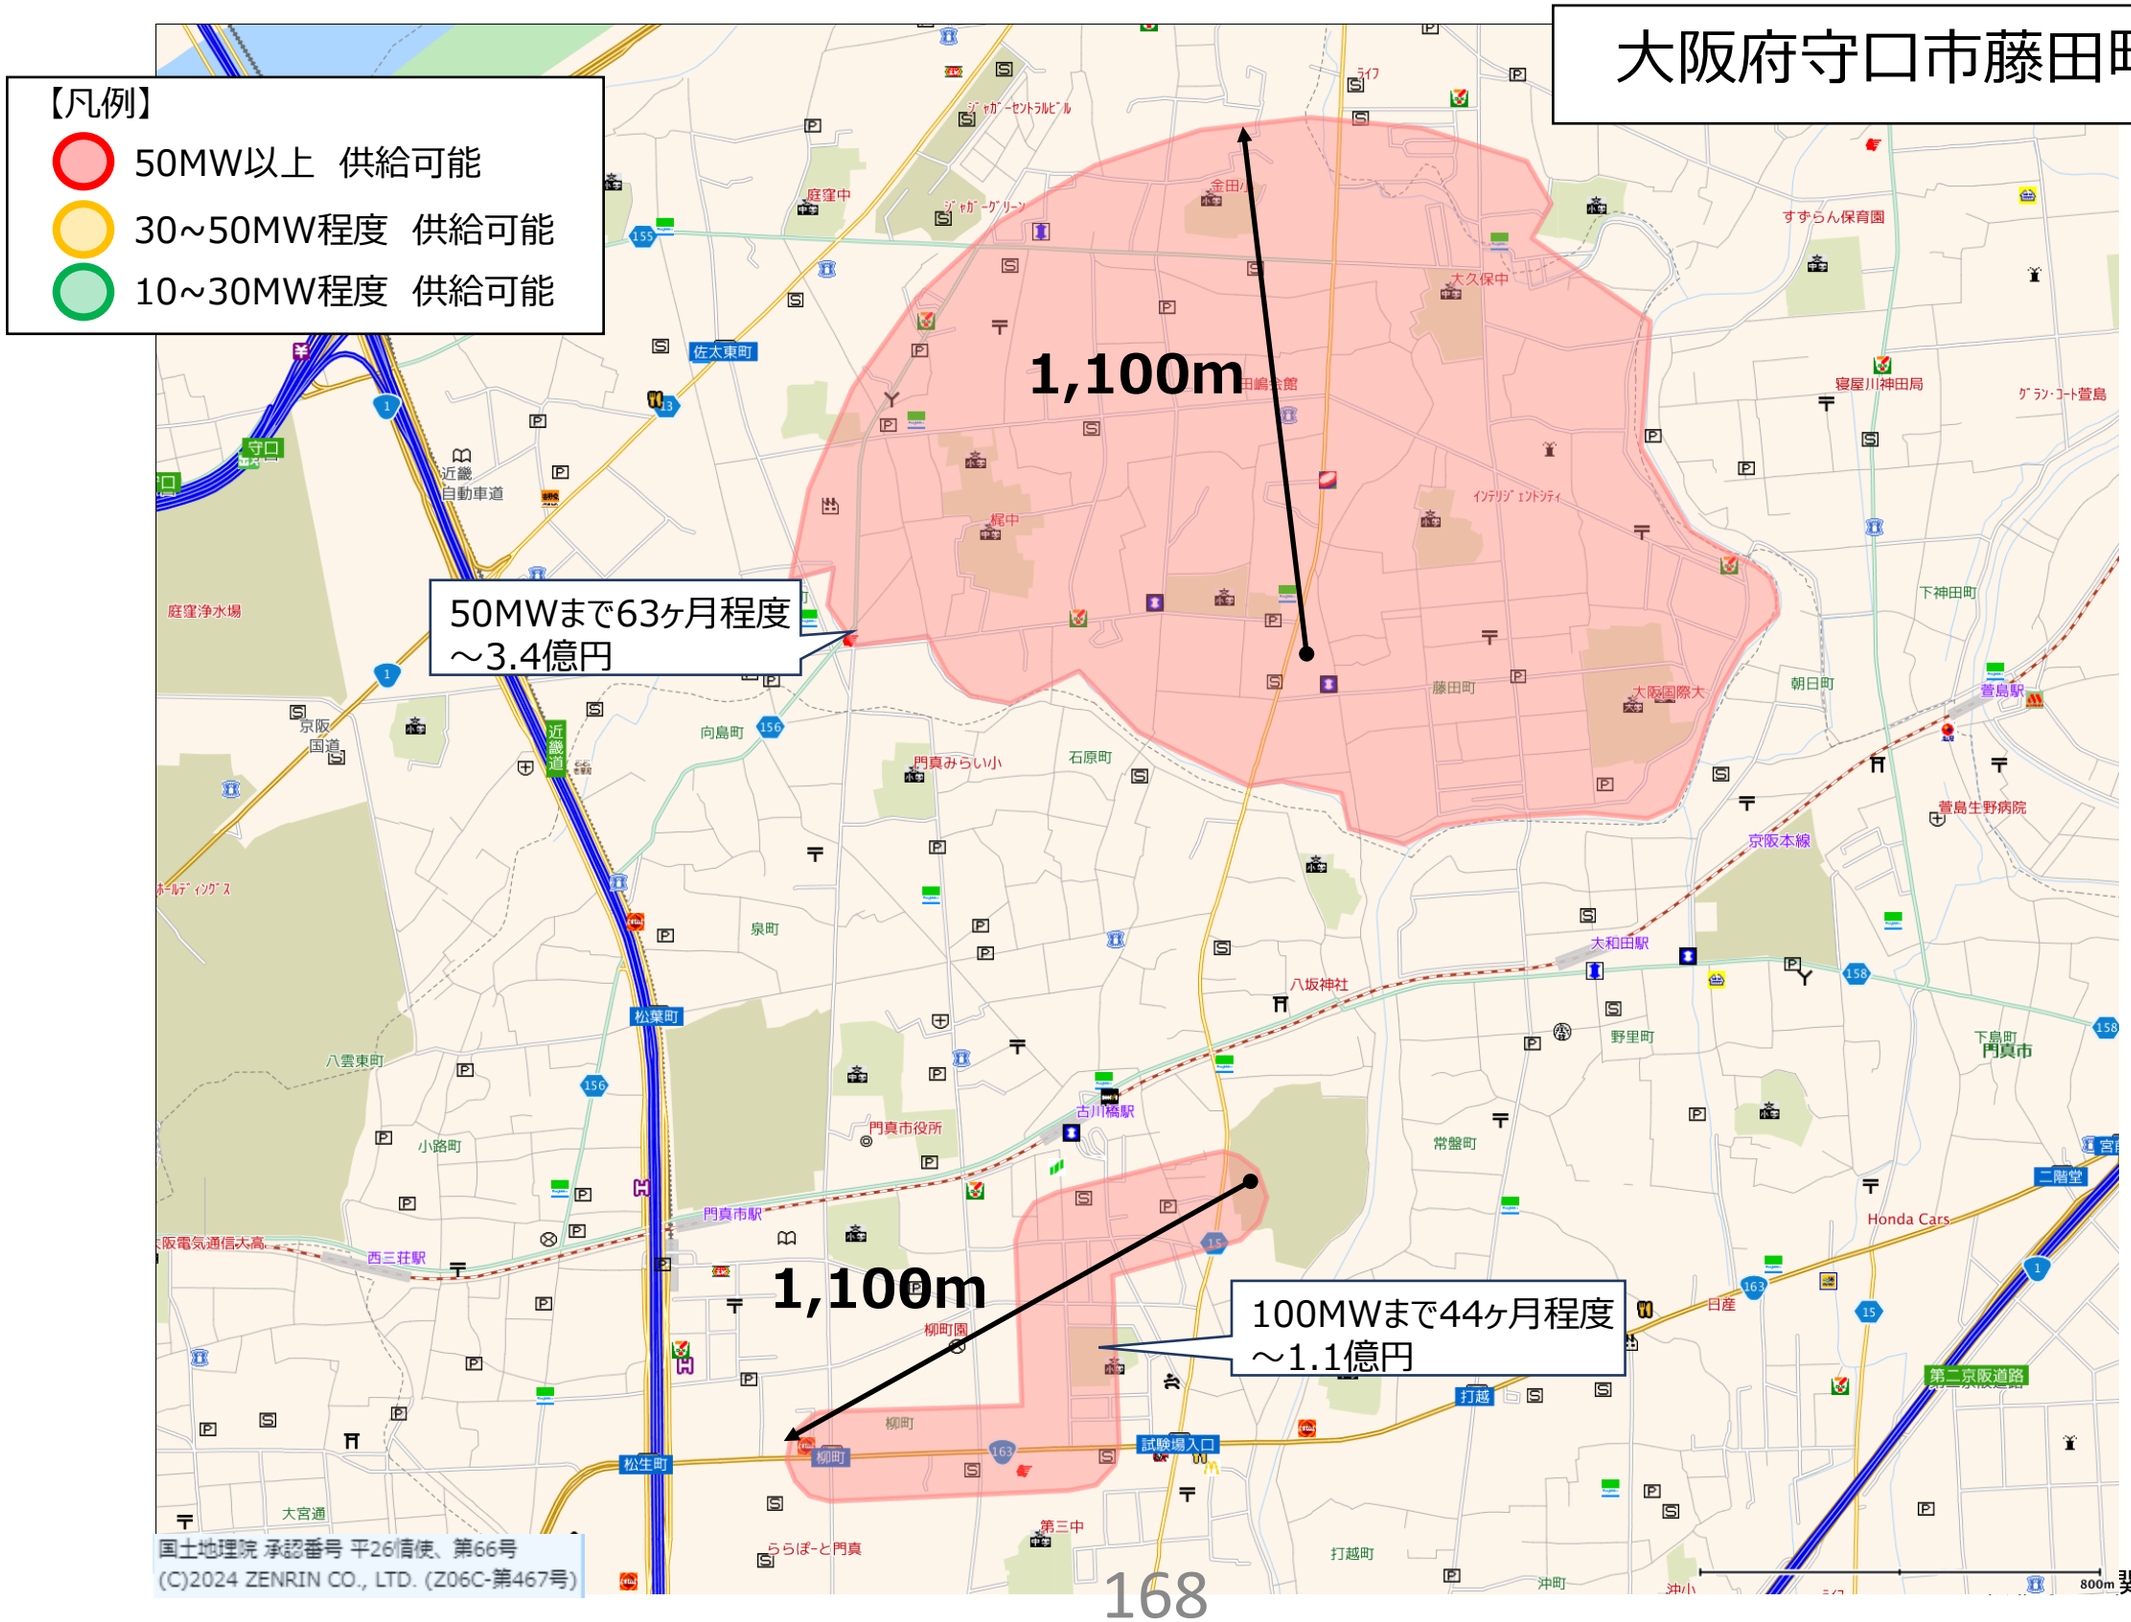

供給可能エリアマップ【大阪北部（大東市付近）】

「地点別供給可能エリアマップ【大阪北部】」へ戻る


大阪府大東市中垣内付近



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪中部（東大阪市周辺）】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪中部】」へ戻る

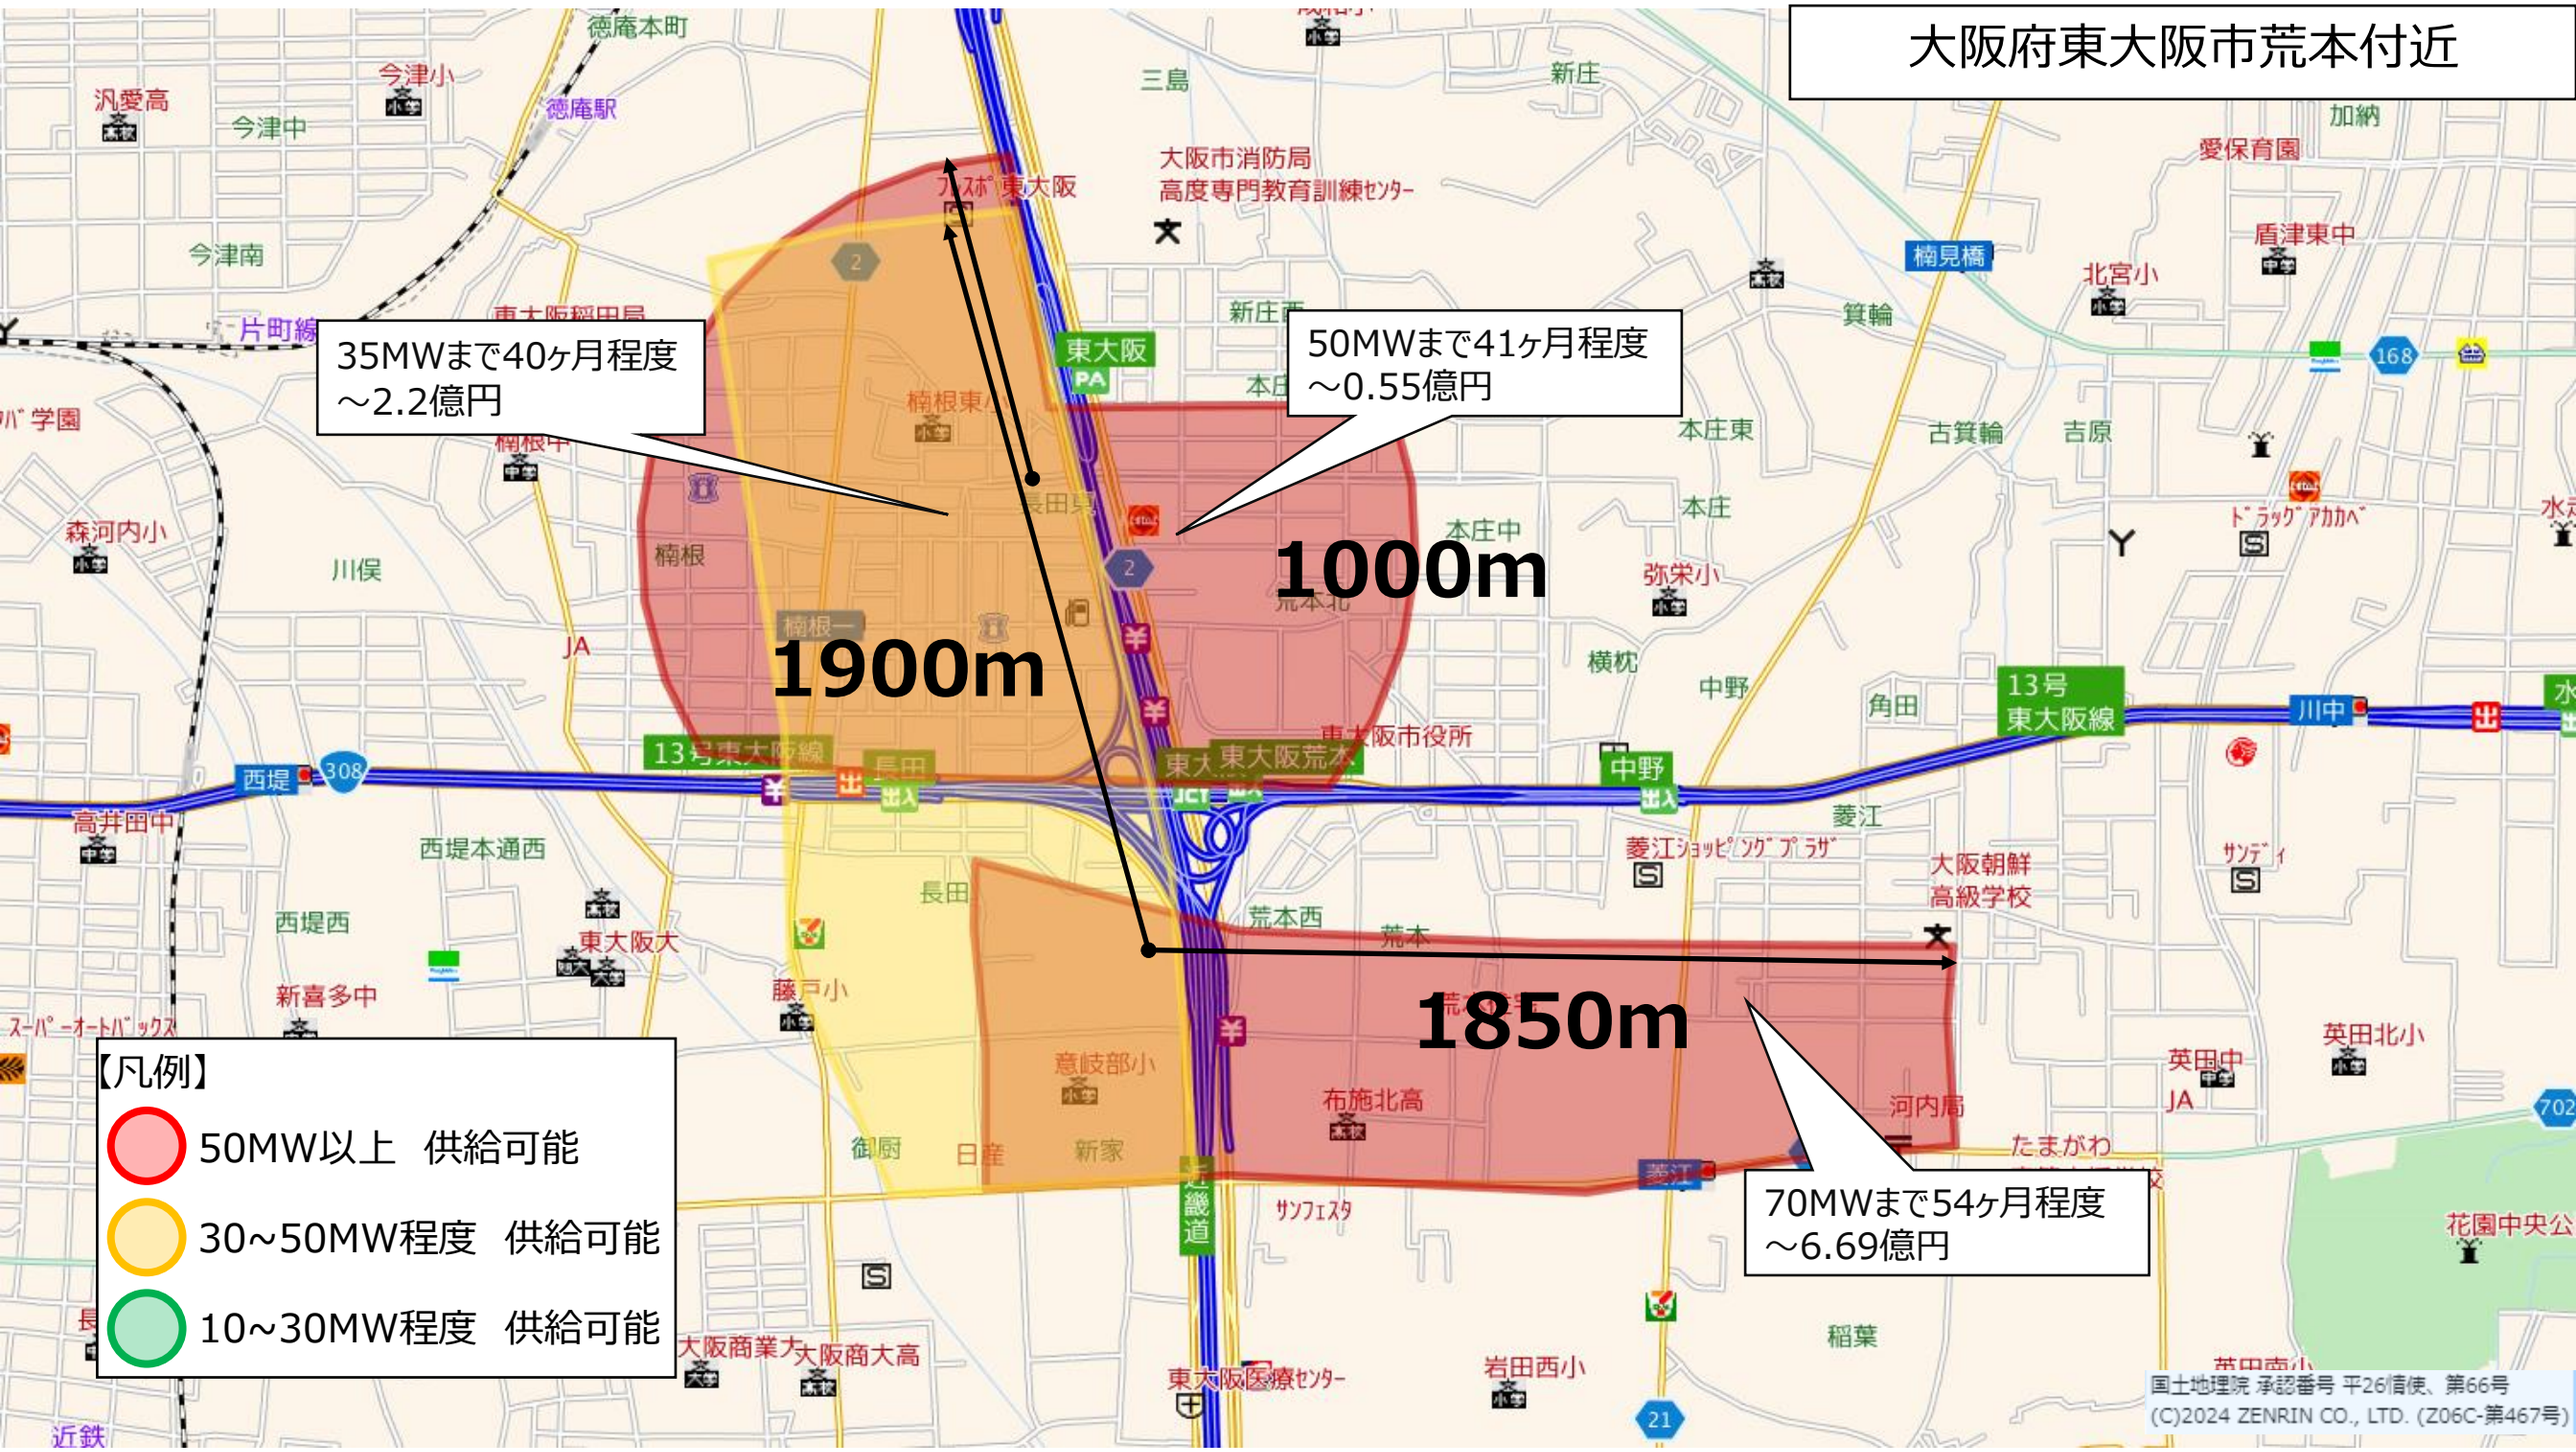

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪中部（大阪市浪速区周辺）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪ミナミ】」へ戻る

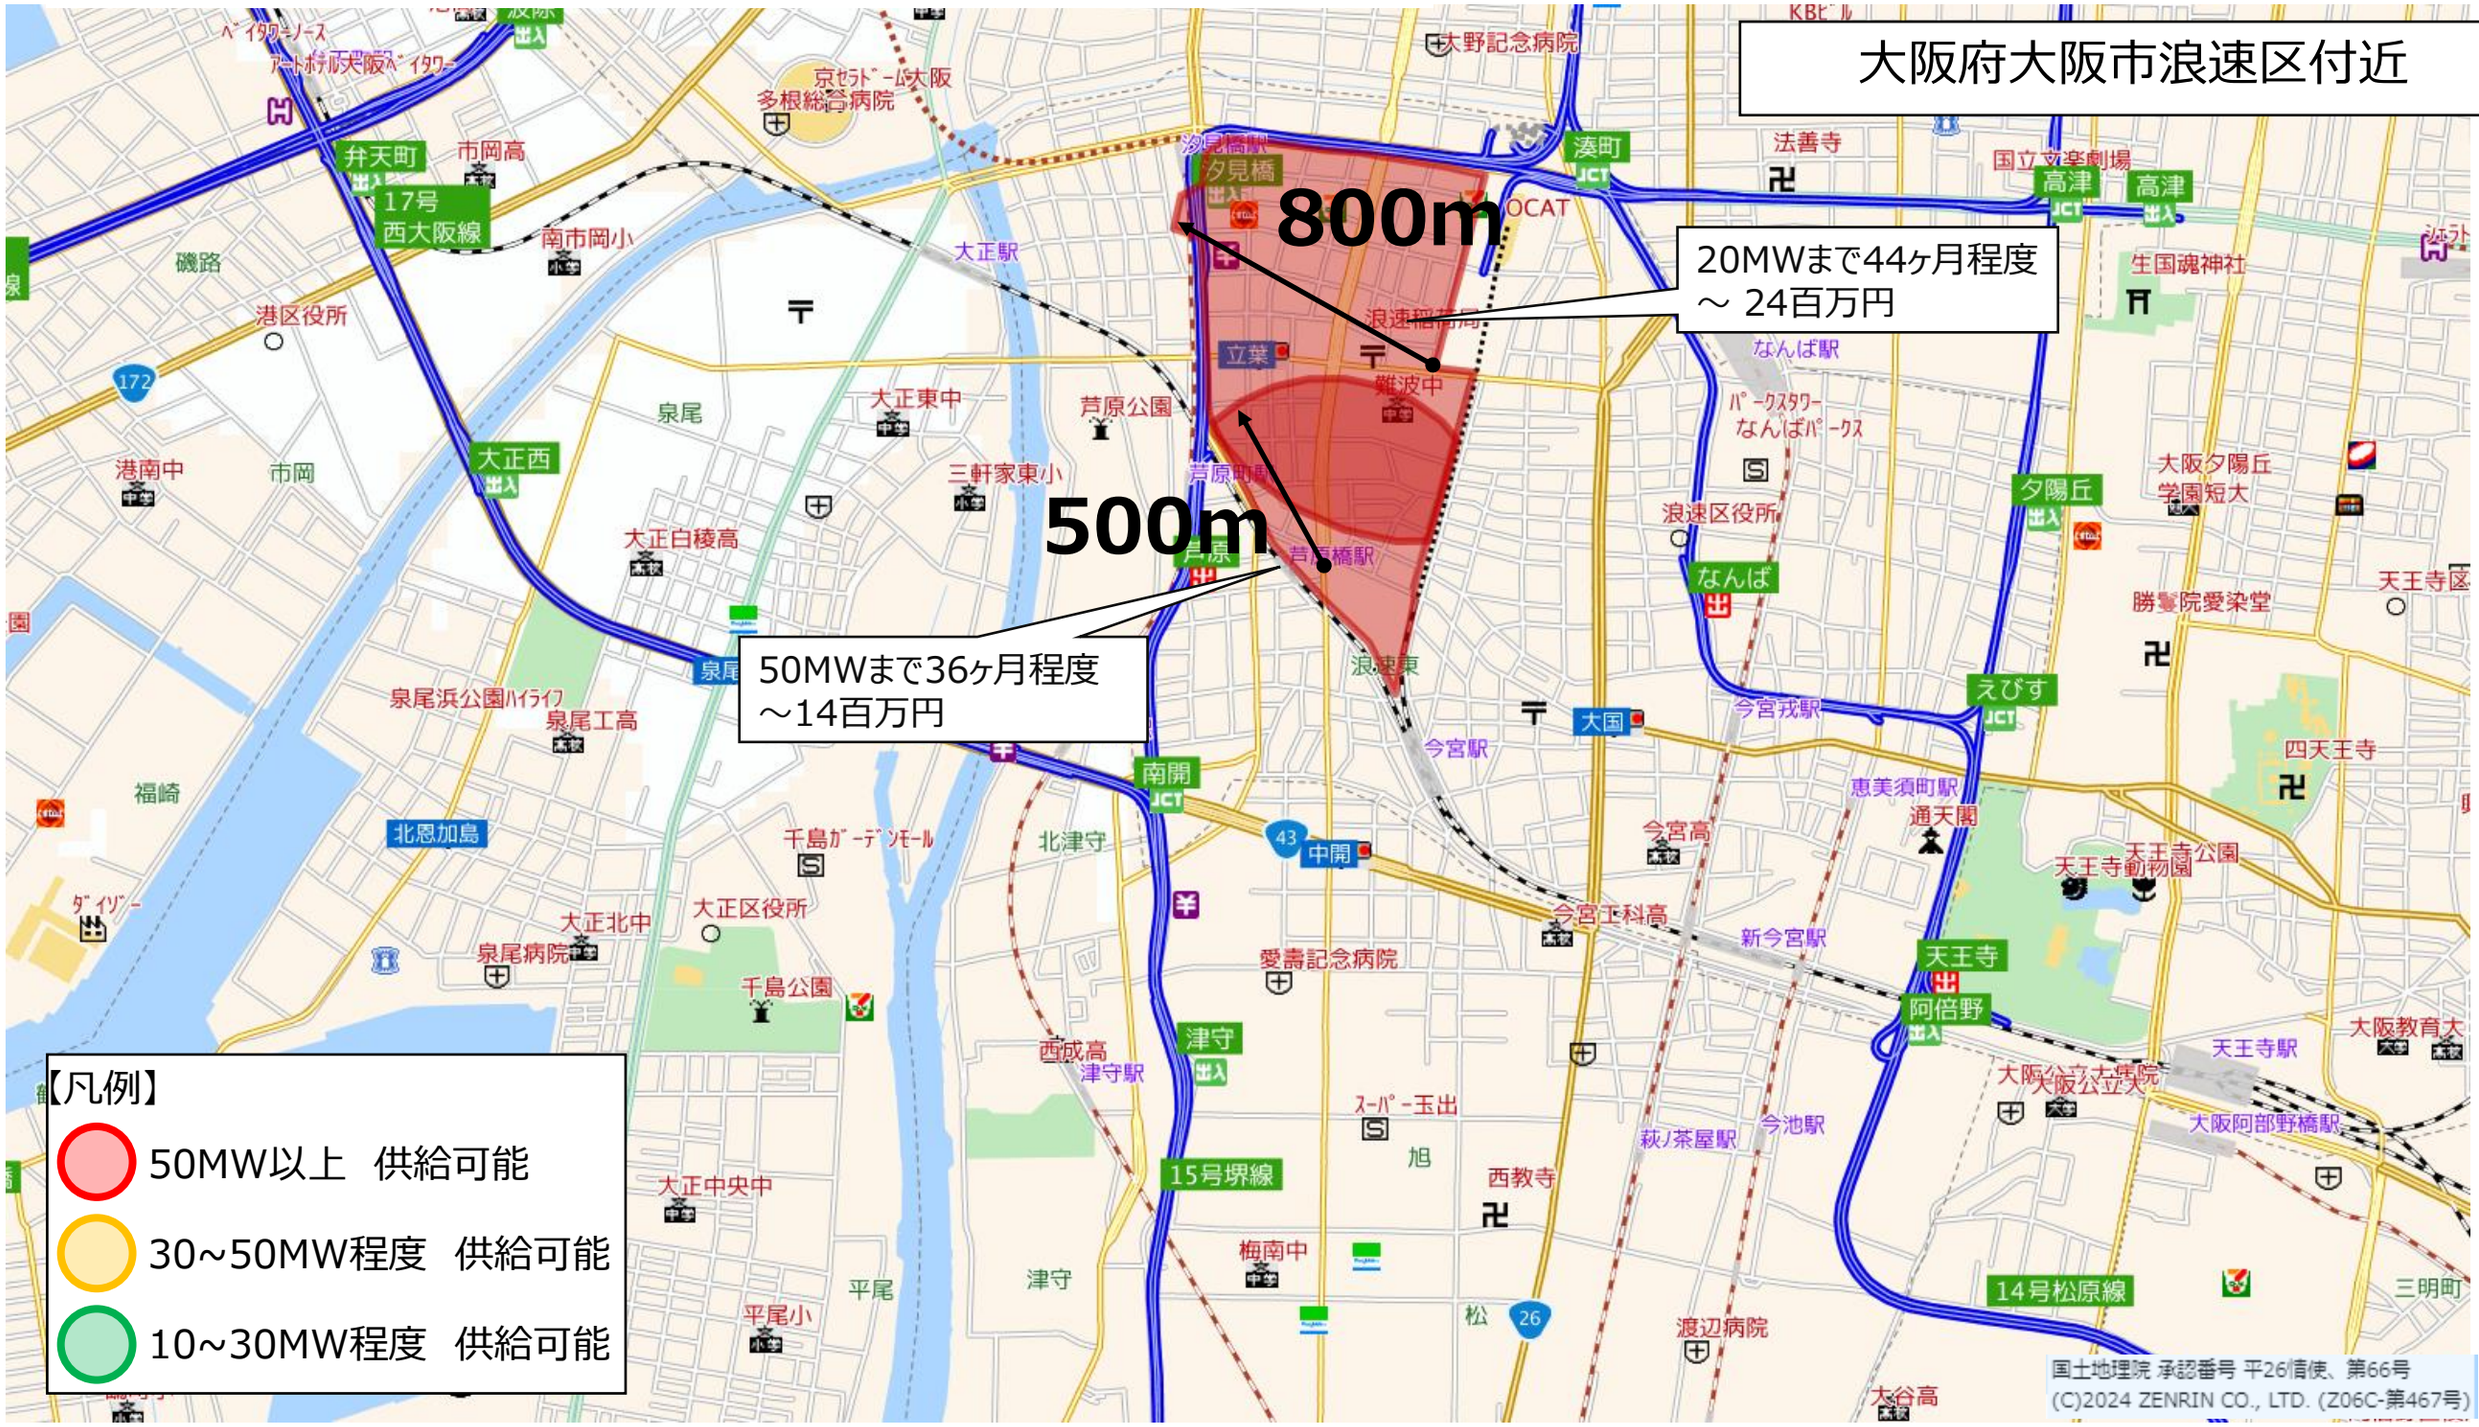

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪中部（堺市堺区周辺）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪中部】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社

（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪中部（久宝寺駅周辺）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪中部】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪南部（河内長野市周辺）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪南部】」へ戻る

大阪府河内長野市付近

〒1300m

40MWまで65ヶ月程度
～85百万


【凡例】
- 50MW以上　供給可能
- 30~50W程度　供給可能
- 10~30MW程度　供給可能

国土地理院 承認番号 平26情使、第66号
(C)2024 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大阪南部（泉佐野市周辺）】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【大阪南部】」へ戻る

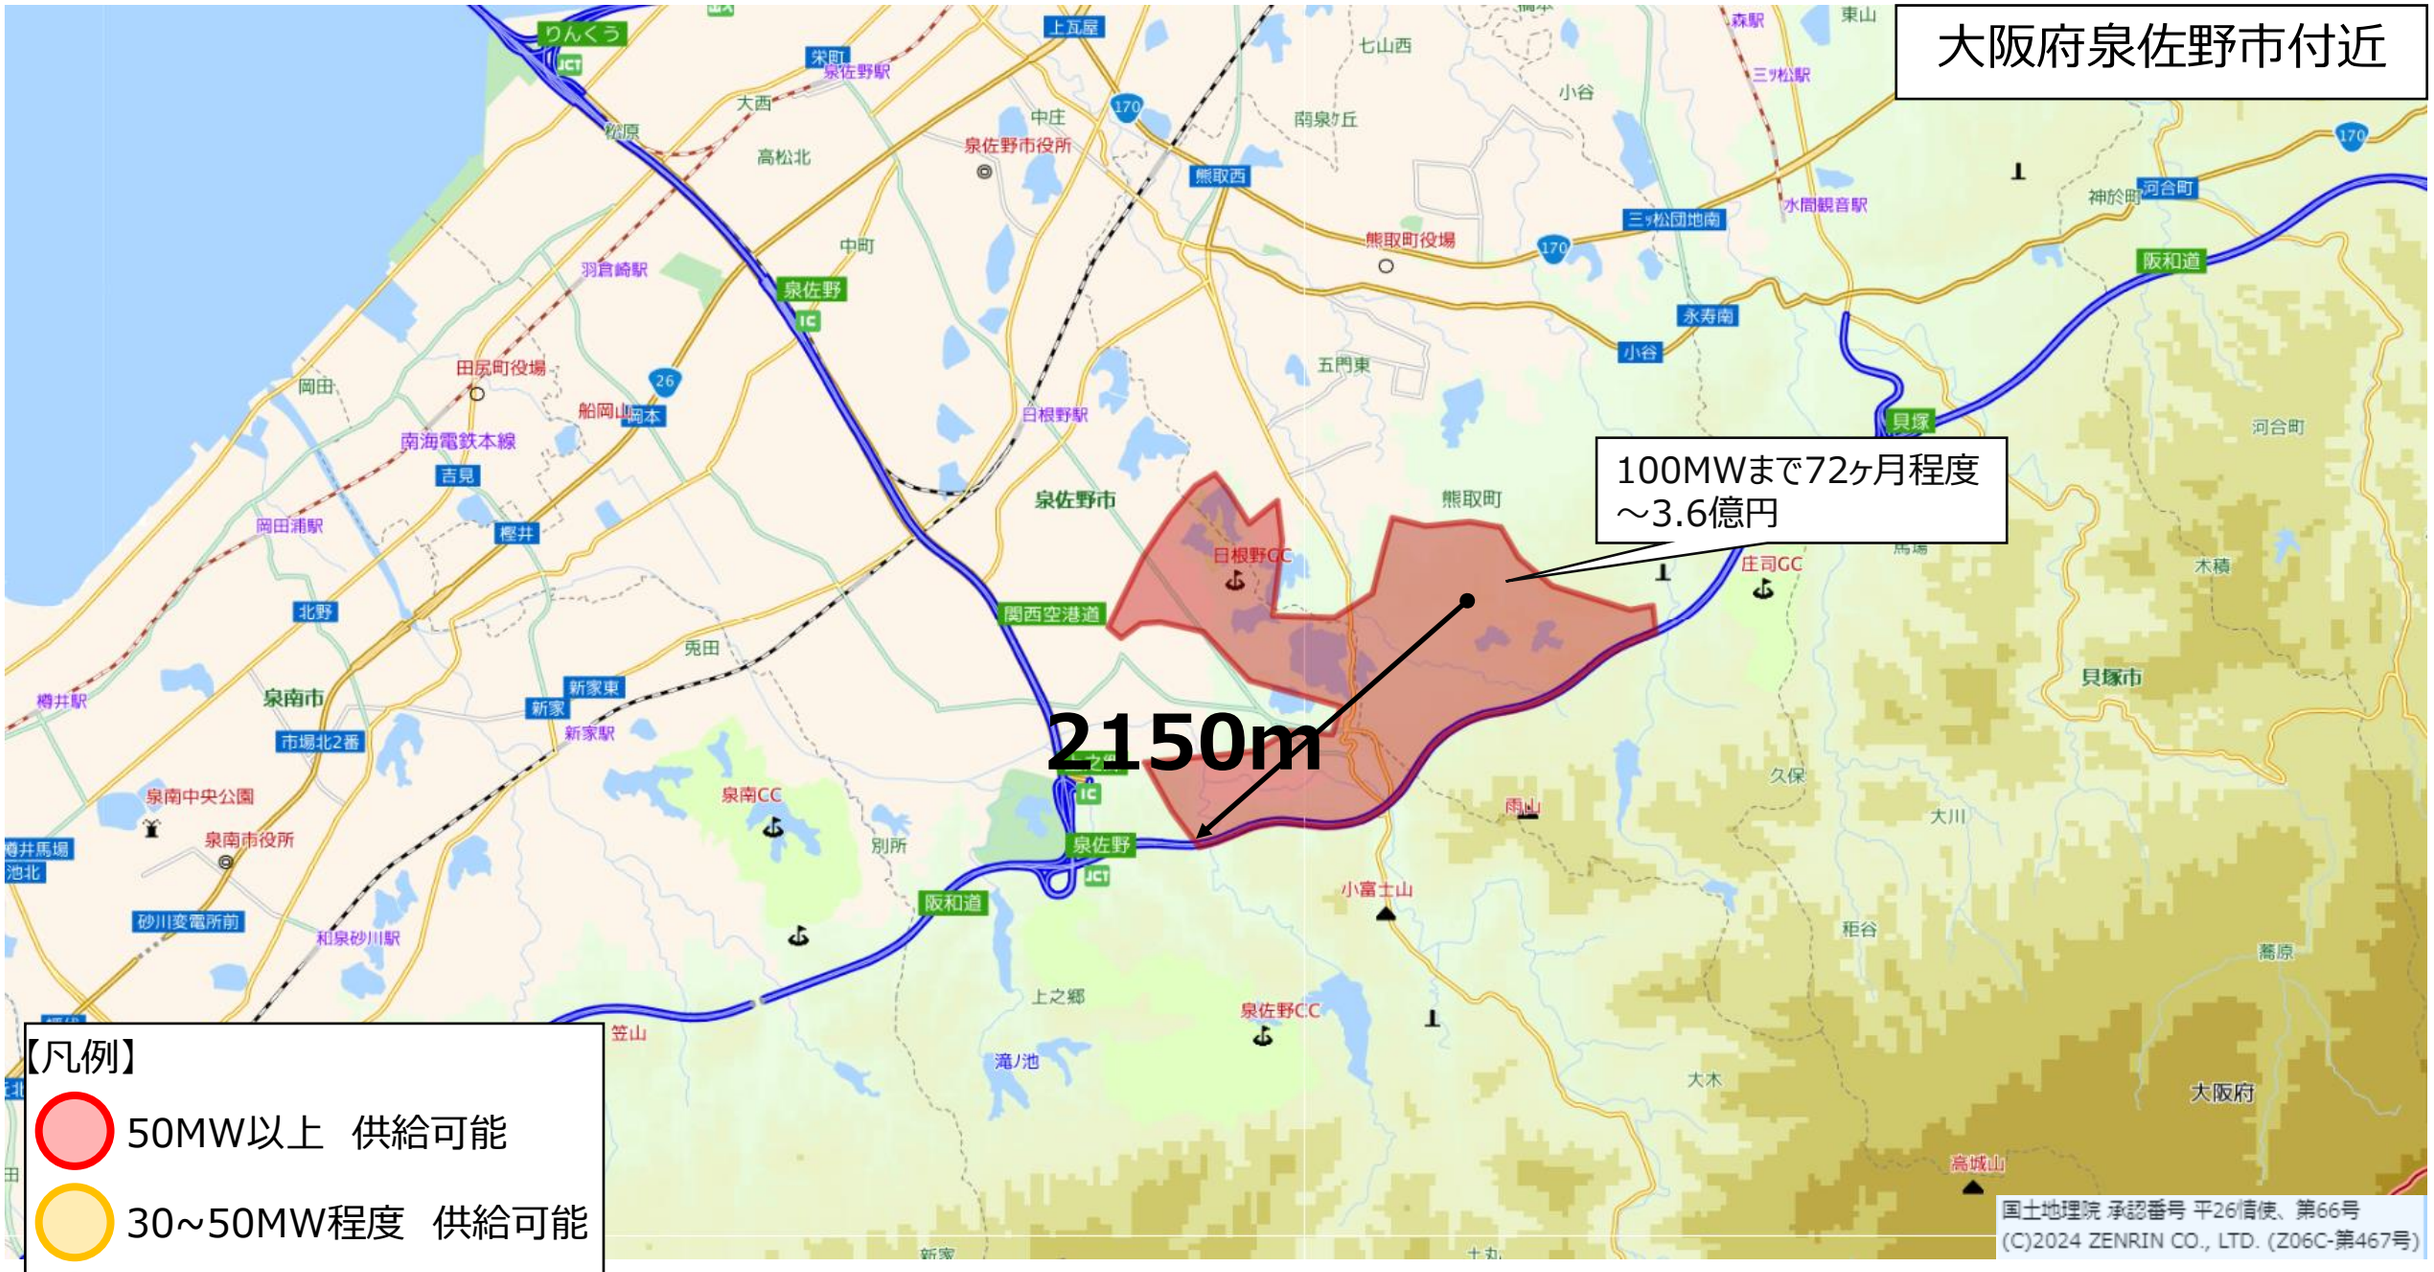

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県（川西市北部）】

「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　阪神】」へ戻る

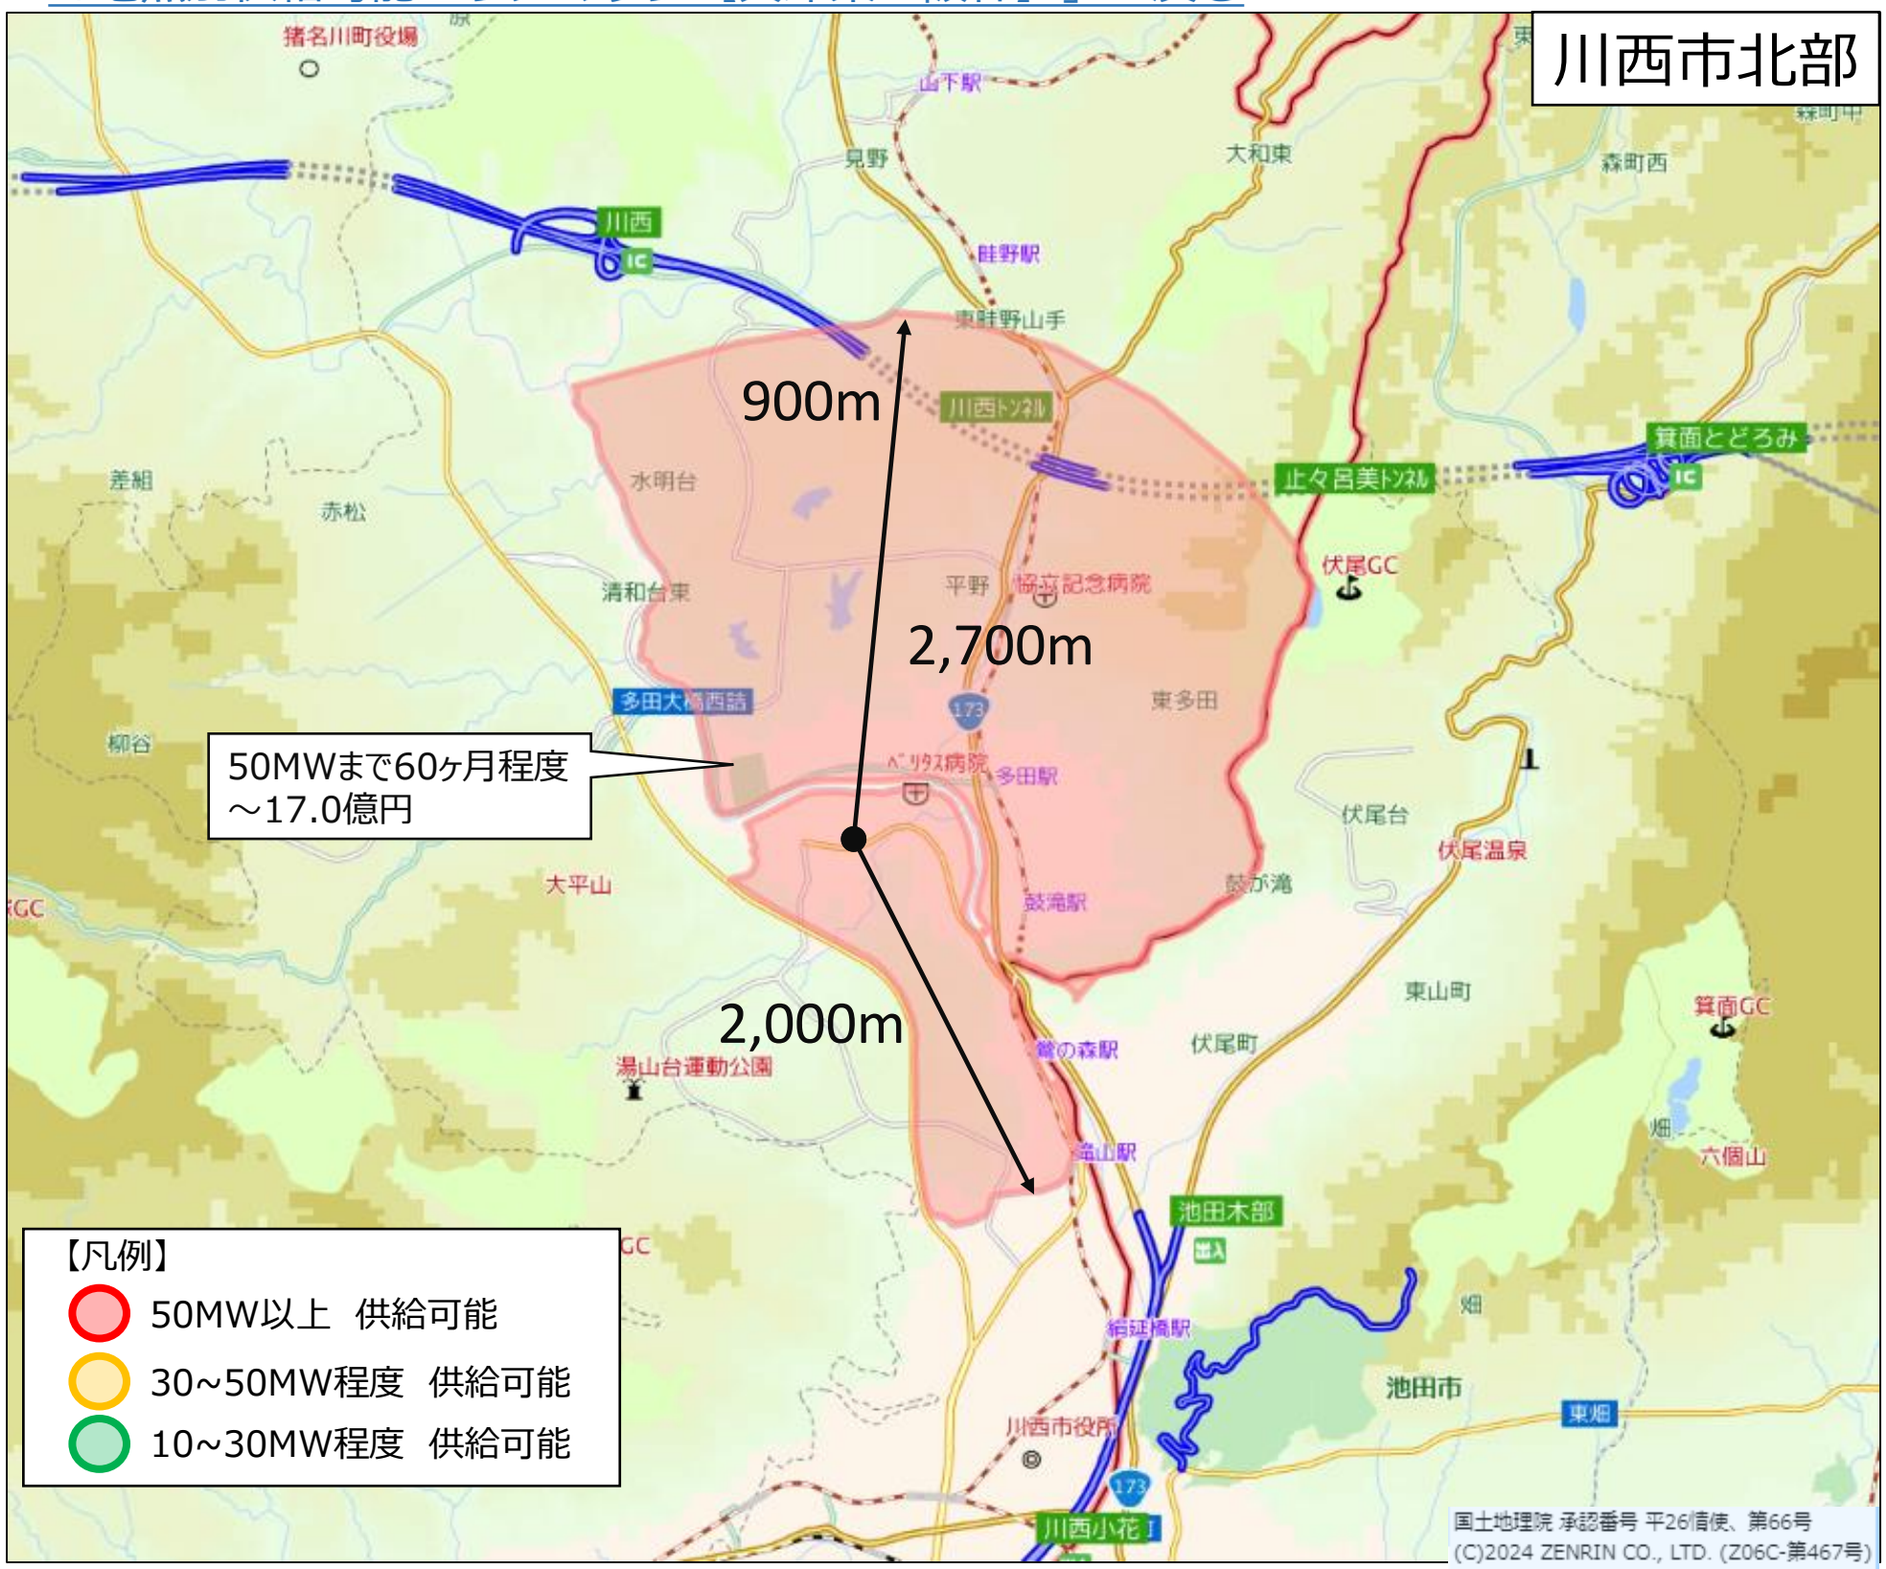

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県（川西市南部）】

「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　阪神】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県（伊丹市、宝塚市）】

「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　阪神】」へ戻る


宝塚市、伊丹市周辺



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県　JR伊丹駅周辺】


「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　阪神】」へ戻る

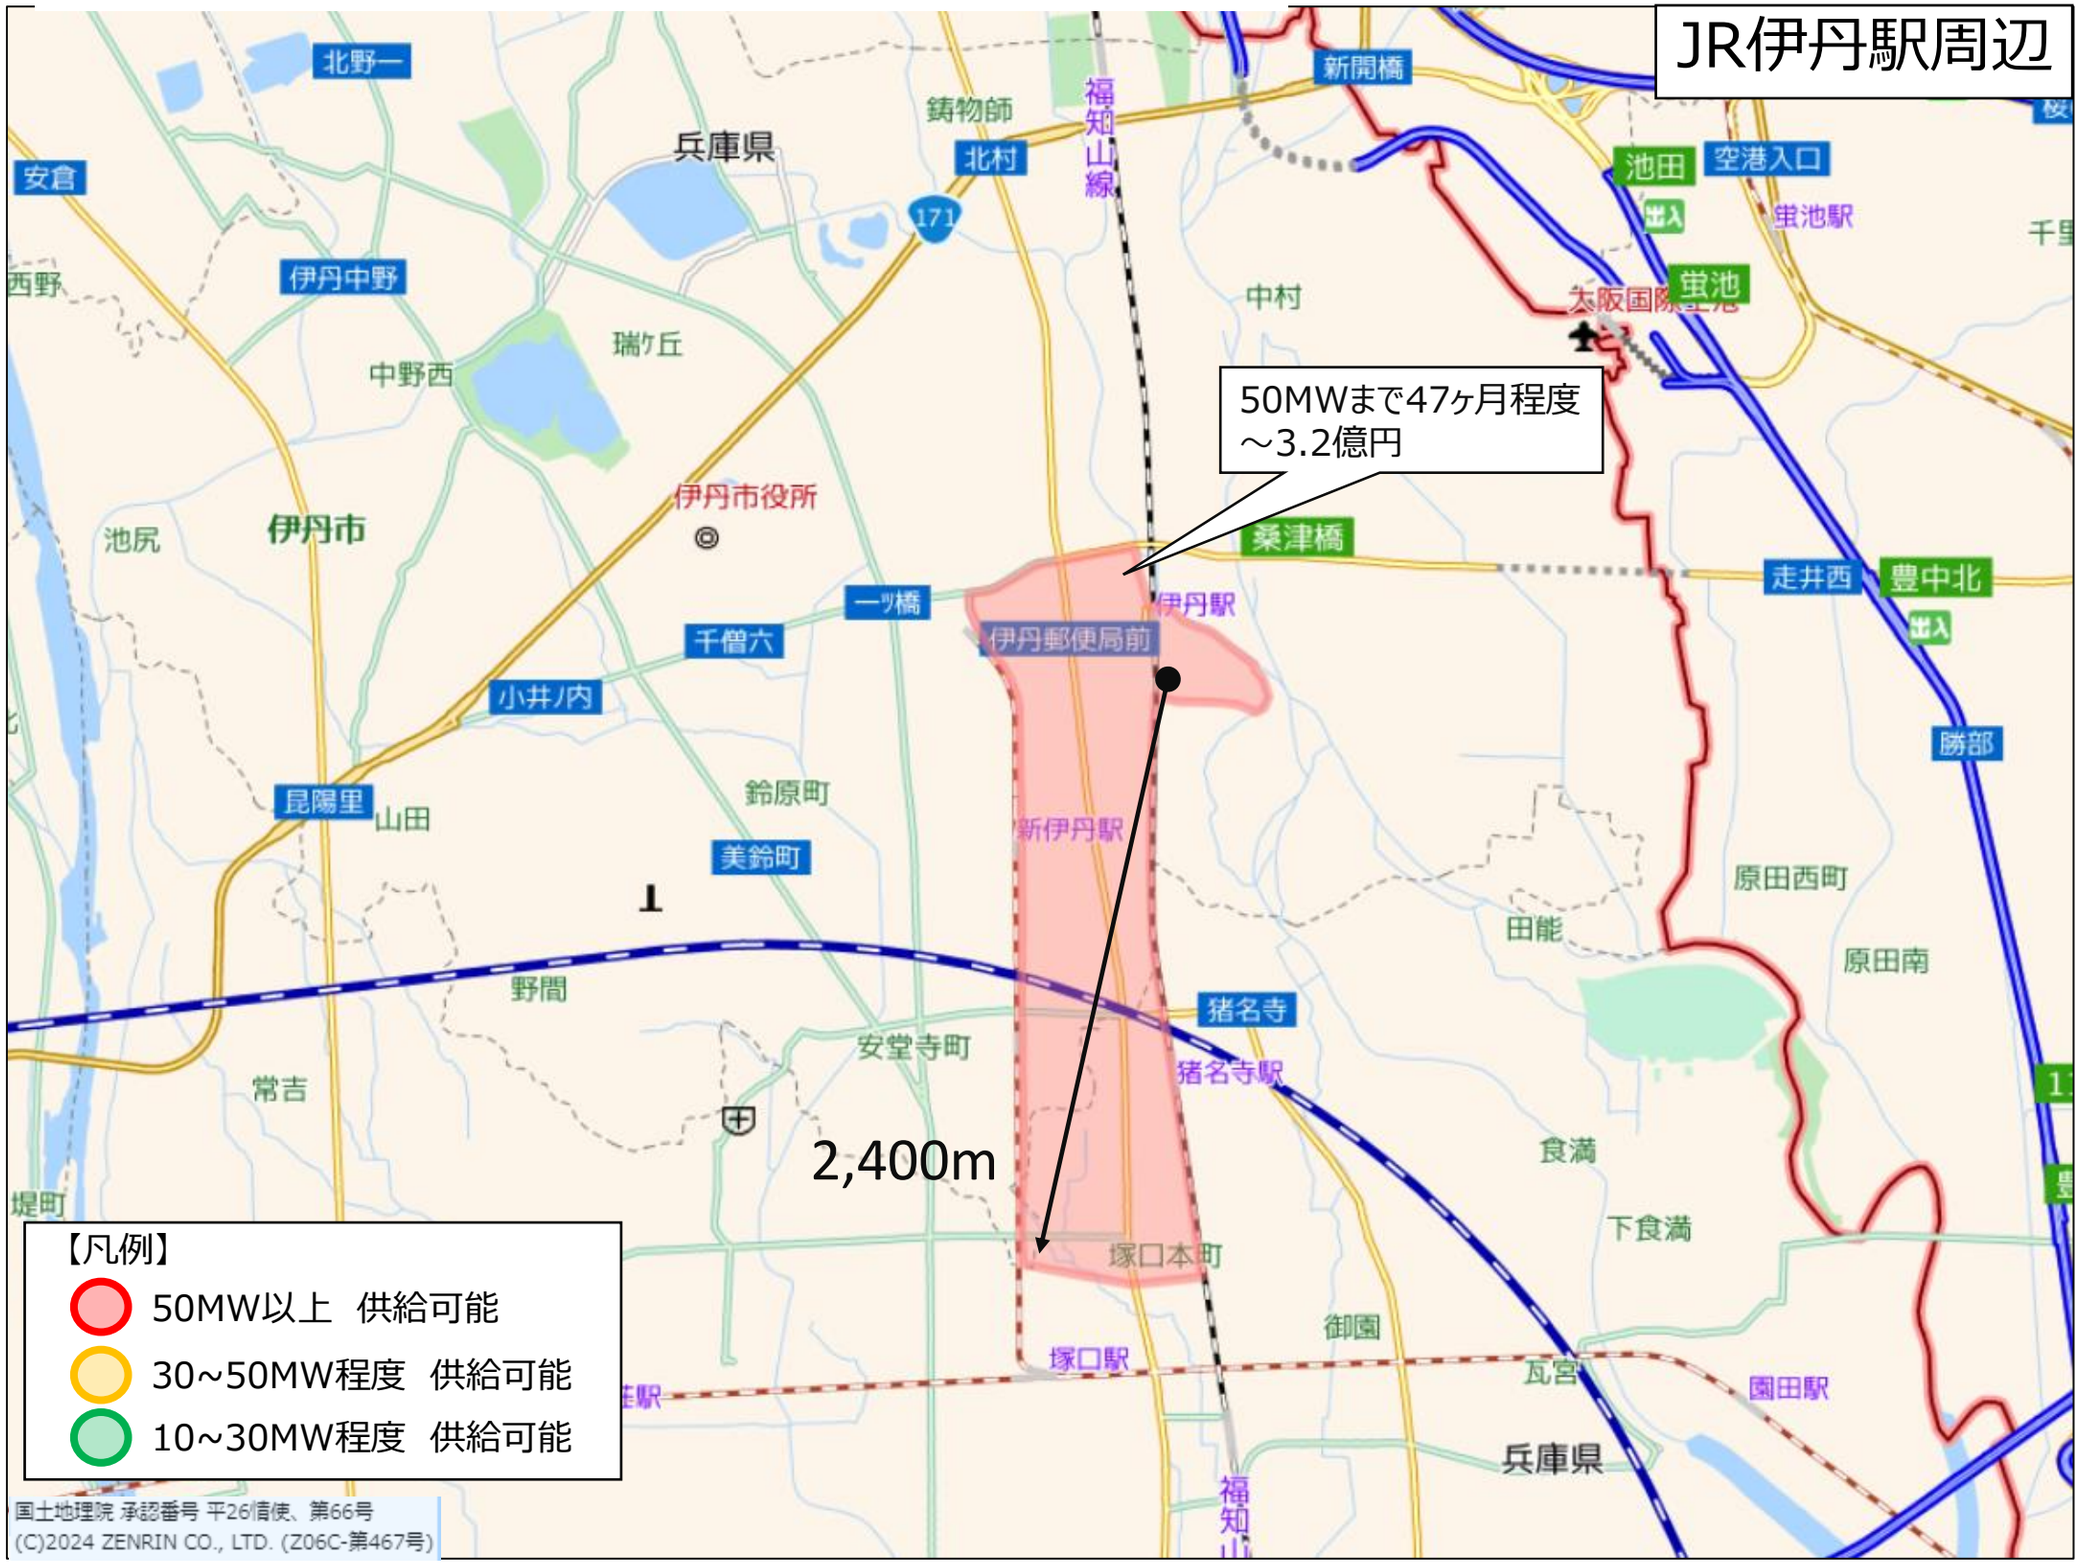

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県　尼崎市】


「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　阪神】」へ戻る

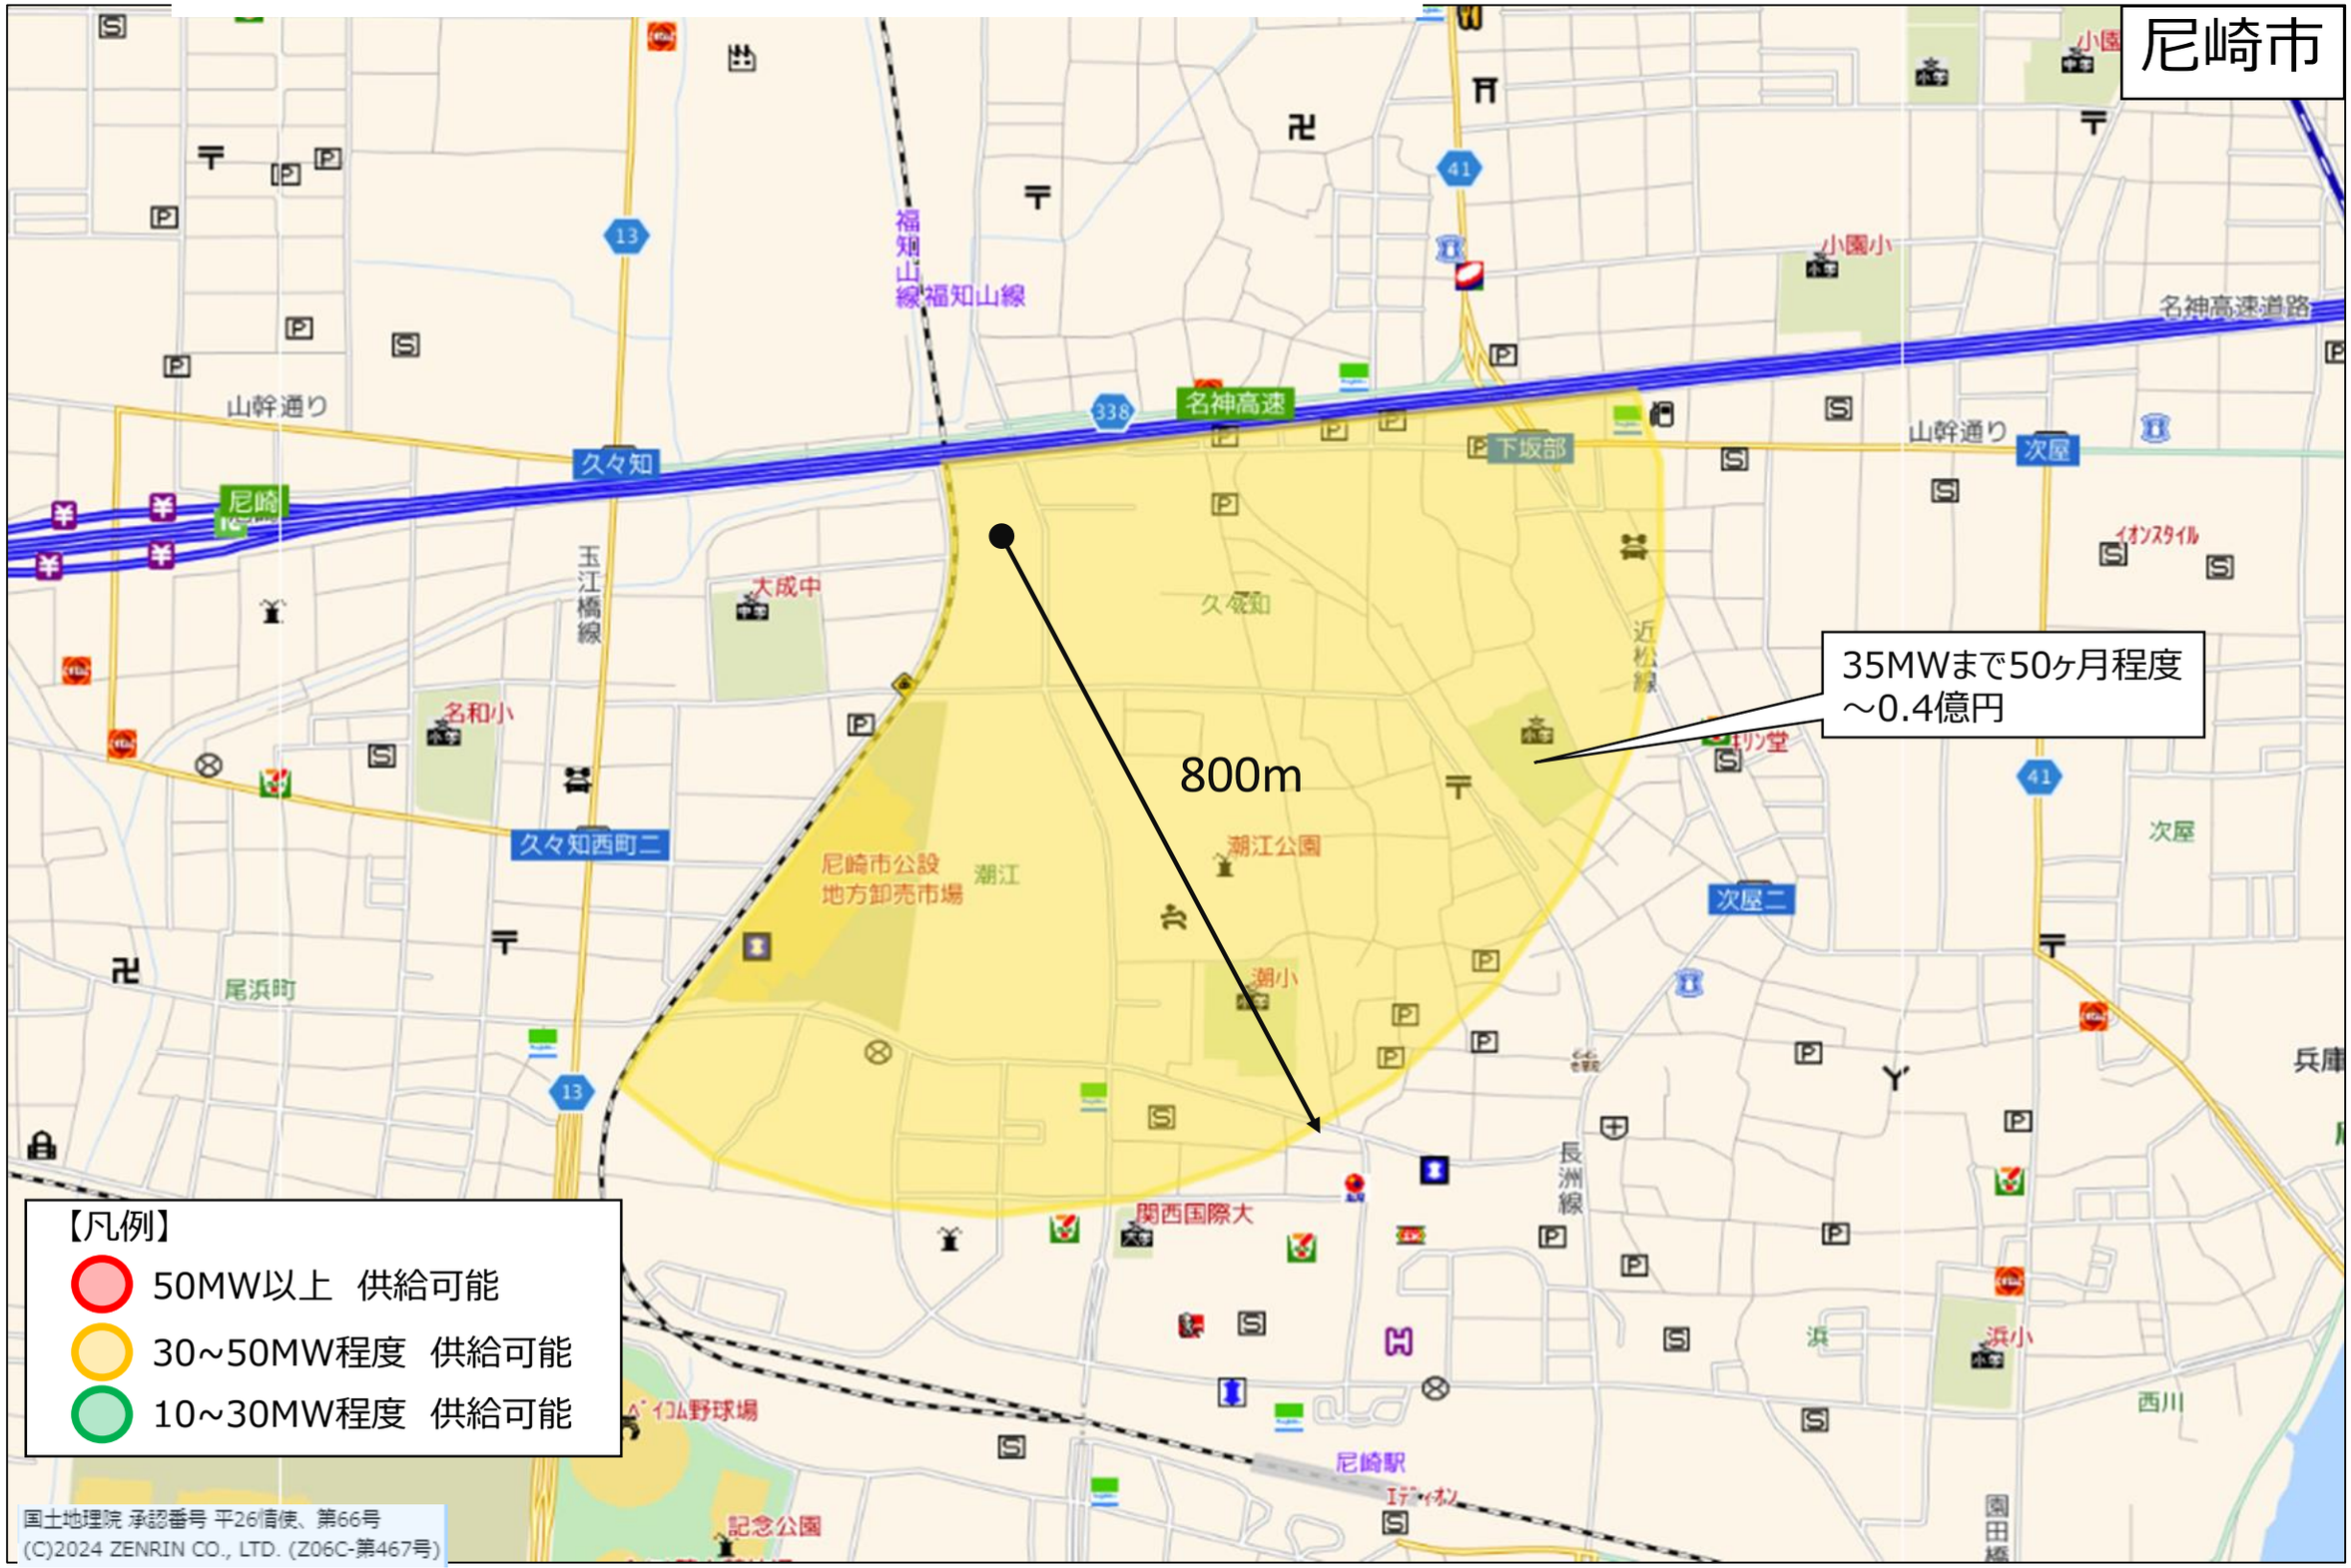

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県　神戸市北区】


「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　神戸】」へ戻る

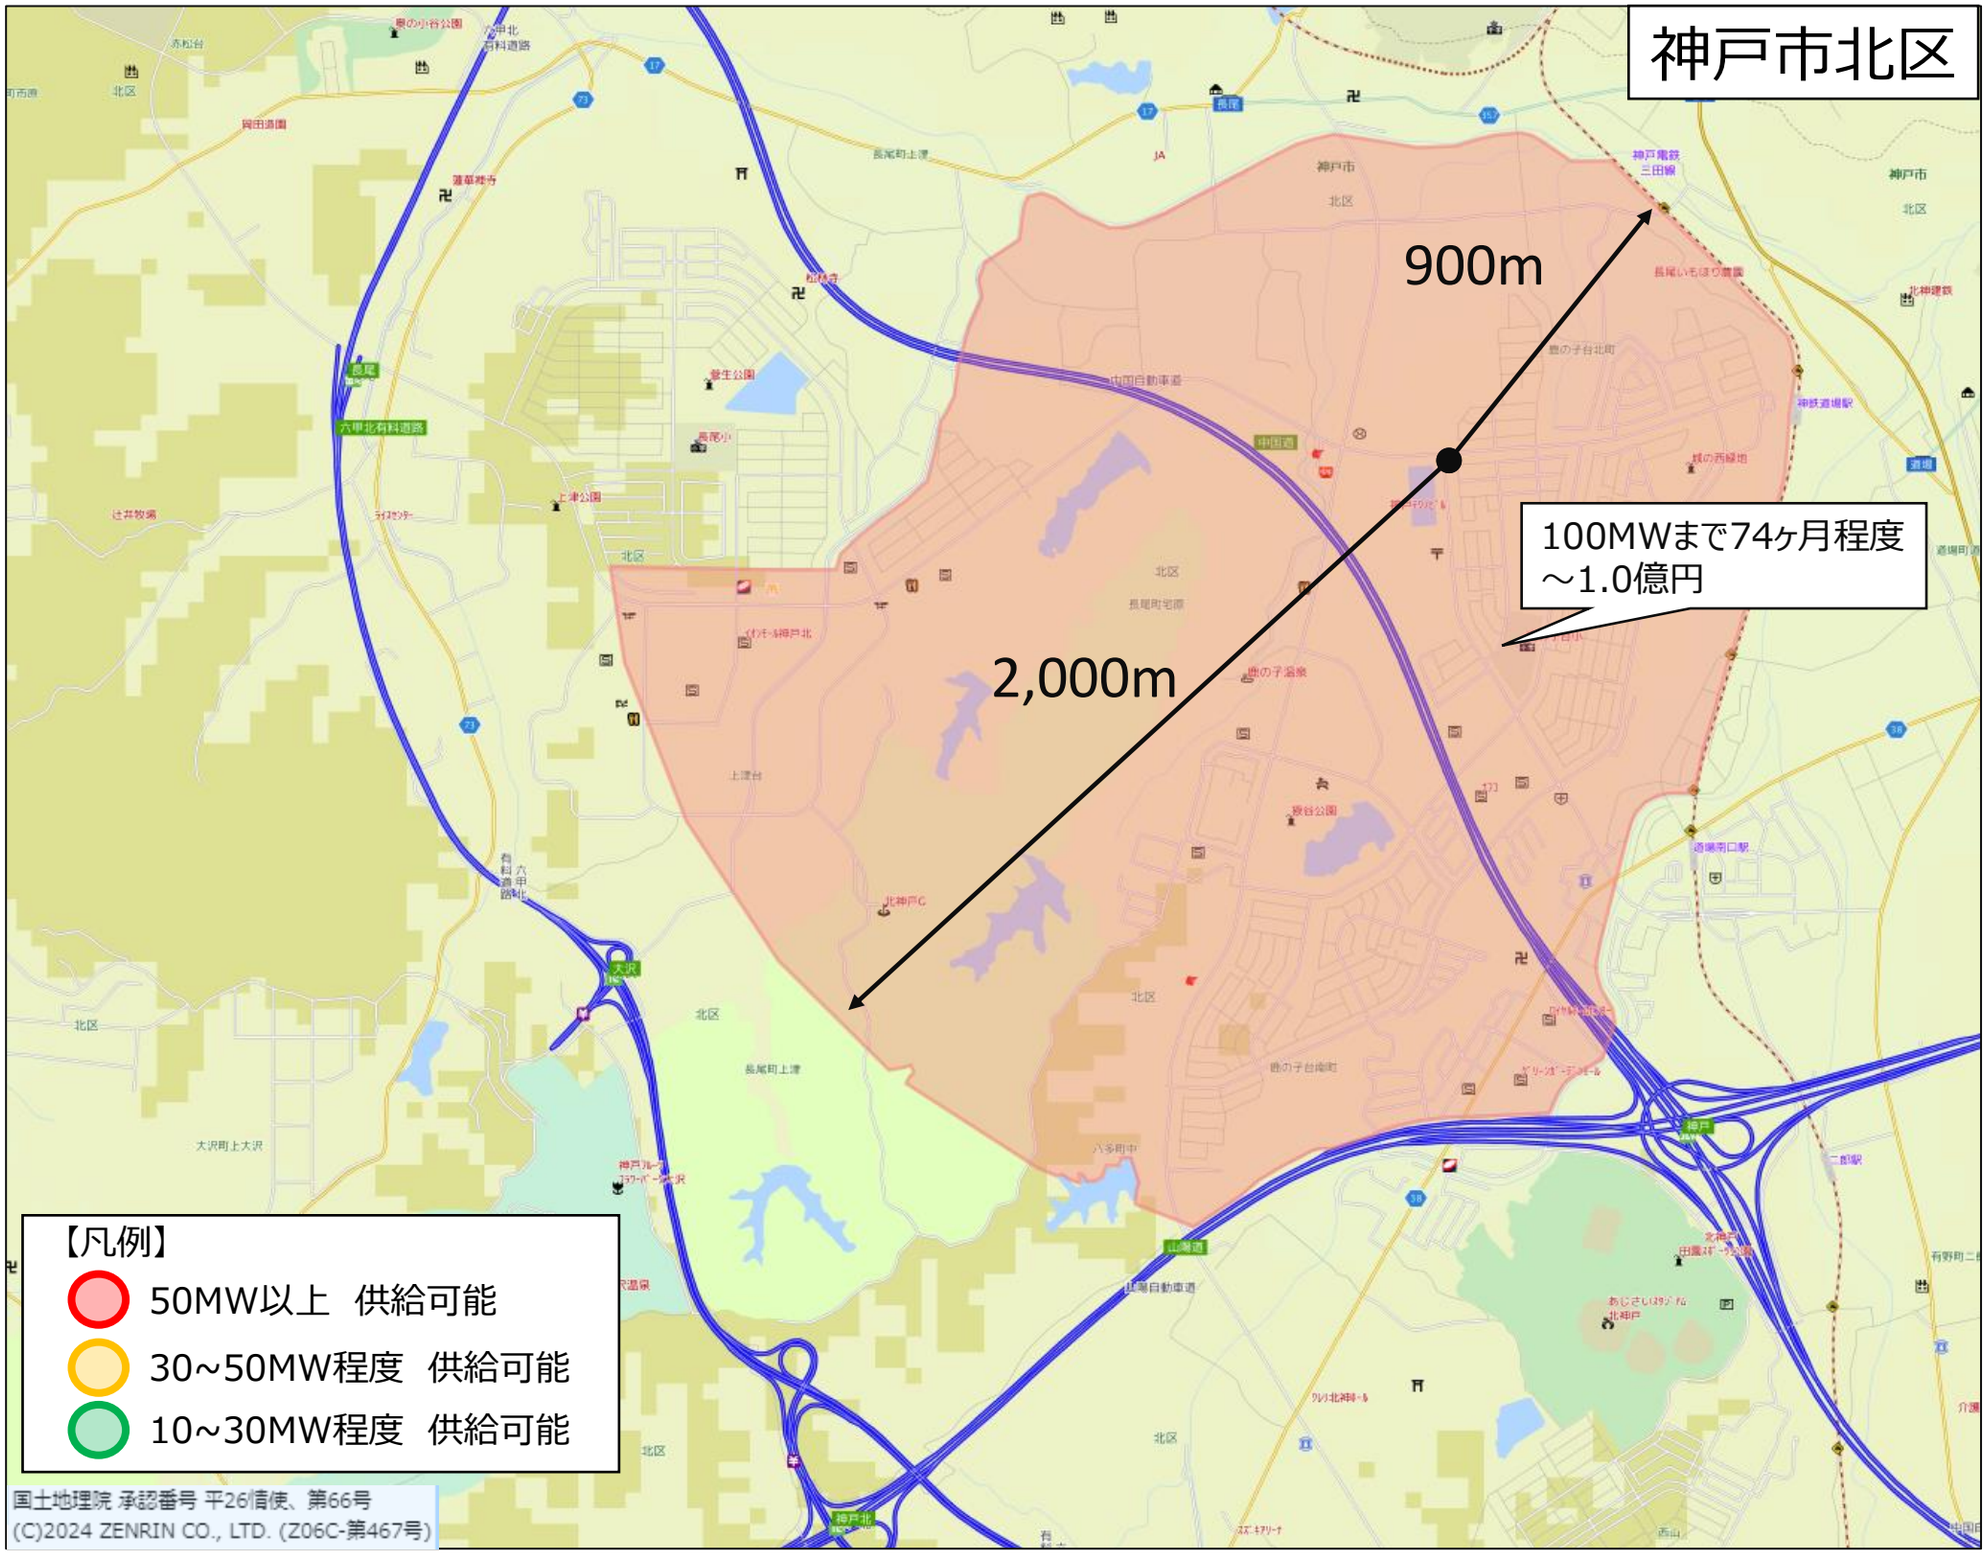

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県　西中央エリア周辺】

「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県　神戸】」へ戻る

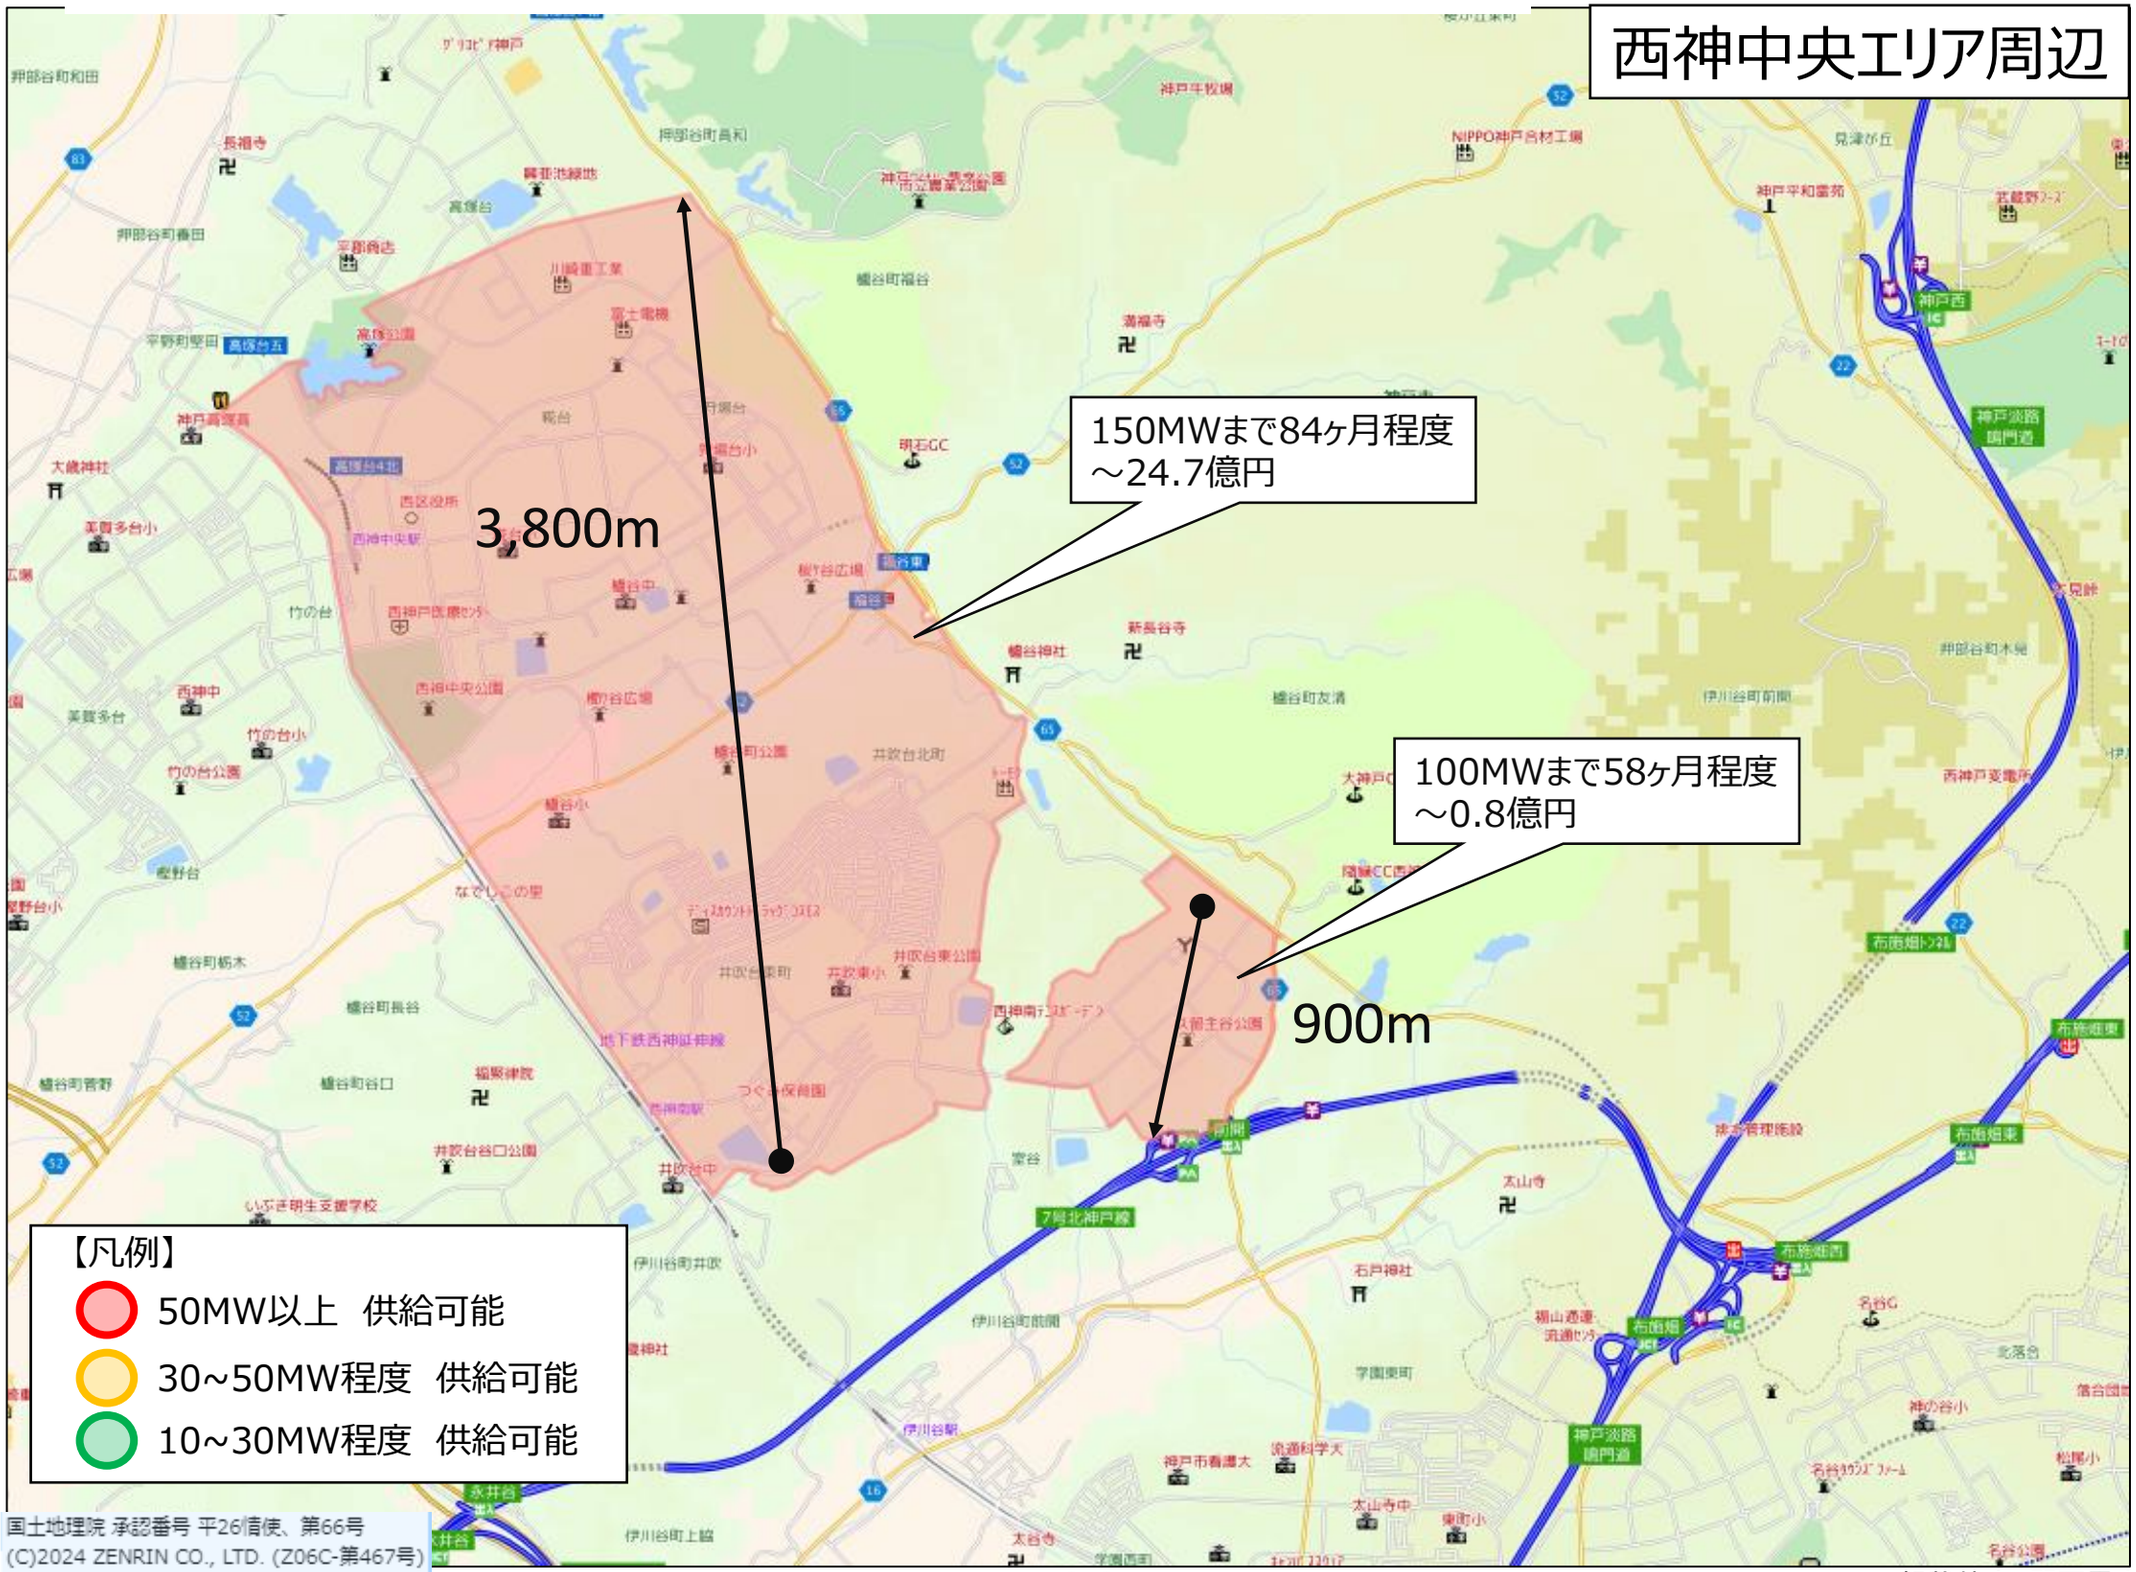

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県（小野市）】

「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県 東播磨】」へ戻る

小野市周辺



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【兵庫県（赤穂市）】


「地点別供給可能エリアマップ【兵庫県 西播磨】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【奈良市（北部）】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】」へ戻る

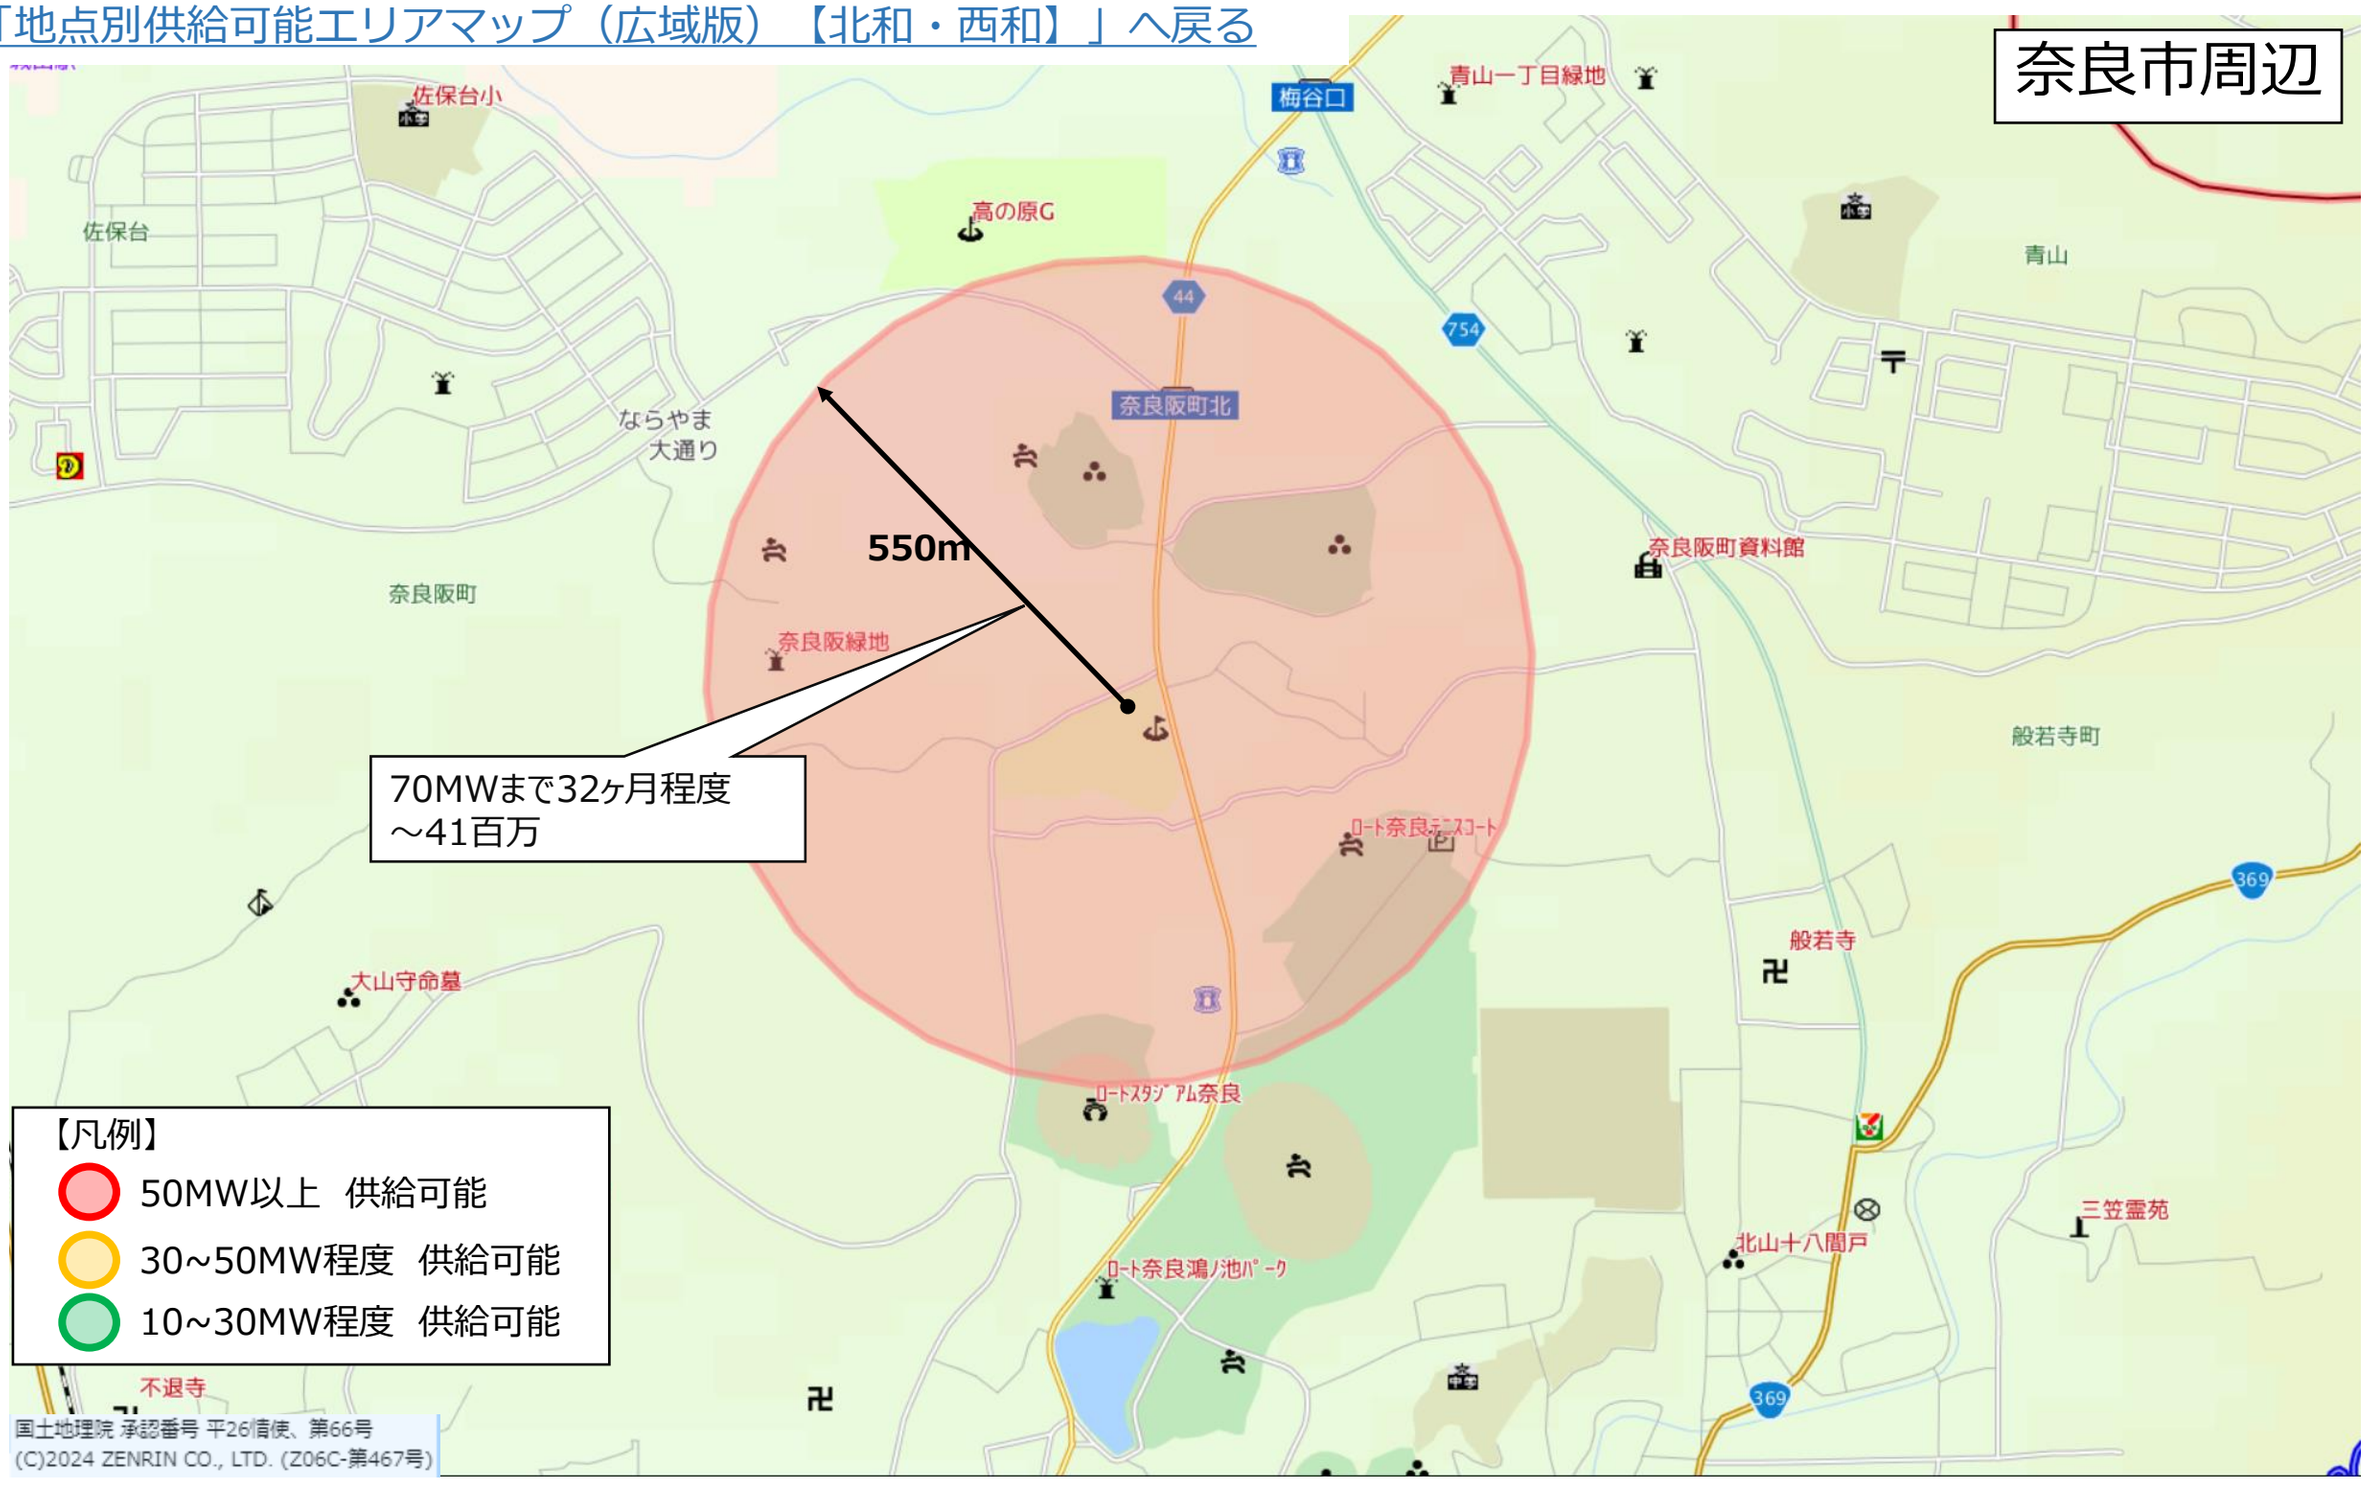

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【奈良市（南部）】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】」へ戻る

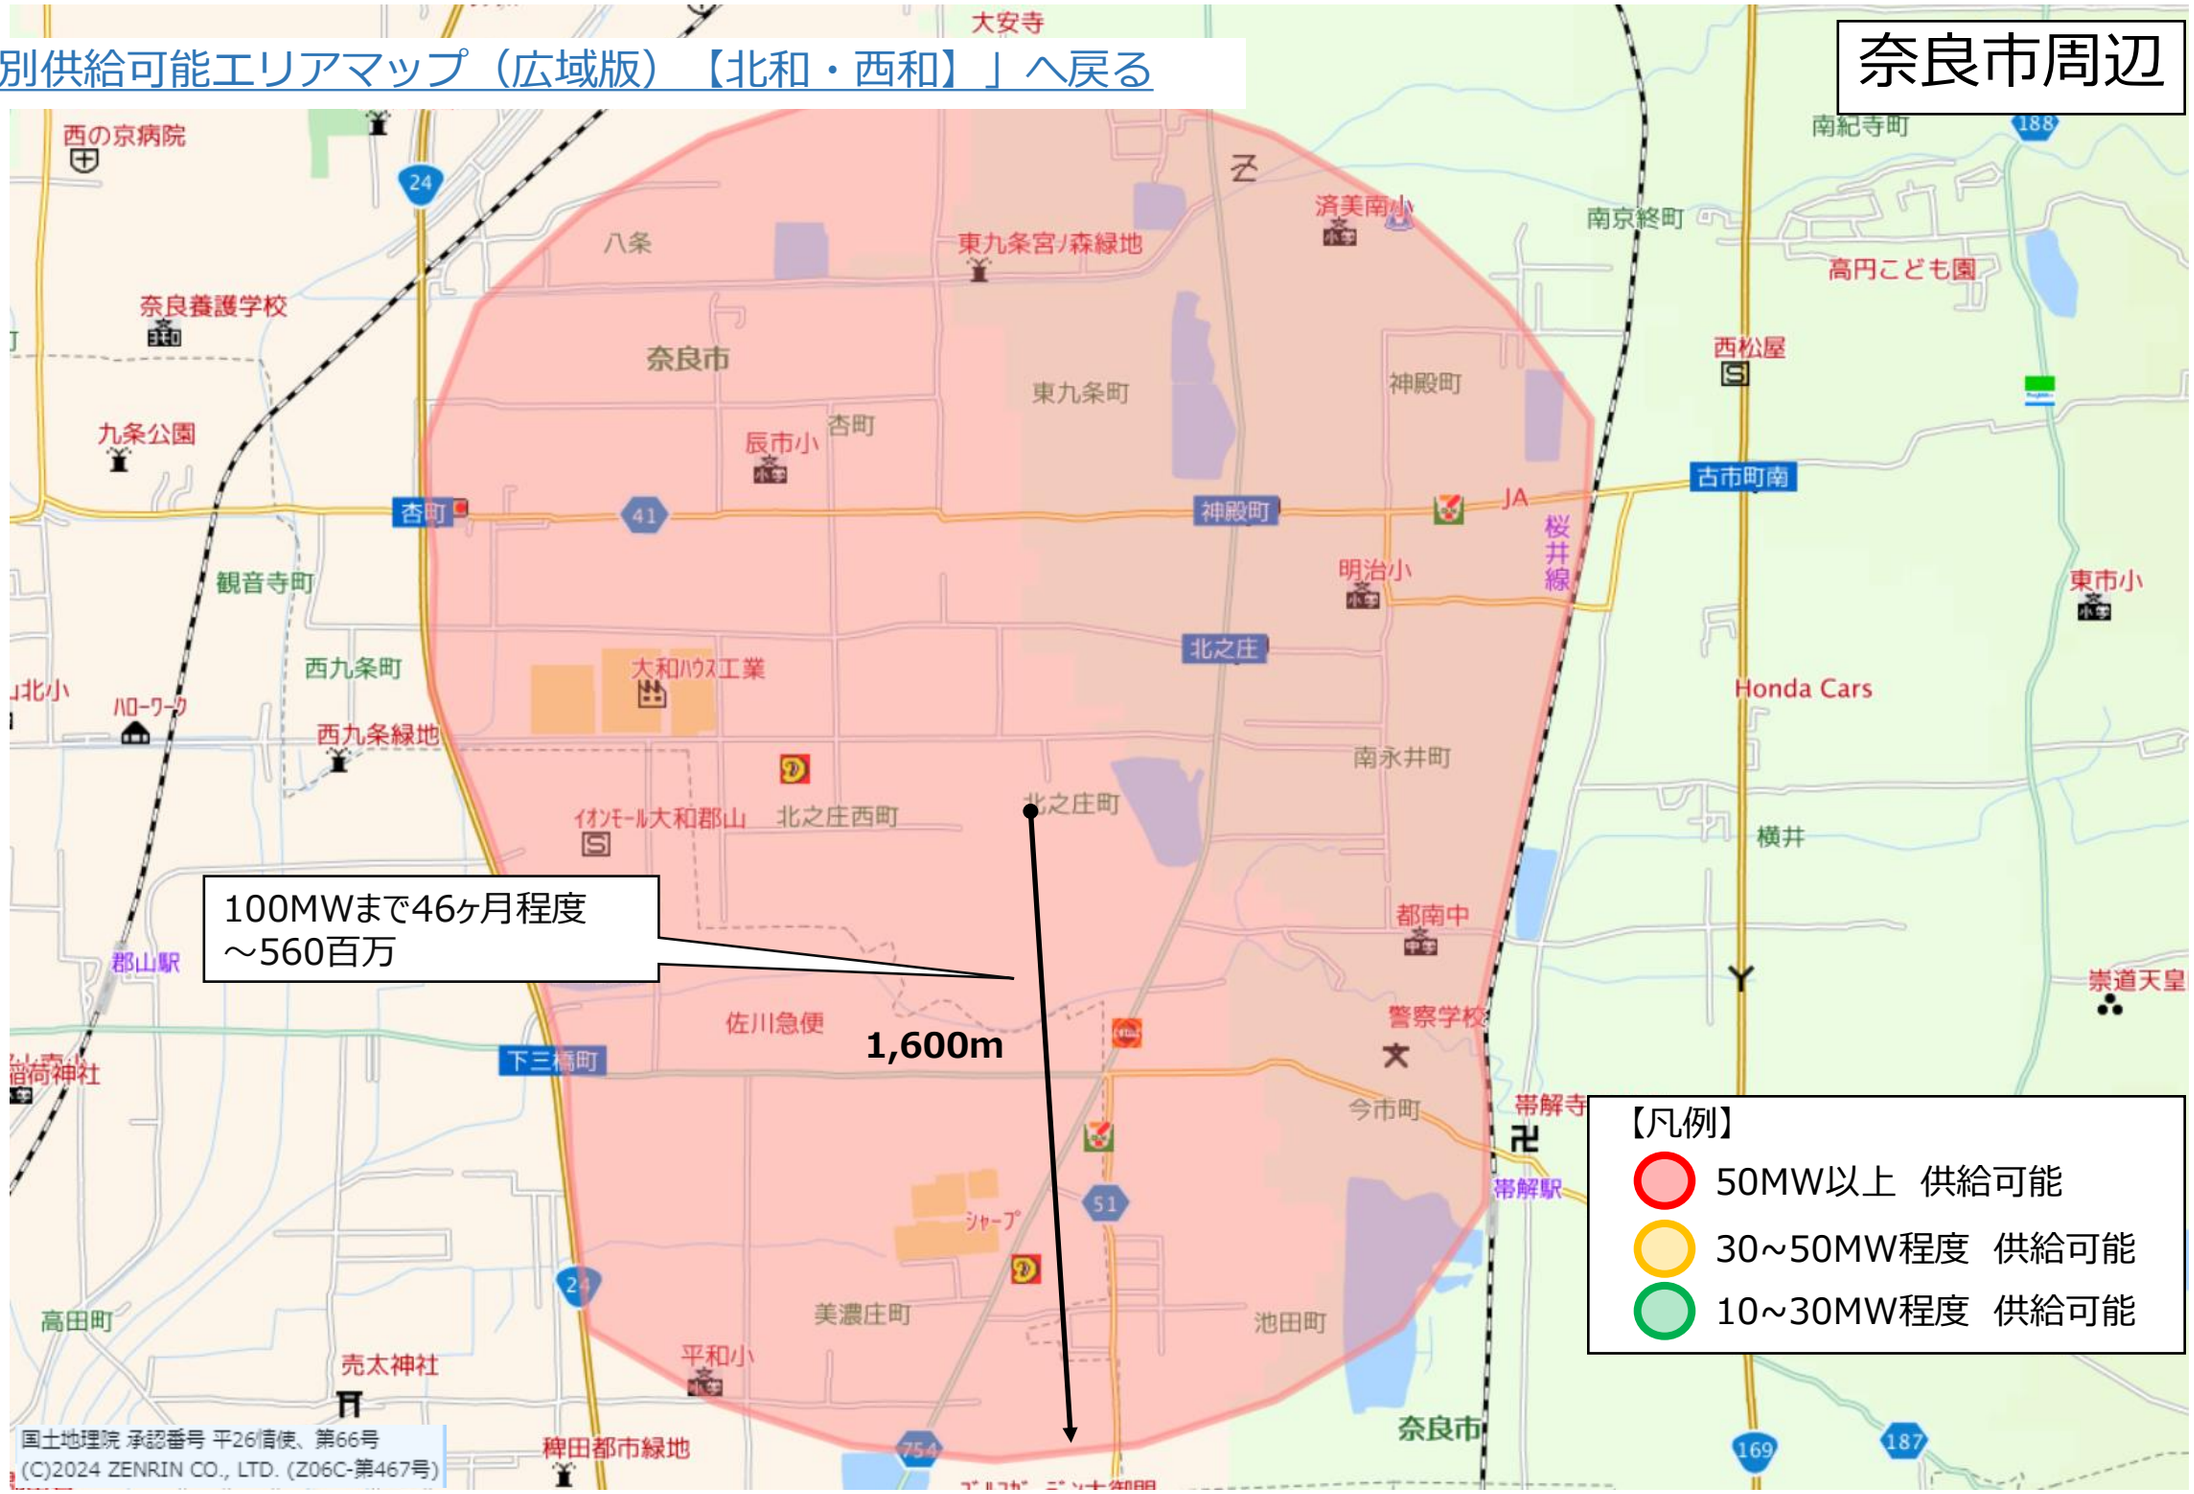

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大和郡山市（北西部）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】」へ戻る

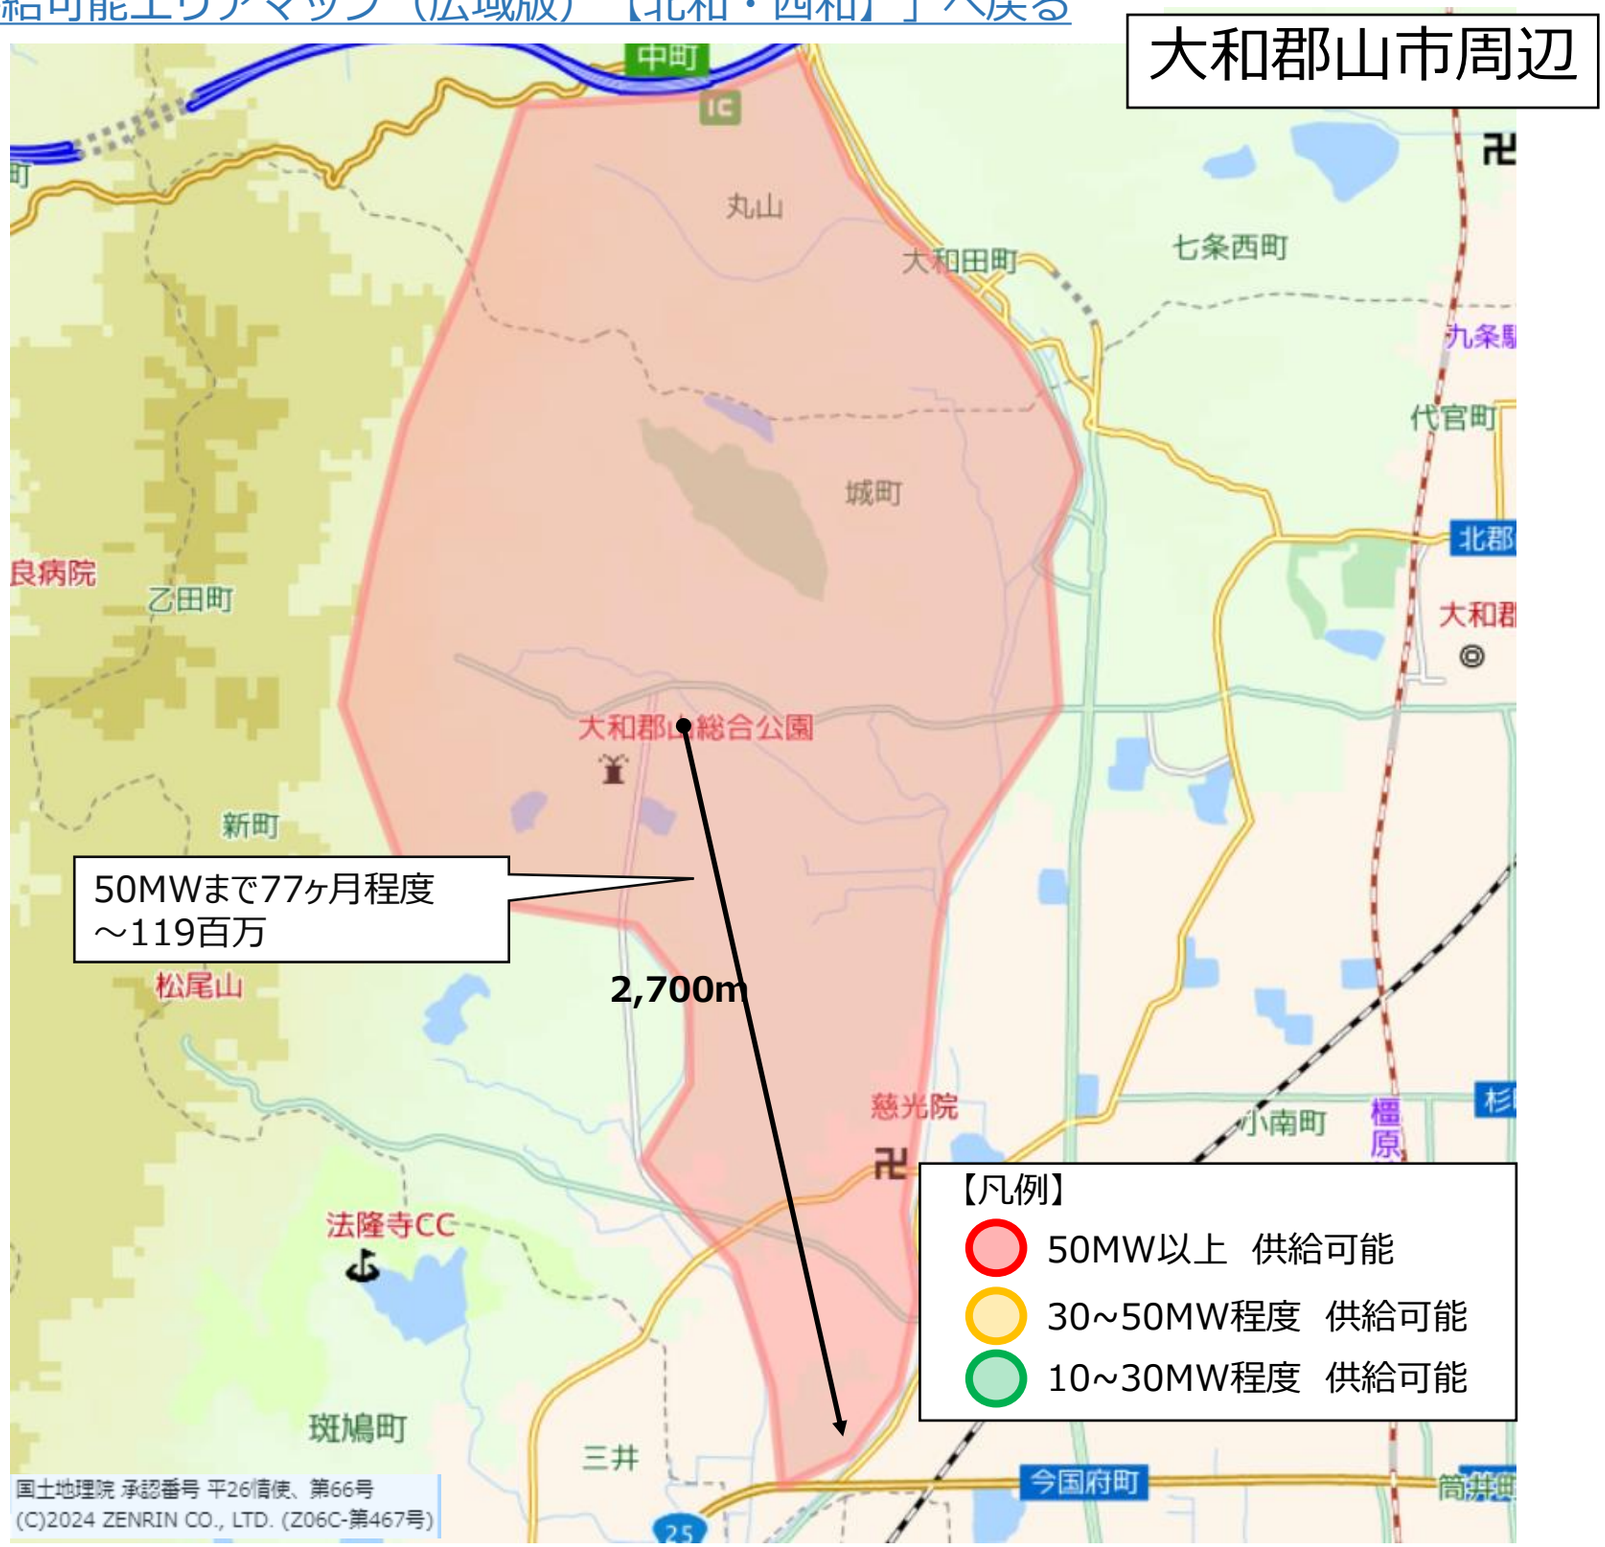

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【大和郡山市（南部）】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【安堵町周辺】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【北和・西和】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【香芝市】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【中和】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【葛城市・御所市】

「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【南和・吉野】」へ戻る

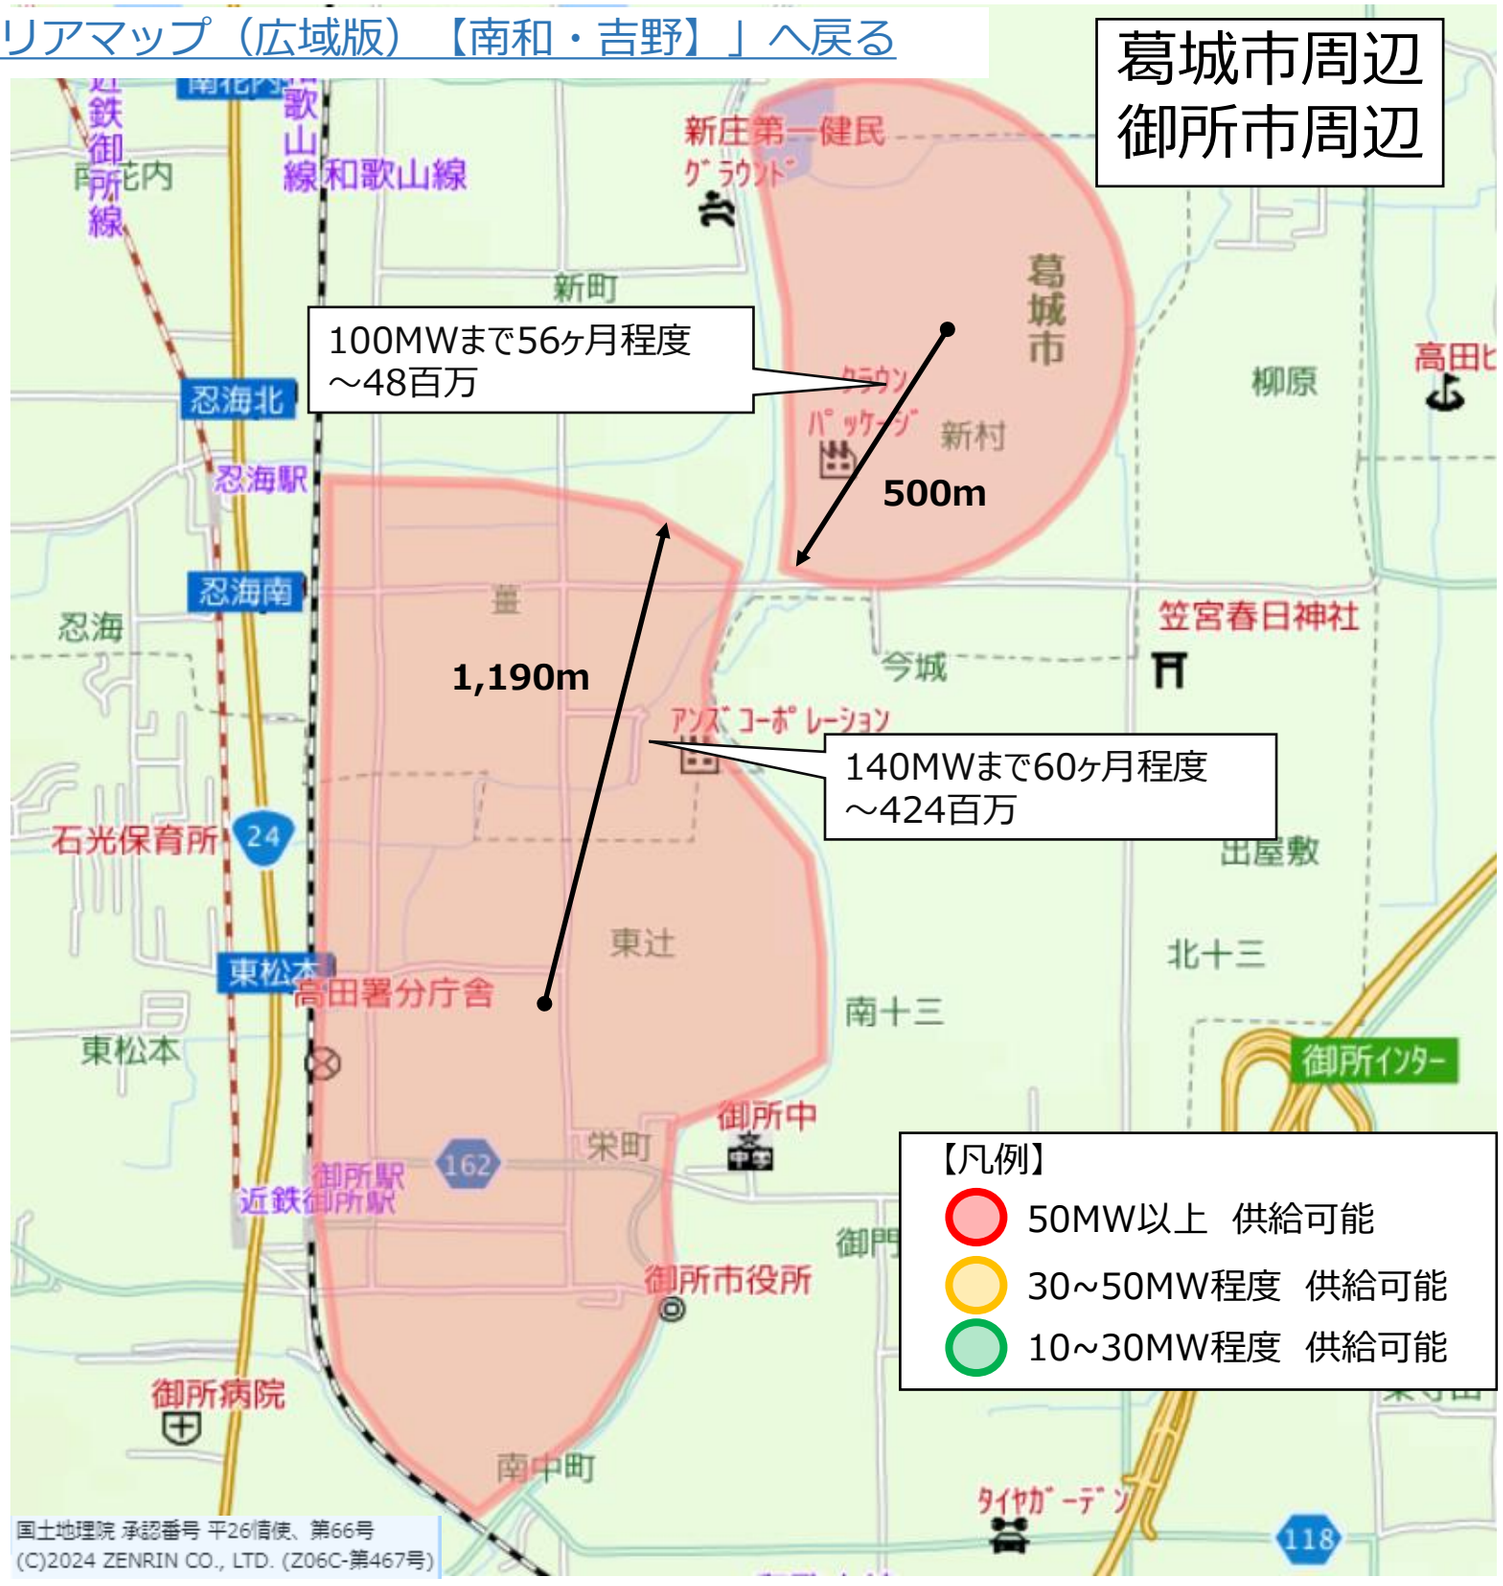

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【加太】


「地点別供給可能エリアマップ【多奈川・海南港】」へ戻る



転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給可能エリアマップ【熊野】


「地点別供給可能エリアマップ（広域版）【御坊】」へ戻る

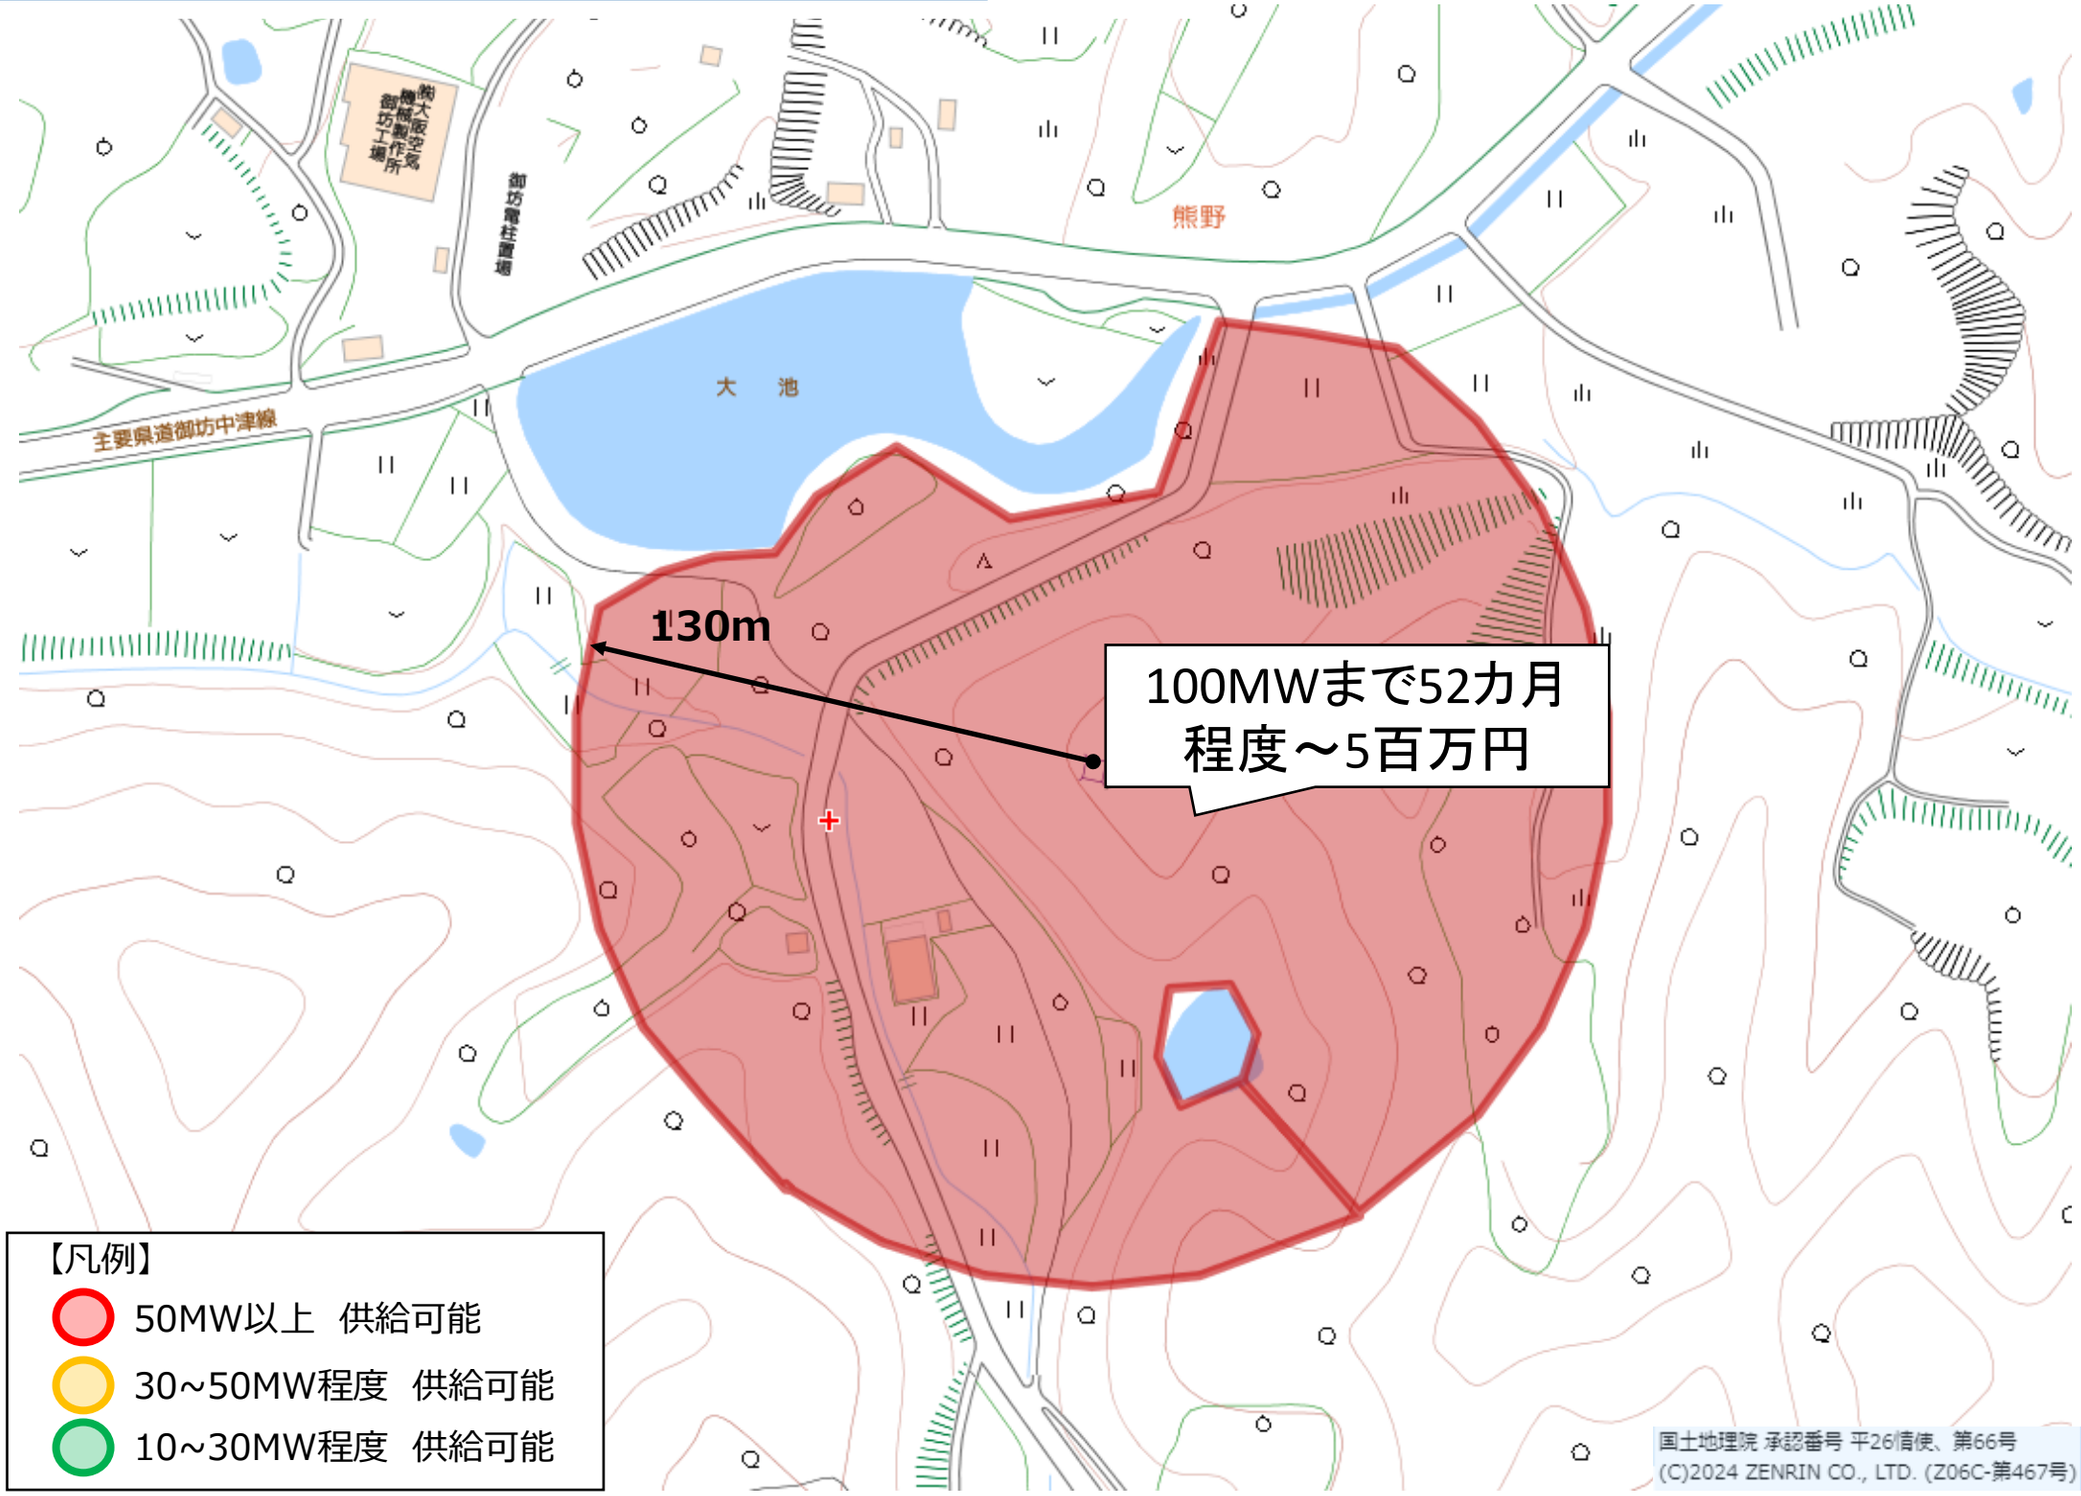

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

マップ余力以上の大規模開発について

- ✓ 以下に表示している変電所付近は、変圧器の増設等の大規模な増強等が必要となるため、工期5年以上※を要しますが、100～300MW程度の供給力を確保できる可能性があります。
  ※「工期5年以上」は目安です。供給電圧は77kVもしくは275kVとなります。
- ✓ 供給方法・工期・工事費等については、別途ご相談ください。（託送供給に関するお手続き）
- ✓ お客さま受電地点によっては、供給開始まで5年以上の長期間を要する場合やご希望に添えない場合があることをご了承ください。

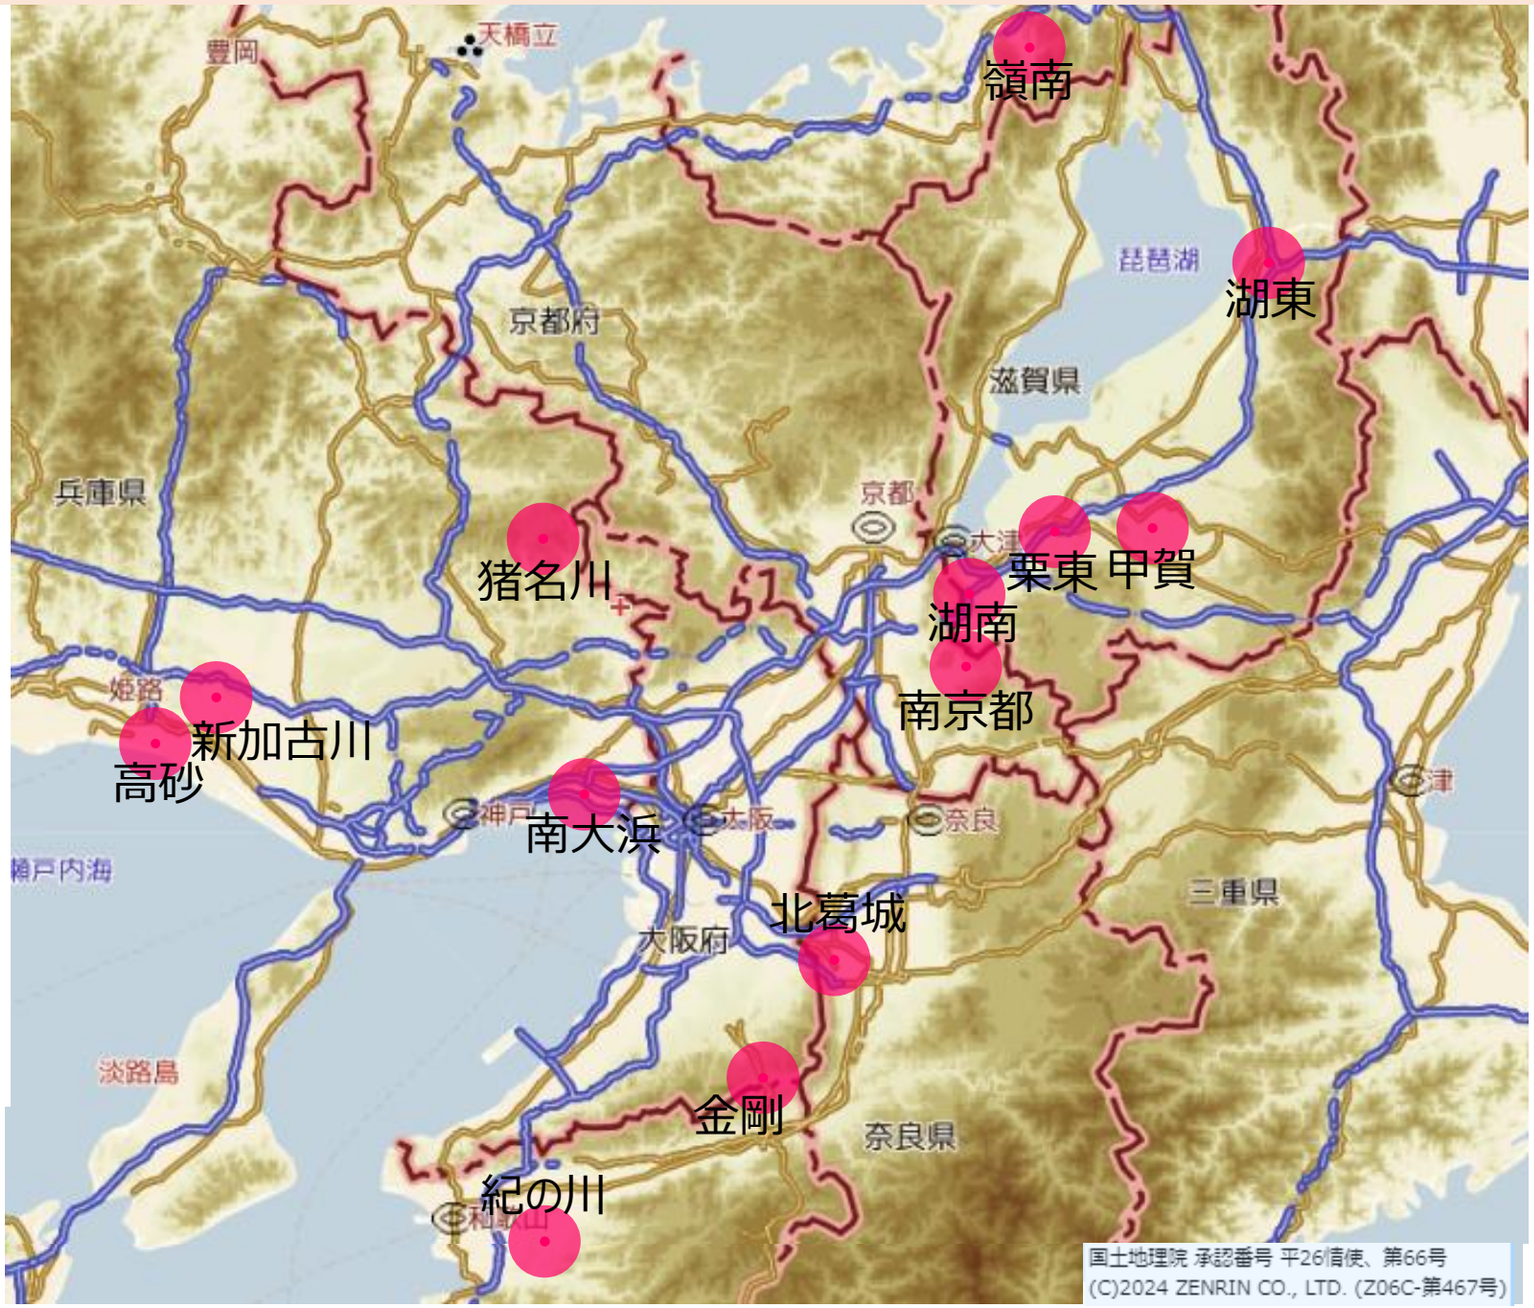

変電所名	現状の77kV供給余力（MW）
金剛	ー ※
南京都	ー ※
猪名川	ー ※
南大浜	188.0
新加古川	17.0
高砂	120.0
北葛城	64.0
湖東	157.0
甲賀	158.0
湖南	222.0
栗東	210.5
紀の川	147.5
嶺南	19.1

※現時点では77kVの供給設備がありません。

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）


工事費負担金の算定例

➢ 工事費負担金の算定については、託送供給等約款　Ⅷ工事費の負担をご確認ください。
なお、地中供給側接続設備　標準電圧70,000ボルトで供給する場合の工事費負担金※1は、以下により算定されます。

＜一般供給設備＞
工事費※3 ＝ 418円00銭 × 新増加接続送電サービス契約電力（kW） × 工事こう長（m） ÷ 100m
当社負担額　＝ 新増加接続送電サービス契約電力（kW）× 5,500円00銭
工事費負担金　＝　工事費　－　当社負担額
＜特別供給設備（予備送電サービスA、B）＞
工事費※3 ＝ 418円00銭 ※2× 新増加接続送電サービス契約電力（kW） × 工事こう長（m） ÷ 100m
工事費負担金　＝　工事費

※1 申込の条件等により負担金算定方法、負担金額は変わることがあります。
※2 予備送電サービスによって当社が供給する場合で、一般供給設備と予備供給設備とをあわせて施設するときの予備供給設備の工事費は、単価（418円00銭）の20%を適用して算定いたします。
※3 標準電圧20,000ボルト、30,000ボルトまたは70,000ボルト以外の電圧で当社が供給する場合の工事費は、その工事に要した費用の全額といたします。

＜工事費負担金算定例＞

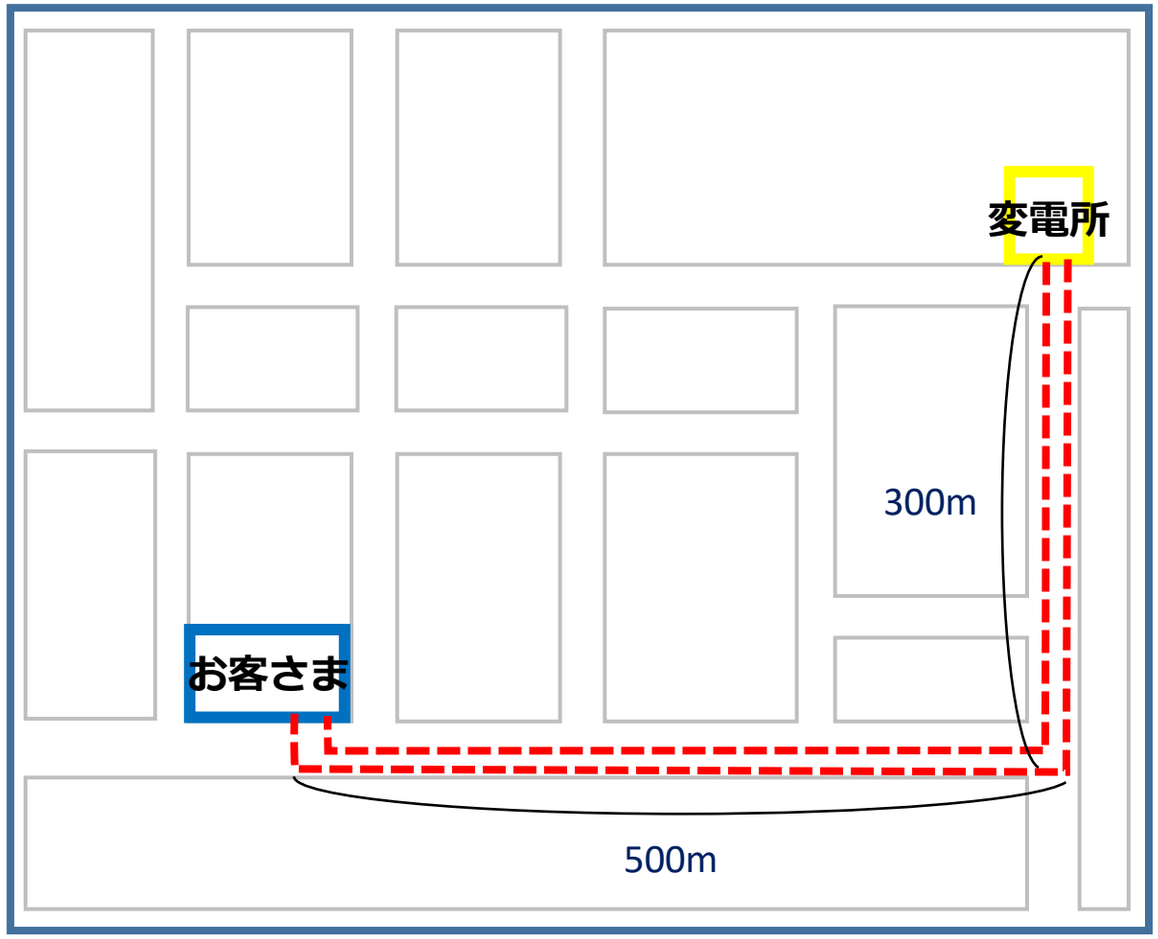

(契約内容)
契約電力：0kW⇒30,000kW
供給電圧：70kV
予備A（予備線）
0kW⇒30,000kW

(工事内容)
地中供給側接続設備
工事こう長：800m
一般供給設備と予備供給設備とをあわせて施設


＜常時線側＞
工事費
418円×（30,000kW−0kW）×（800m÷100m）=100.3百万円
当社負担額
（30,000kW−0kW）×5,500円=165.0百万円
工事費負担金
100.3百万円−165.0百万円=0円
＜予備線側＞
工事費
418円×0.2×（30,000kW−0kW）×（800m÷100m）=20.1百万円
工事費負担金　20.1百万円

工事費負担金　0円＋20.1百万円＝**<u>20.1百万円</u>**

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）

供給余力マップにおける概算工事費負担金の算定例

➢ 供給可能エリアマップにおける概算負担金算定方法については、以下の方法にて算定をお願いします。

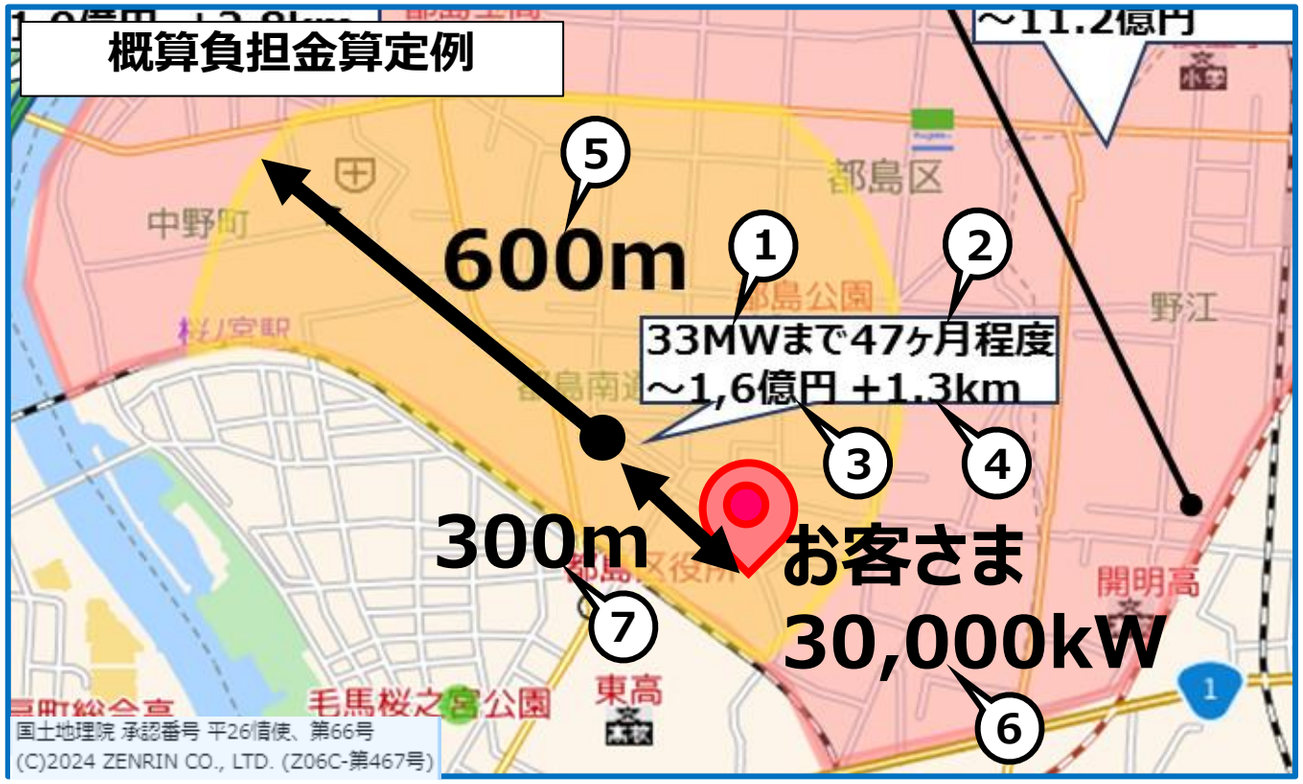

<エリアマップの見かた>

① **供給可能容量　：33MWまで**
・33MWまで供給可能です。

② **工事工期　：47ヶ月（47月）程度**
・工期が47ヶ月かかります。

③ **工事負担金　：～1.6億円**
・エリア末端で工事負担金が1.6億円かかります。

④ **距離補正値　：＋1.3㎞**
・概算工事負担金算定の際矢印の始点から、供給地点までの距離に、表記する補正値を足して下さい。

(ご確認内容)
契約電力：0kW⇒⑥30,000kW
供給電圧：70kV
予備A（予備線）
：0kW⇒⑥30,000kW

(工事内容)
供給側接続設備
工事こう長：⑦300m
一般供給設備と予備供給設備とをあわせて施設

<供給可能エリアマップにおける概算工事負担金算定方法>

$$\frac{⑥\ 30MW}{①\ 33MW} \times \left(\frac{⑦\ 0.3km + ④\ 1.3km}{⑤\ 0.6km + ④\ 1.3km} \right) \times ③\ 1.6億円$$

概算工事費負担金　＝　約 1.2億円

転載禁止　関西電力送配電株式会社
（2025年3月時点）